



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKIMO NR. 1-421
„DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ,
ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ
PLANO PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2026 m.

d. Nr.

Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1-421 „Dėl Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ,
ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ
PLANO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 9 straipsnio 3 dalimi, 141 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.3 ir 2^{1.2} papunkčius, vykdydamas Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 ir 26 punktus bei atsižvelgdamas į valstybės įmonės Registrų centro, atstovaujančios LITGRID AB pagal 2021 m. rugsėjo 14 d. įgaliojimą Nr. 22IG-88, 2022 m. spalio 6 d. prašymą Nr. SP-104290 (4.55 Mr) „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“ ir valstybės įmonės Registrų centro, atstovaujančios LITGRID AB pagal 2026 m. balandžio 17 d. įgaliojimą Nr. 26IG-159, 2026 m. gegužės 20 d. prašymą Nr. S-7164 (1.4 E) „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planą;

1.2. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašą;

1.3. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas, Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašas ir Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas skelbiami LITGRID AB interneto svetainėje www.litgrid.eu."

2. N u s t a t a u, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas taikomas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąraše nurodytoms naujoms, tikslinamoms ir naikinamoms teritorijoms.

Energetikos ministras

Lukas Savickas

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo plano inicijavimą:

1.1. LITGRID AB (toliau – Bendrovė) elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose nurodytą ūkinę veiklą, t. y. turi teisę verstis elektros energetikos perdavimo veikla pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 išduotą licenciją Nr. L1-4 (EP).

1.2. Bendrovė įgyvendina Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ - (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

1.3. 2025 m. kovo 1 d. įsigaliojus priimtiems Tvarkos aprašo pakeitimams (patvirtintiems Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-51) vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu rengiamas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-421 (toliau – Planas) dalies pakeitimo planas (toliau – Pakeitimo planas). Įtraukus į aukščiau paminėtą planą elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektus (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą), vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 p. rengiamas Pakeitimo planas.

2. Informacija apie dokumentą:

2.1. Plano pavadinimas: „Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas“.

2.2. Planavimo tikslai: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu pakeisti Planą, jame nustatant papildomus sprendinius, t. y. nurodant elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektus (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą) ir nustatyti jų apsaugos zonas.

2.3. Planavimo uždaviniai:

2.3.1. elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektams (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą) ir jiems nustatyti teritorijas (apsaugos zonas) pagal Tvarkos aprašo 9.2.6 papunktį, kuriose taikomos Įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ar kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

2.3.2. įregistruoti ir/ar išregistruoti nustatytas, pakeistas ir/ar panaikinti teritorijas (apsaugos zonas) Nekilnojamojo turto registre;

2.3.3. informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie nustatytas teritorijas (apsaugos zonas) ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką, pagal Įstatymo 7 straipsnio 5 punkto nuostatas;

2.4. Pakeitimo planas parengtas asmenų, atitinkančių Tvarkos aprašo 5.1-5.3 punktų nuostatas, laikantis Tvarkos apraše plano rengimui keliamų reikalavimų;

2.5. Pakeitimo plano rengėjas – VĮ „Registrų centras“ kontaktinė informacija Studentų g. 39, Vilnius; tel. +370 5 2688262, el.p. info@registrucentras.lt, interneto svetainė www.registrucentras.lt, kontaktinis asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt. Už Pakeitimo plano sprendinių rengimą atsakingas asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt.

Pakeitimo plano rengėjas yra atsakingas už tinkamą teritorijų nurodymą ir šių teritorijų pažymėjimą plane.

3. Duomenys apie teritorijas:

3.1. Pakeitimo planas apima Trakų rajono savivaldybėje esančių Bendrovei nuosavybės teise priklausančių elektros perdavimo tinklų ir jų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonų teritorijų ribas.

3.2. Pakeitimo planu nustatomų, keičiamų ir/ar naikinamų teritorijų kiekis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie Pakeitimo planu nustatytas, pakeistas ir/ar panaikintas teritorijas

	Anksčiau nustatytų teritorijų (1)	Naujai nustatomų teritorijų (2)	Pakeistų teritorijų (3)	Naikinamų teritorijų (4)	Iš viso teritorijų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	18	3	0	0	21

3.3. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose žemės sklypuose pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose sklypuose.

	Anksčiau Plane patekę sklypai (1)	Naujai Pakeitimo plane patekę sklypai (2)	Keičiami plotai sklypuose (3)	Naikinami plotai sklypuose (4)	Iš viso sklypų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	738	0	0	0	738

3.4. Pakeitimo plane esančioms teritorijoms nustatyti, pakeisti ir panaikinti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.

3.5. Pakeitimo plano 4 lentelėje pateikiamas žemės sklypų, patenkančių į naujai nustatomas, pakeičiamas ir (ar) panaikinamas apsaugos zonas, sąrašas.

3.6. Pakeitimo plano 5 lentelėje pateikiamas laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių Pakeitimo plane į naujai nustatomas, pakeičiamas ir (ar) panaikinamas apsaugos zoną, sąrašas.

3.7. Kartu su Pakeitimo planu pateikiamas ir Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašas.

3.8. Pagrindiniai techniniai duomenys apie Bendrovei nuosavybės teise priklausančią esamą inžinerinį tinklą, kuris pavaizduotas Pakeitimo plane, pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė. Pakeitimo plane esančios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros duomenys

	Ilgis, km
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra	0,178



3.10. Aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros ir jų apsaugos zonos Pakeitimo plane žymimos vadovaujantis Tvarkos aprašo 6.2.1-6.2.4 punktais.

3.11. Elektros tinklų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 24 bei 25 straipsniuose.

3.12. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 44 ir 45 straipsniuose.

Dėl bet kokių priežasčių po Pakeitimo plano patvirtinimo pasikeitus Nekilnojamojo turto kadastrės ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems žemės sklypų ar į atskirus žemės sklypus nesuformuotos laisvos valstybinės žemės plotų duomenims visais atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant: pertvarkius sklypus, žemės sklypų ribas, suformavus naujus žemės sklypus ir kt.) Plano sprendimais nustatytos teritorijos taikomos visiems į jas patenkantiems žemės sklypams ir į atskirus žemės sklypus nesuformuotiems laisvos valstybinės žemės plotams.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

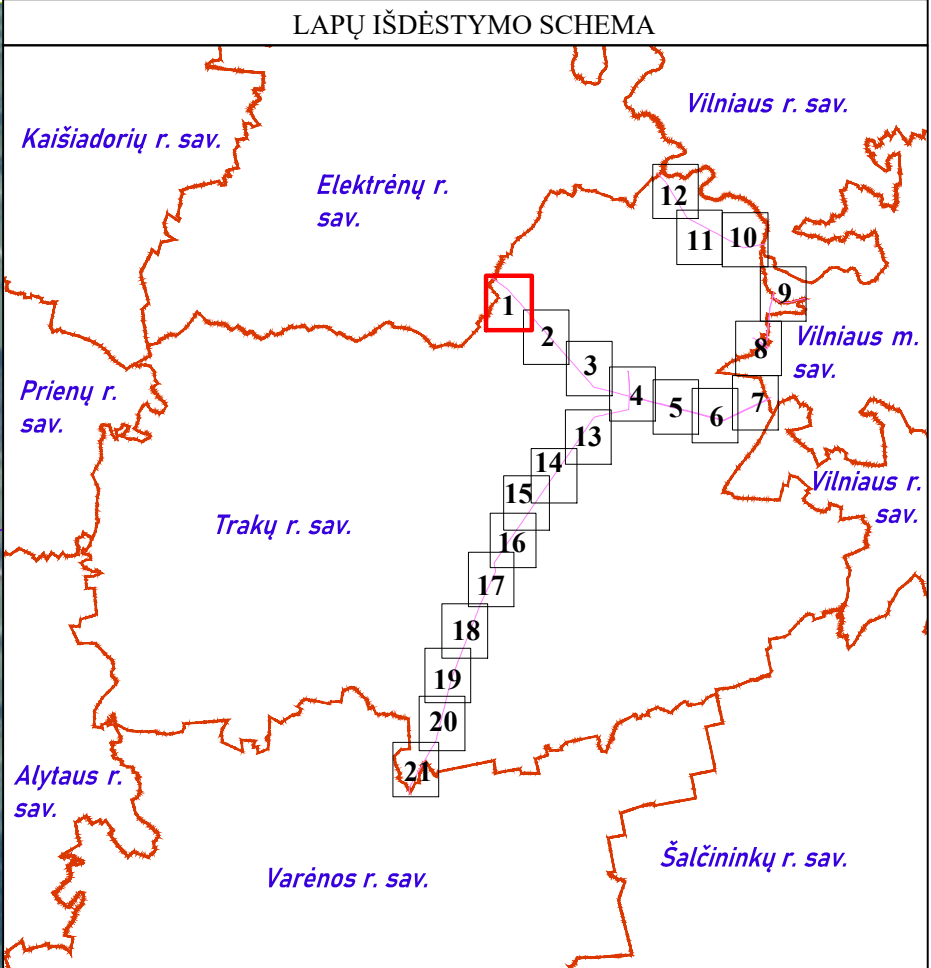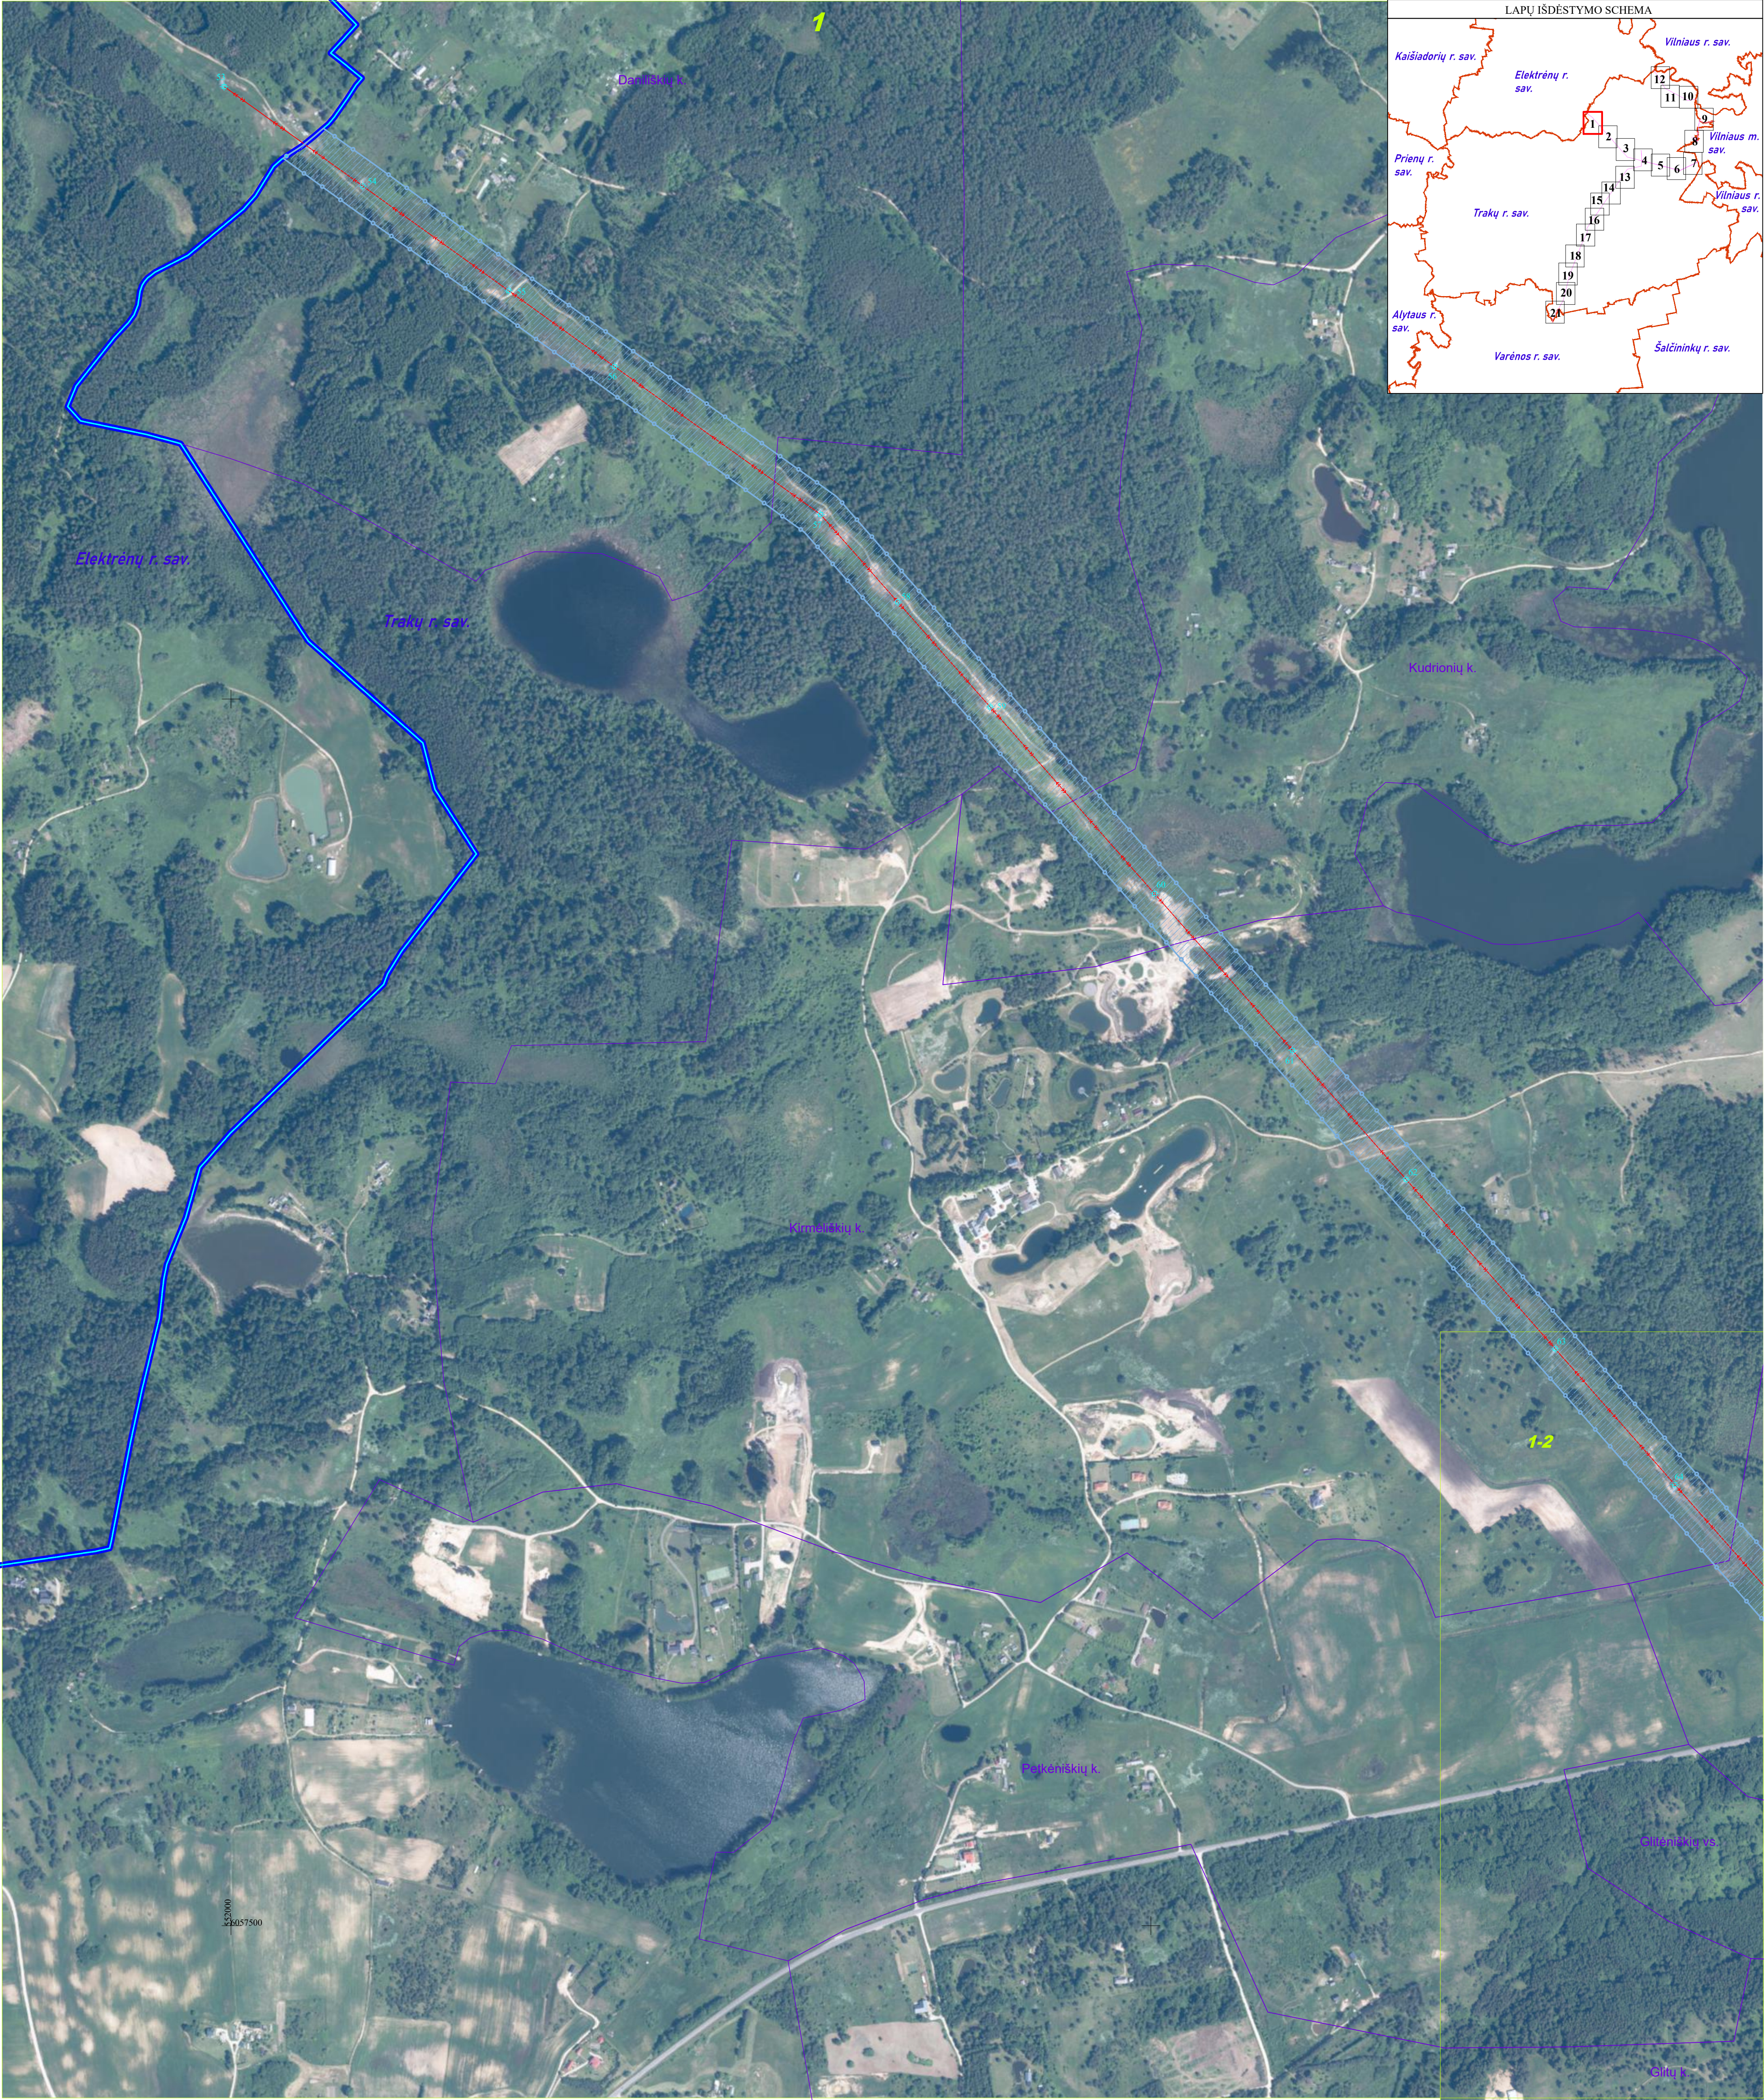

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos asinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris

Duomenų šaltiniai:

- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296


Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-02-25
Matininkė		Rita Drogleva	2026-02-25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

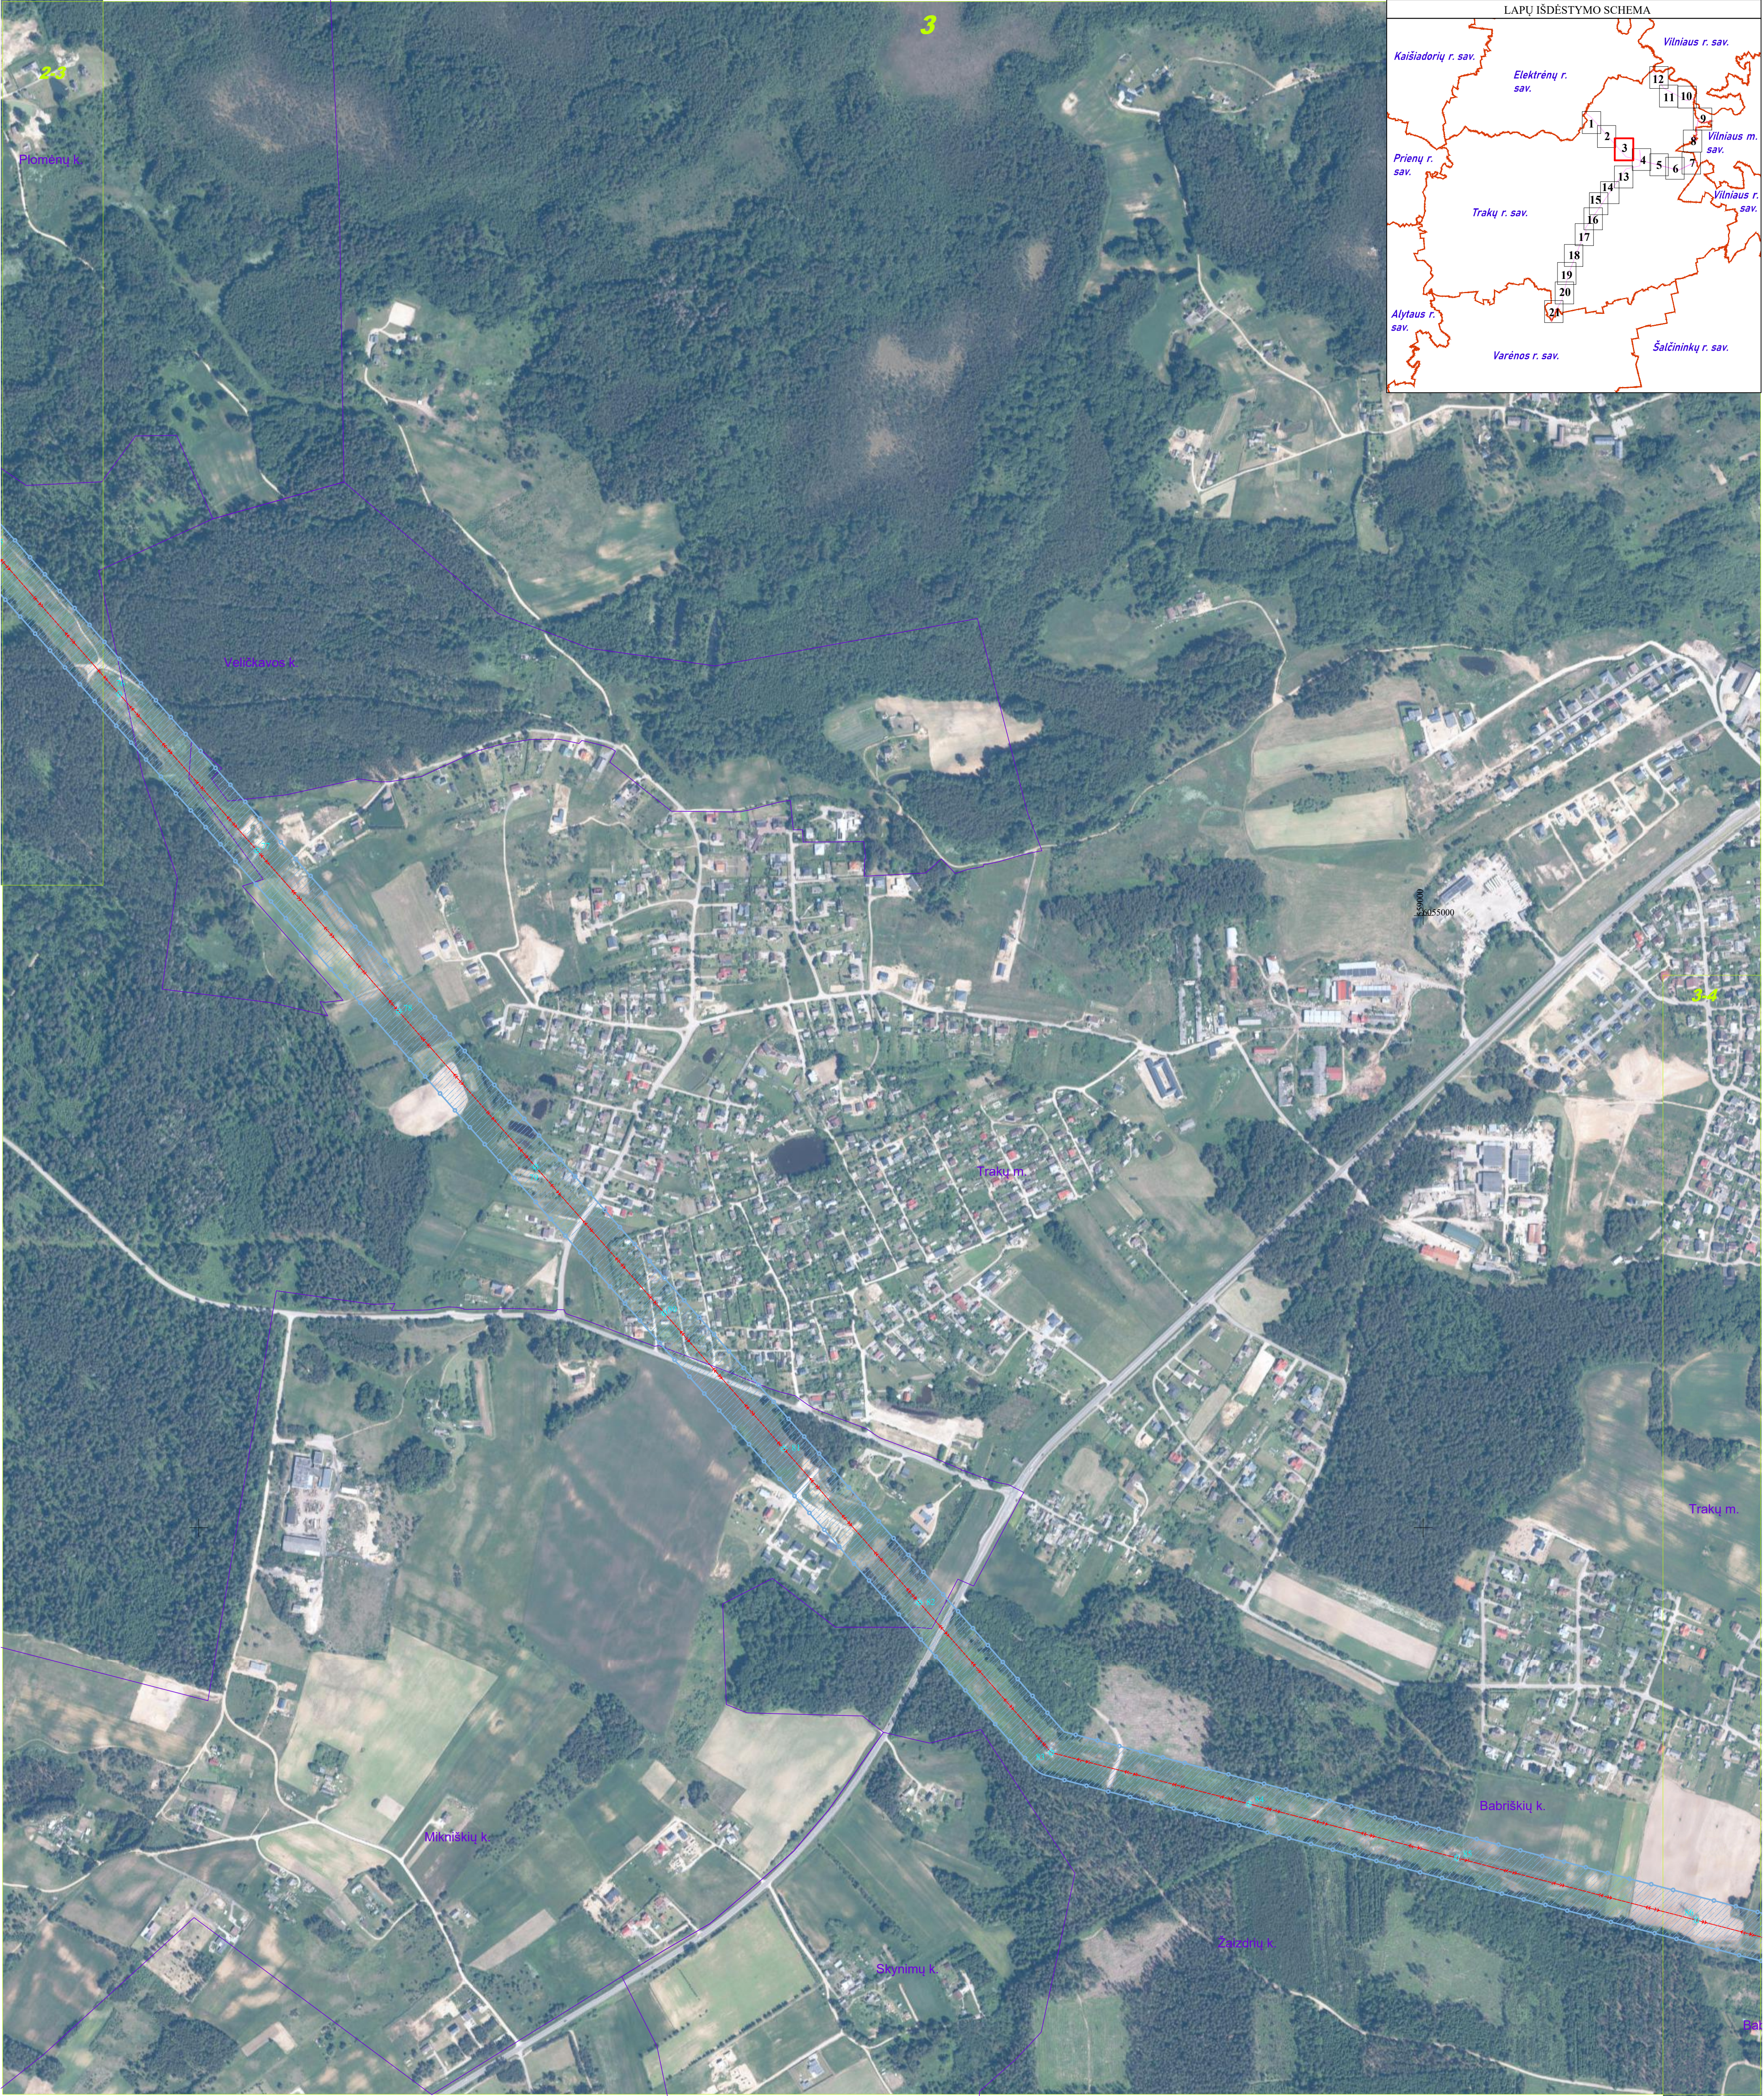

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama – stulpas
	Informacinis tikslas vaizduojamas aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

Duomenų šaltiniai:



- NTR ir NTK © VĮ Registų centras, 2026-02-24.
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtamos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtamos oro linijoms – po 30 metrų;
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

		VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 12410246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-02-25
Matininkė		Rita Drogleva	2026-02-25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

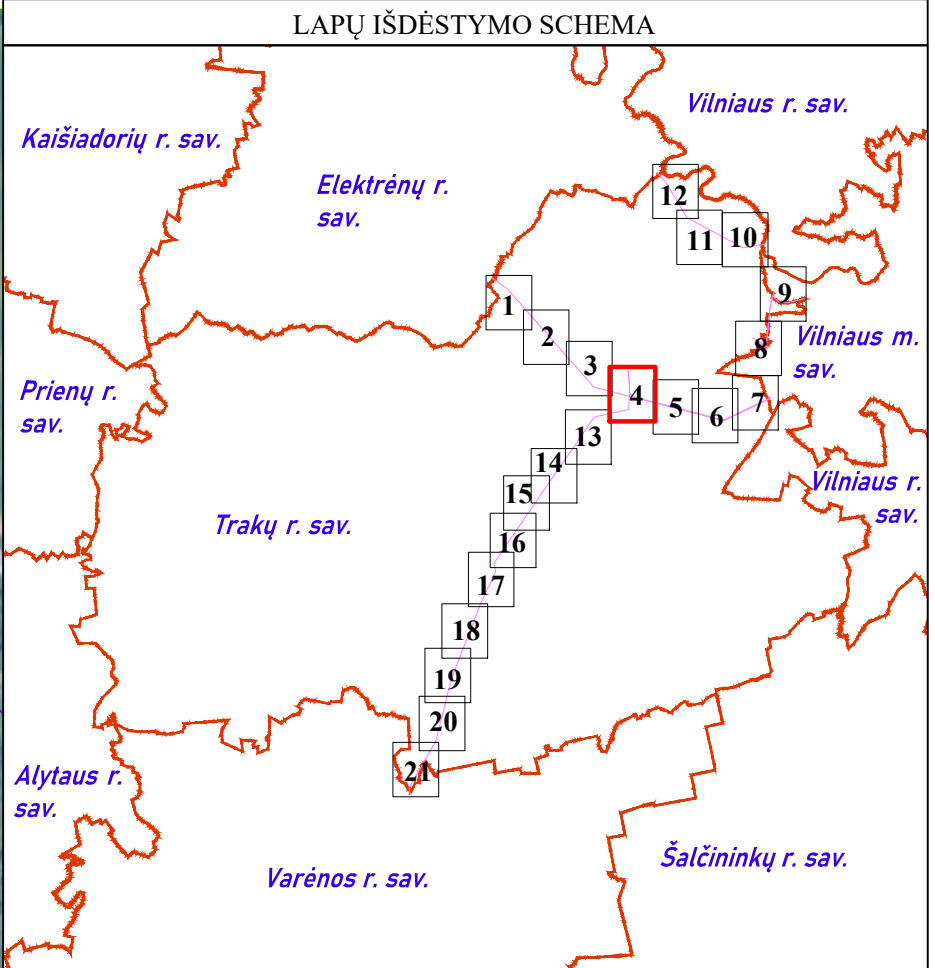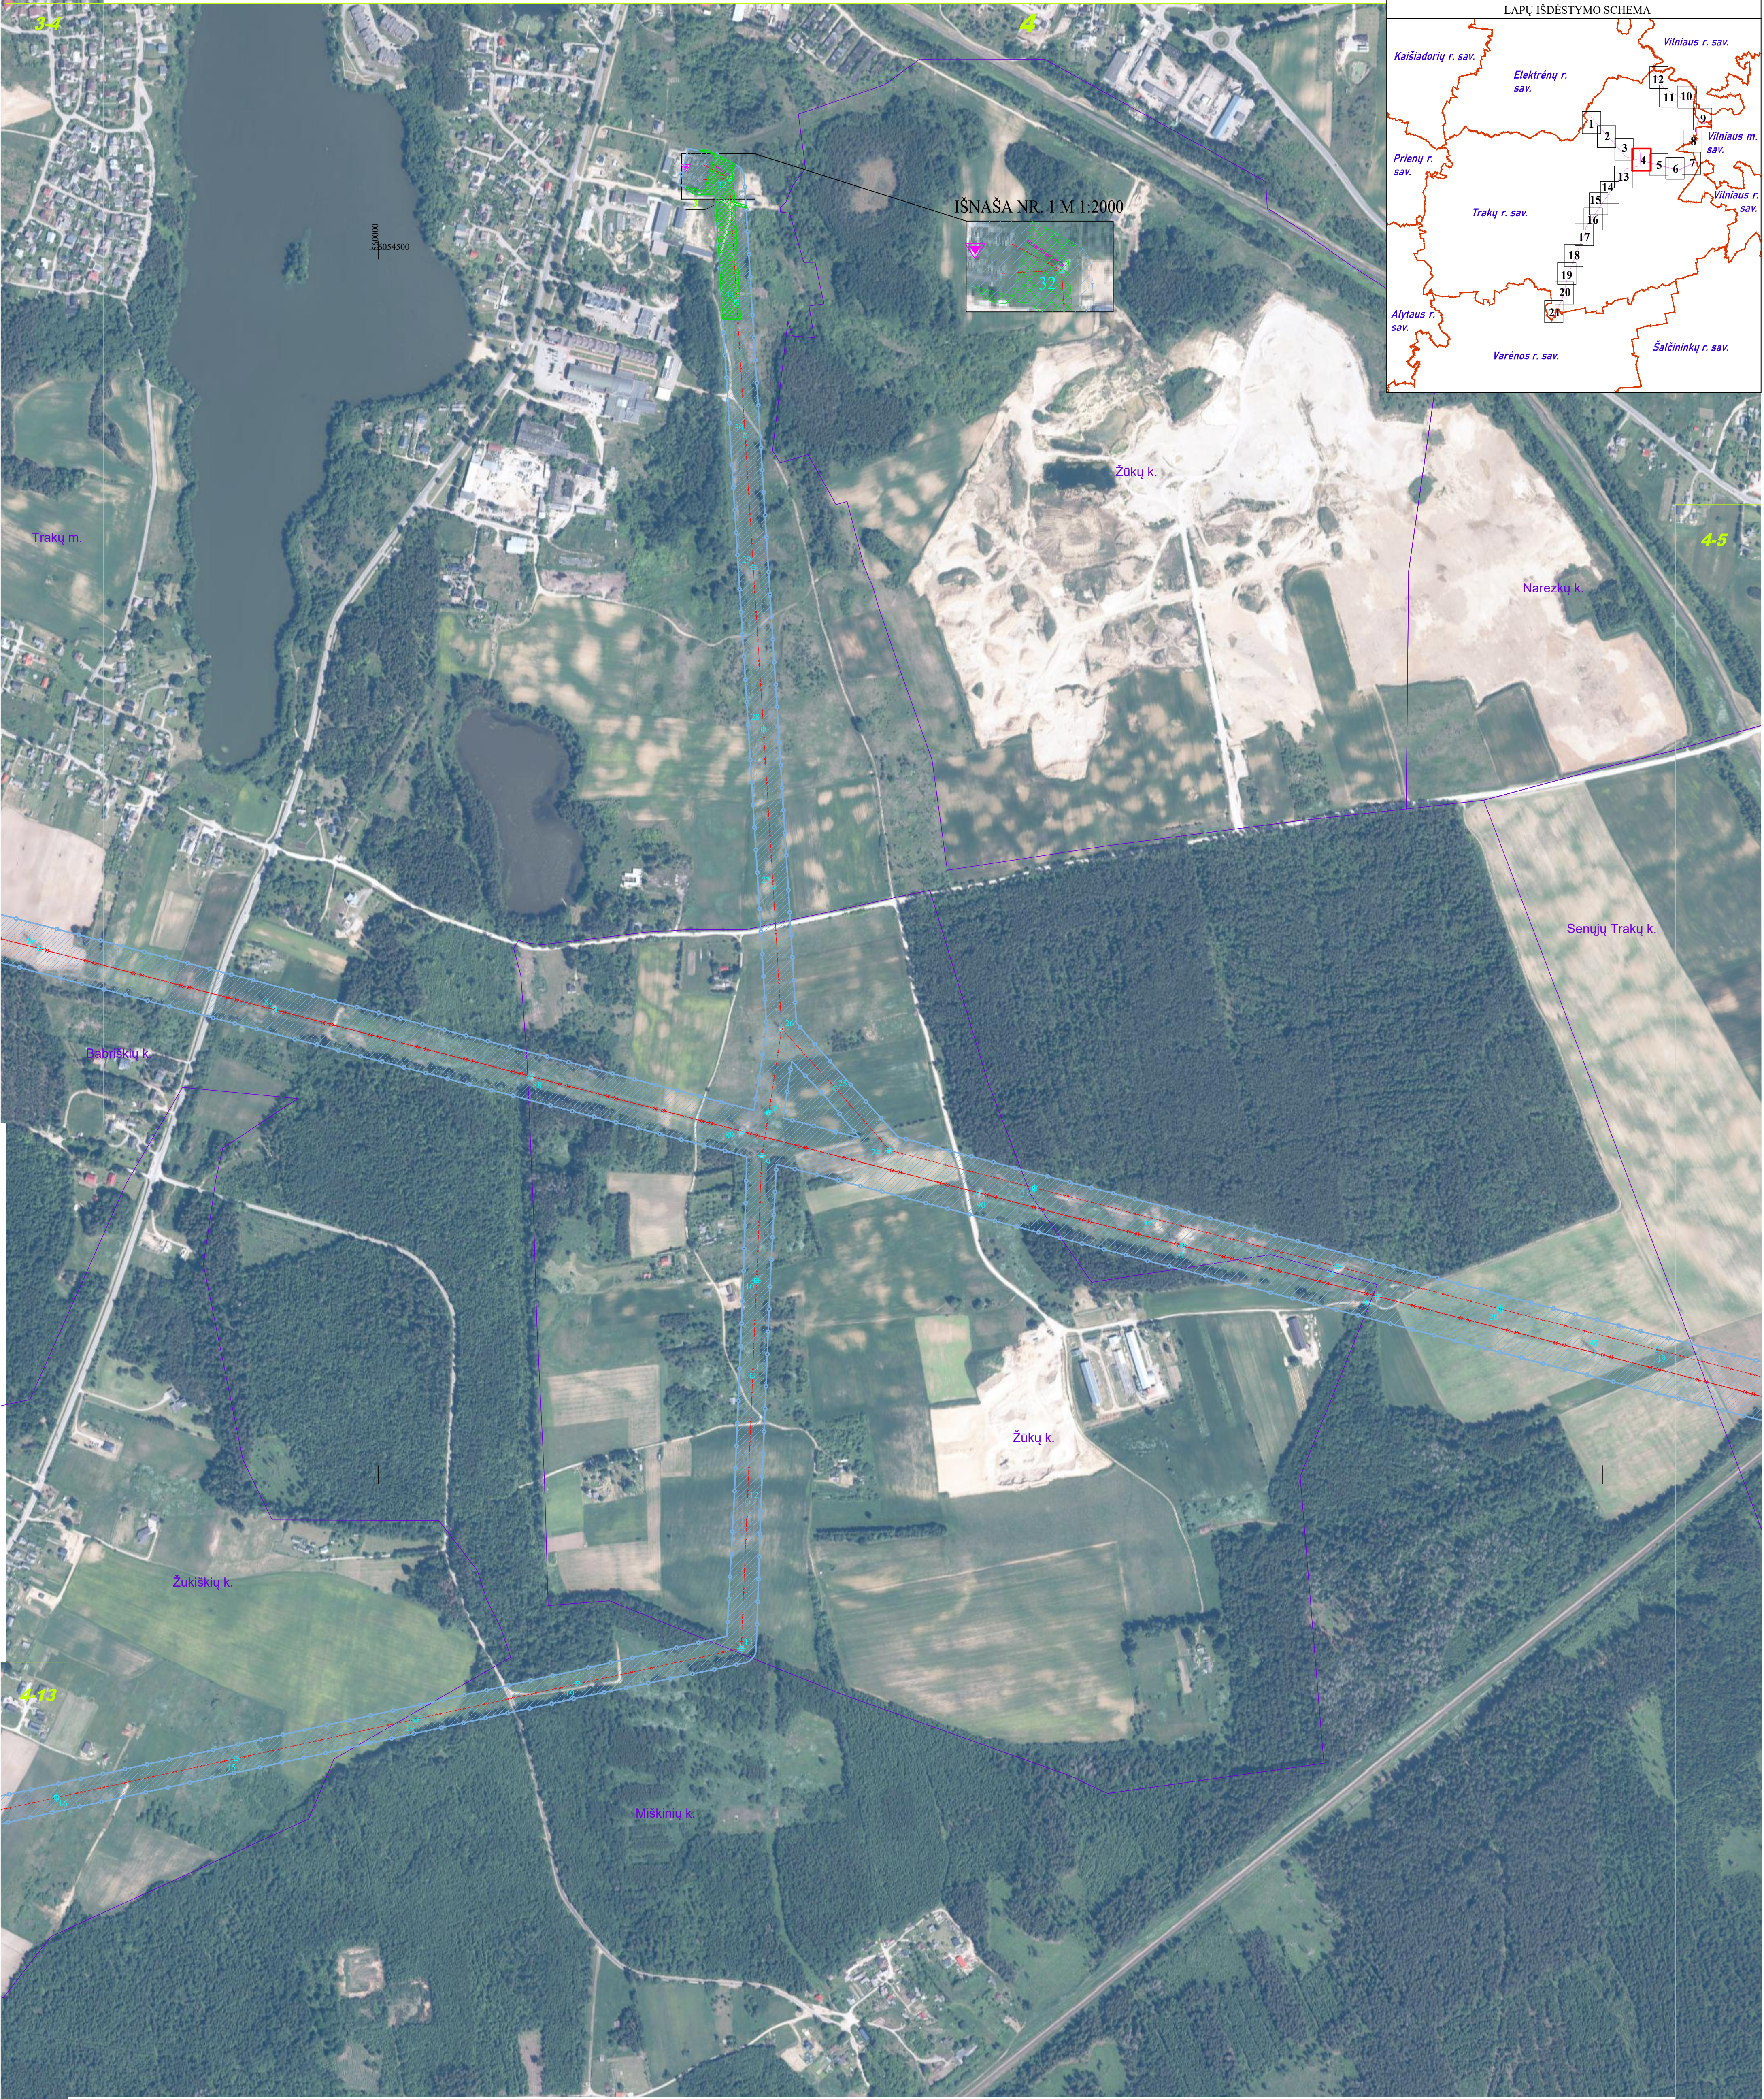

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Požeminis ryšio kabelis
	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos apsaugos zona
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos apsaugos zona
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniai ženklinimo punktai, patvirtinti 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, patvirtinamas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Laisva valstybinė žemė
	Tinklų numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296


Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

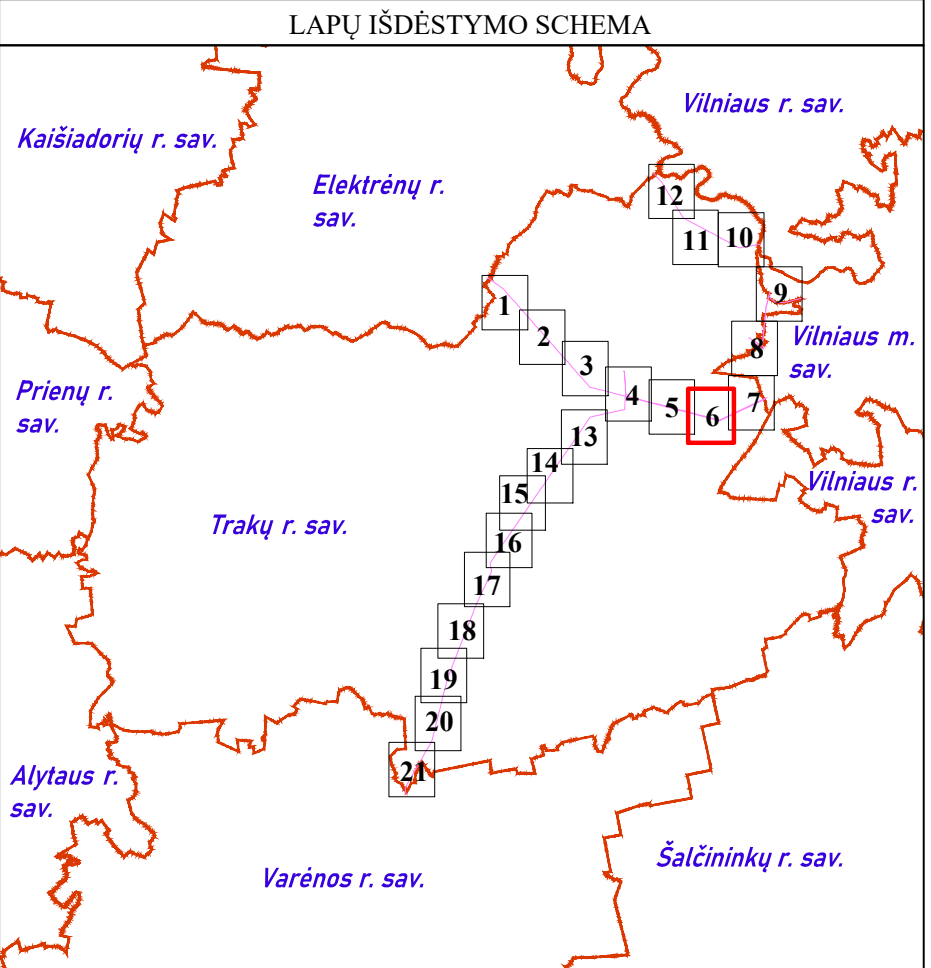

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informacinis žemėlapis, vaizduojantis aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijas, patvirtintas 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris
	TP

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT- Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25


AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tiksliai vaszdujimos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VJ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB LitGrid duomenų rinkinys, 2026.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25


AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

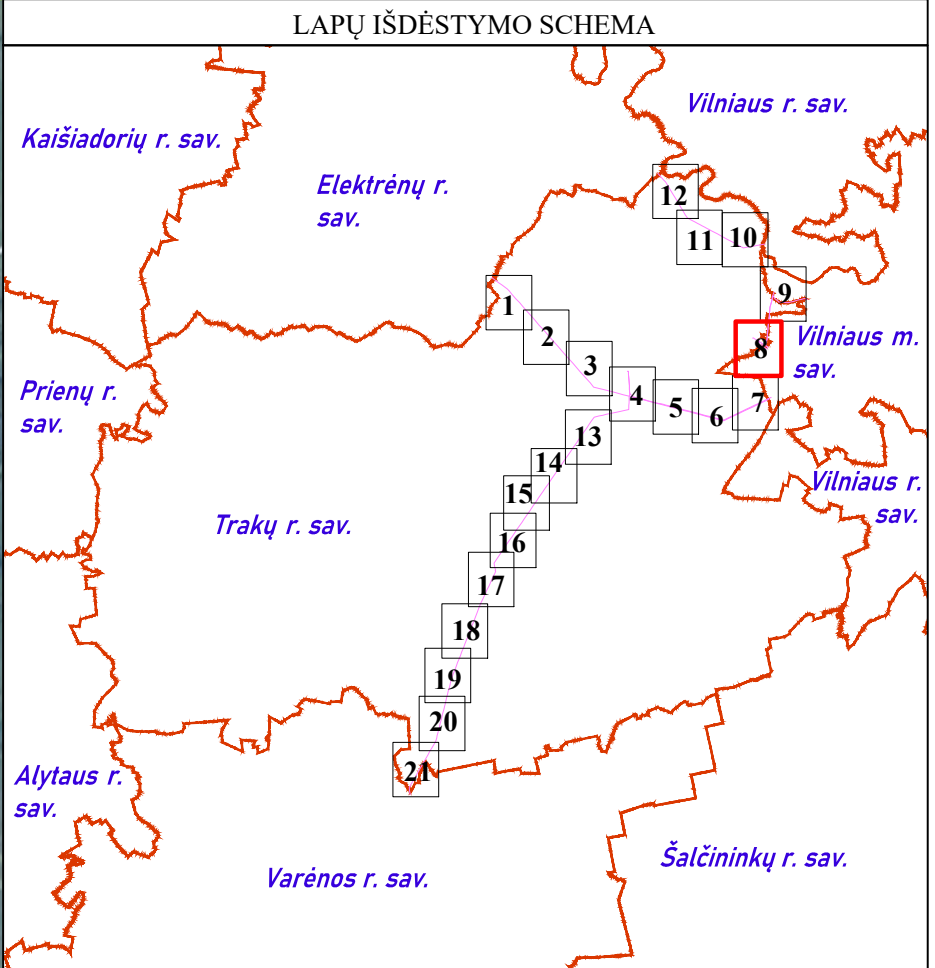

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklės ir jo numeris
	TP
	Savivaldybės teritorijos riba

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtamos oro linijoms - po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtamos oro linijoms - po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona - išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS



Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296


Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-02-25
Matininkė		Rita Drogleva	2026-02-25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

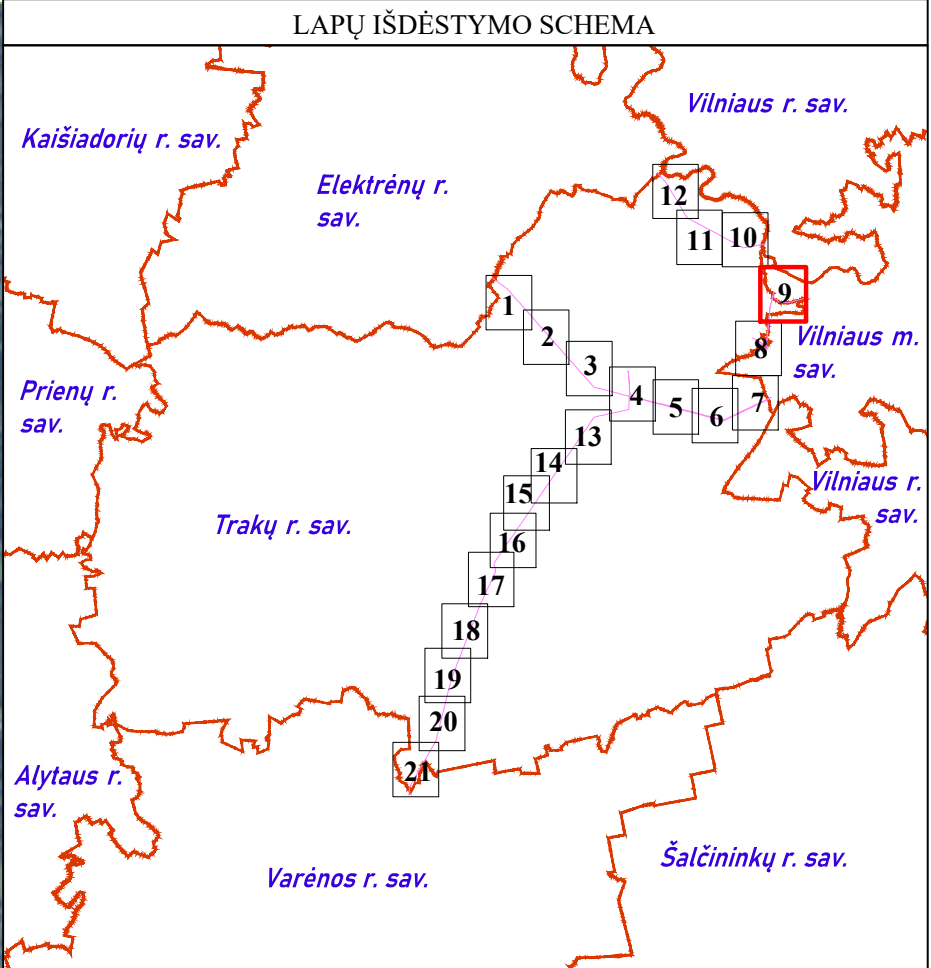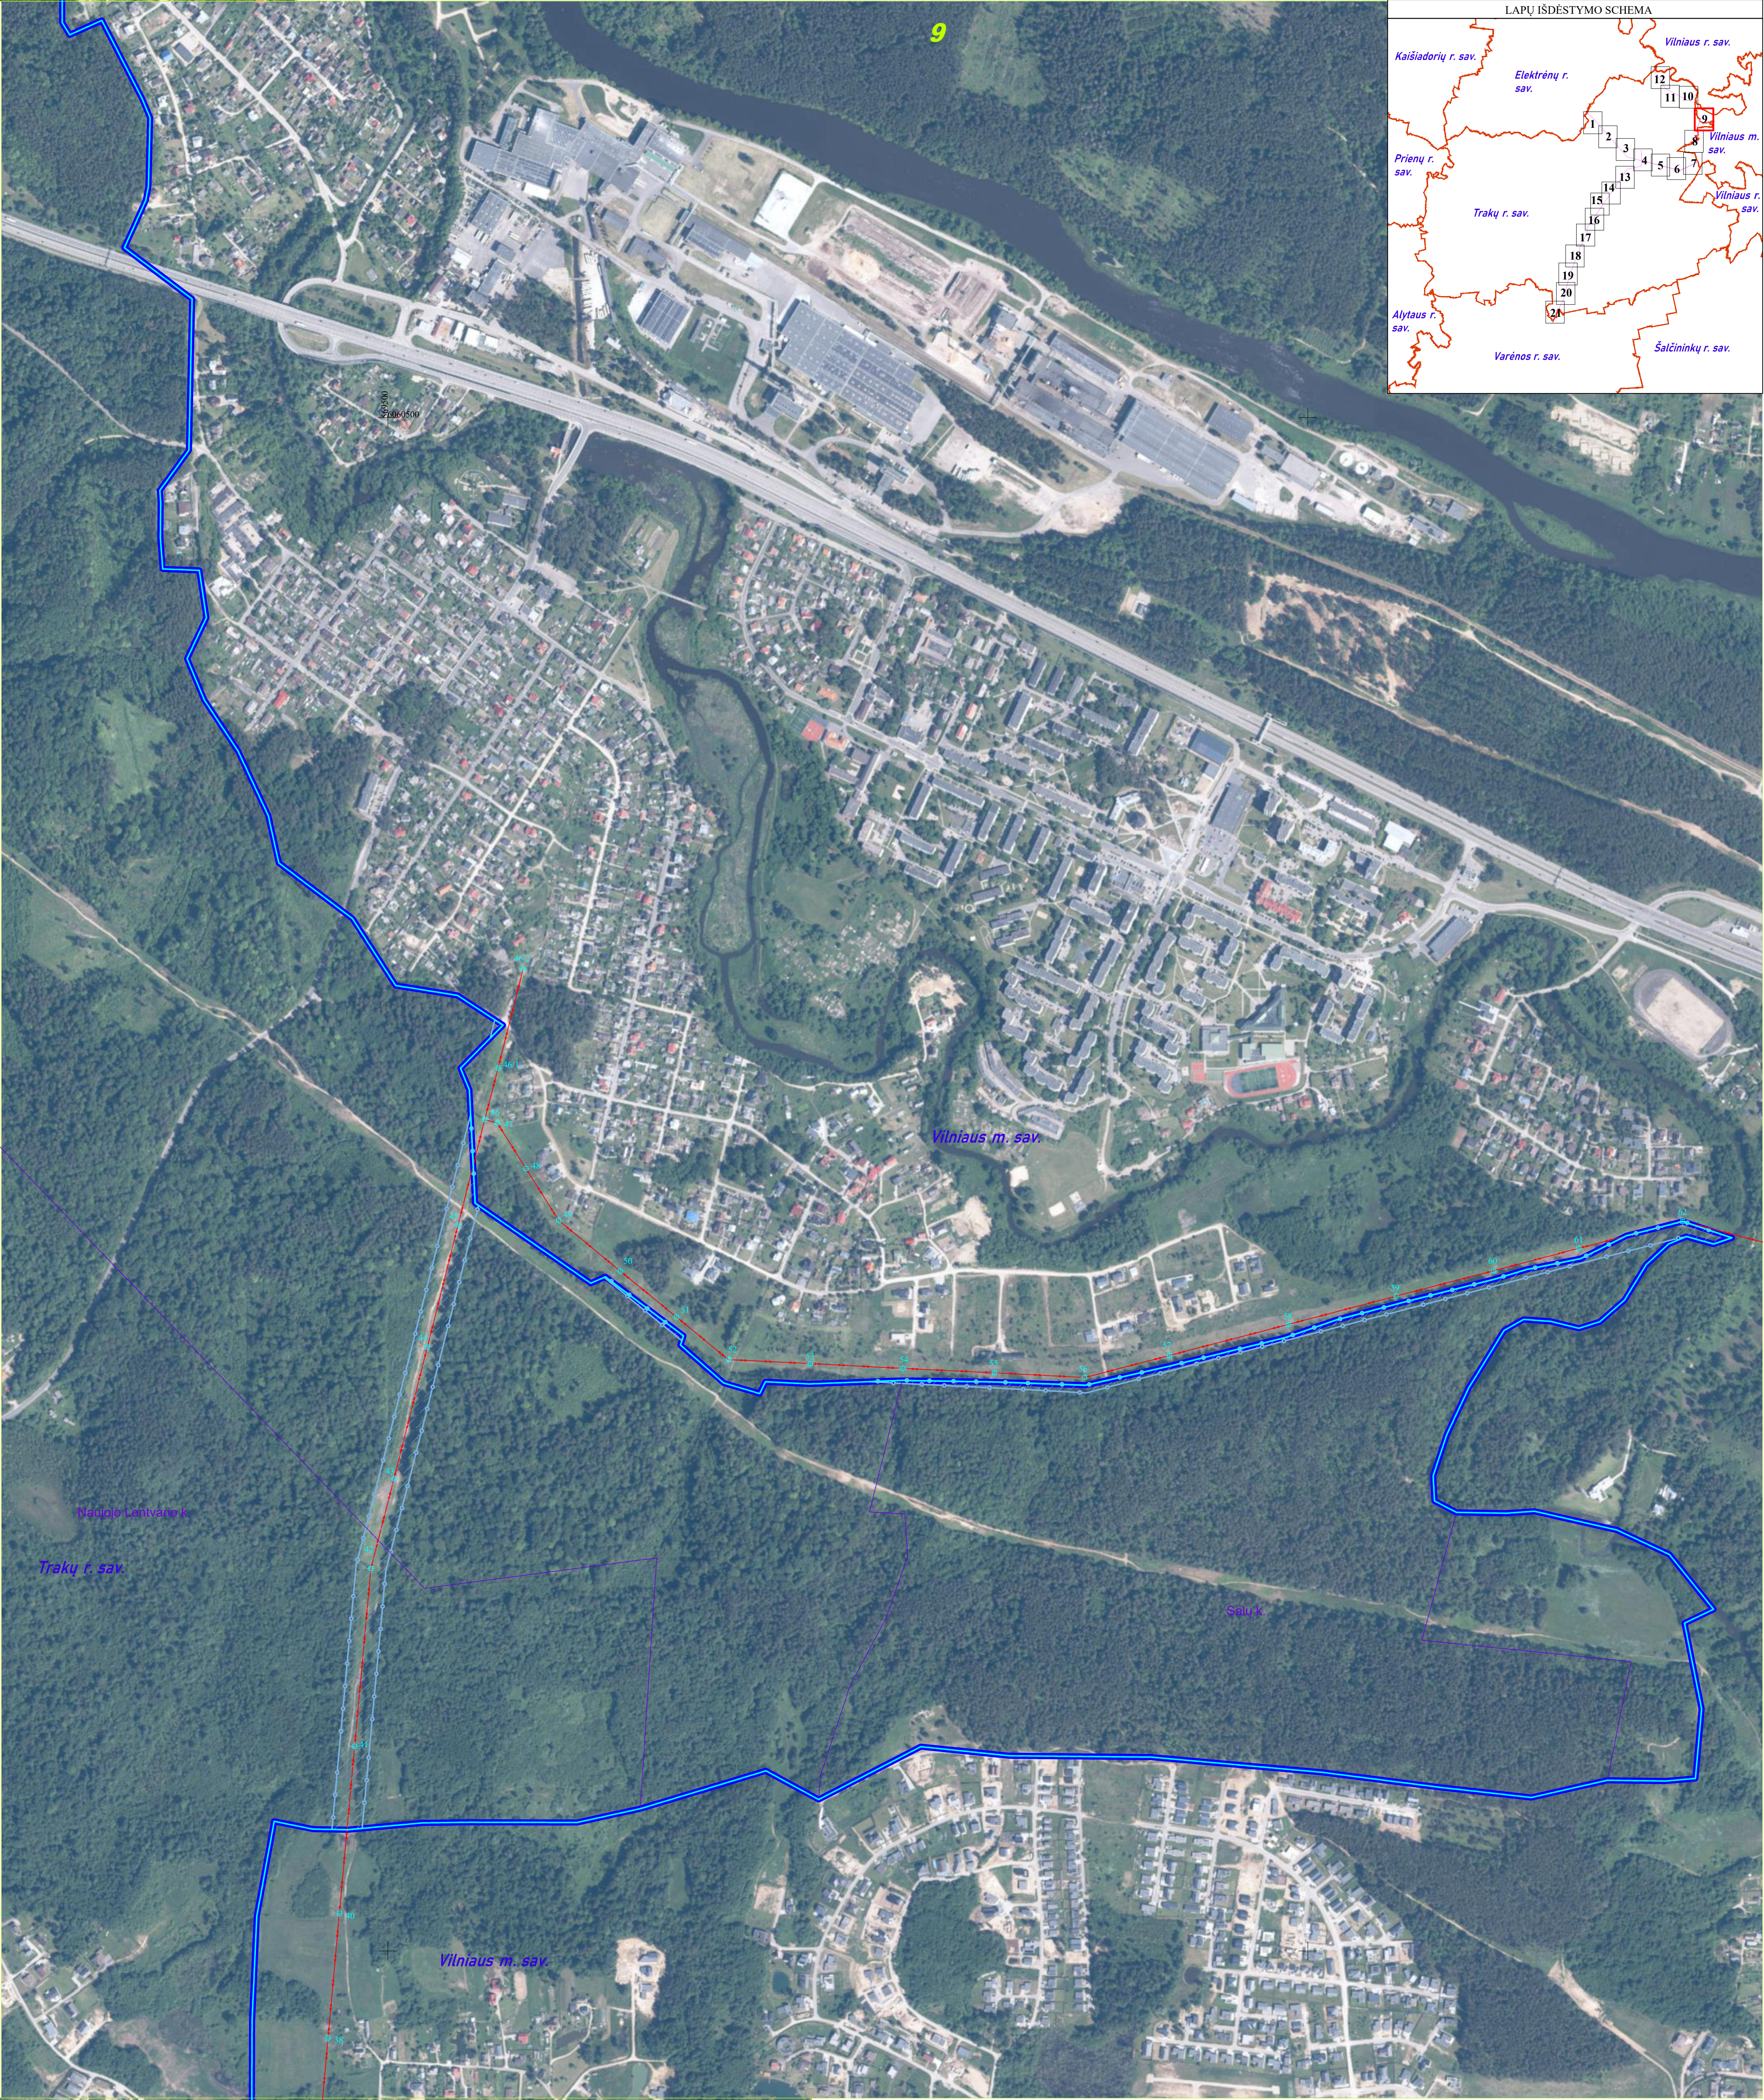

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.





VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registracentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296


Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-02-25
Matininkė		Rita Drogleva	2026-02-25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

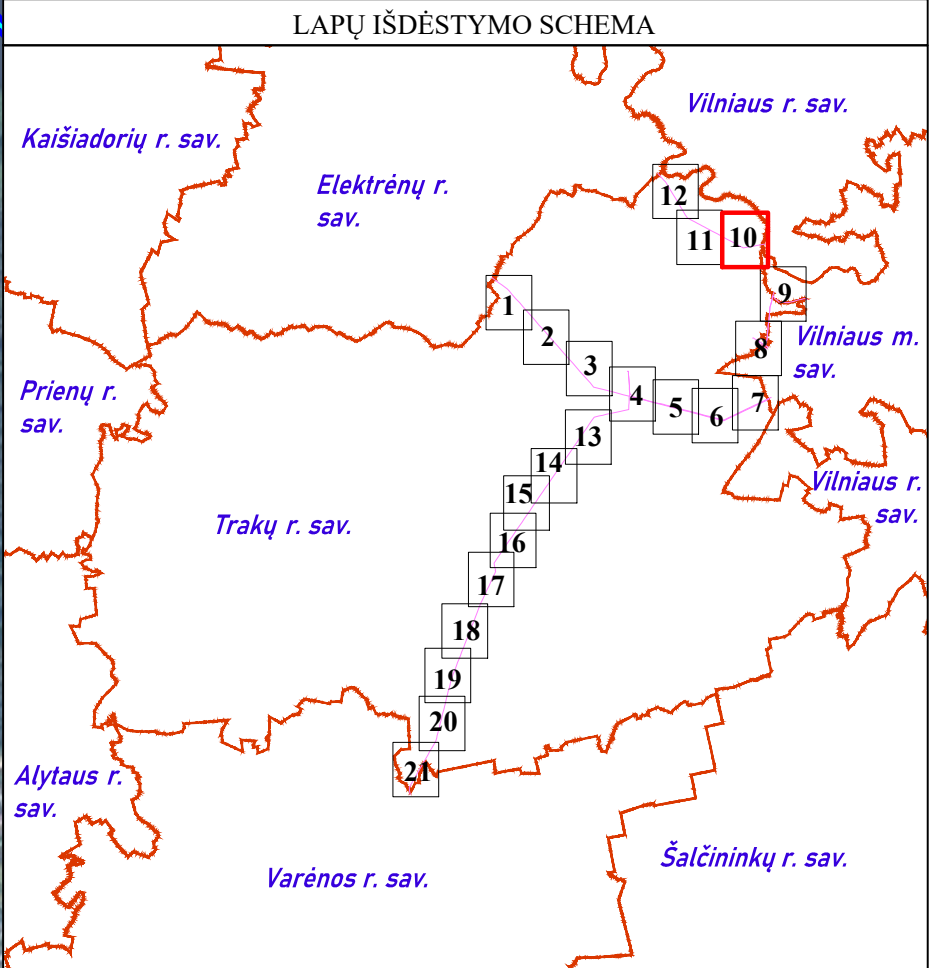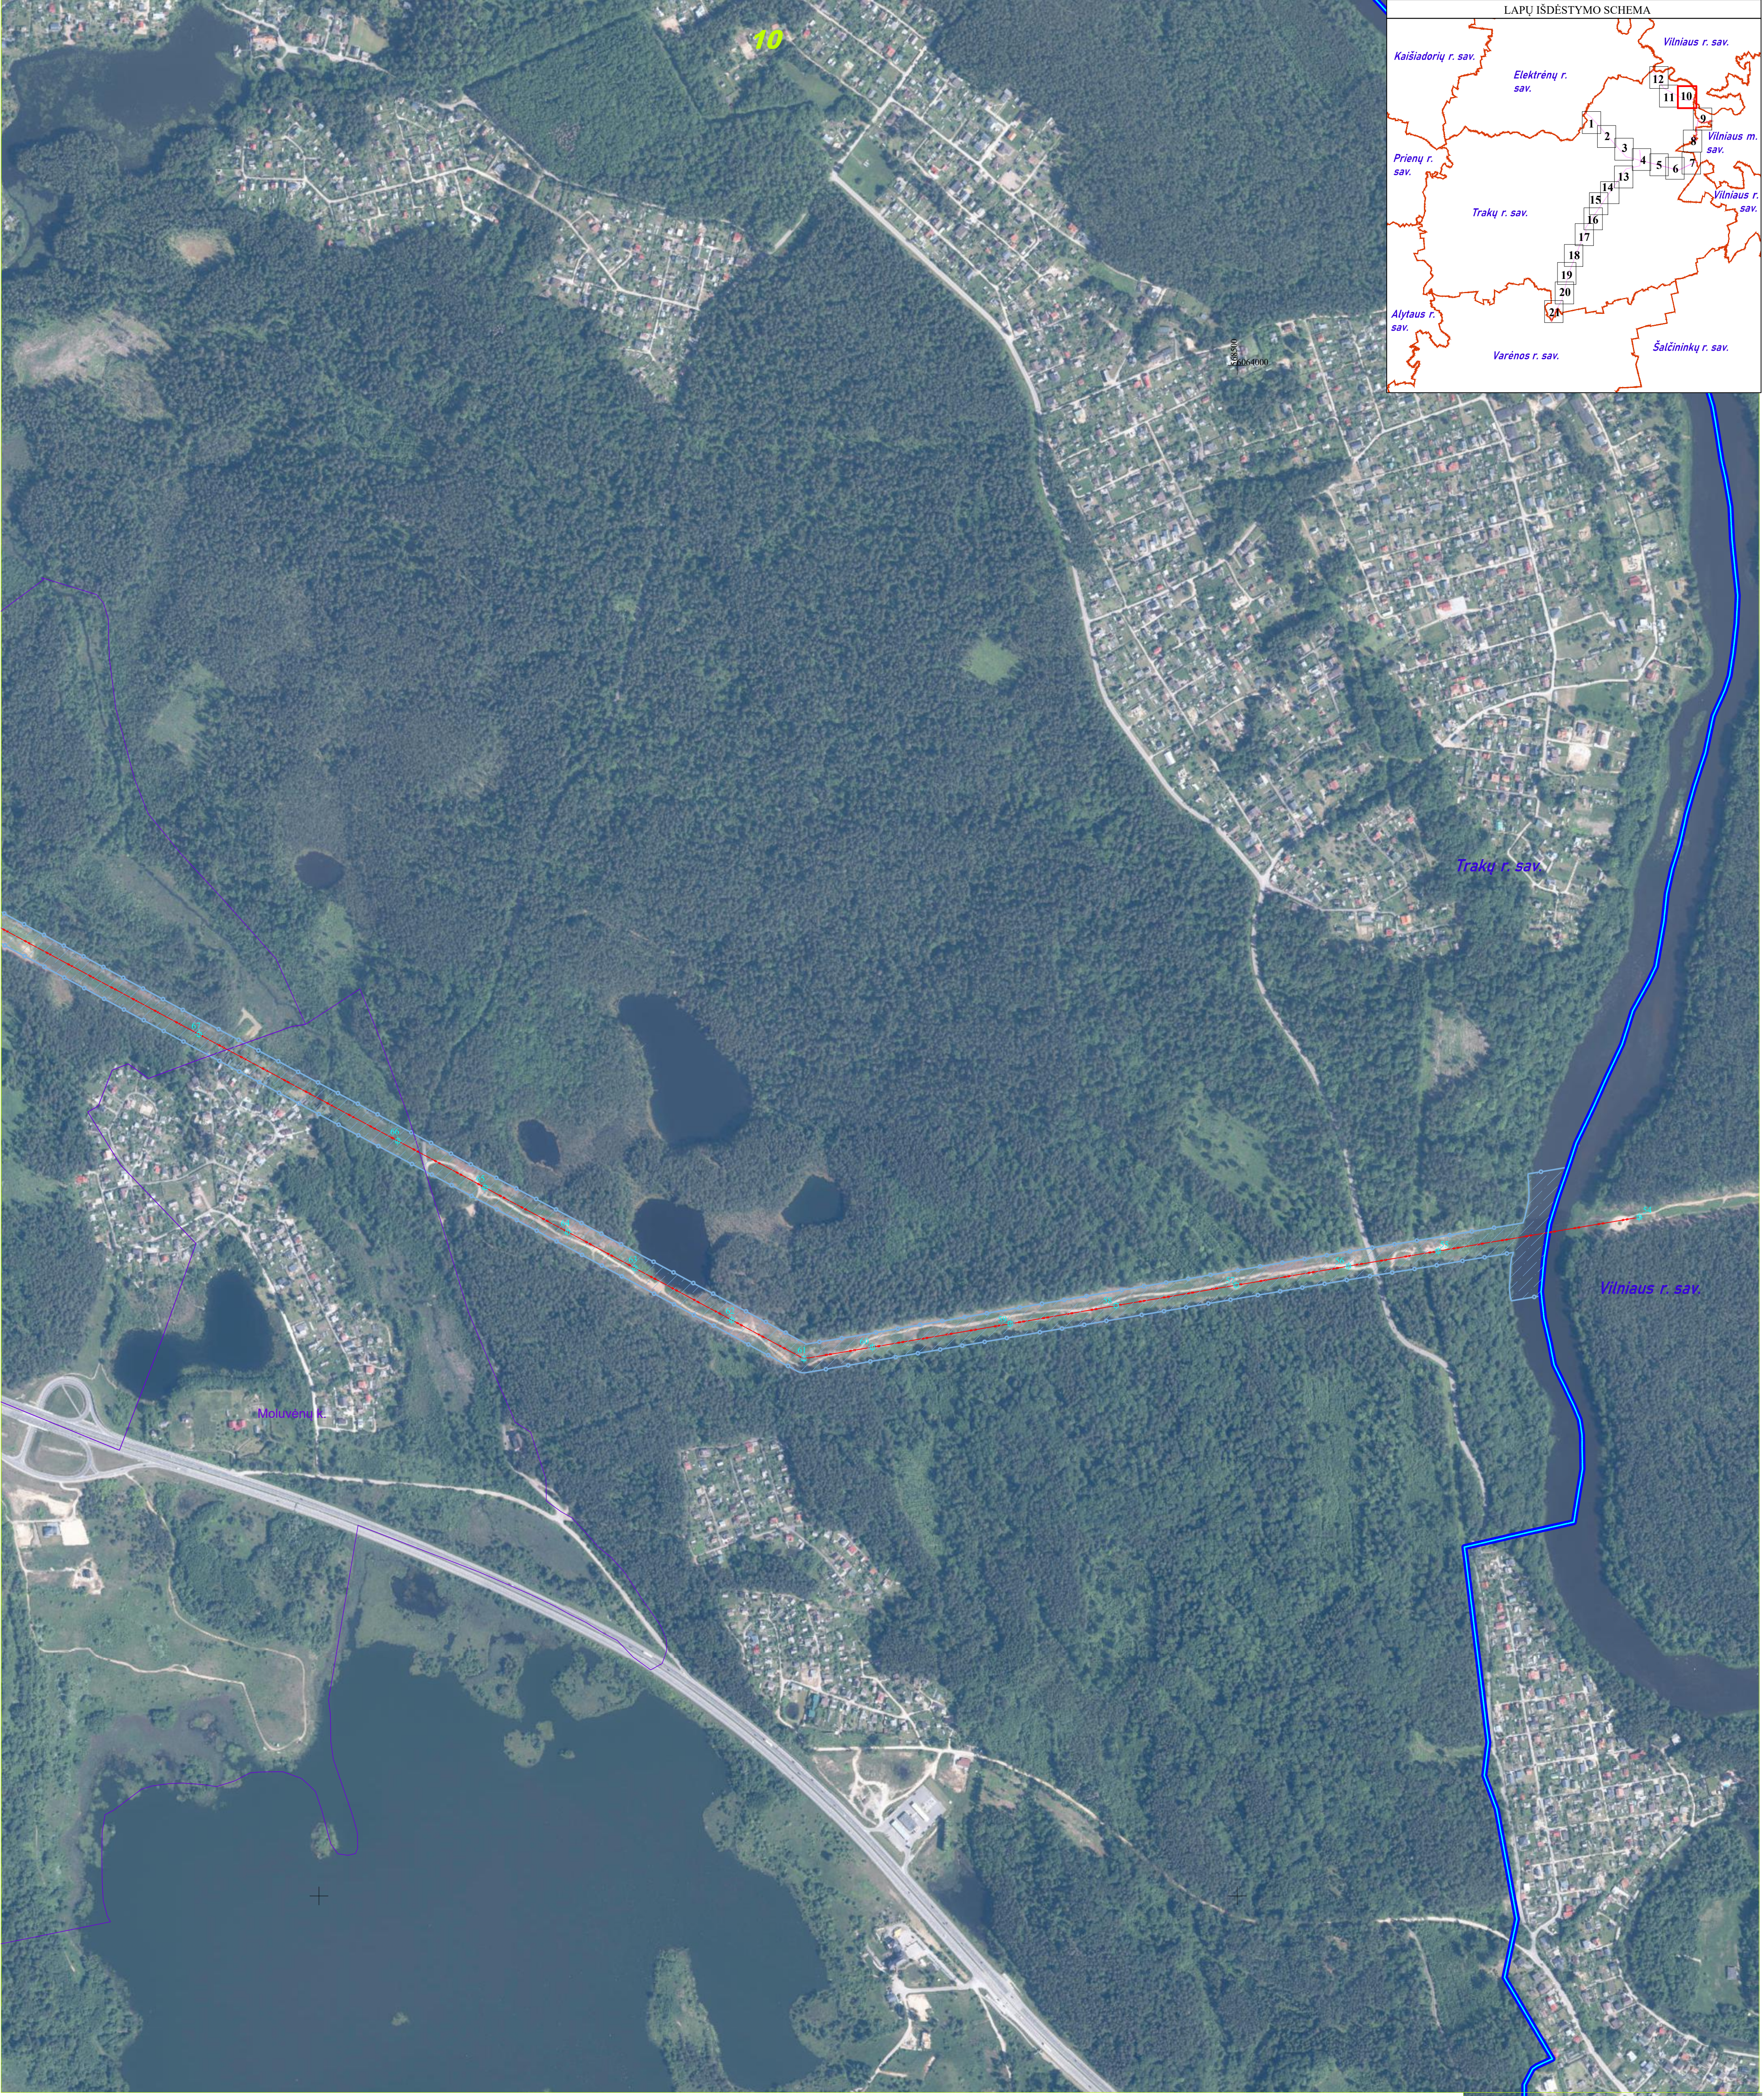

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais valdomos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalyje nustatomos) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296


Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS



Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

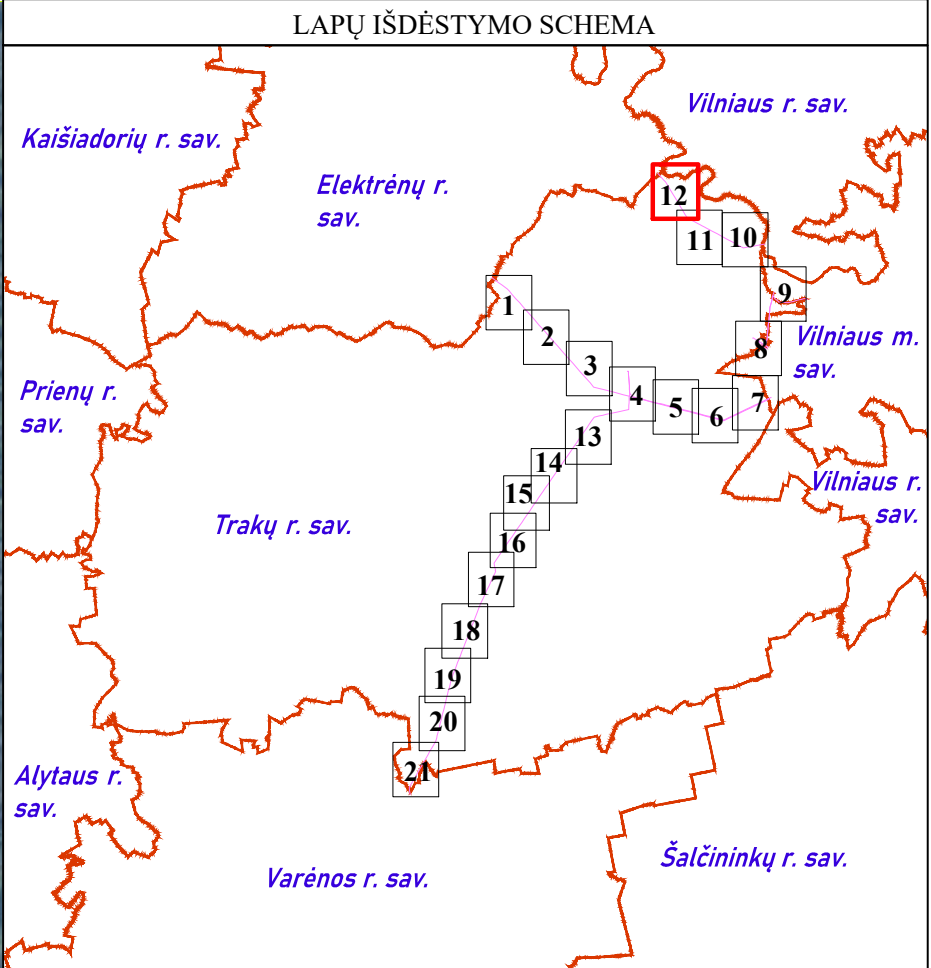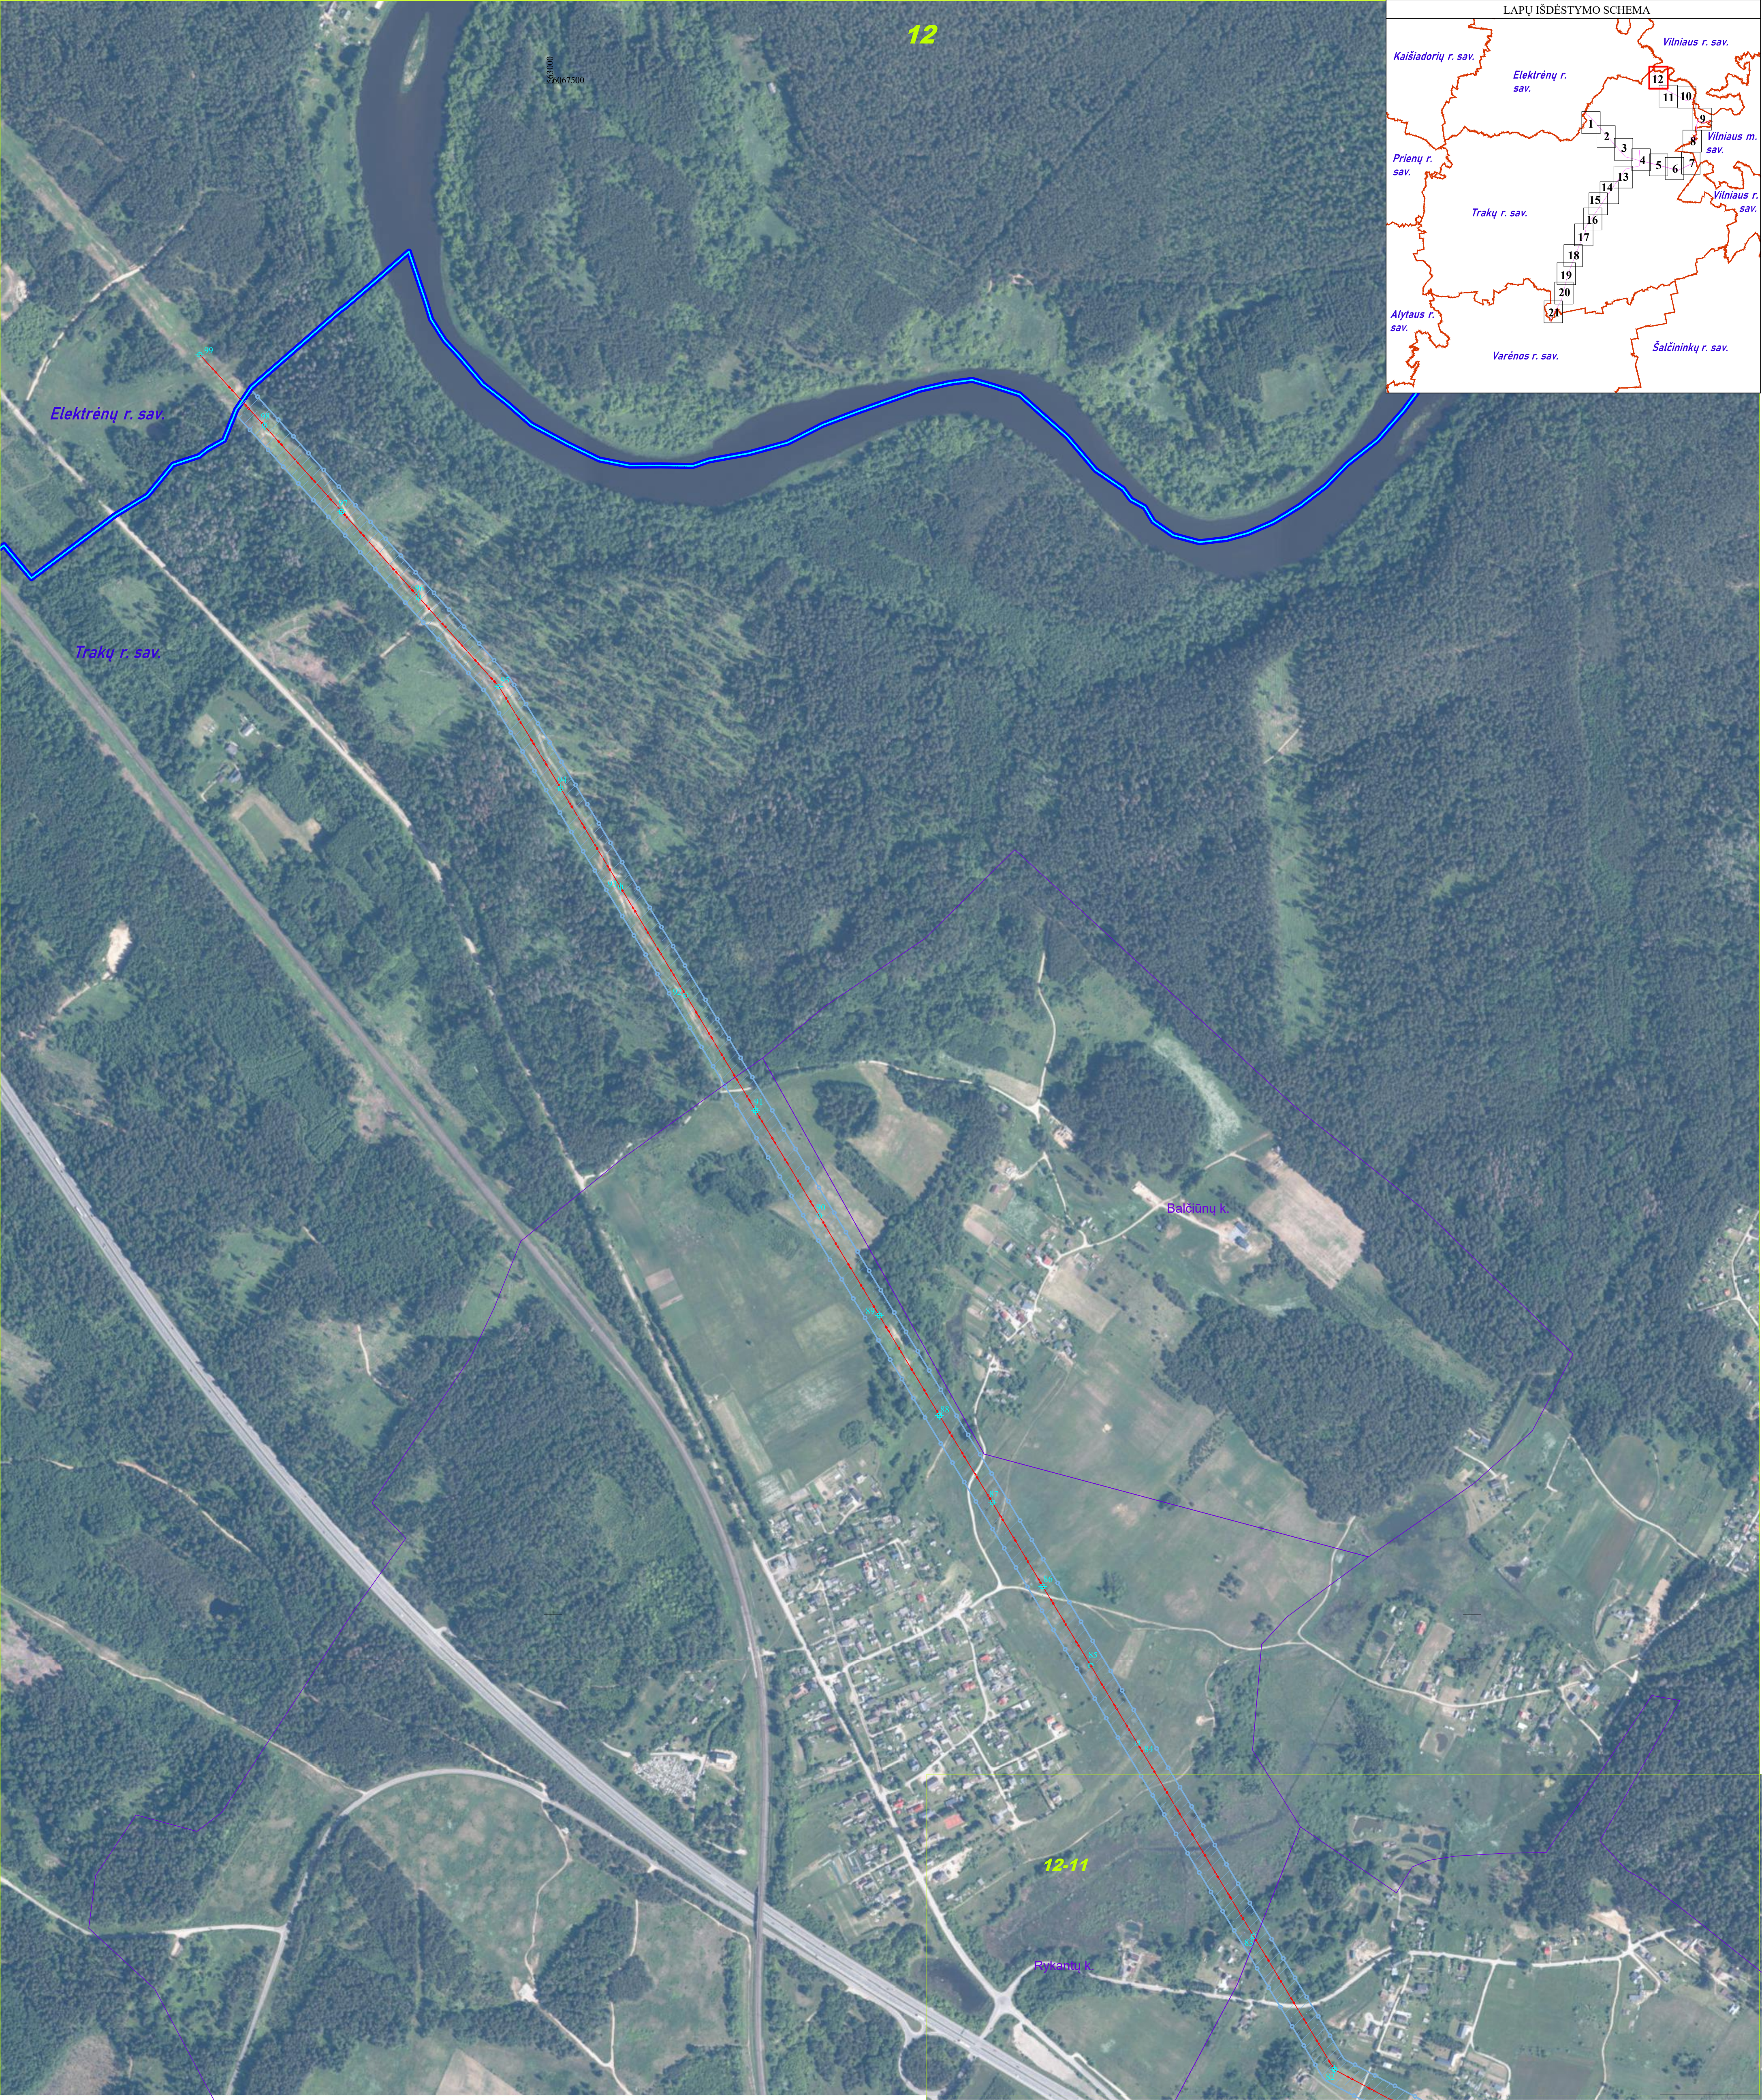

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, patvirtinus "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planus"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis. © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrųcentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25


AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslai vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, planas pavadintas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklielis ir jo numeris


- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

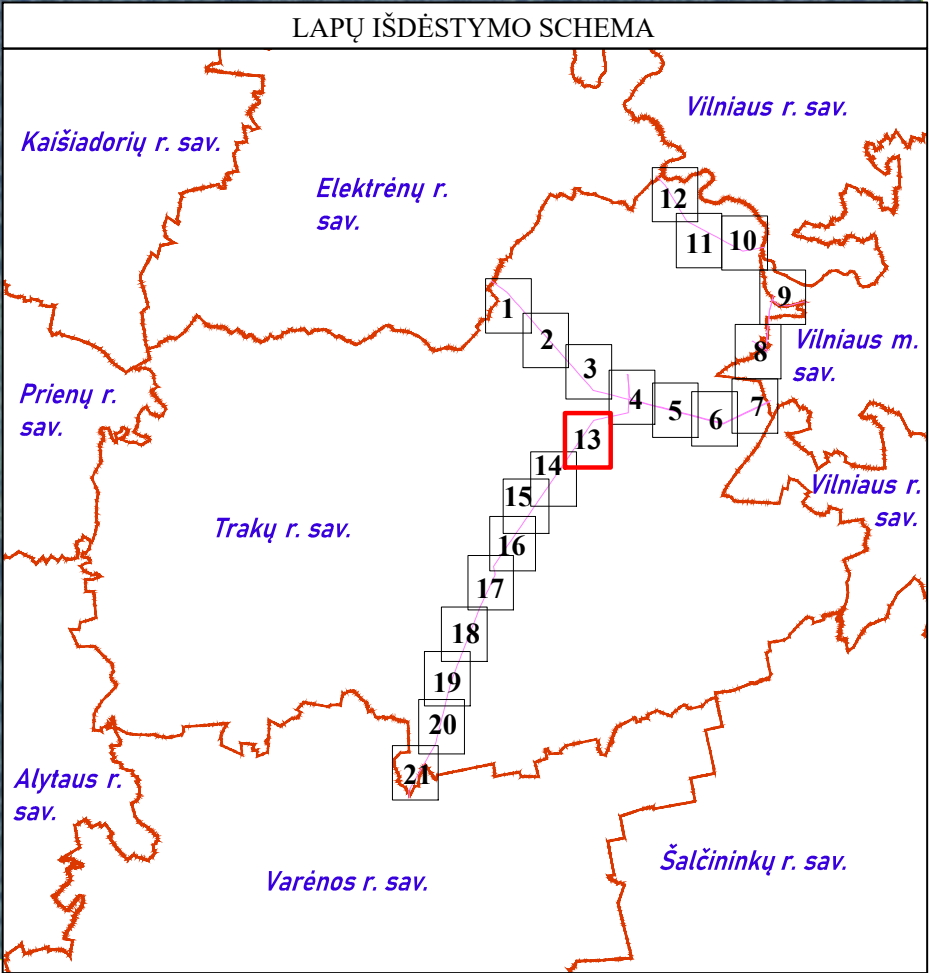


		VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

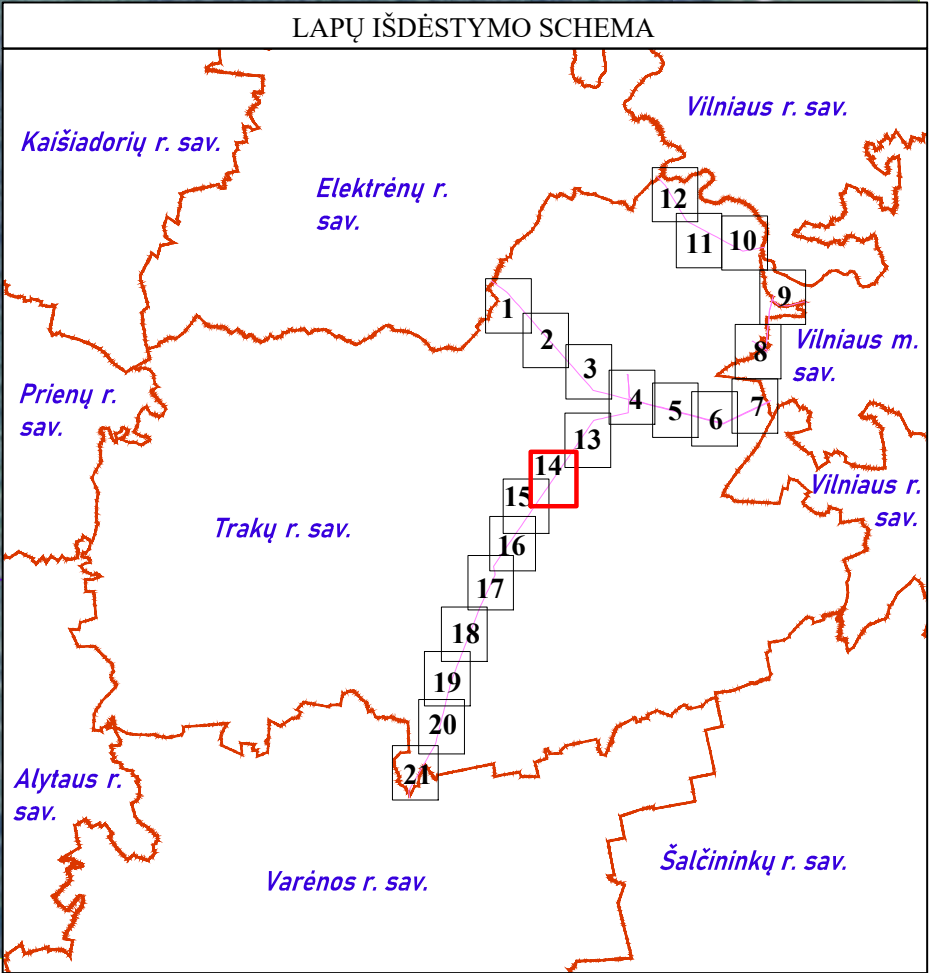

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą; 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtamos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtamos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296


Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos asinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalyje nurodomos teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas")
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

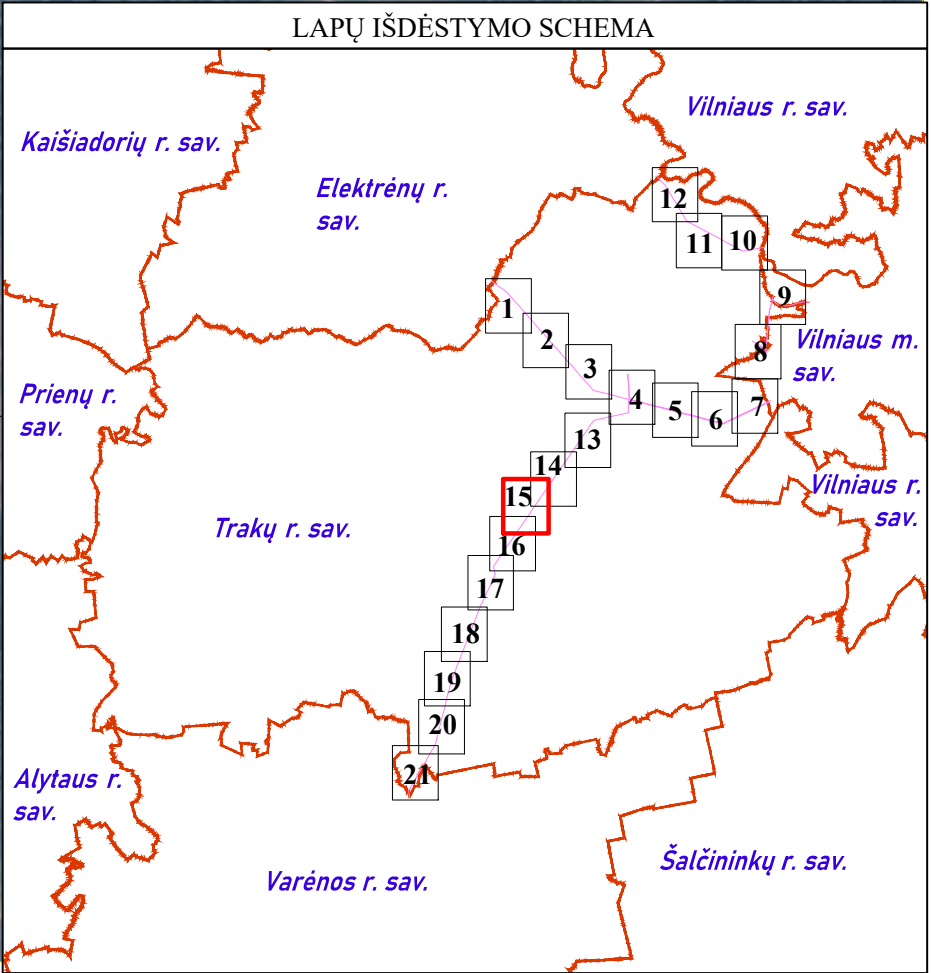



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25


AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

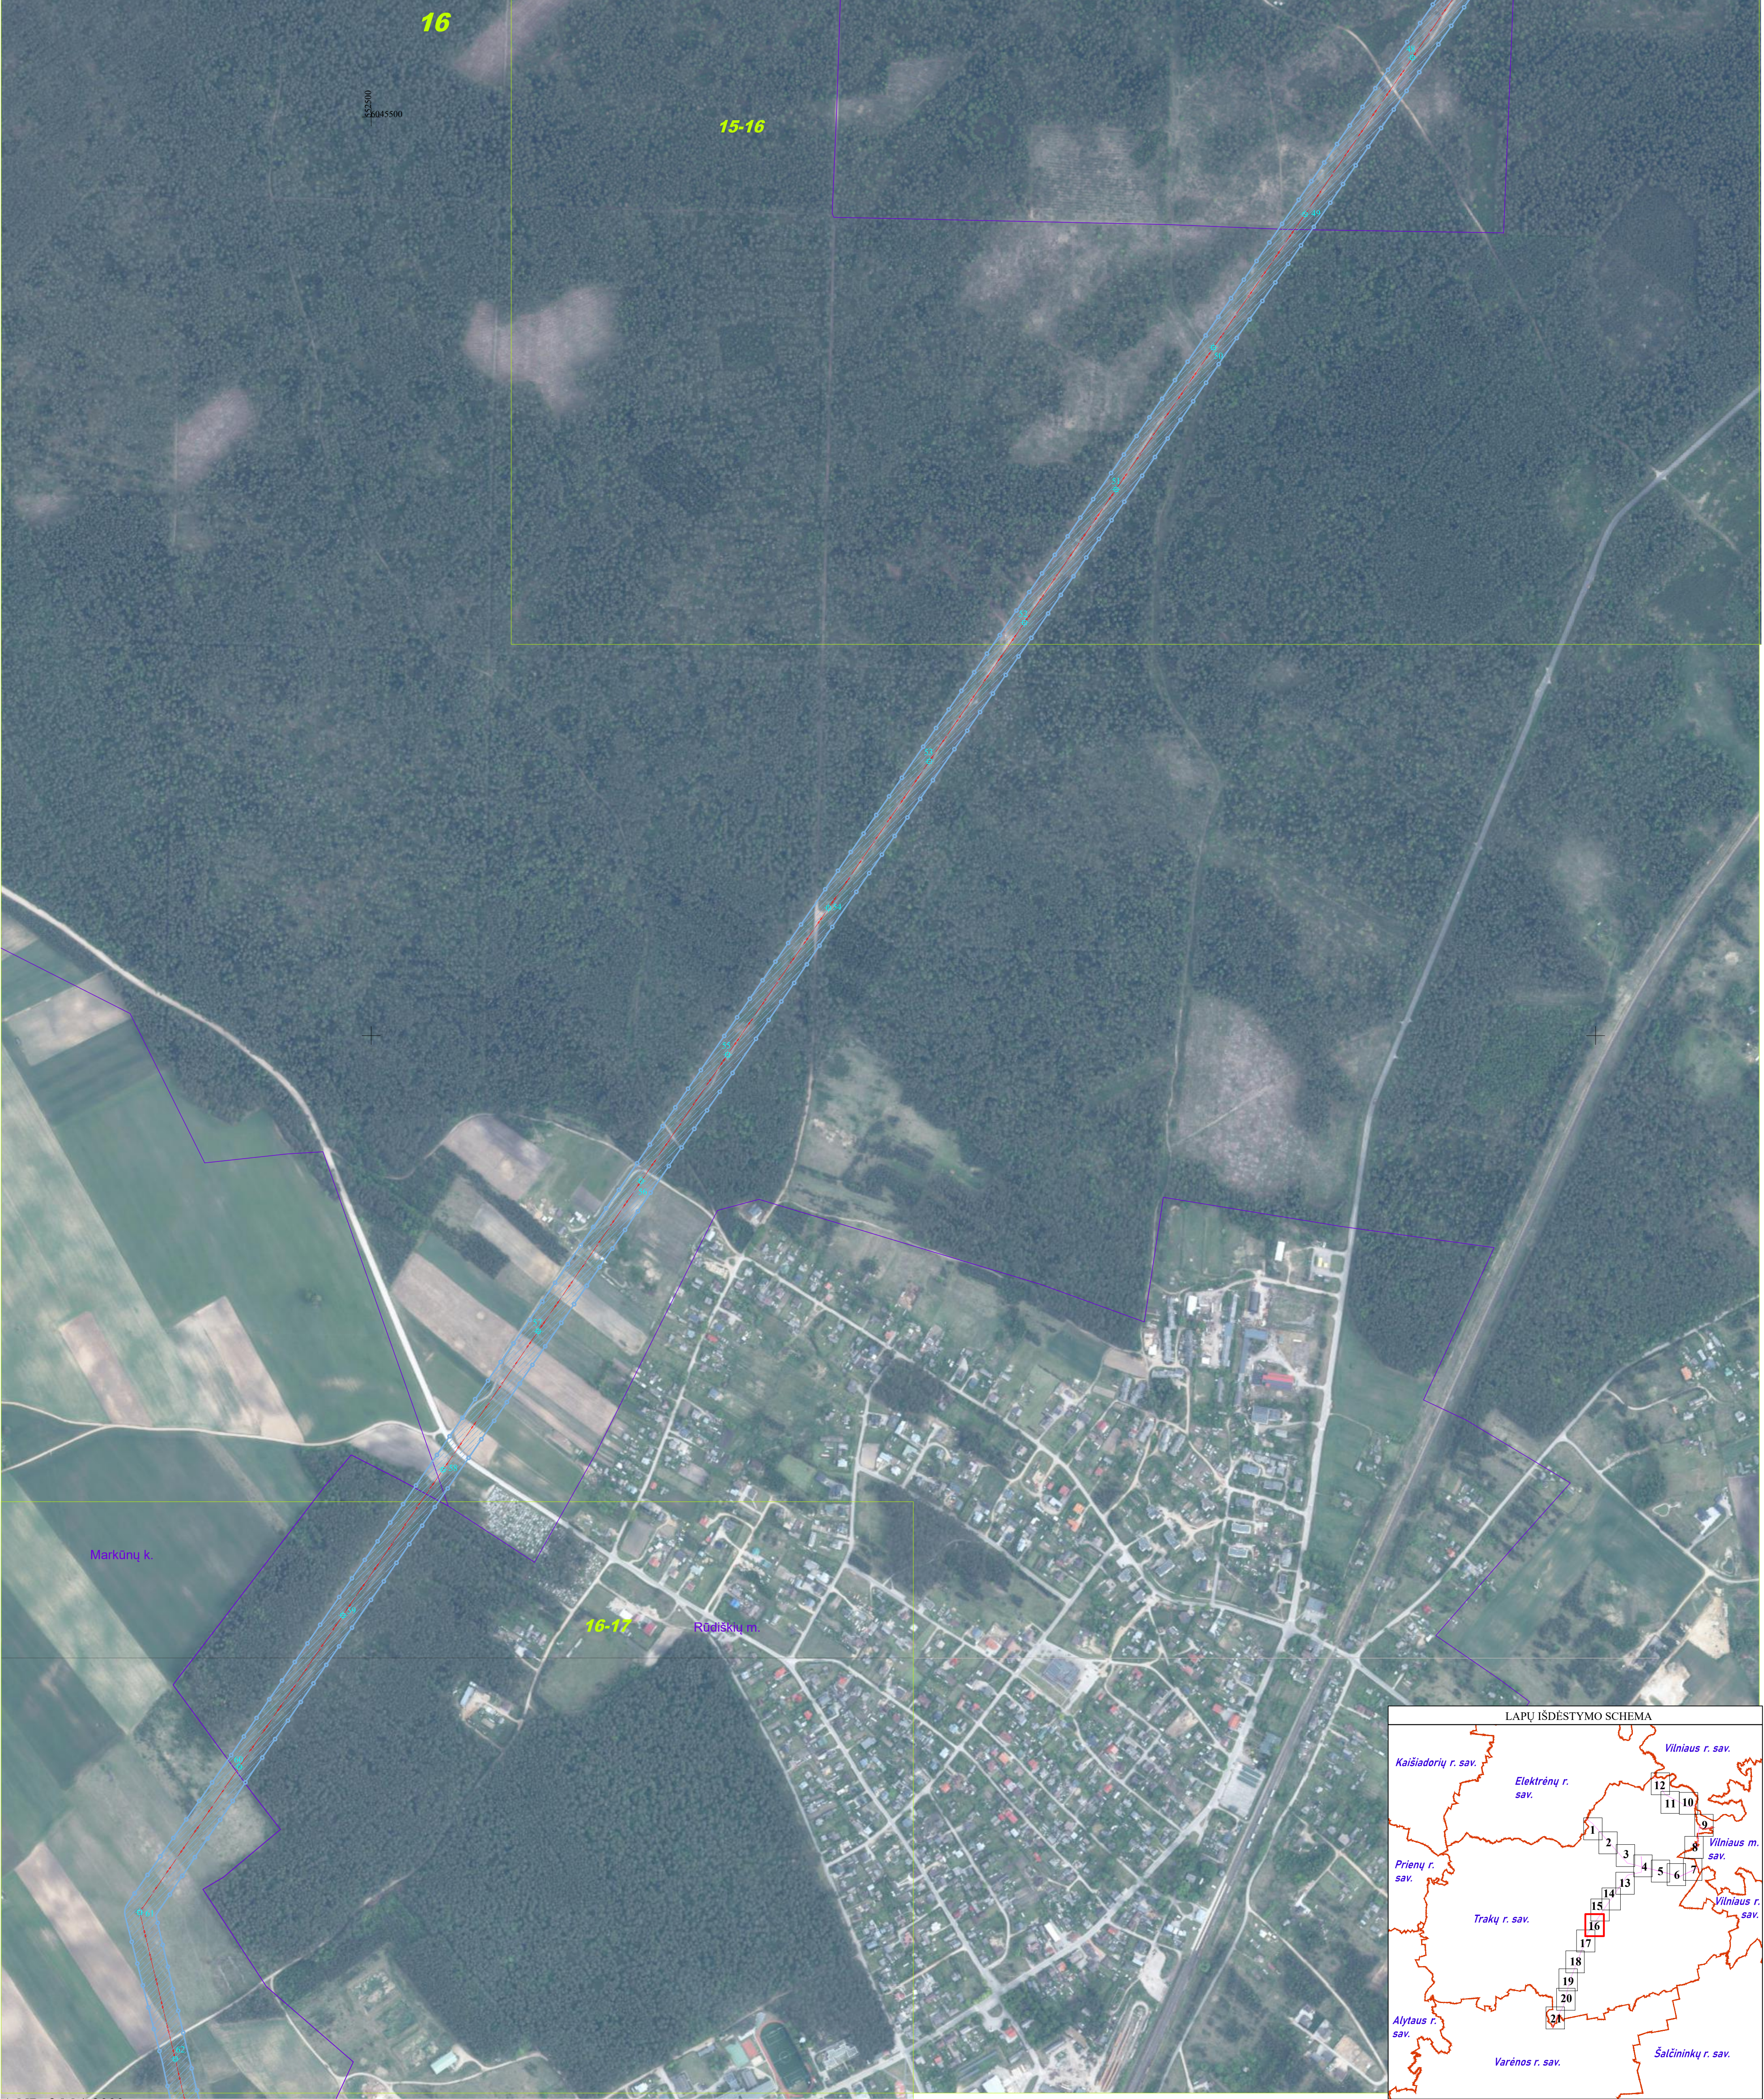

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 daliai nurodant) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris


- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

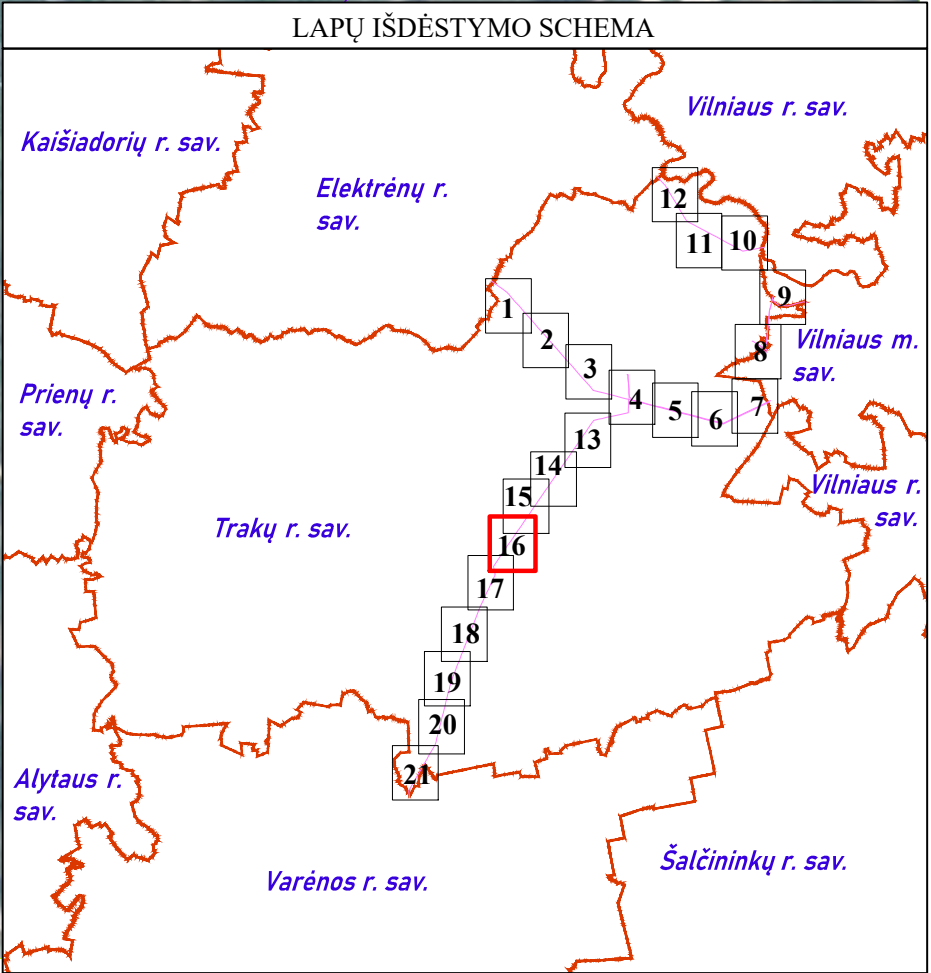

	VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS		
	Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

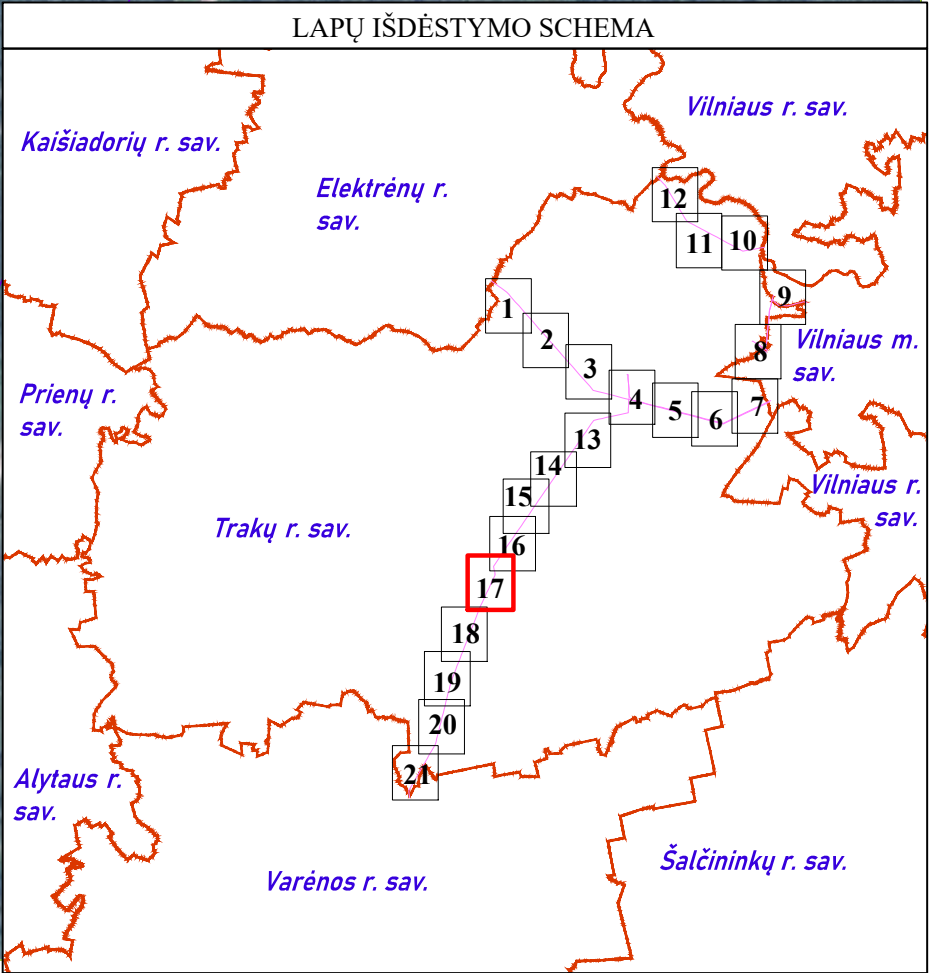

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Požeminis ryšių kabelis
	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Laisva valstybinė žemė
	Tinklinis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

		VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registracentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000




SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais šaltiais visuojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (1 ir 2 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įstatymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris


Duomenų šaltiniai:

- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

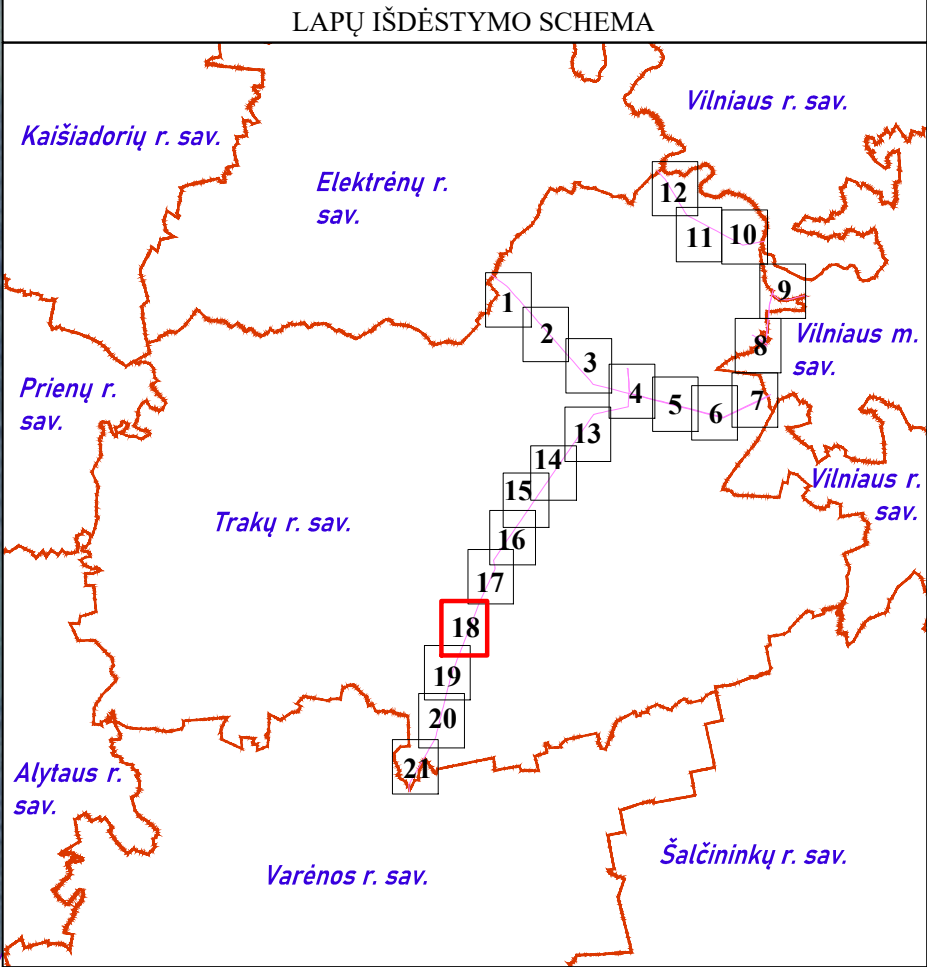




VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

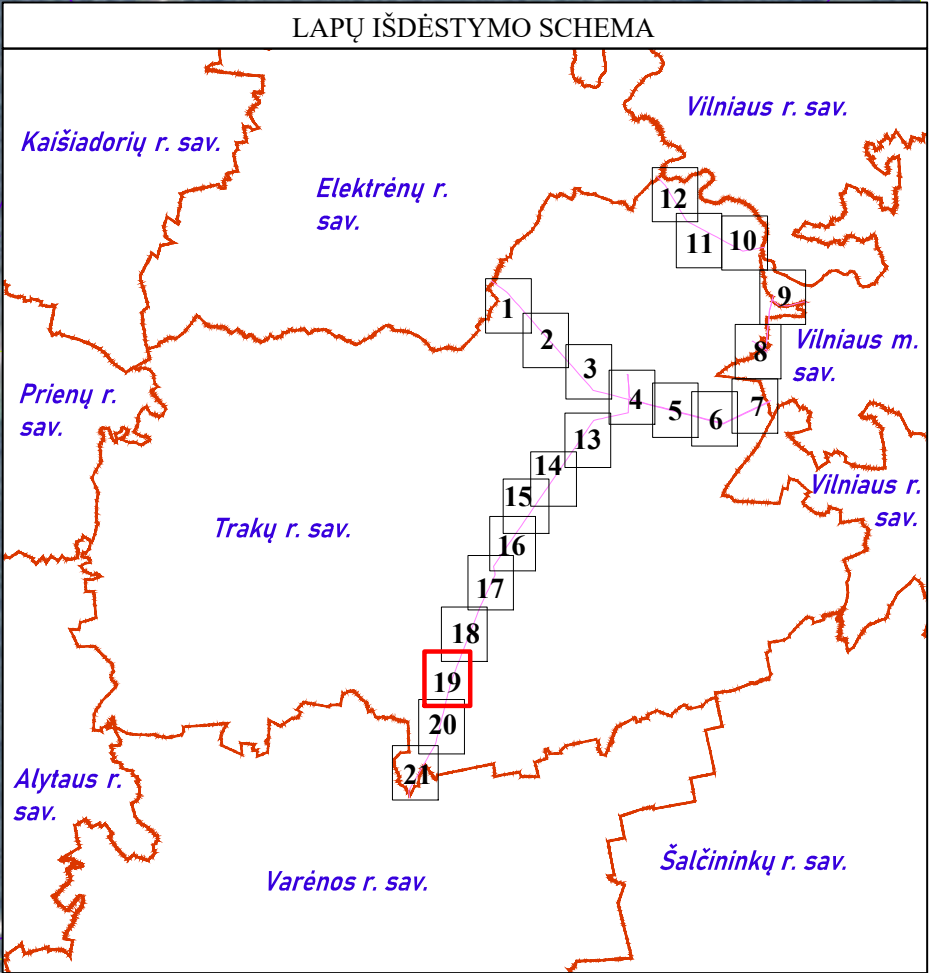

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (1:1 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registru centras, 2026-02-24.
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.
- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.

		VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25


AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais šaltiais naudojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalyje nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įsakymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris



- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

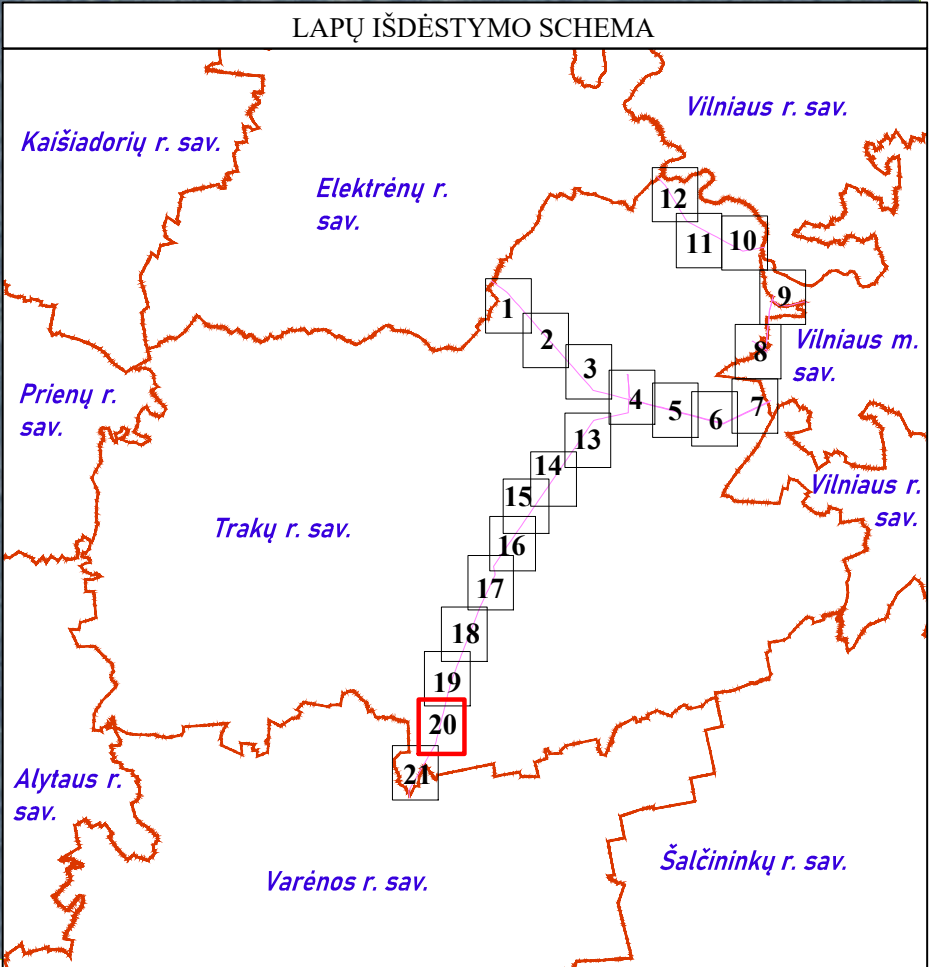

		VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registracentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

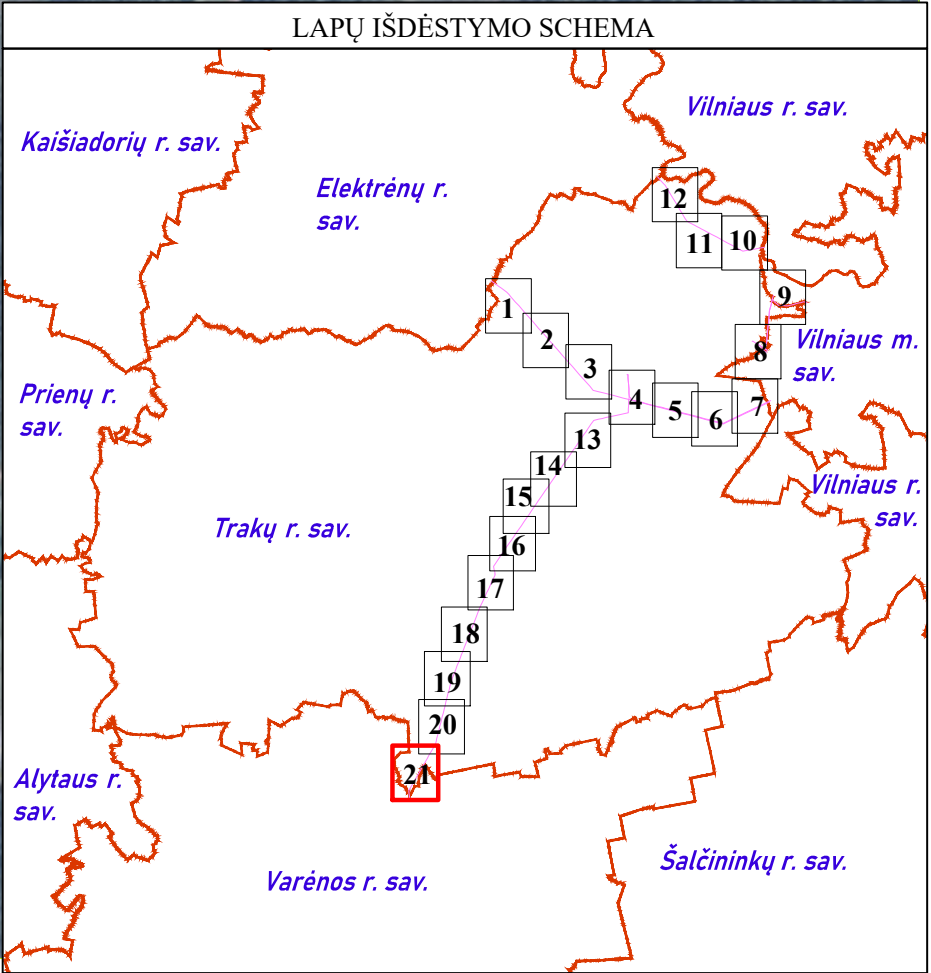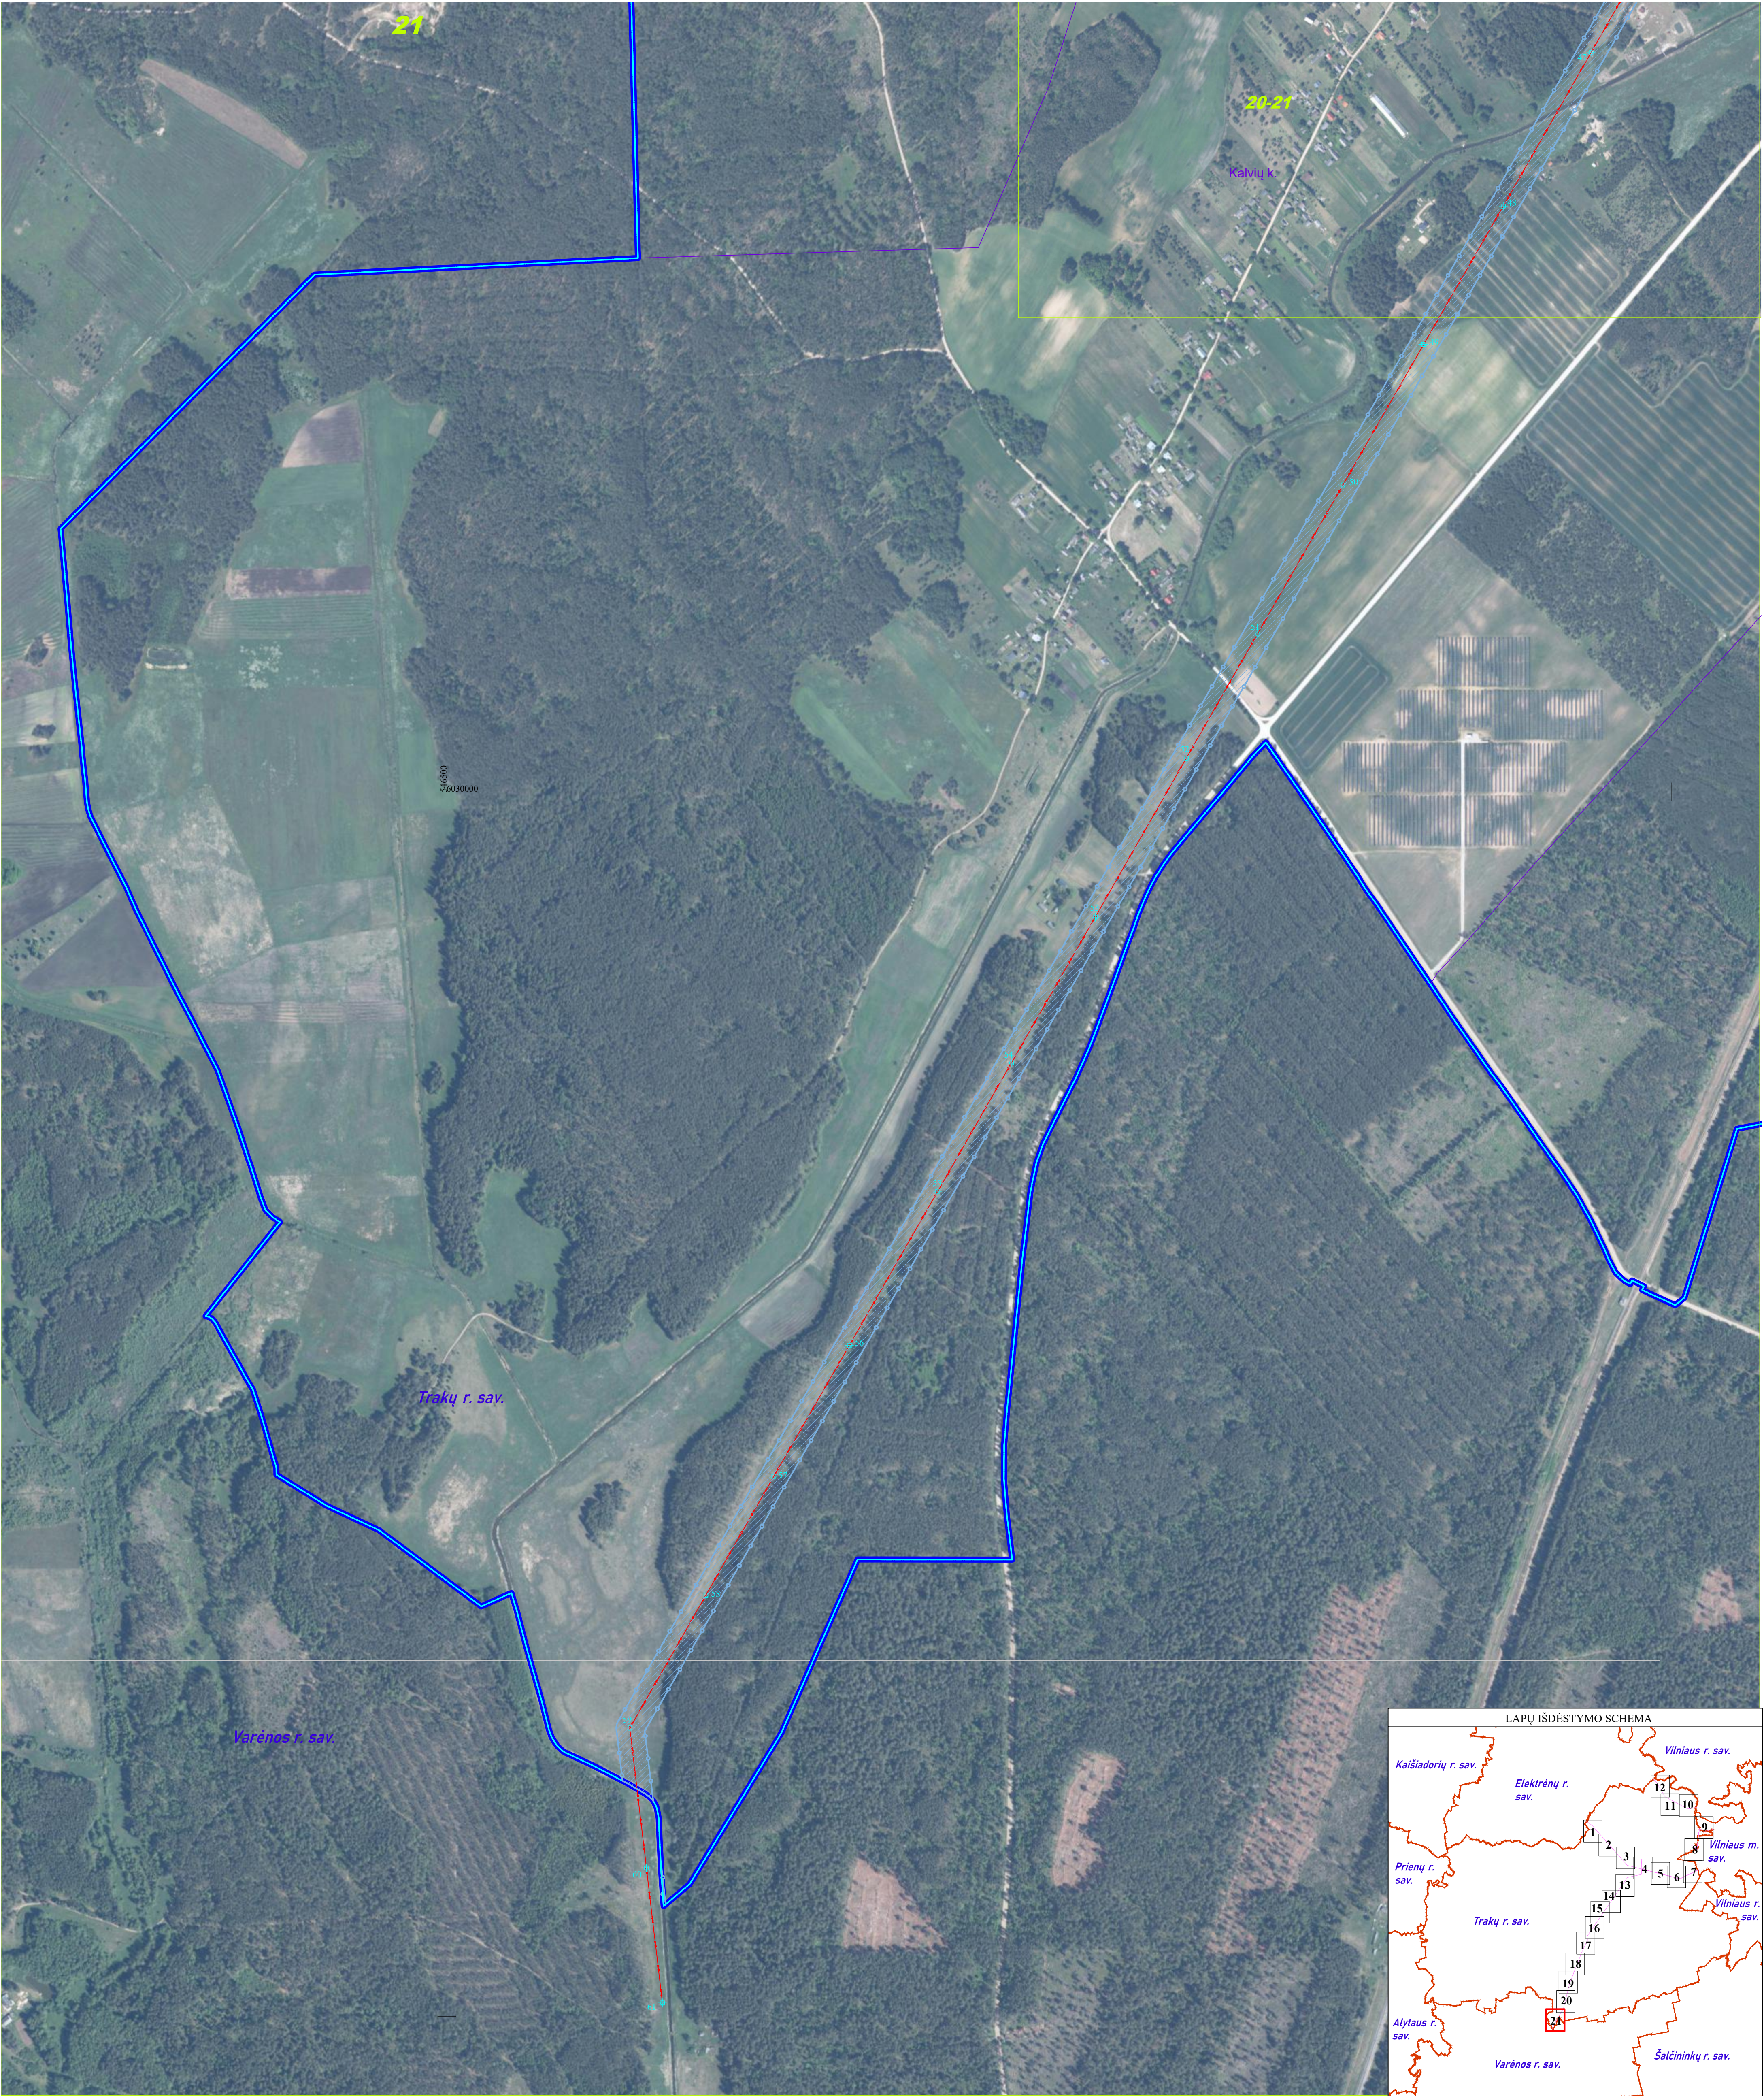

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama – stulpas
	Informaciniai tikslai: vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis) teritorijos, patvirtintos 2022-12-01 įstatymu Nr. 1-421, plano pavadinimas "Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris

Duomenų šaltiniai:

- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-24.
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2024-2026.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1. Elektros tinklų oro linijų apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įtampos oro linijoms – po 25 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 2. Oro kabelių linijų apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vando virš jos ir žemė po šia juosta.



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026–02–25
Matininkė		Rita Drogleva	2026–02–25

4. lentelė. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano suvestiniai duomenys

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu Nustatomos apsaugos zonos plotas, ha
1.	4400-2535-7251	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0125
Bendras žemės sklypų, kuriems planu nustatomos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha			0,0125

¹ Teritorijos, kurioms taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre

² Bendrame plote neįskaičiuojamos SŽNS teritorijos (jų plotai), kurios įregistruotos kitais pagrindais

5. lentelė. Laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių į Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano teritorijas, sąrašas

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos plotas, ha	Laisvos valstybinės žemės sklypo centro koordinatė	
				X	Y
1.	Ismonių k.v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0035	6042039.88	552220.34
2.	Ismonių k.v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0057	6042103.29	552229.30
3.	Trakų m. k.v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0070	6054631.59	560559.11
Bendras valstybinės žemės plotų, kuriems žemės sklypai nesuformuoti ir kurie patenka į planu nustatomas Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (kodas 101) plotas, ha					0,0162

Kodas	Reikšmė
101	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

**AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE,
APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO TERITORIJŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Teritorijos unikalus Nr.	Įregistravimo pagrindas	Įregistruotos teritorijos pakeitimo pagrindas
1.	100380367	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
2.	100380283	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
3.	100379465	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
4.	100379448	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
5.	100379169	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
6.	100379143	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
7.	100379053	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
8.	100379051	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
9.	100378935	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
10.	100378743	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
11.	100378631	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota

Eil. Nr.	Teritorijos unikalus Nr.	Įregistravimo pagrindas	Įregistruotos teritorijos pakeitimo pagrindas
12.	100378642	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
13.	100378411	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
14.	100378277	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
15.	100378298	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
16.	100378307	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
17.	100378245	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
18.	100378244	Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-421	Nekoreguota
19.	-	-	Nustatoma naujai
20.	-	-	Nustatoma naujai
21.	-	-	Nustatoma naujai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 1-421 „DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-13 Nr. 1-193
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Šeškevičienė, Patarėjas, Energetinio saugumo grupė
Sertifikatas išduotas	GIEDRĖ ŠEŠKEVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-10 11:24:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 08:01:46 – 2028-06-25 08:01:46
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Bražiūnas, Grupės vadovas, Energetinio saugumo grupė
Sertifikatas išduotas	DAINIUS BRAŽIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-10 15:08:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-10 13:08:16 – 2027-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Brazdžiuvienė, Vyresnysis patarėjas, Teisės ir personalo grupė
Sertifikatas išduotas	DAIVA BRAZDŽIUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-10 15:12:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-20 16:35:07 – 2030-08-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gabriel Gorbačevski, Energetikos viceministras
Sertifikatas išduotas	GABRIEL GORBAČEVSKI LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-10 15:38:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-07 18:43:24 – 2028-04-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Radišauskienė, Kancleris
Sertifikatas išduotas	EGLĖ RADIŠAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-11 12:51:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES

DETALŪS METADUOMENYS

Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA, Migracijos departamentas prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-16 10:50:55 – 2030-07-15 10:50:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lukas Savickas, Energetikos ministras
Sertifikatas išduotas	LUKAS SAVICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-12 19:34:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-12 19:35:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-25 17:05:46 – 2028-05-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-08-13 11:24:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-08-13 11:24:17 DBSIS