



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKIMO NR. 1-388
„DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ,
ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ
TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2026 m.

d. Nr.

Vilnius

1. P a k e i ė i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1-388 „Dėl Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ,
ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ
TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 9 straipsnio 3 dalimi, 141 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.3 ir 2^{1.2} papunkčius, vykdydamas Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18, 23 ir 26 punktus, bei atsižvelgdamas į valstybės įmonės Registrų centro, atstovaujančios LITGRID AB pagal 2021 m. rugsėjo 14 d. įgaliojimą Nr. 22IG-88, 2022 m. spalio 14 d. prašymą Nr. SP-108306 (4.55 Mr) „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“ ir valstybės įmonės Registrų centro, atstovaujančios LITGRID AB pagal 2026 m. balandžio 17 d. įgaliojimą Nr. 26IG-159, 2026 m. liepos 8 d. prašymą Nr. S-10100 (1.4 E) „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planą;

1.2. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašą;

1.3. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas, Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašas ir Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas skelbiami LITGRID AB interneto svetainėje www.litgrid.eu."

2. N u s t a t a u, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas taikomas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąraše nurodytoms naujoms, tikslinamoms ir naikinamoms teritorijoms.

Energetikos ministras

Lukas Savickas

**AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO
DALIES PAKEITIMO PLANAS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo plano inicijavimą:

1.1. LITGRID AB (toliau – Bendrovė) elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose nurodytą ūkinę veiklą, t. y. turi teisę verstis elektros energetikos perdavimo veikla pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 išduotą licenciją Nr. L1-4 (EP).

1.2. Bendrovė įgyvendina Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ - (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

1.3. 2025 m. kovo 1 d. įsigaliojus priimtiems Tvarkos aprašo pakeitimams (patvirtintiems Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-51) vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu rengiamas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1-388 (toliau – Planas) dalies pakeitimo planas (toliau – Pakeitimo planas). Įkėlus į aukščiau paminėtą planą elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą (požeminius kabelius), bei ištaisius aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritoriją vadovaujantis Tvarkos aprašo 23 p., 25.1 p. ir 26 p. rengiamas Pakeitimo planas.

2. Informacija apie dokumentą:

2.1. Plano pavadinimas: „Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas“.

2.2. Planavimo tikslai: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu pakeisti Planą, jame nustatant papildomus sprendinius, t. y. nurodant elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektus (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra) ir nustatyti jų apsaugos zonas, taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo 23 punktu ir 25.1 papunkčiu pakeisti Planu nustatytą ir įregistruotą teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – apsaugos zonos), kadangi nustatyti apsaugos zonos nustatymui naudotų duomenų neatitiktikai faktinei elektros tinklų apsaugos zonai.

2.3. Planavimo uždaviniai:

2.3.1. Elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektams (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra) ir jiems nustatyti teritorijas (apsaugos zonas) pagal Tvarkos aprašo 9.2.6 papunktį, kuriose taikomos Įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ar kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami,

suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

2.3.2. įregistruoti ir/ar išregistruoti nustatytas, pakeistas ir/ar panaikinti teritorijas (apsaugos zonas) Nekilnojamojo turto registre;

2.3.3. informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie nustatytas teritorijas (apsaugos zonas) ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką, pagal Įstatymo 7 straipsnio 5 punkto nuostatas;

2.4. Pakeitimo planas parengtas asmenų, atitinkančių Tvarkos aprašo 5.1-5.3 punktų nuostatas, laikantis Tvarkos apraše plano rengimui keliamų reikalavimų;

2.5. Pakeitimo plano rengėjas – VĮ „Registrų centras“ kontaktinė informacija Studentų g. 39, Vilnius; tel. +370 5 2688262, el.p. info@registrucentras.lt, interneto svetainė www.registrucentras.lt, kontaktinis asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt. Už Pakeitimo plano sprendinių rengimą atsakingas asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt.

Pakeitimo plano rengėjas yra atsakingas už tinkamą teritorijų nurodymą ir šių teritorijų pažymėjimą plane.

3. Duomenys apie teritorijas:

3.1. Pakeitimo planas apima Anykščių rajono savivaldybėje esančių Bendrovei nuosavybės teise priklausančių elektros perdavimo tinklų ir jų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonų teritorijų ribas.

3.2. Pakeitimo planu nustatomų, keičiamų ir/ar naikinamų teritorijų kiekis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie Pakeitimo planu nustatytas, pakeistas ir/ar panaikintas teritorijas

	Anksčiau nustatytų teritorijų (1)	Naujai nustatomų teritorijų (2)	Pakeistų teritorijų (3)	Naikinamų teritorijų (4)	Iš viso teritorijų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	11	2	1	0	13

3.3. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose žemės sklypuose pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose sklypuose.

	Anksčiau Plane patekę sklypai (1)	Naujai Pakeitimo plane patekę sklypai (2)	Keičiami plotai sklypuose (3)	Naikinami plotai sklypuose (4)	Iš viso sklypų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	849	0	1	1	849

3.4. Pakeitimo plane esančioms teritorijoms nustatyti, pakeisti ir panaikinti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.

3.5. Pakeitimo plano 5 lentelėje pateikiamas žemės sklypų, patenkančių į naujai nustatomas, pakeičiamas ir (ar) panaikinamas apsaugos zonas, sąrašas.

3.6. Pakeitimo plano 6 lentelėje pateikiama žemės sklypų patenkančių į keičiamą elektros tinklų apsaugos zoną sąrašas.

3.7. Kartu su Pakeitimo planu pateikiamas ir Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašas.

3.8. Pagrindiniai techniniai duomenys apie Bendrovei nuosavybės teise priklausančią esamą inžinerinį tinklą, kuris pavaizduotas Pakeitimo plane, pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė. Pakeitimo plane esančios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros duomenys

	Ilgis, km
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra	0,271

4 lentelė. Pakeitimo plane esančių transformatorių pastočių duomenys

	Objektų kiekis, vnt.
Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stotys	1


3.9. Aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros ir jų apsaugos zonos Pakeitimo plane žymimos vadovaujantis Tvarkos aprašo 6.2.1-6.2.4 punktais.

3.10. Pakeitimo plane elektros tinklų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 24 bei 25 straipsniuose.

3.11. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 44 ir 45 straipsniuose.

Dėl bet kokių priežasčių po Pakeitimo plano patvirtinimo pasikeitus Nekilnojamojo turto kadastrai ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems žemės sklypų ar į atskirus žemės sklypus nesuformuotos laisvos valstybinės žemės plotų duomenims visais atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant: pertvarkius sklypus, žemės sklypų ribas, suformavus naujus žemės sklypus ir kt.) Pakeitimo plano sprendiniais nustatytos teritorijos taikomos visiems į jas patenkančioms žemės sklypams ir į atskirus žemės sklypus nesuformuotiems laisvos valstybinės žemės plotams.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

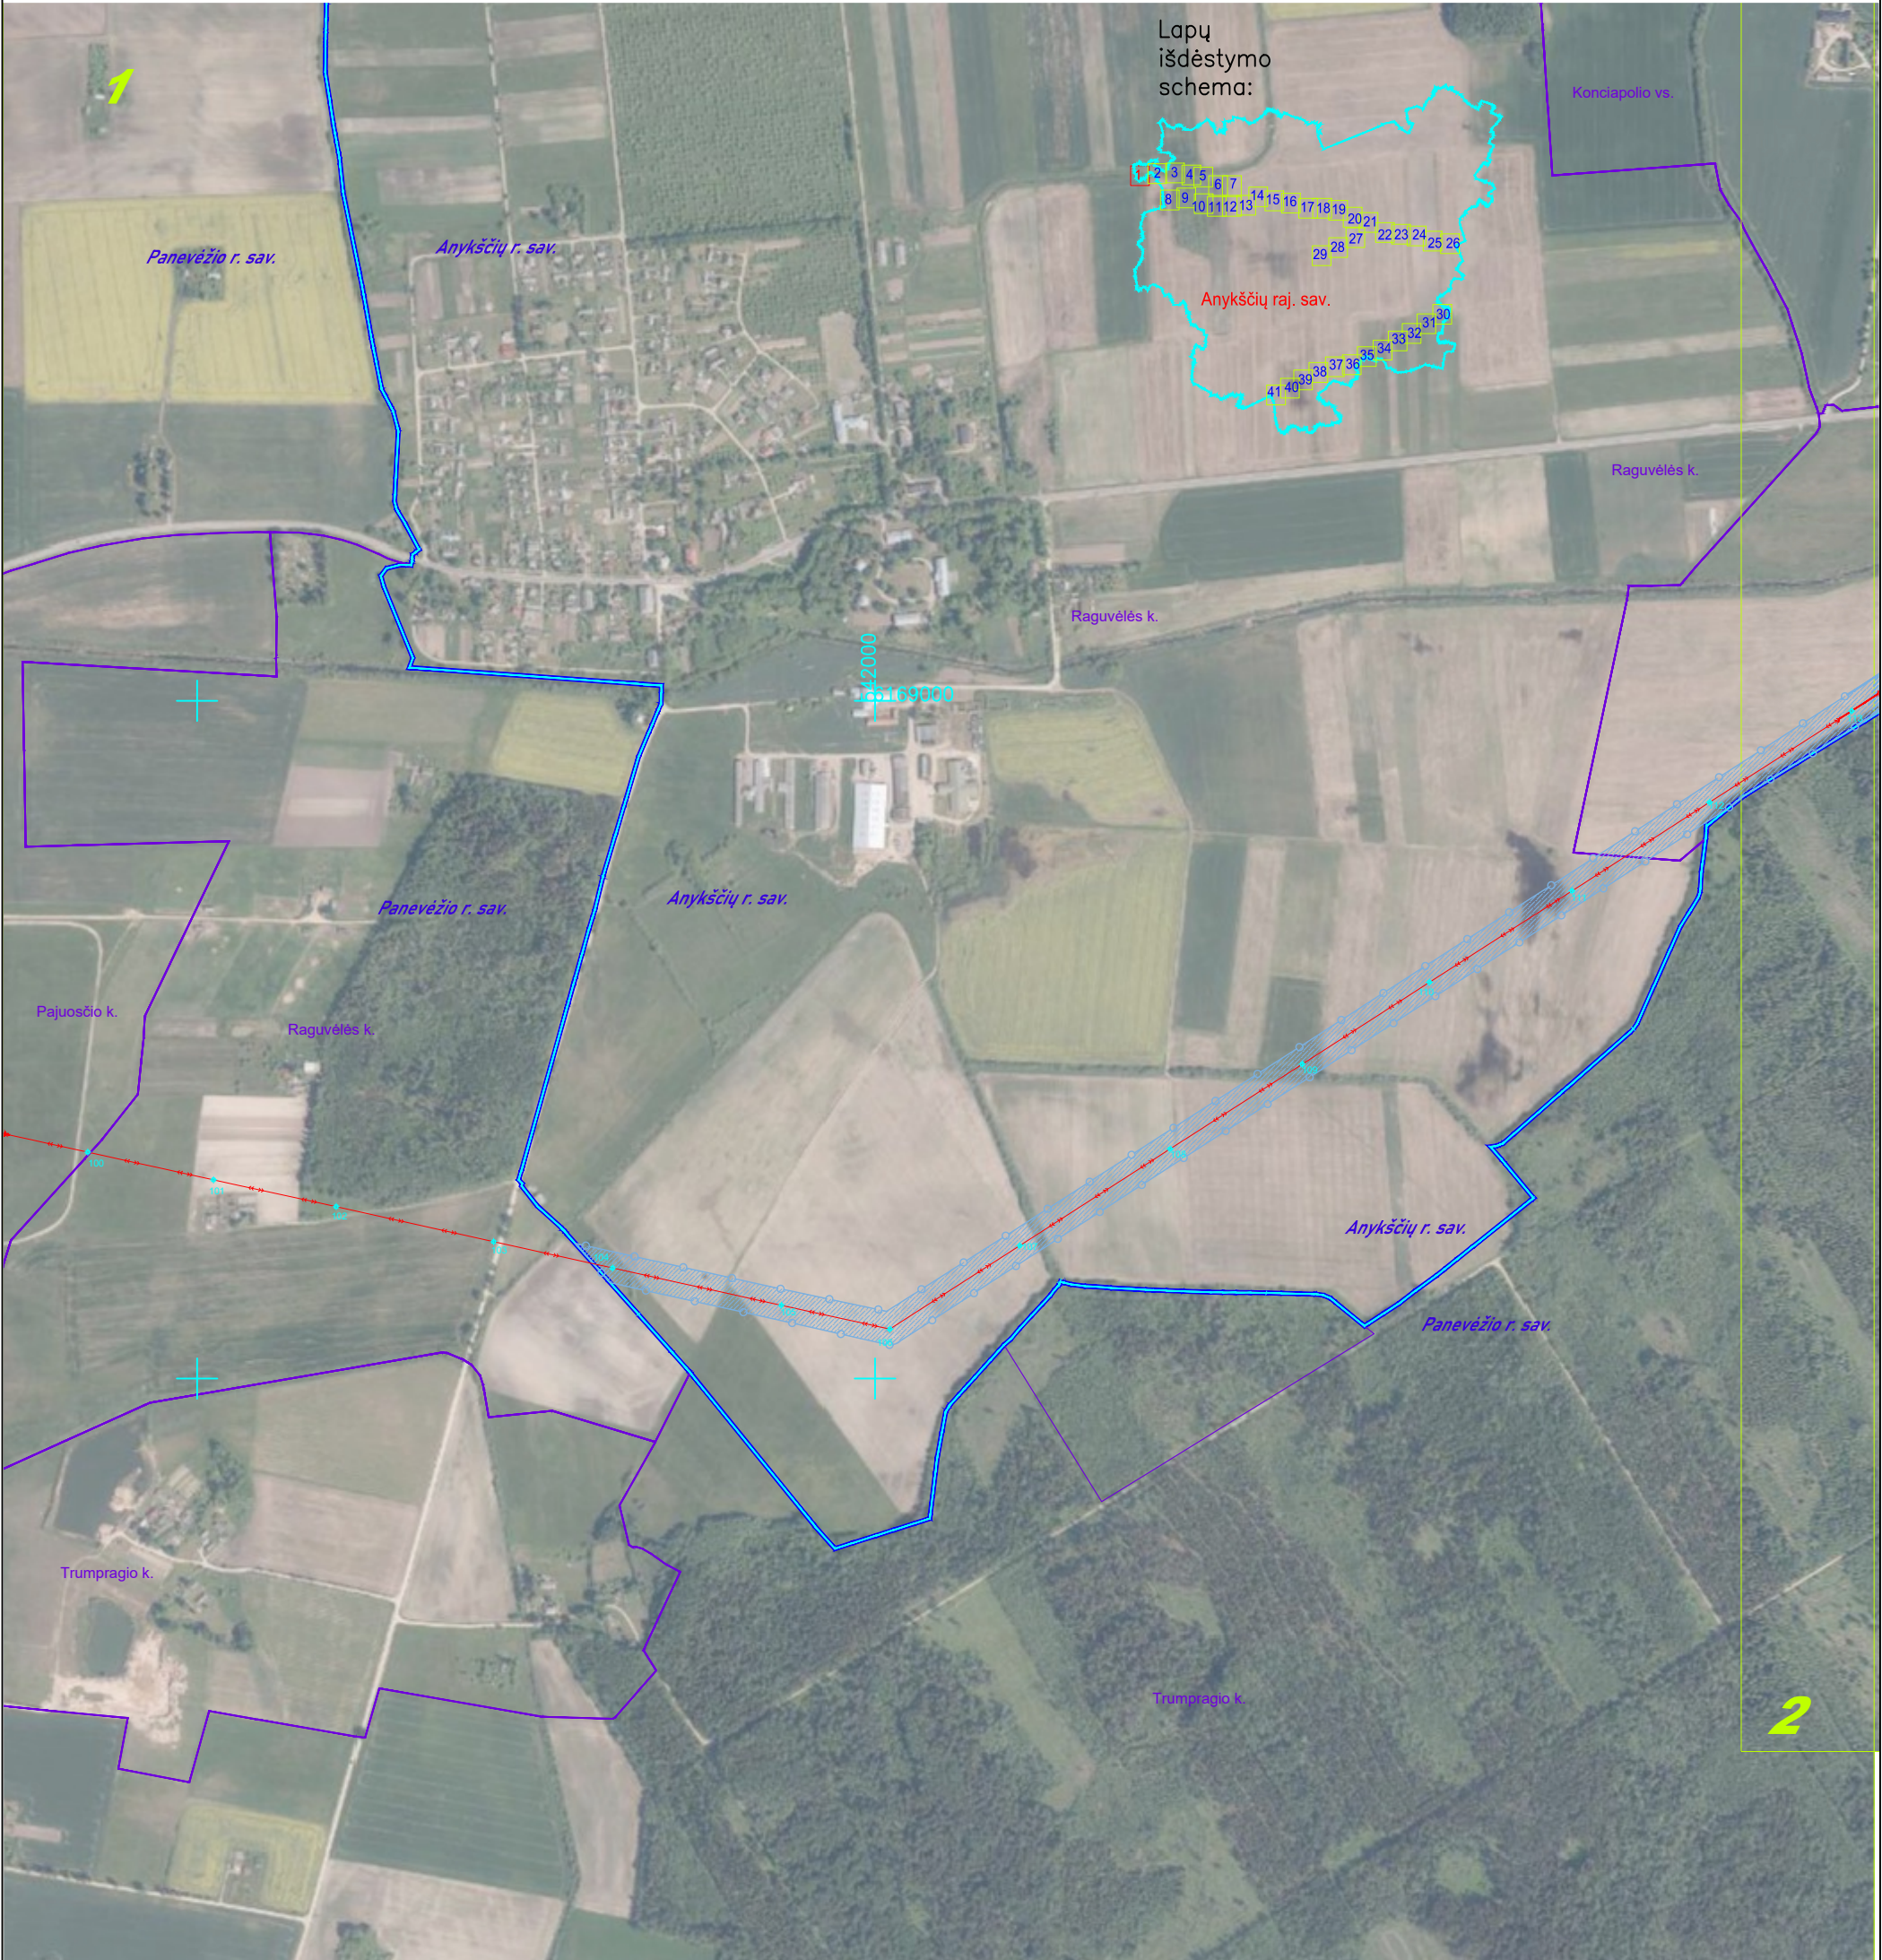

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.


Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

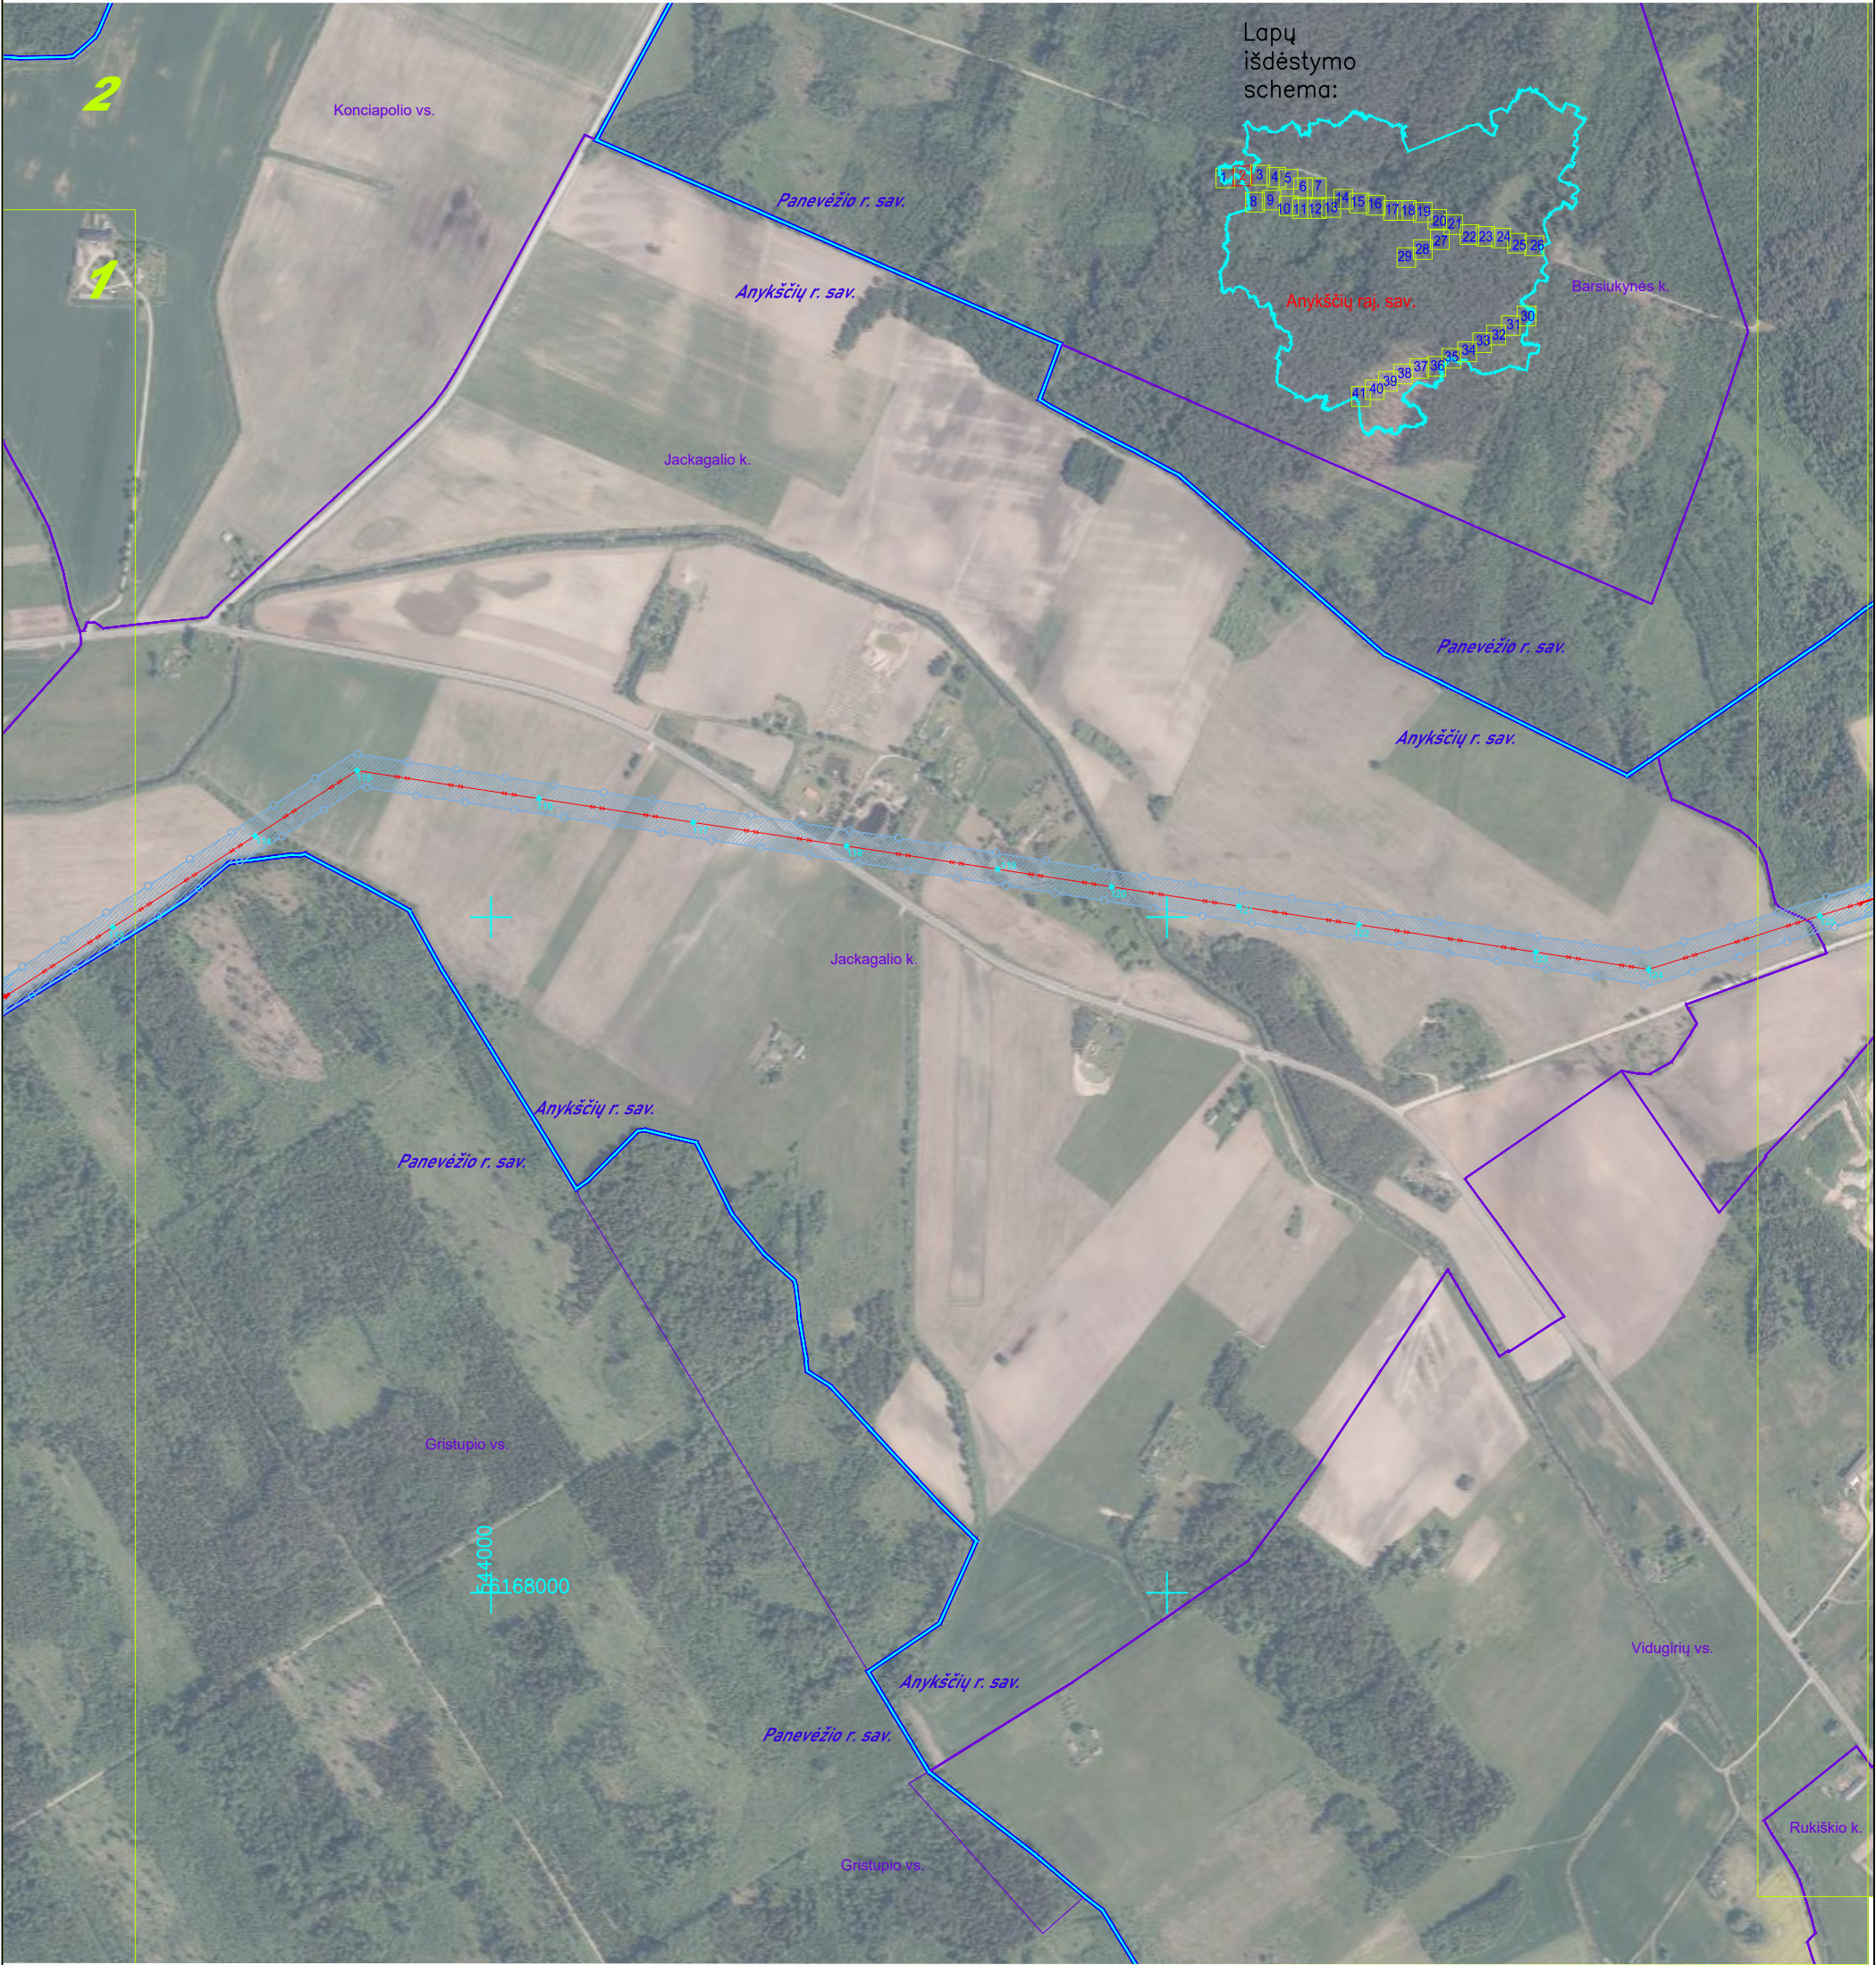

Duomenų šaltiniai:

- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
• Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris




VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

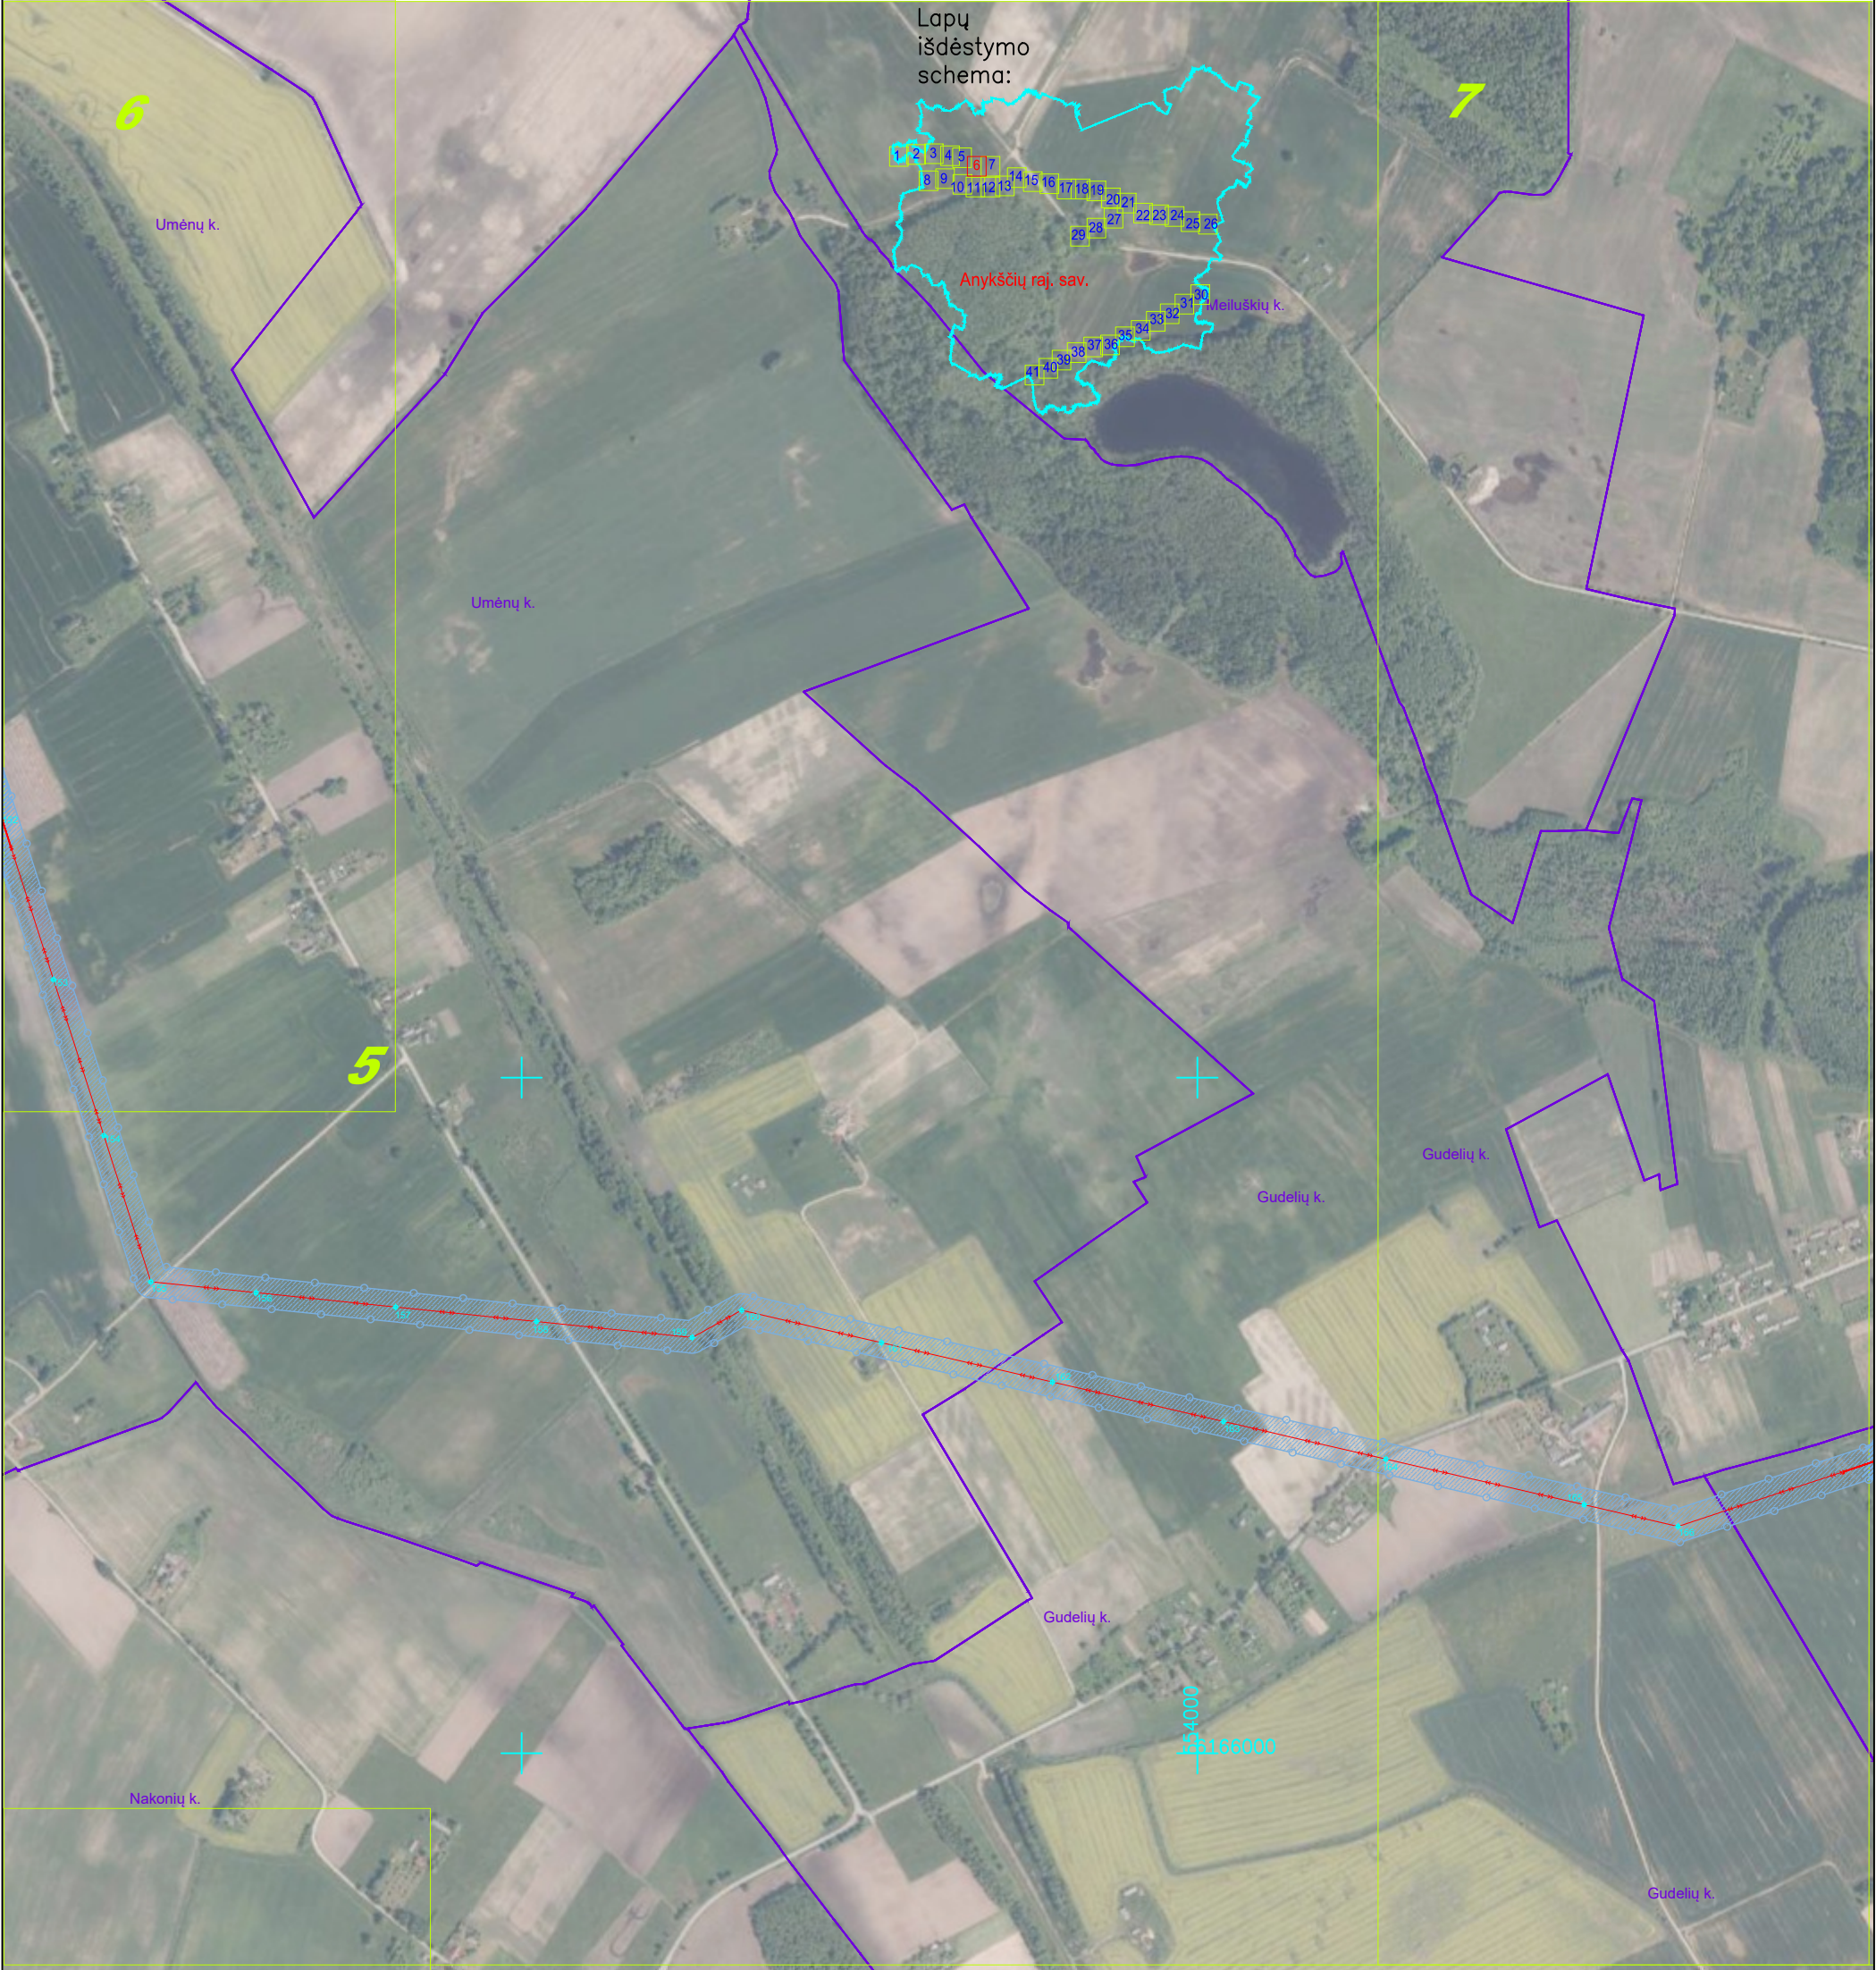

Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvę virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	TP
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:

- 1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
- 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
- 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.


Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

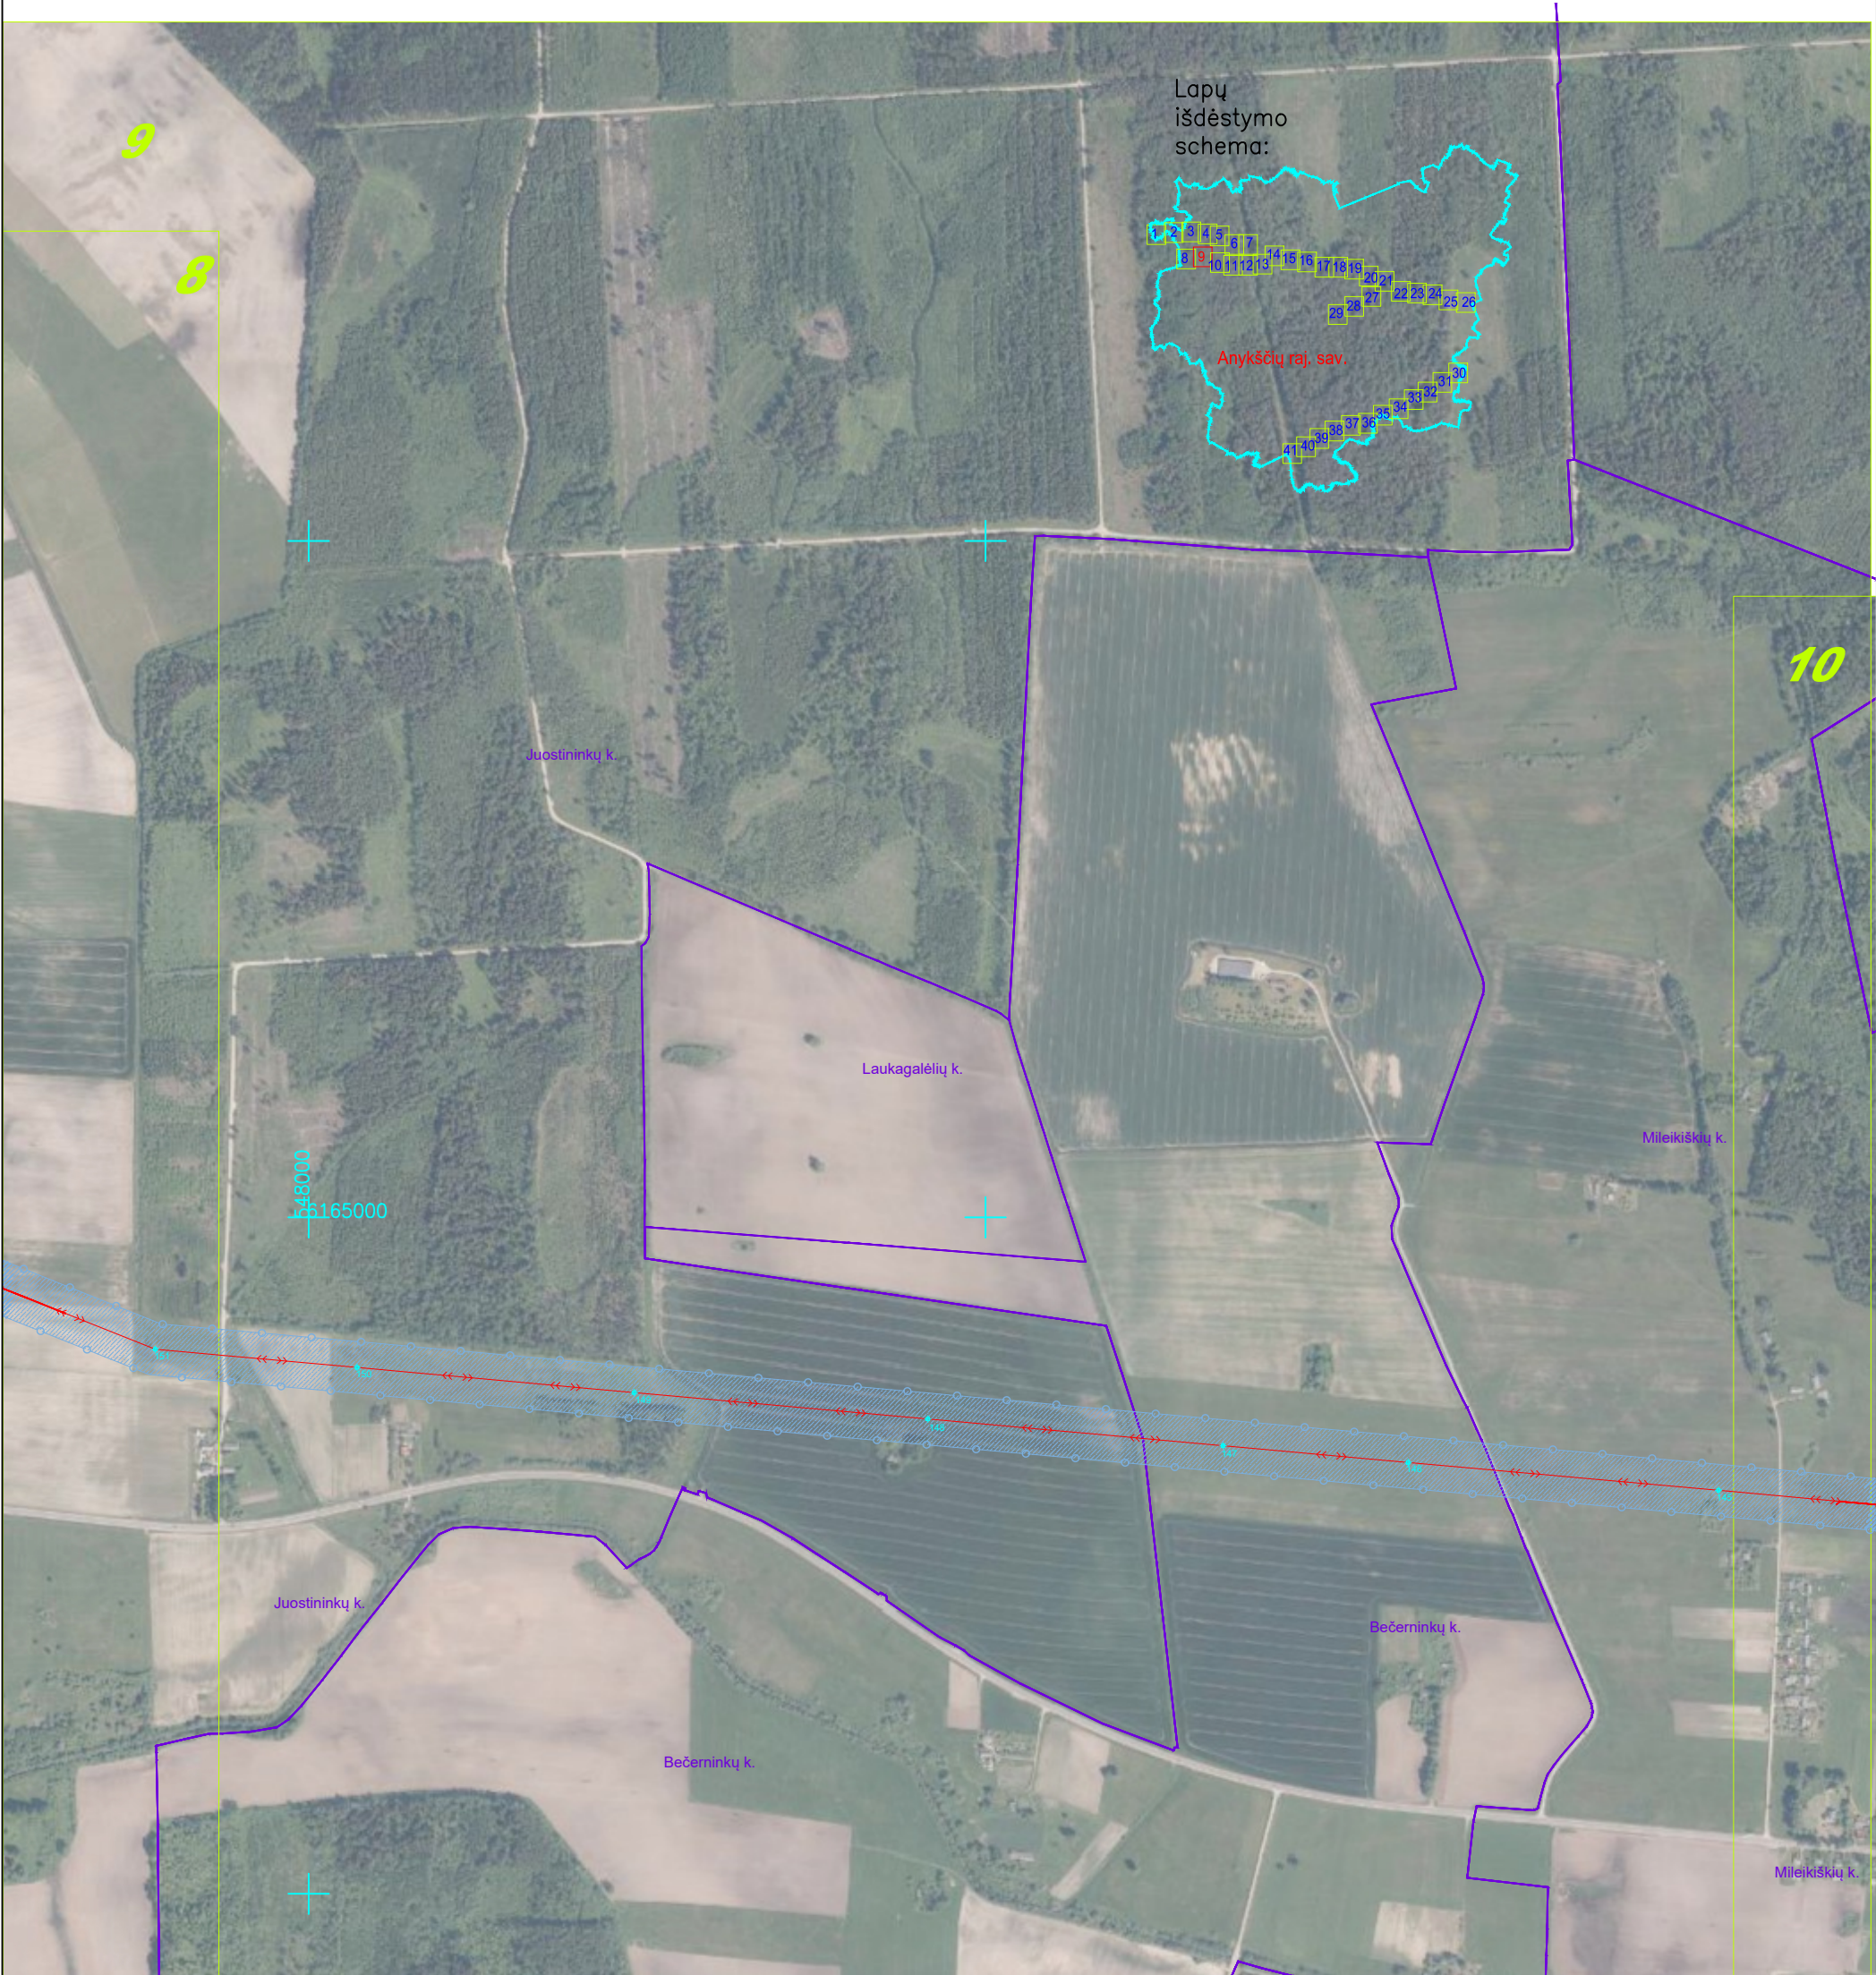

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris




VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

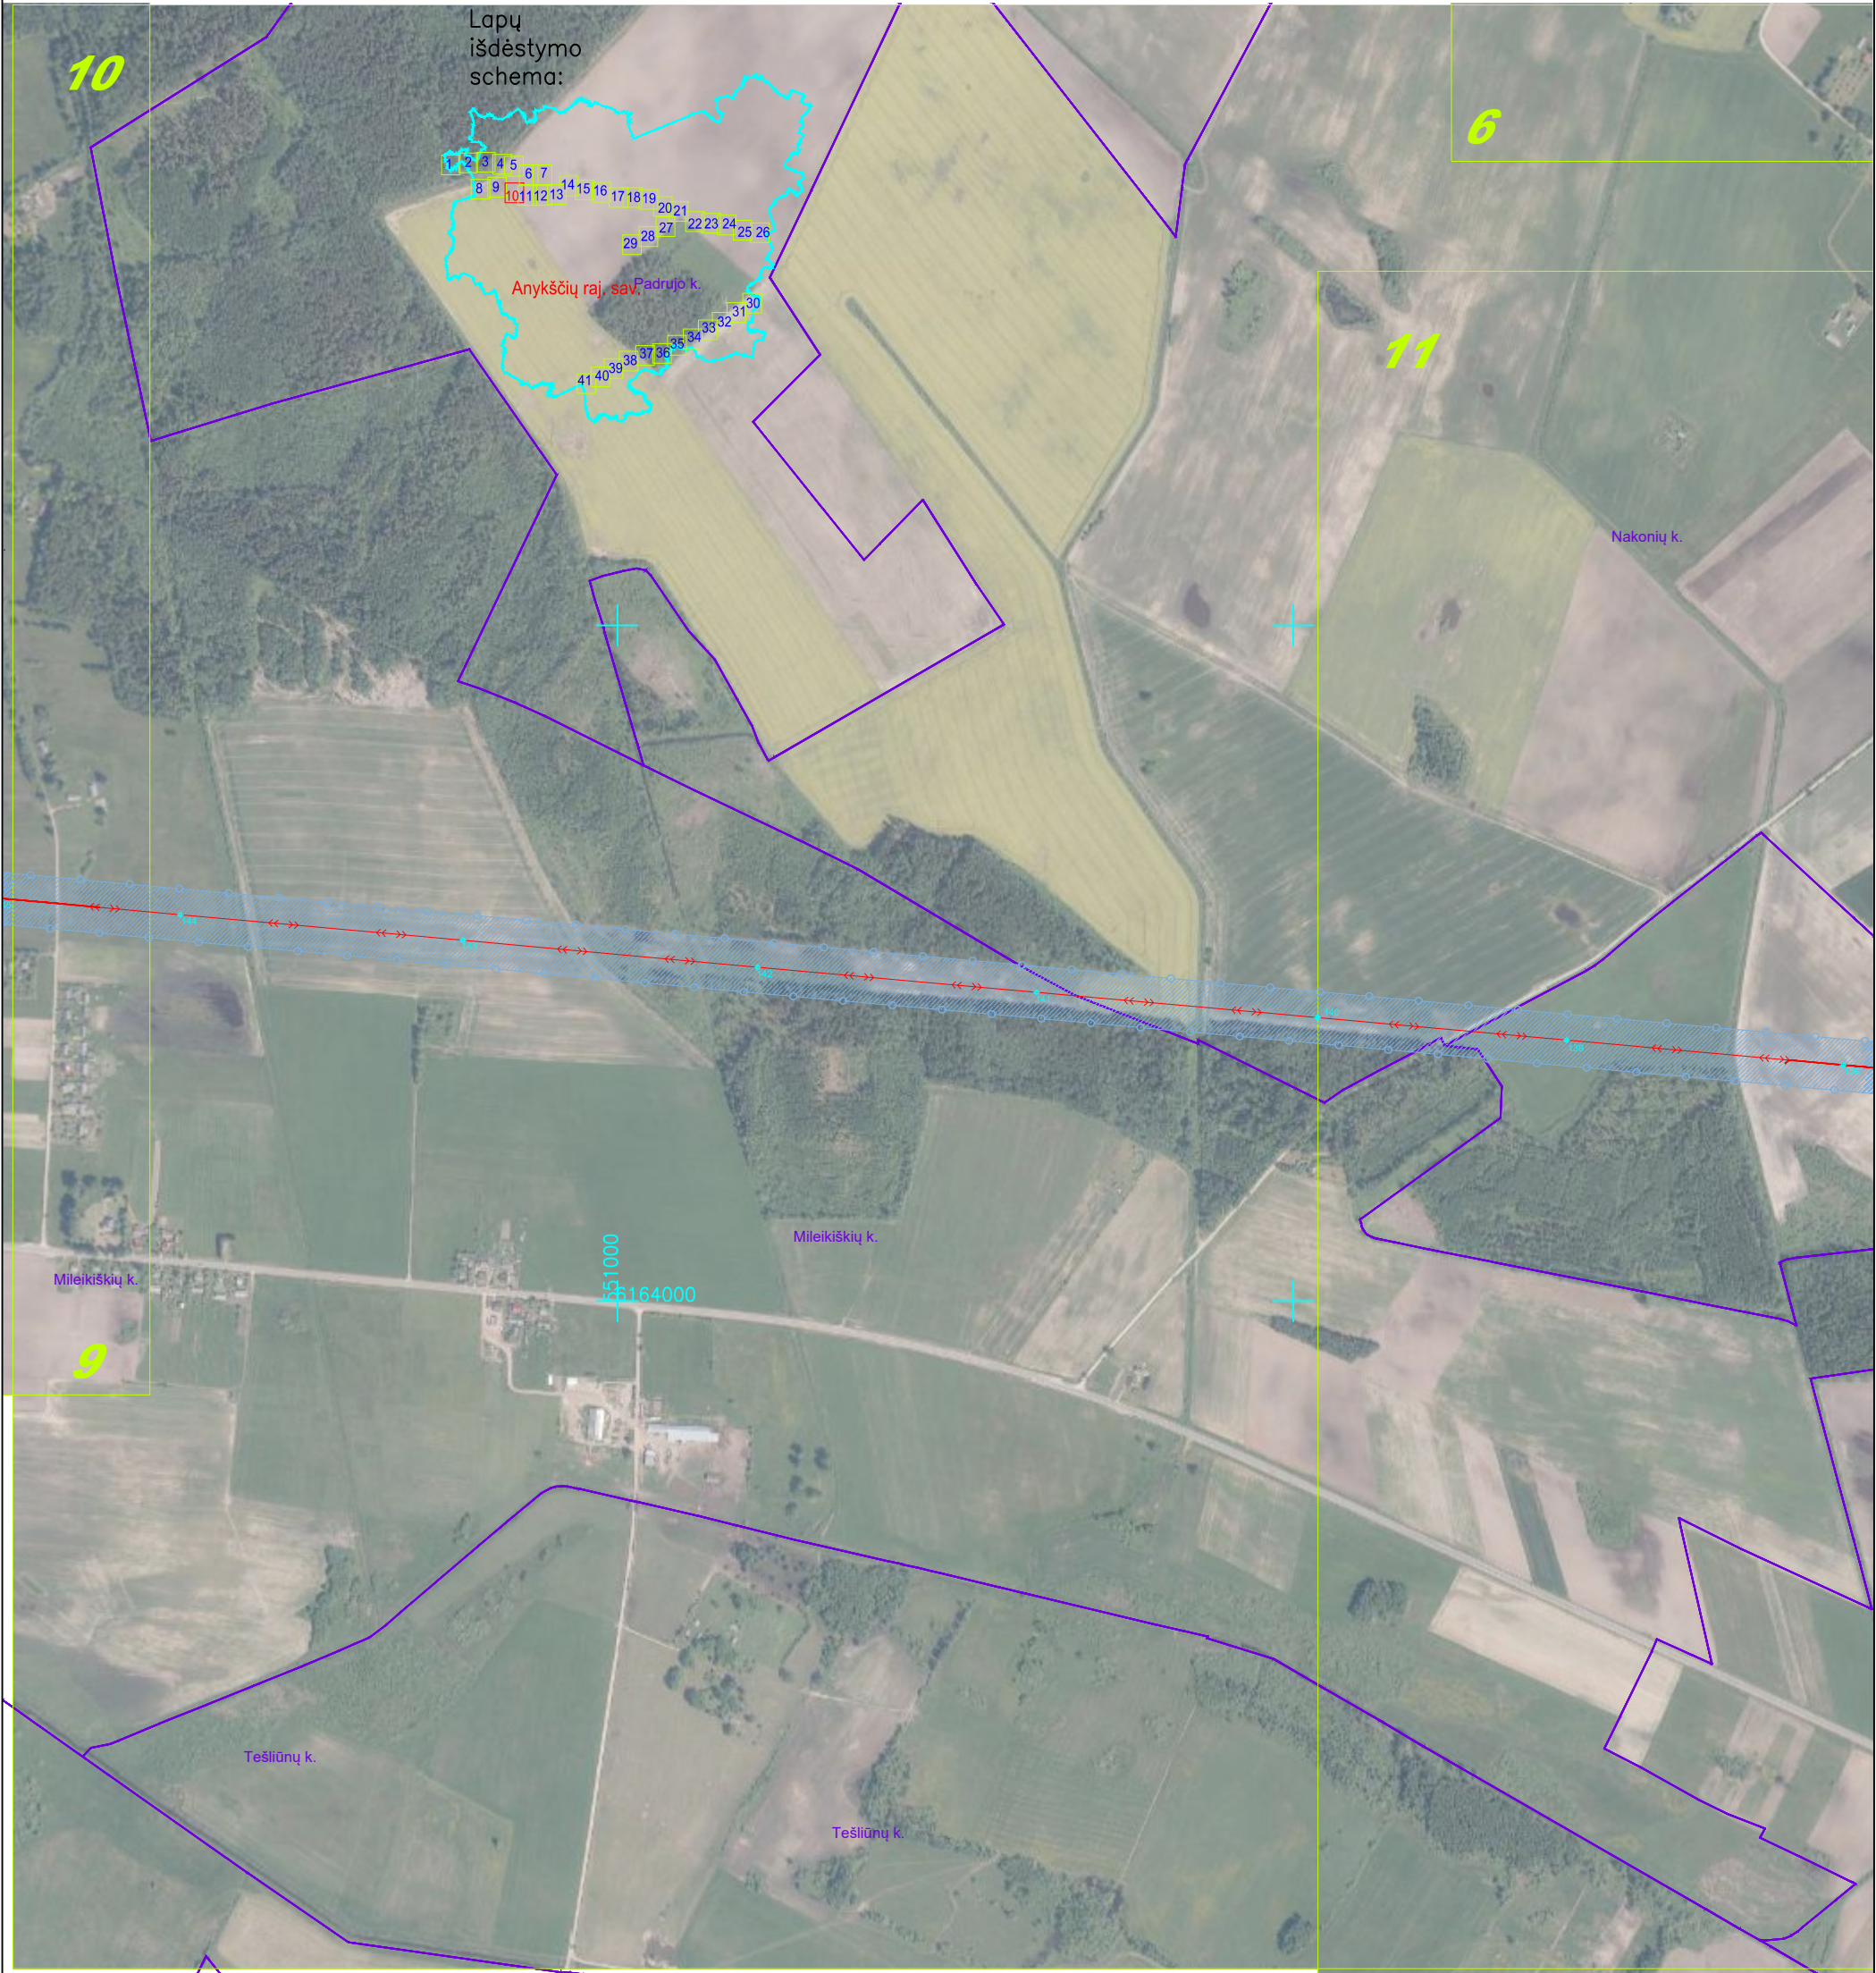

Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ

CENTRAS


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

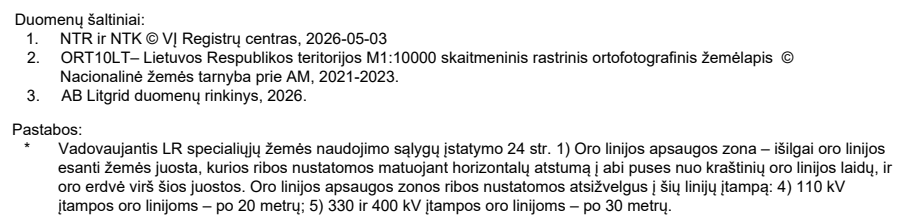

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamas aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 KV ir 330 KV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

	VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
	kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296		
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000




- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalių atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

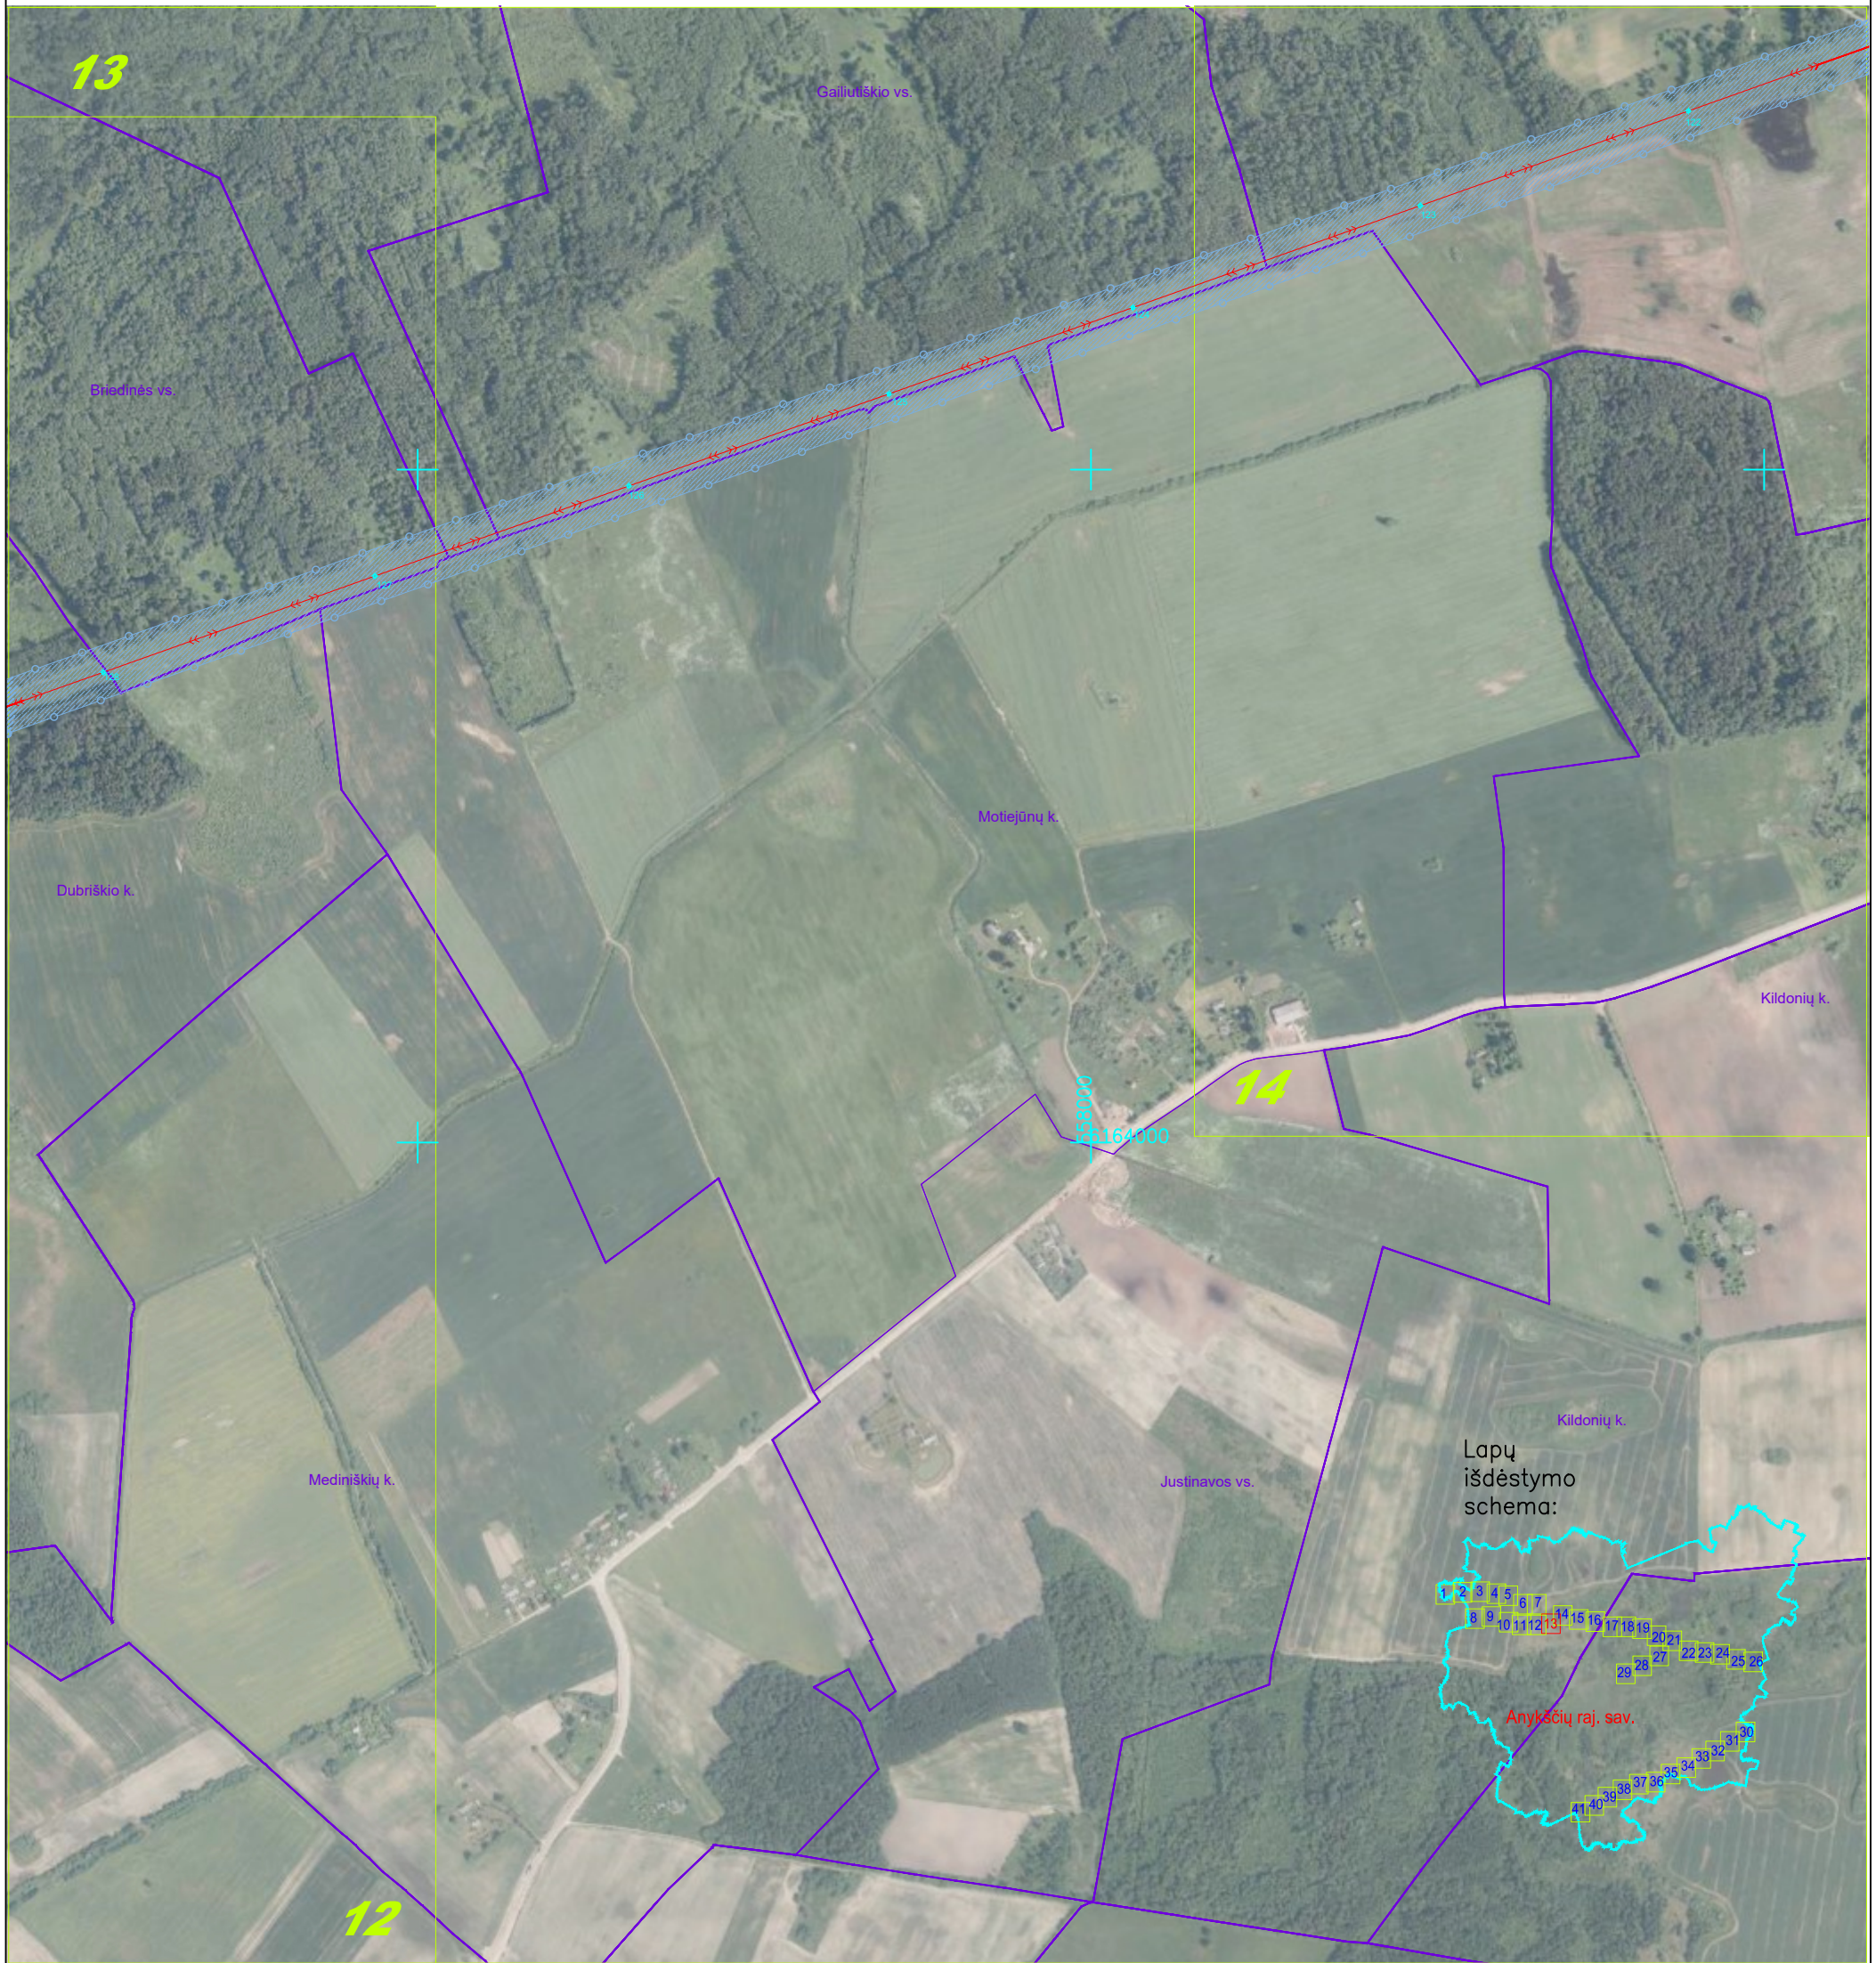

1. NTR ir NTK © VĮ Registų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT–Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litard duomenų rinkinys, 2026.

* Pastabos:
 Pavadovajantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinės oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamas aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

	VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
	kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296		
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19




1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT–Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinėjų oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – nuo 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – nuo 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamas aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

	VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
	kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296		
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19

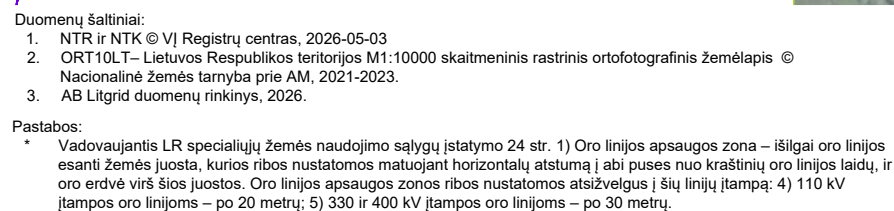

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris



**REGISTRŲ
CENTRAS**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt


Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym.

Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

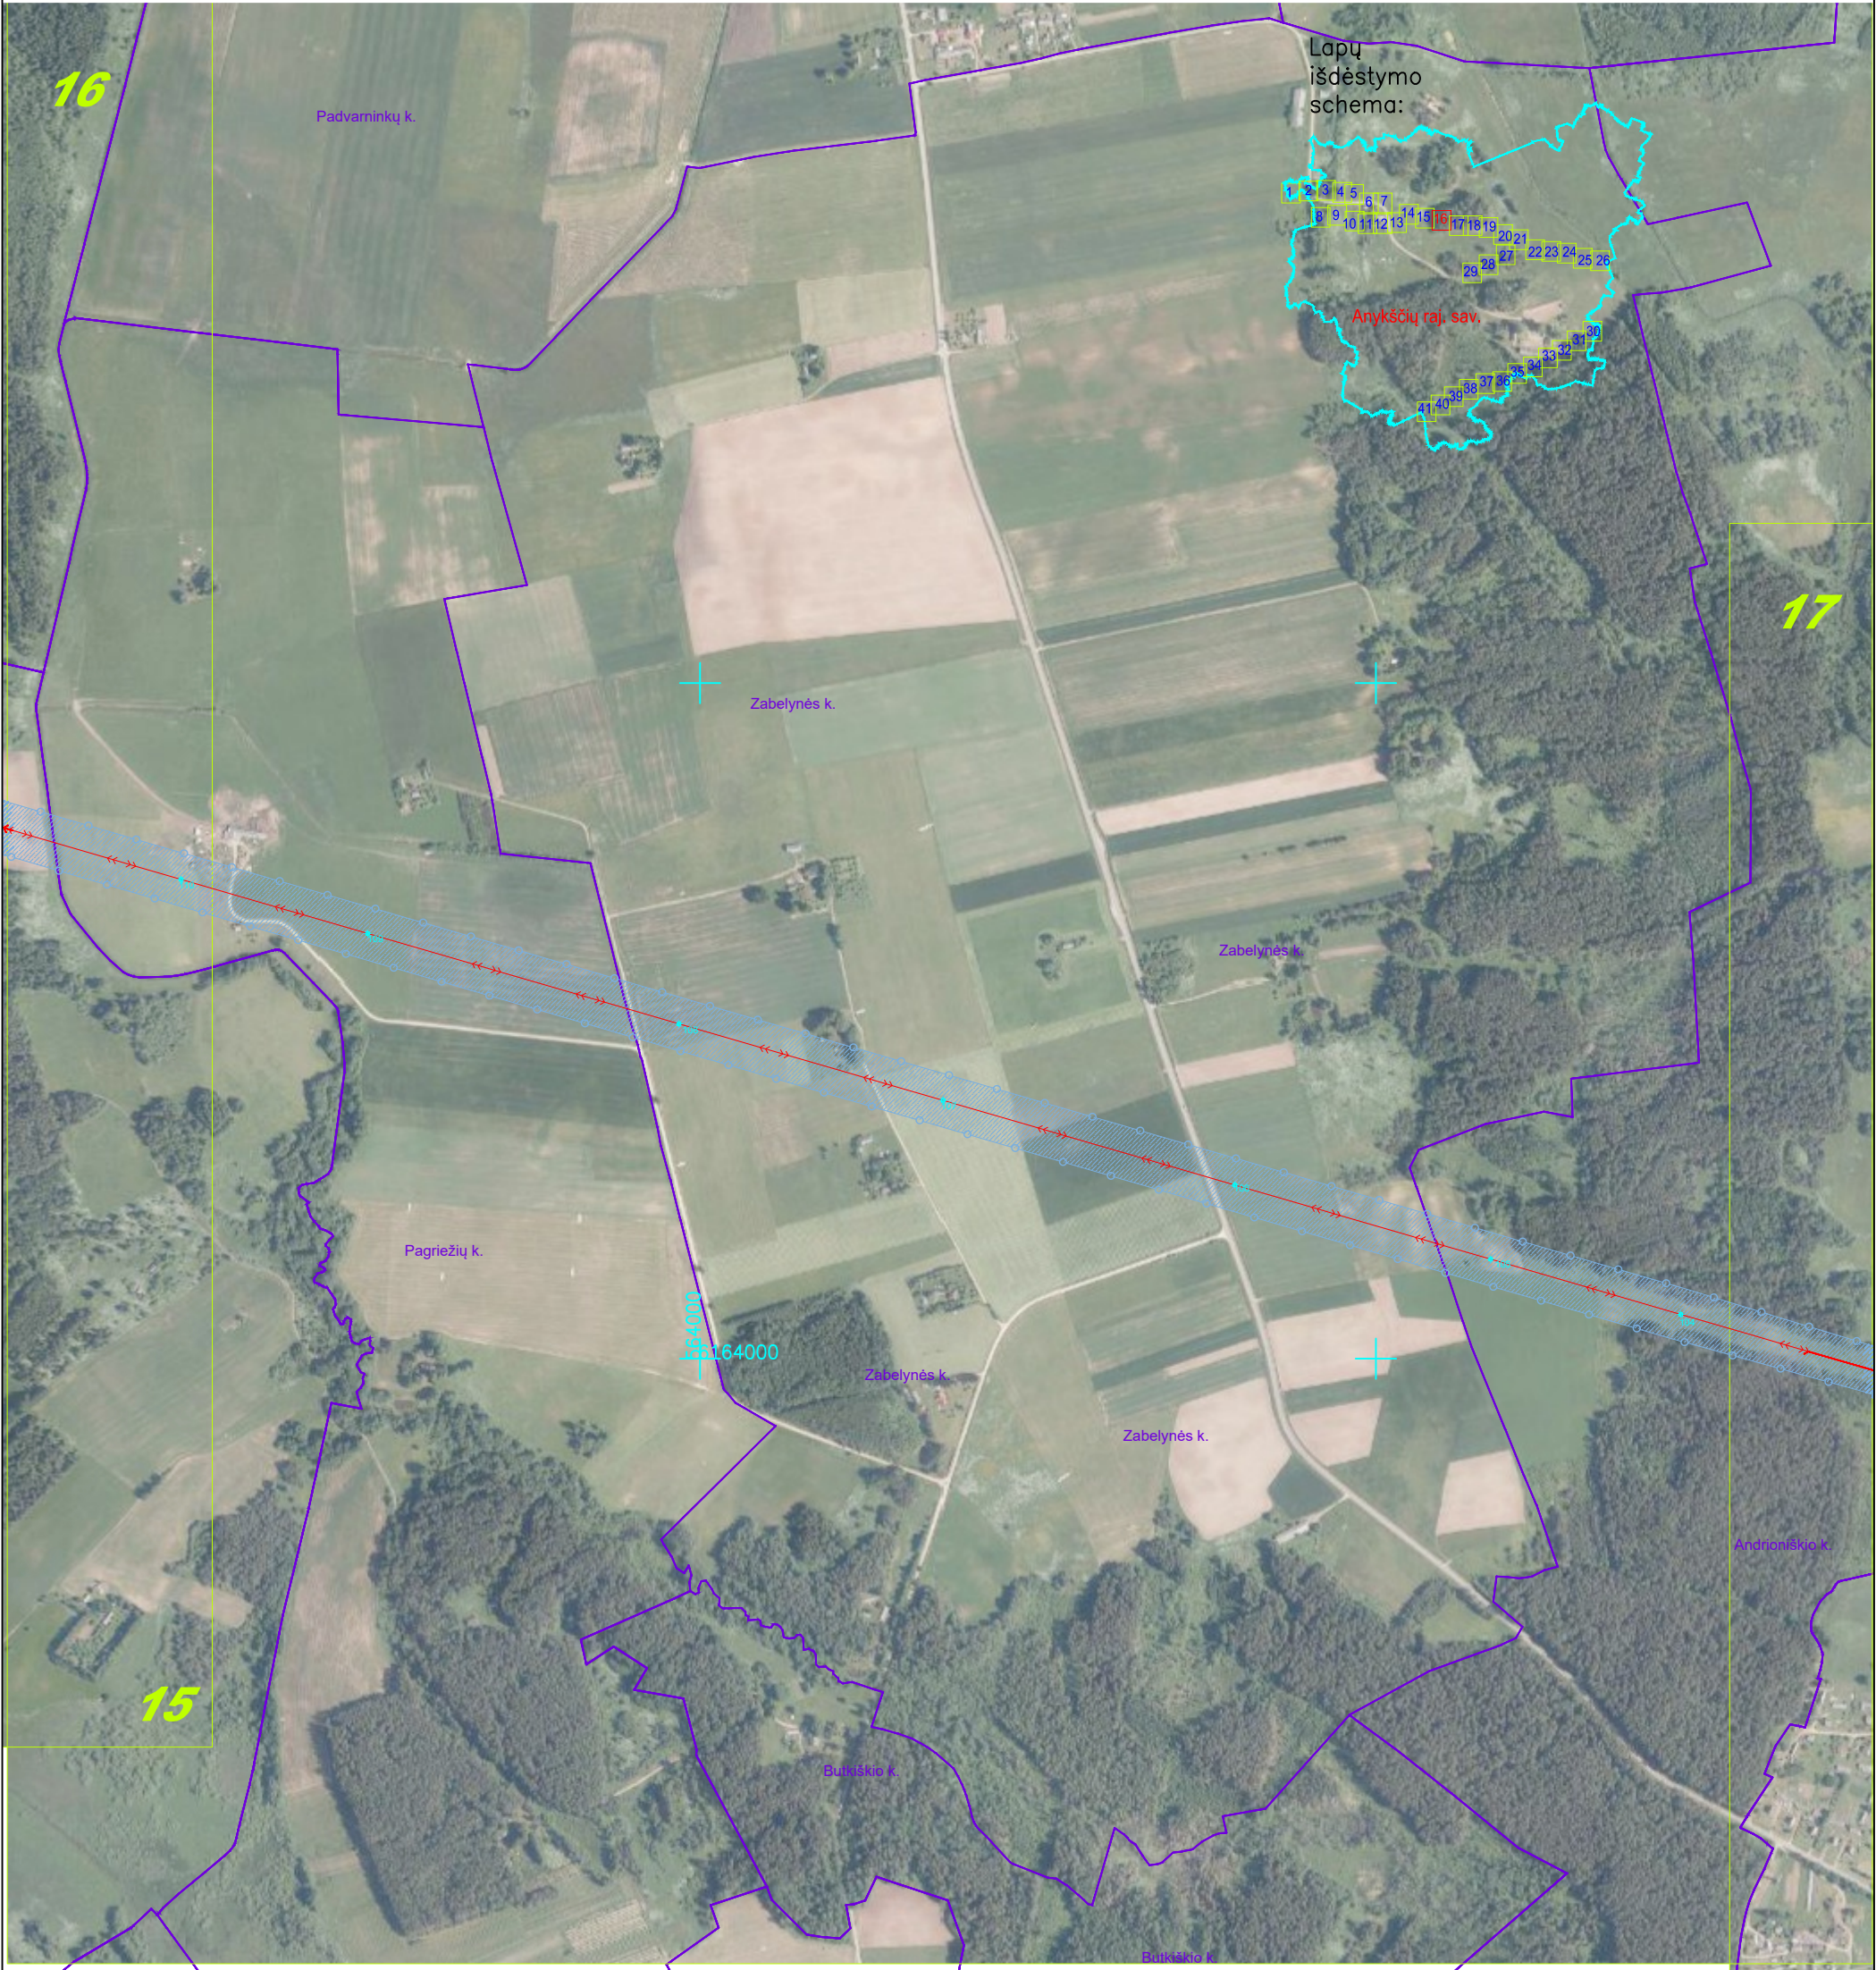


Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

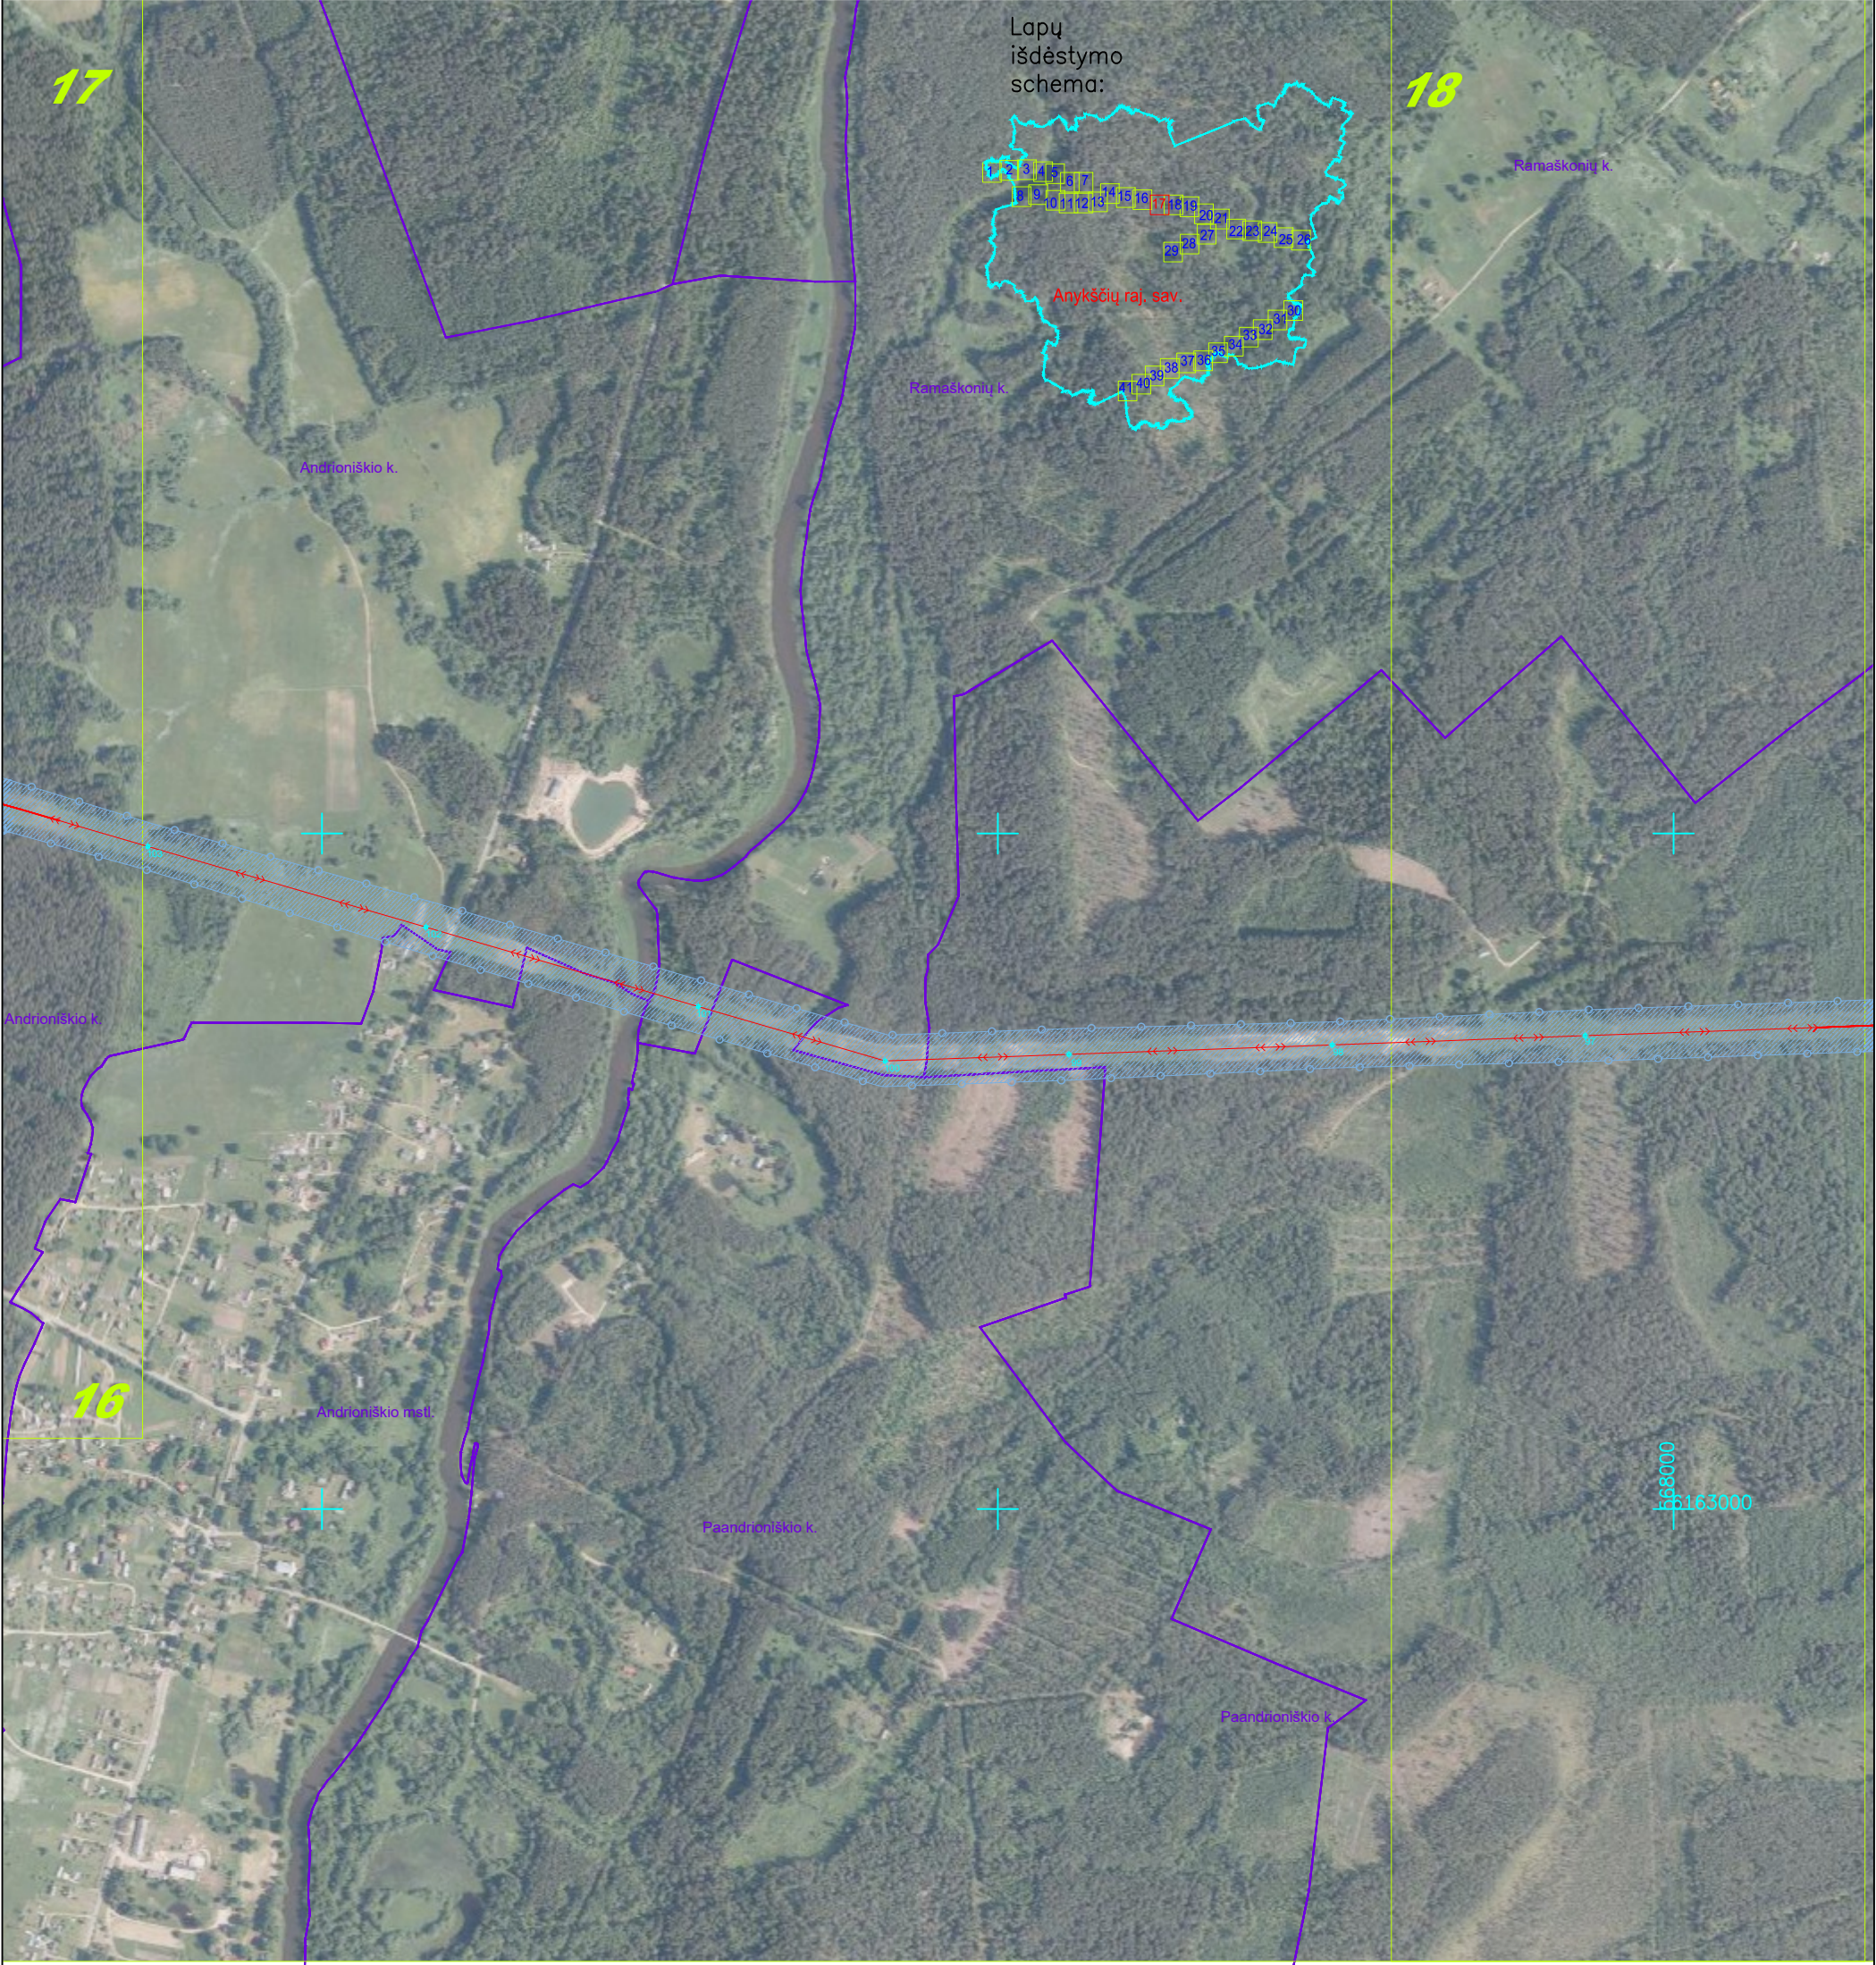


Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

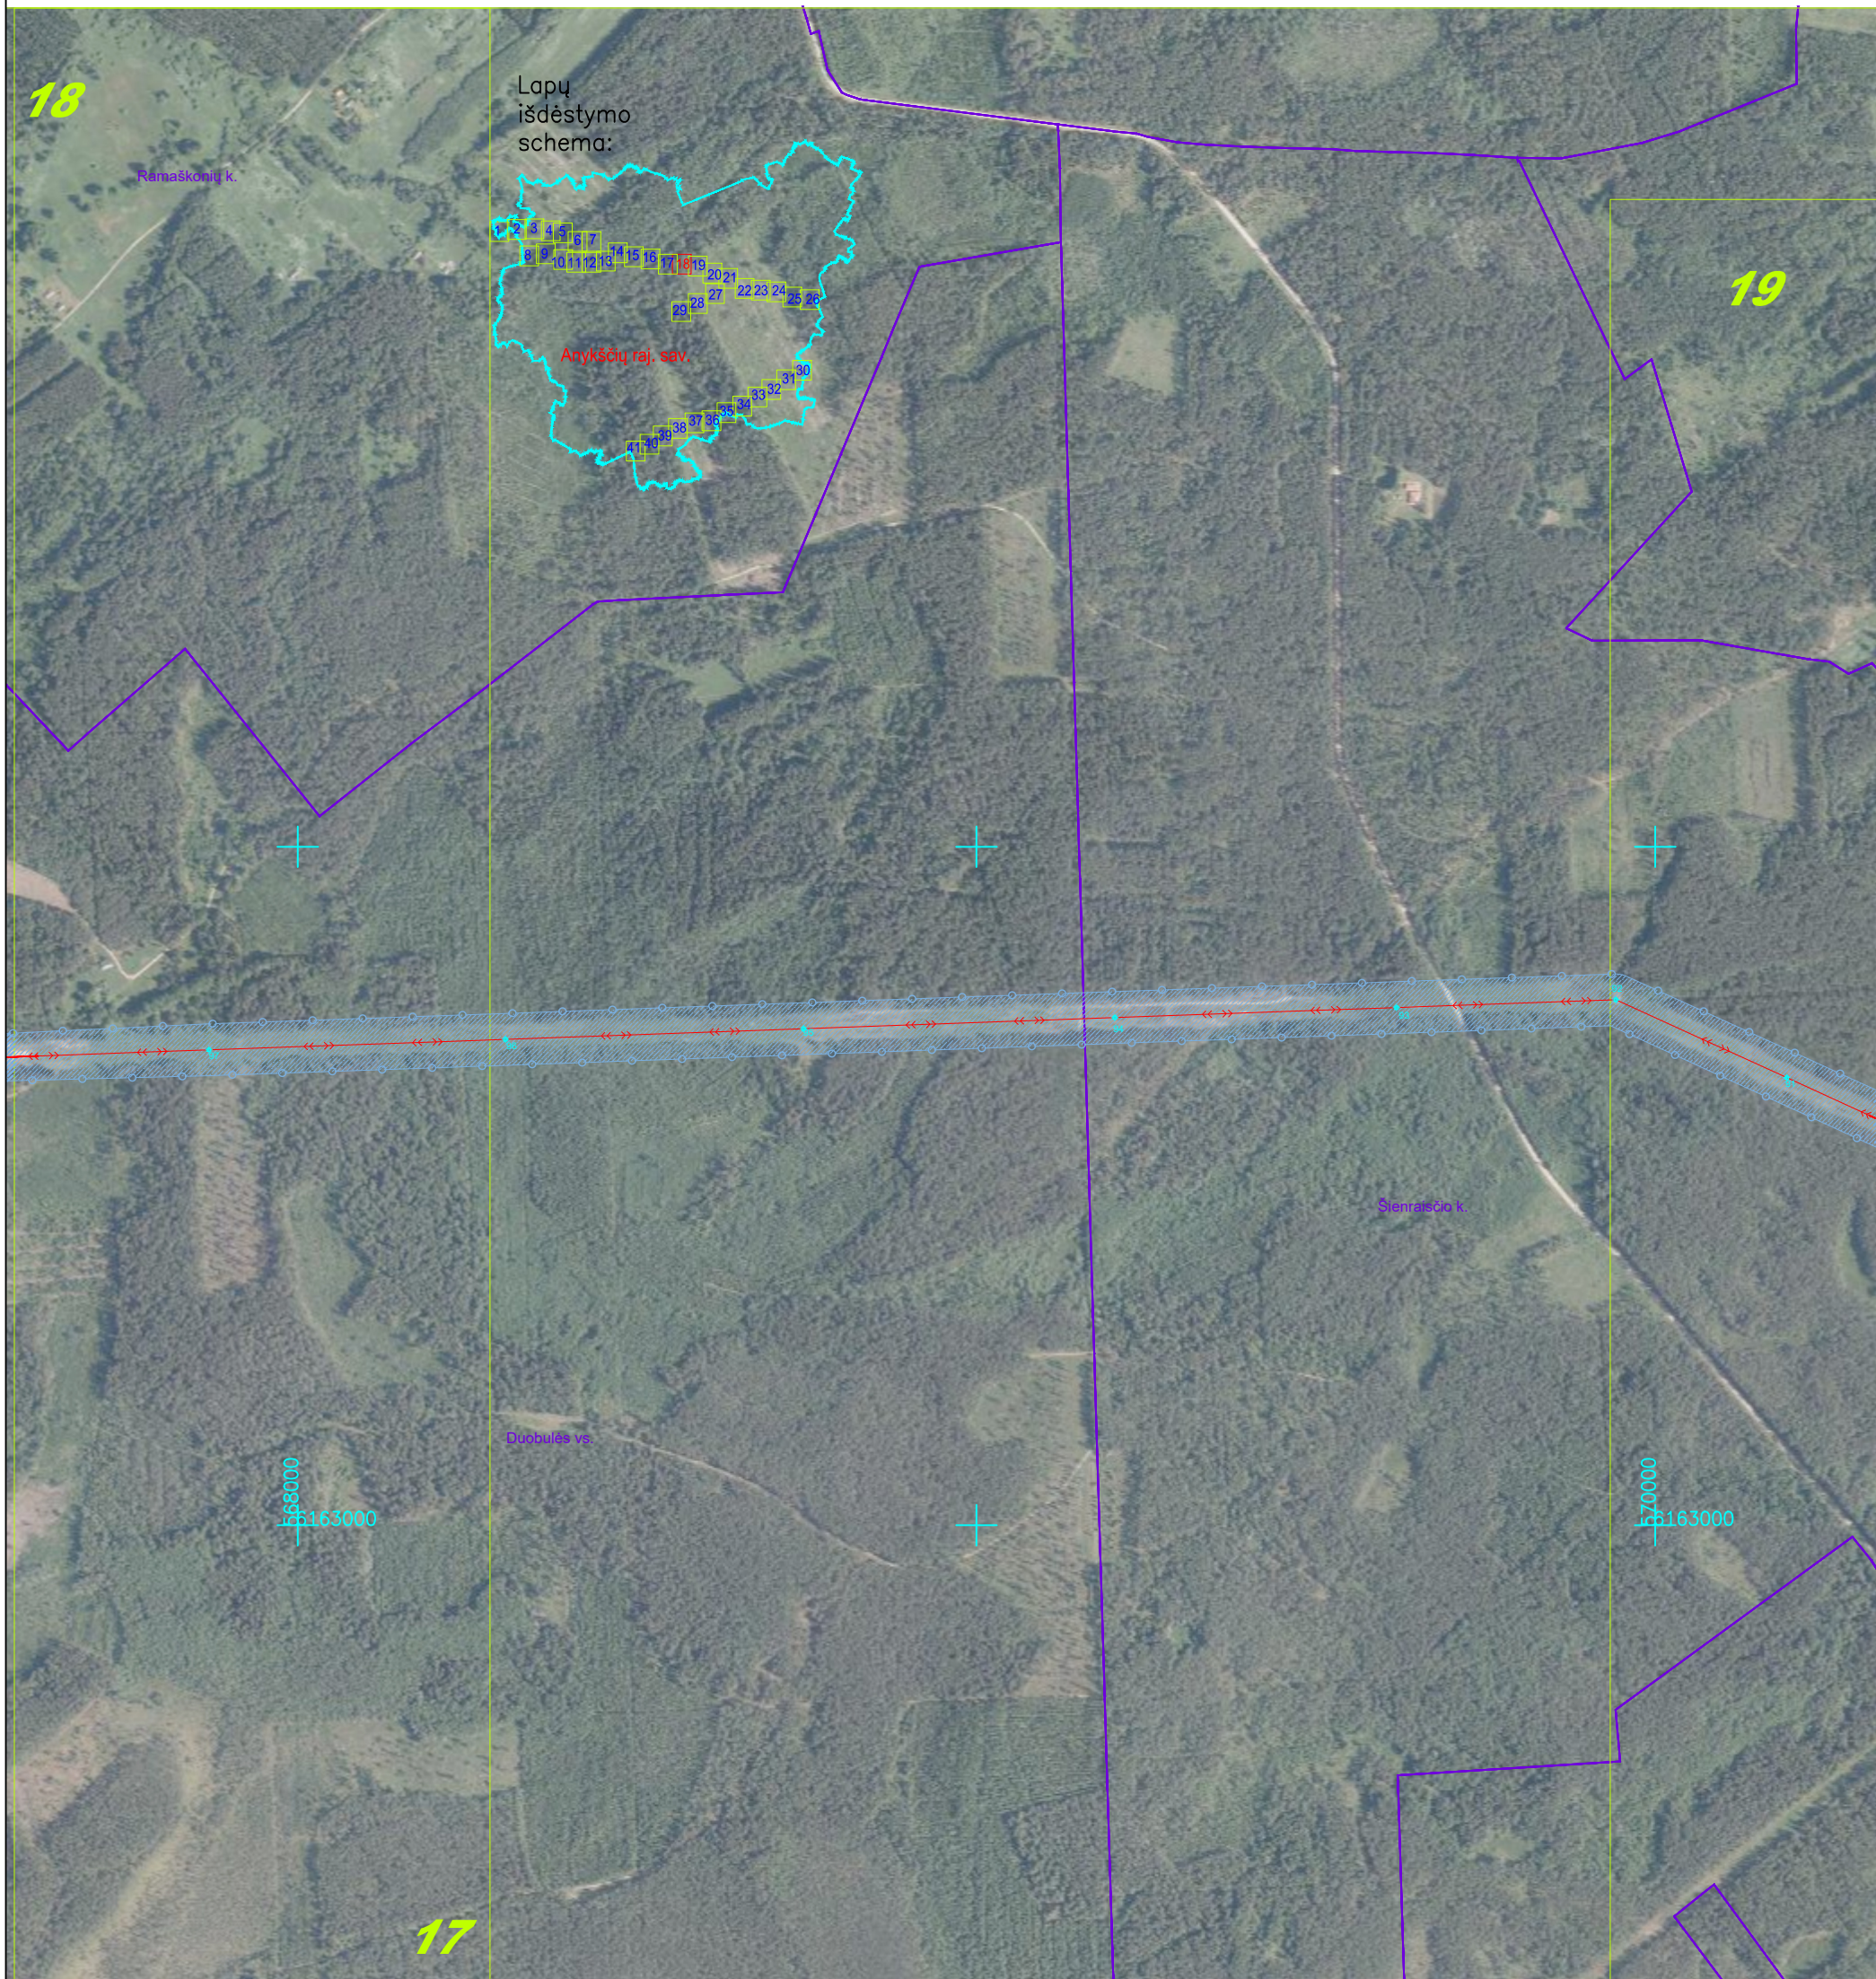

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT–Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinio oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijos – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamas aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris



**REGISTRŲ
CENTRAS**


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246


kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

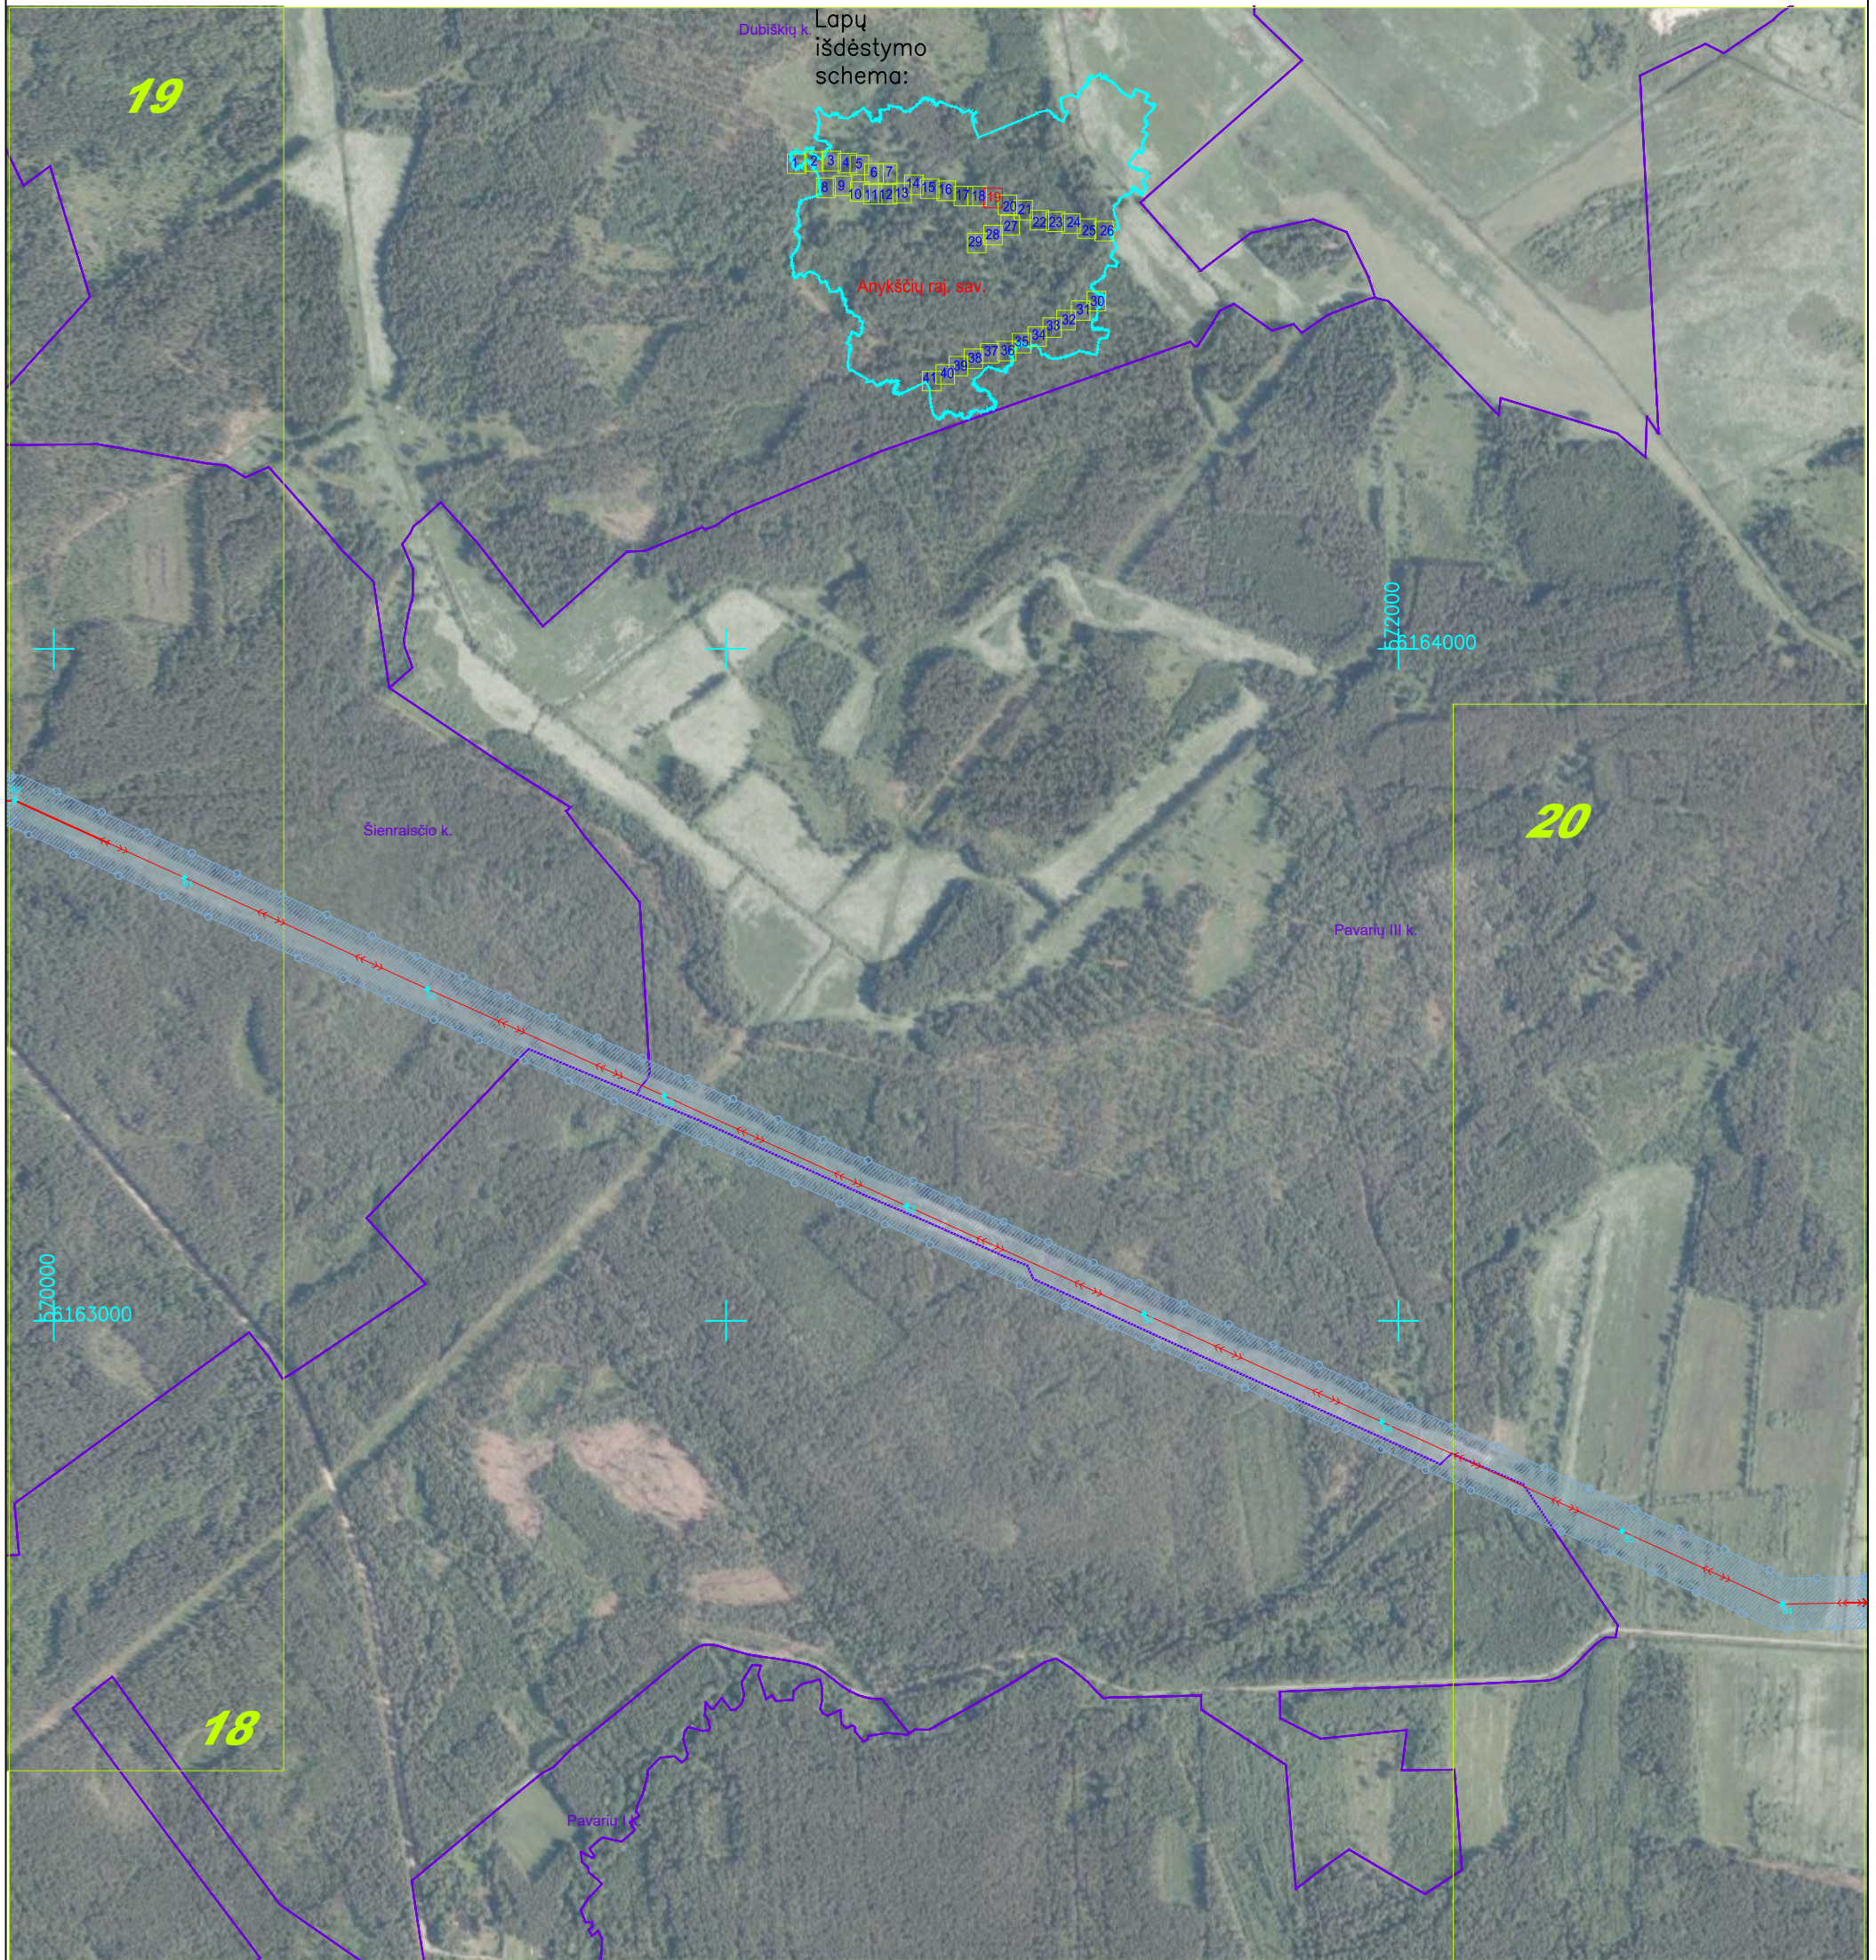


1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT–Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinųjų oro linijos laidų, ir oro erdvę virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamas aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštis įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

	VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
	kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296		
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

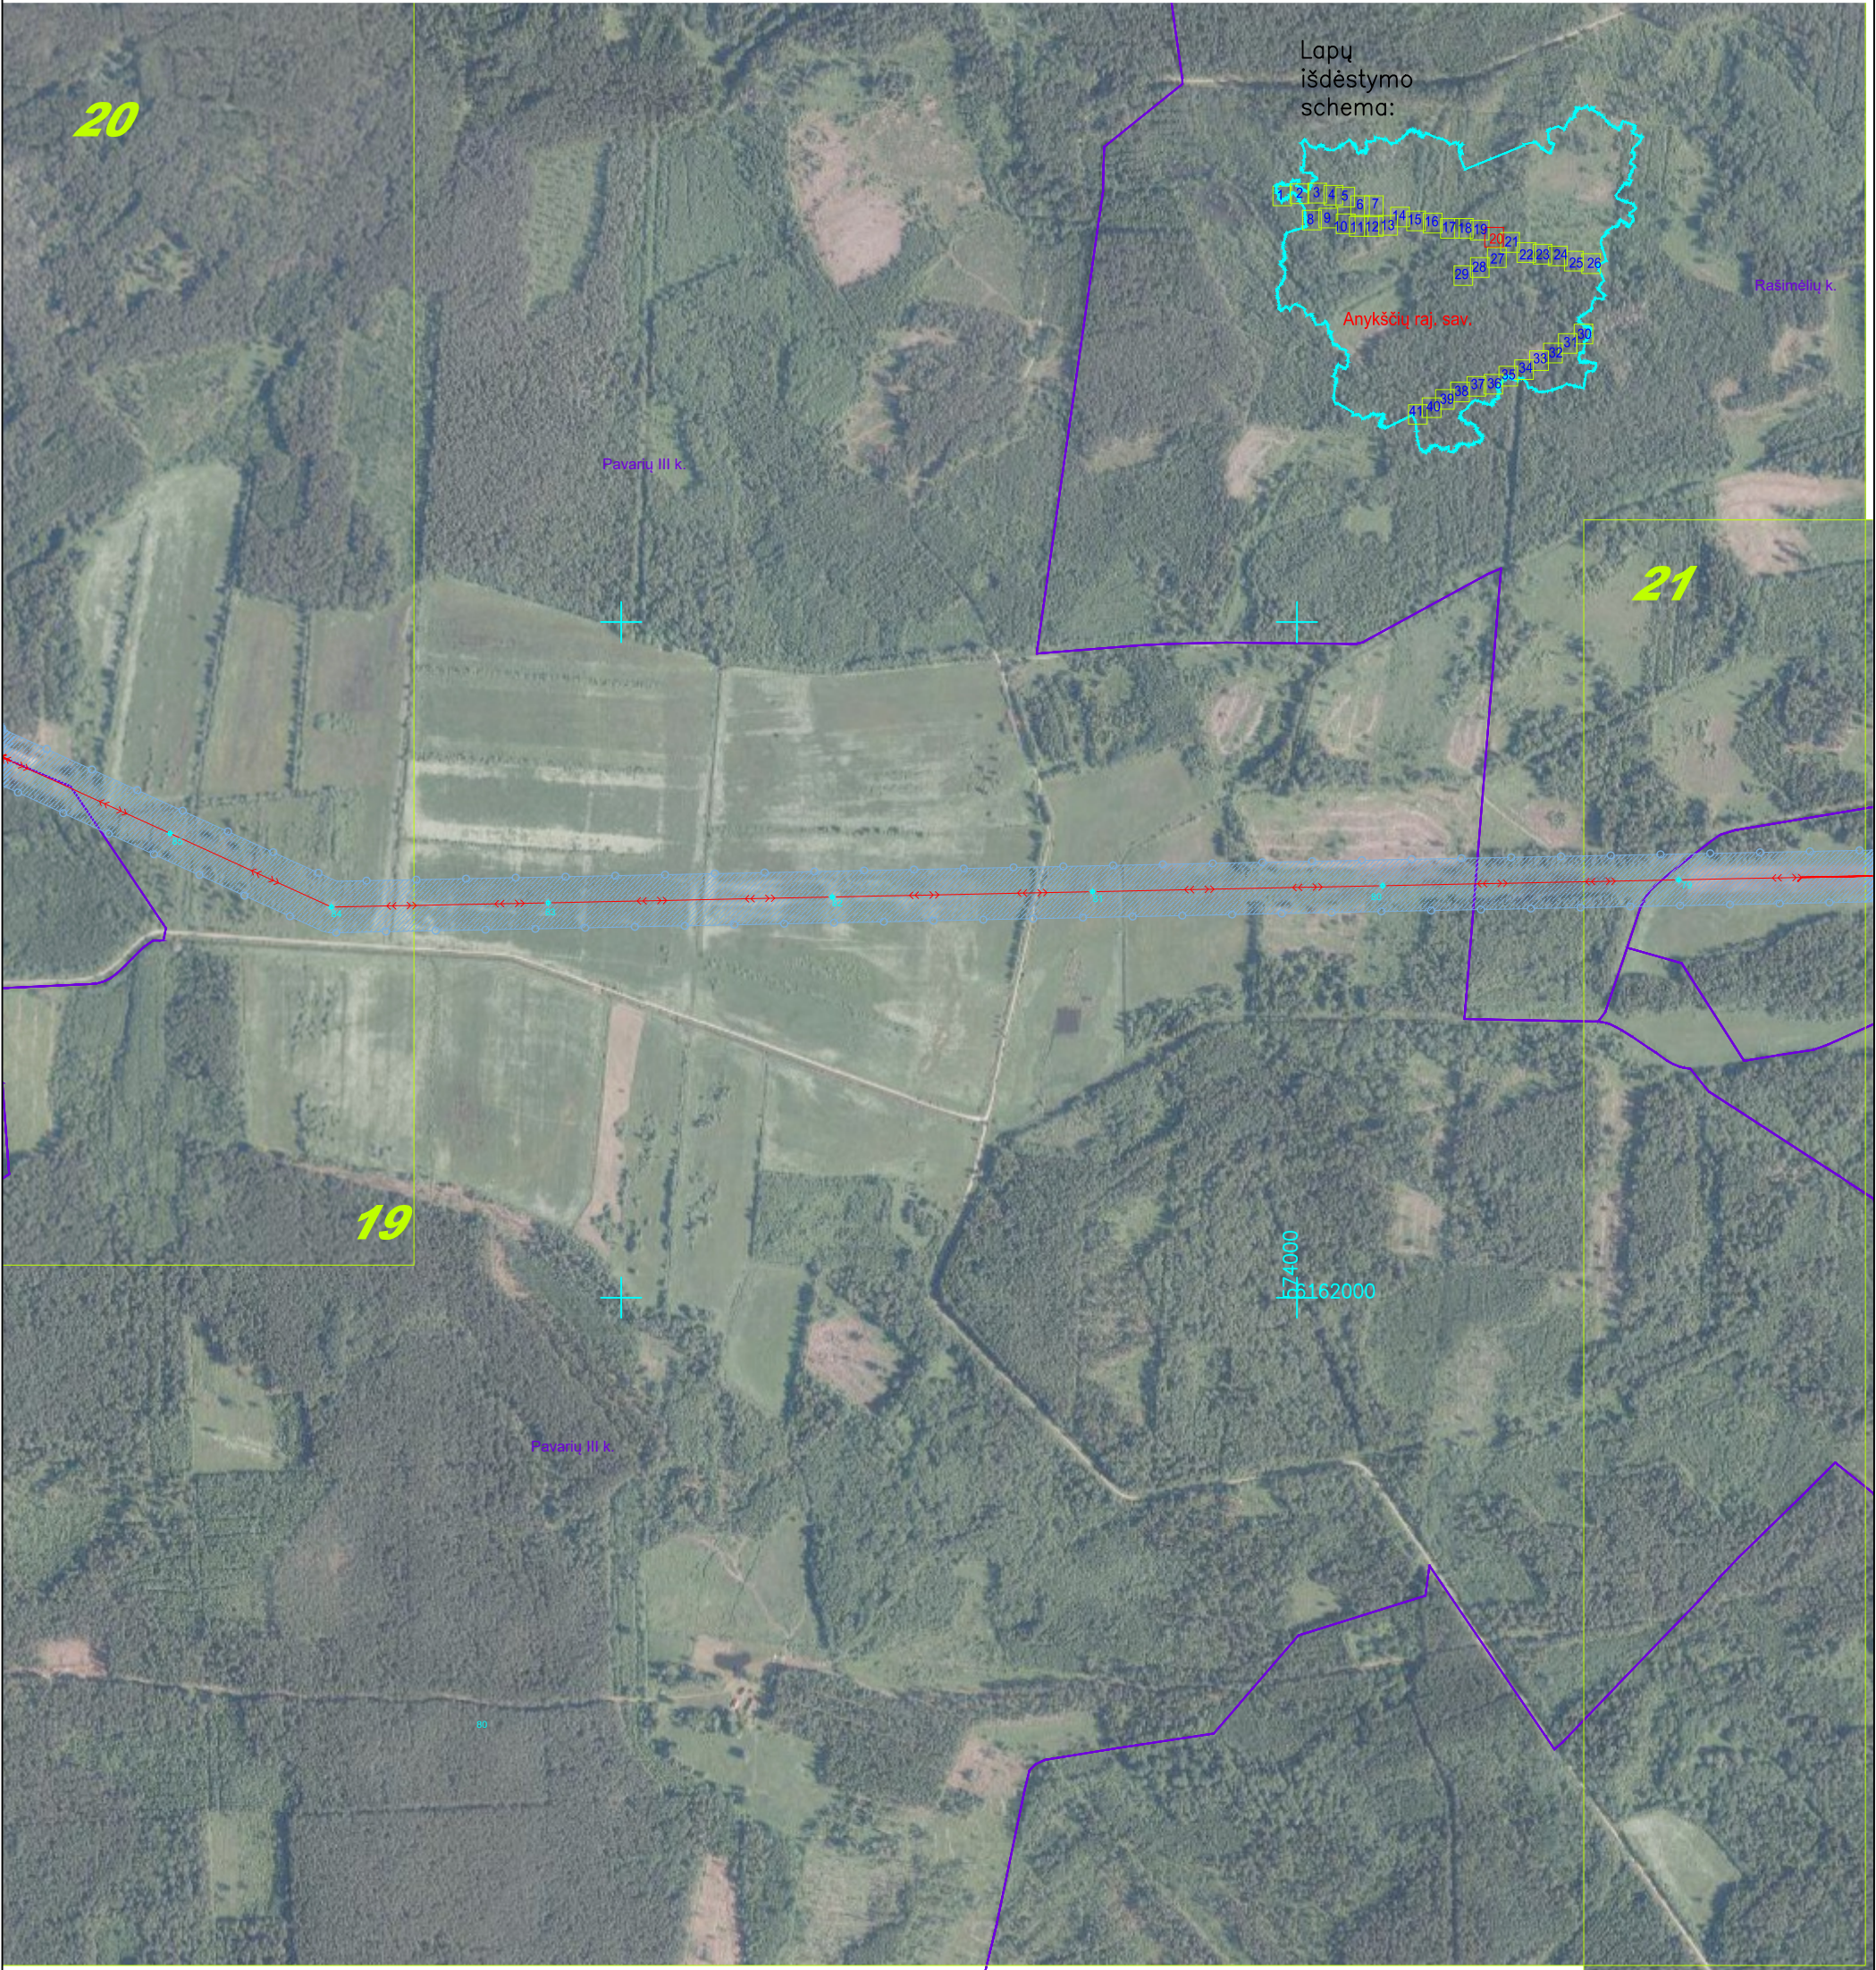


Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

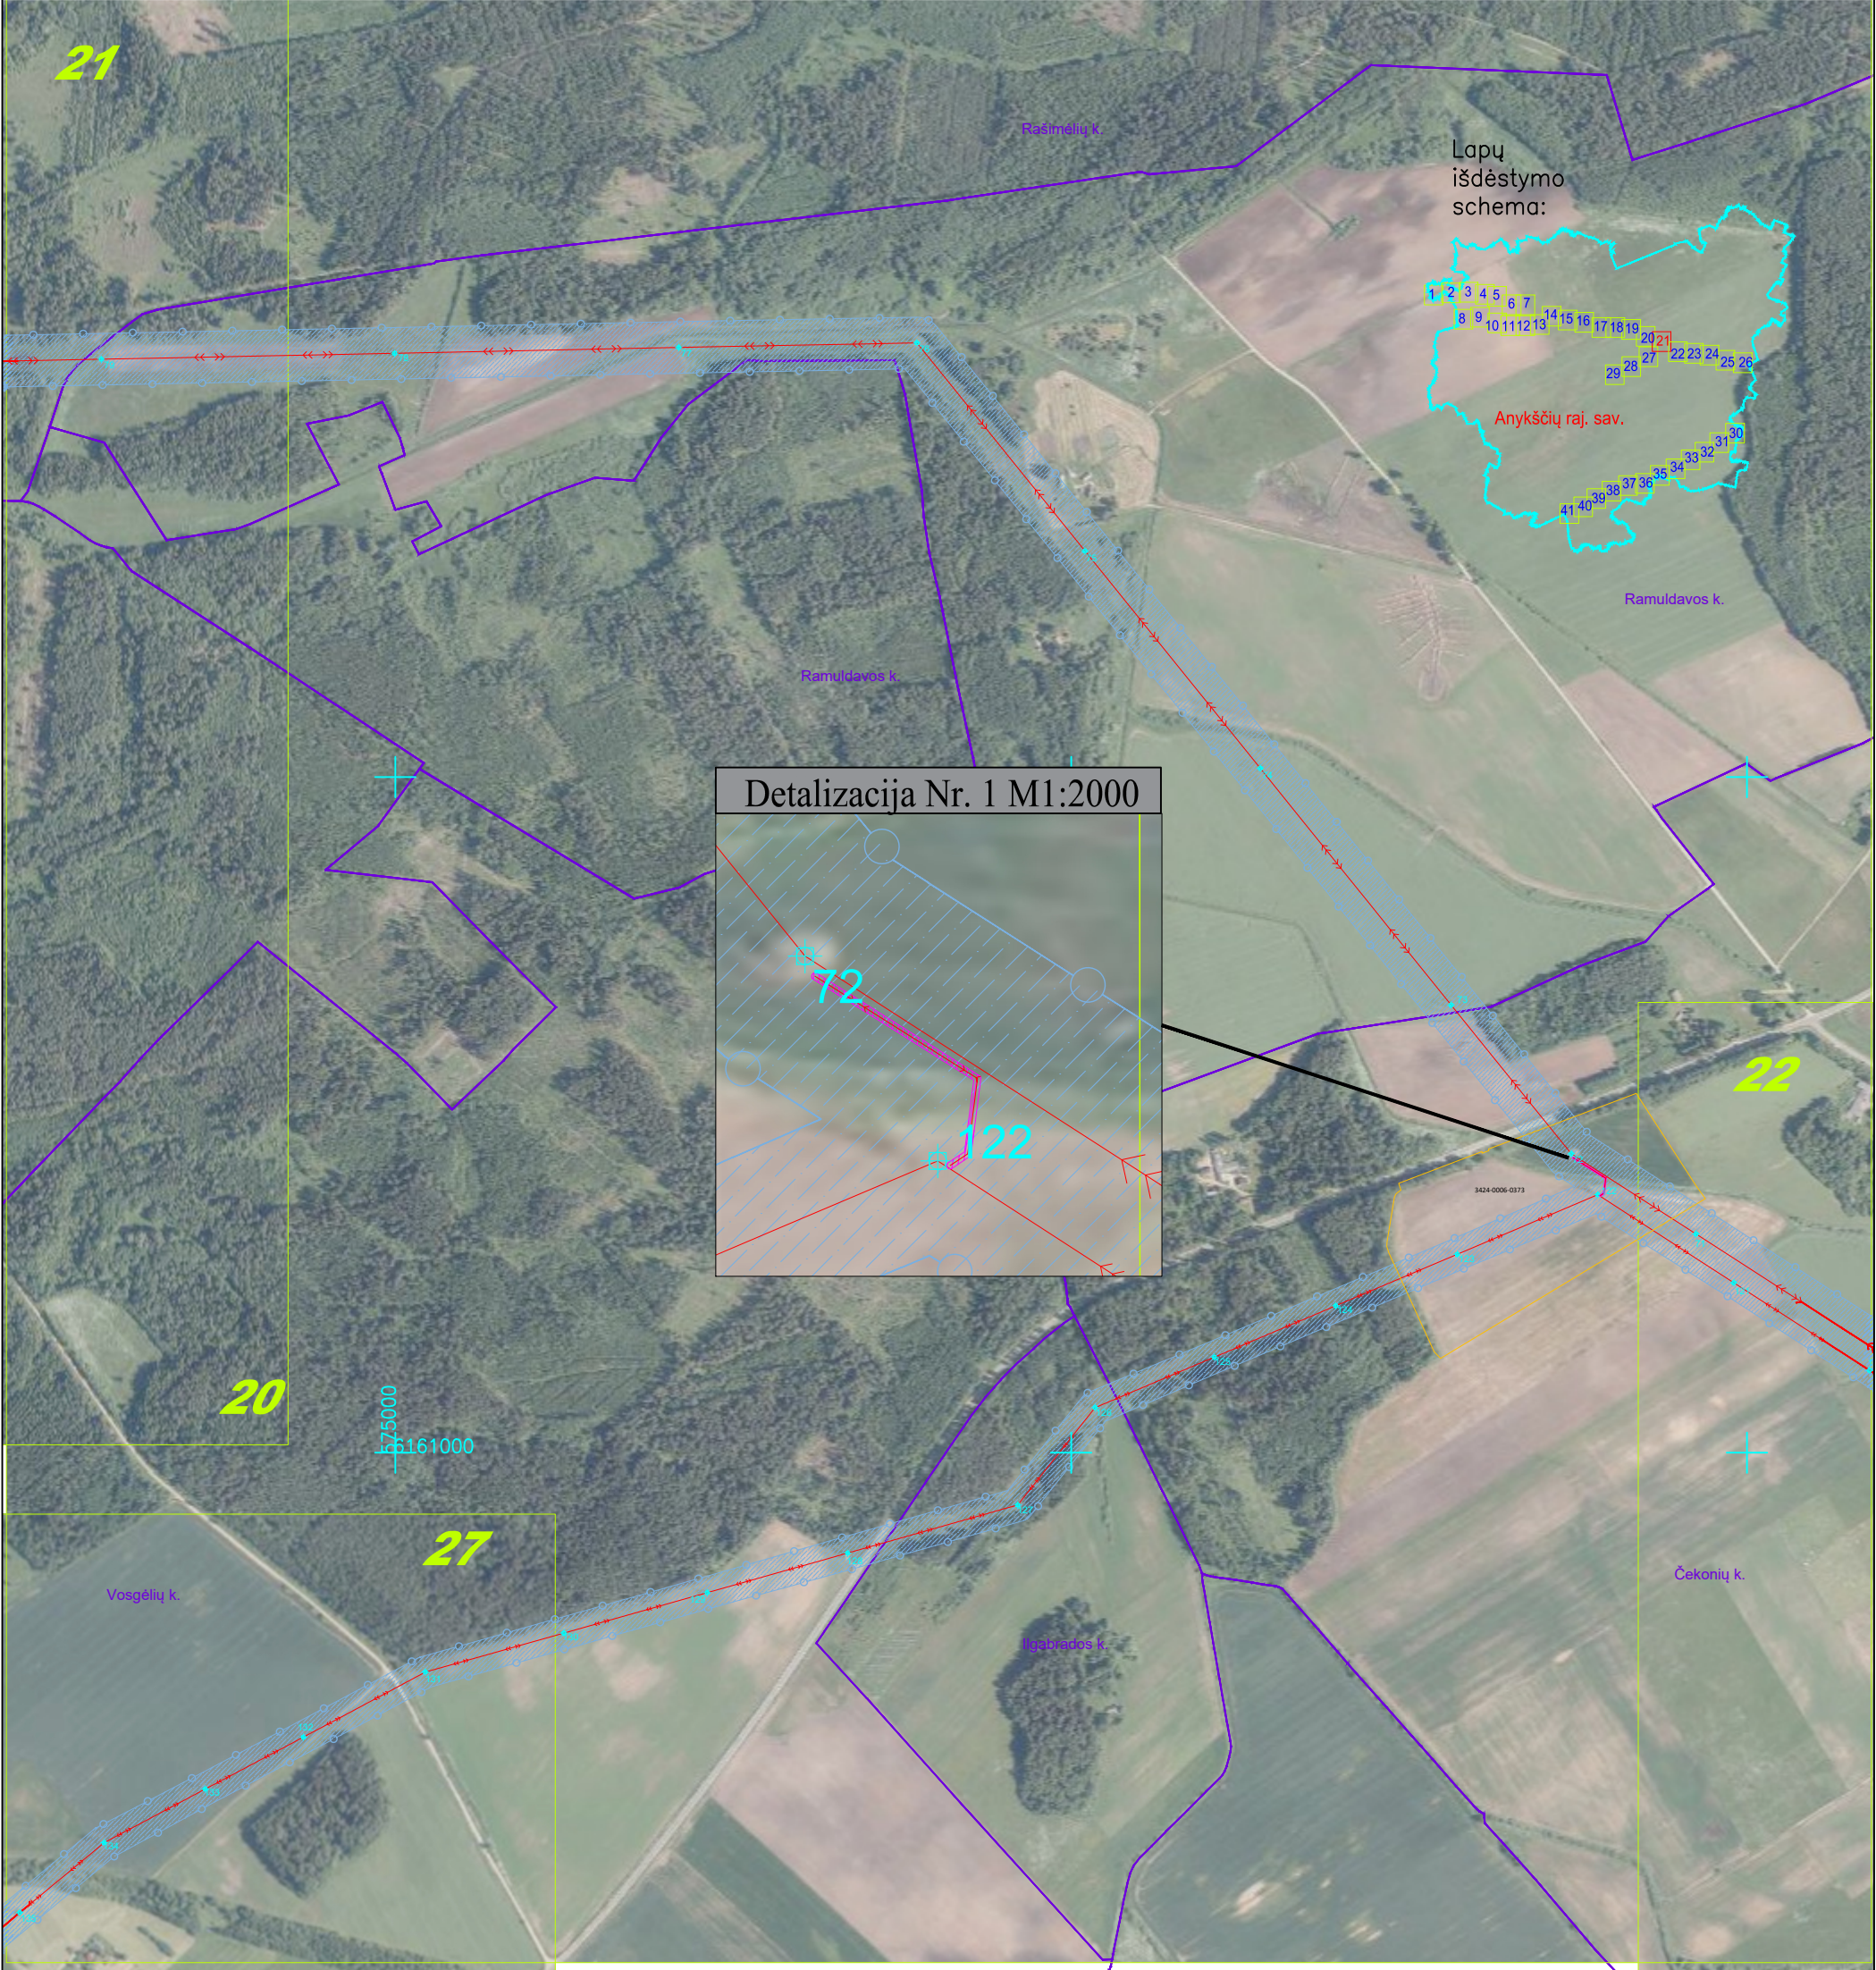

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Požeminis ryšių kabelis
	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinklelis ir jo numeris

Duomenų šaltiniai:

- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M– M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalią atstumą į abi puses nuo kraštinės oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000




Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

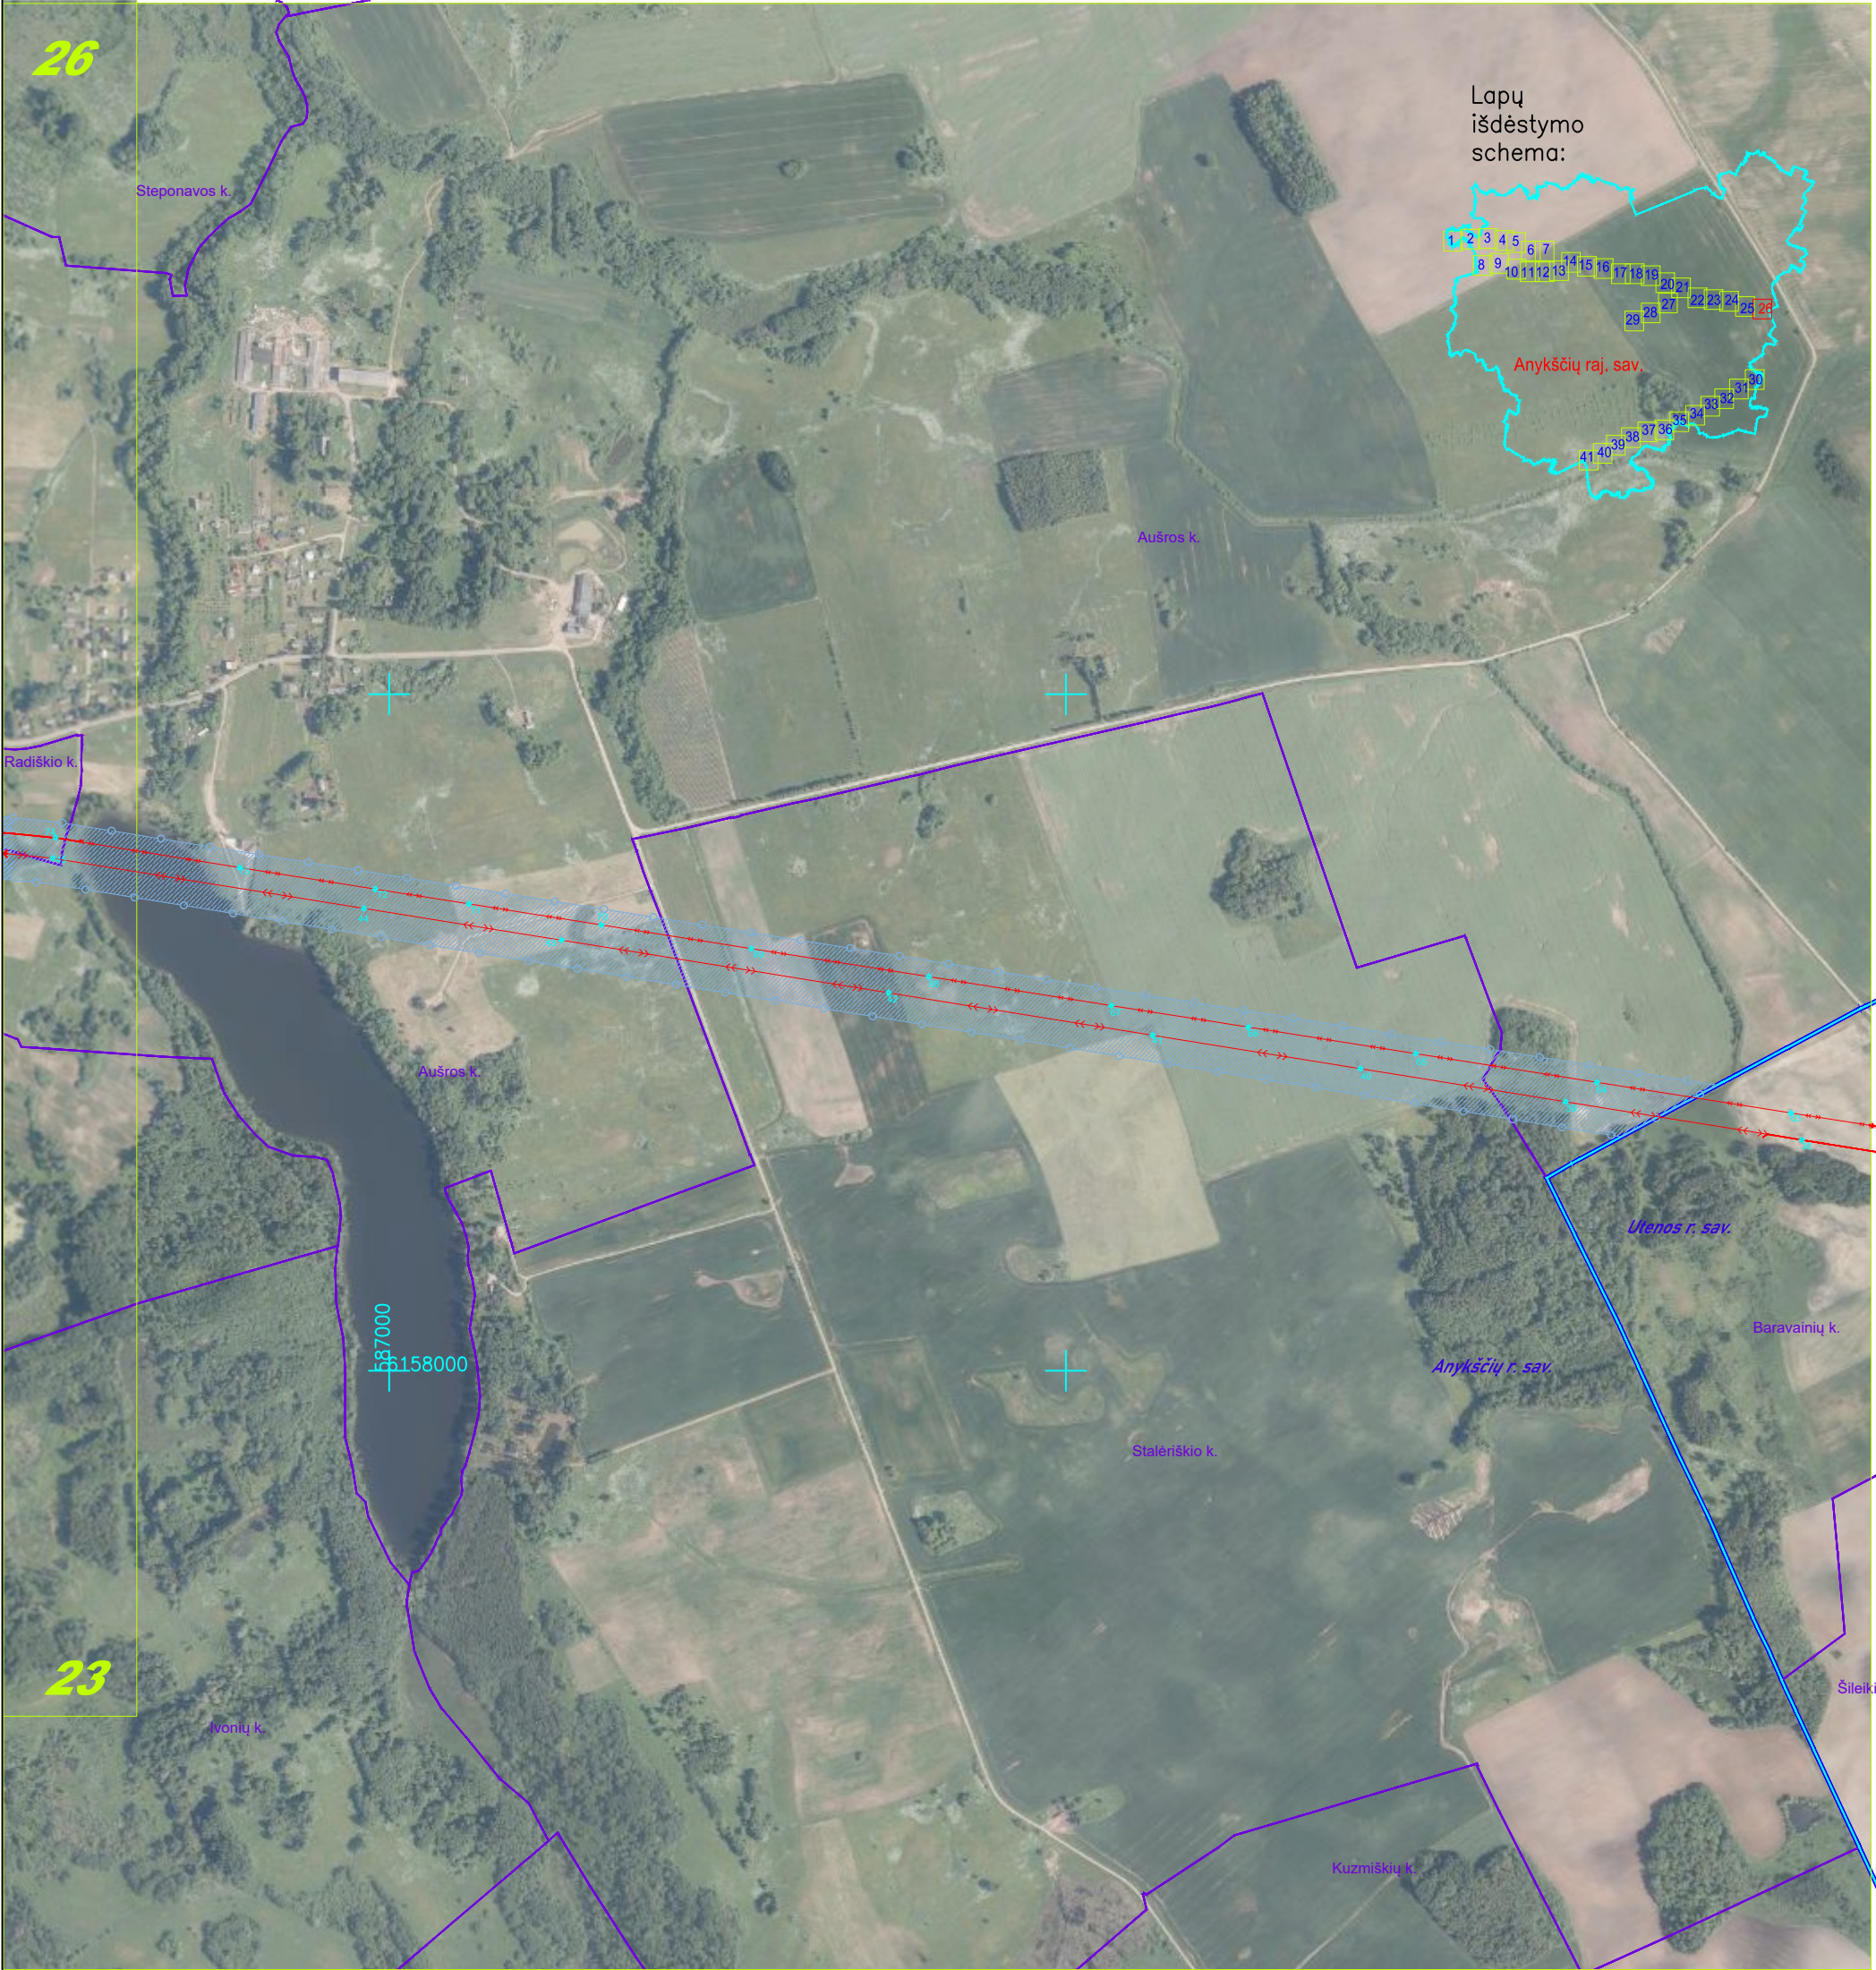


- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalią atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Savivaldybės teritorijos riba

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS			
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt			
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246			
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M– M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

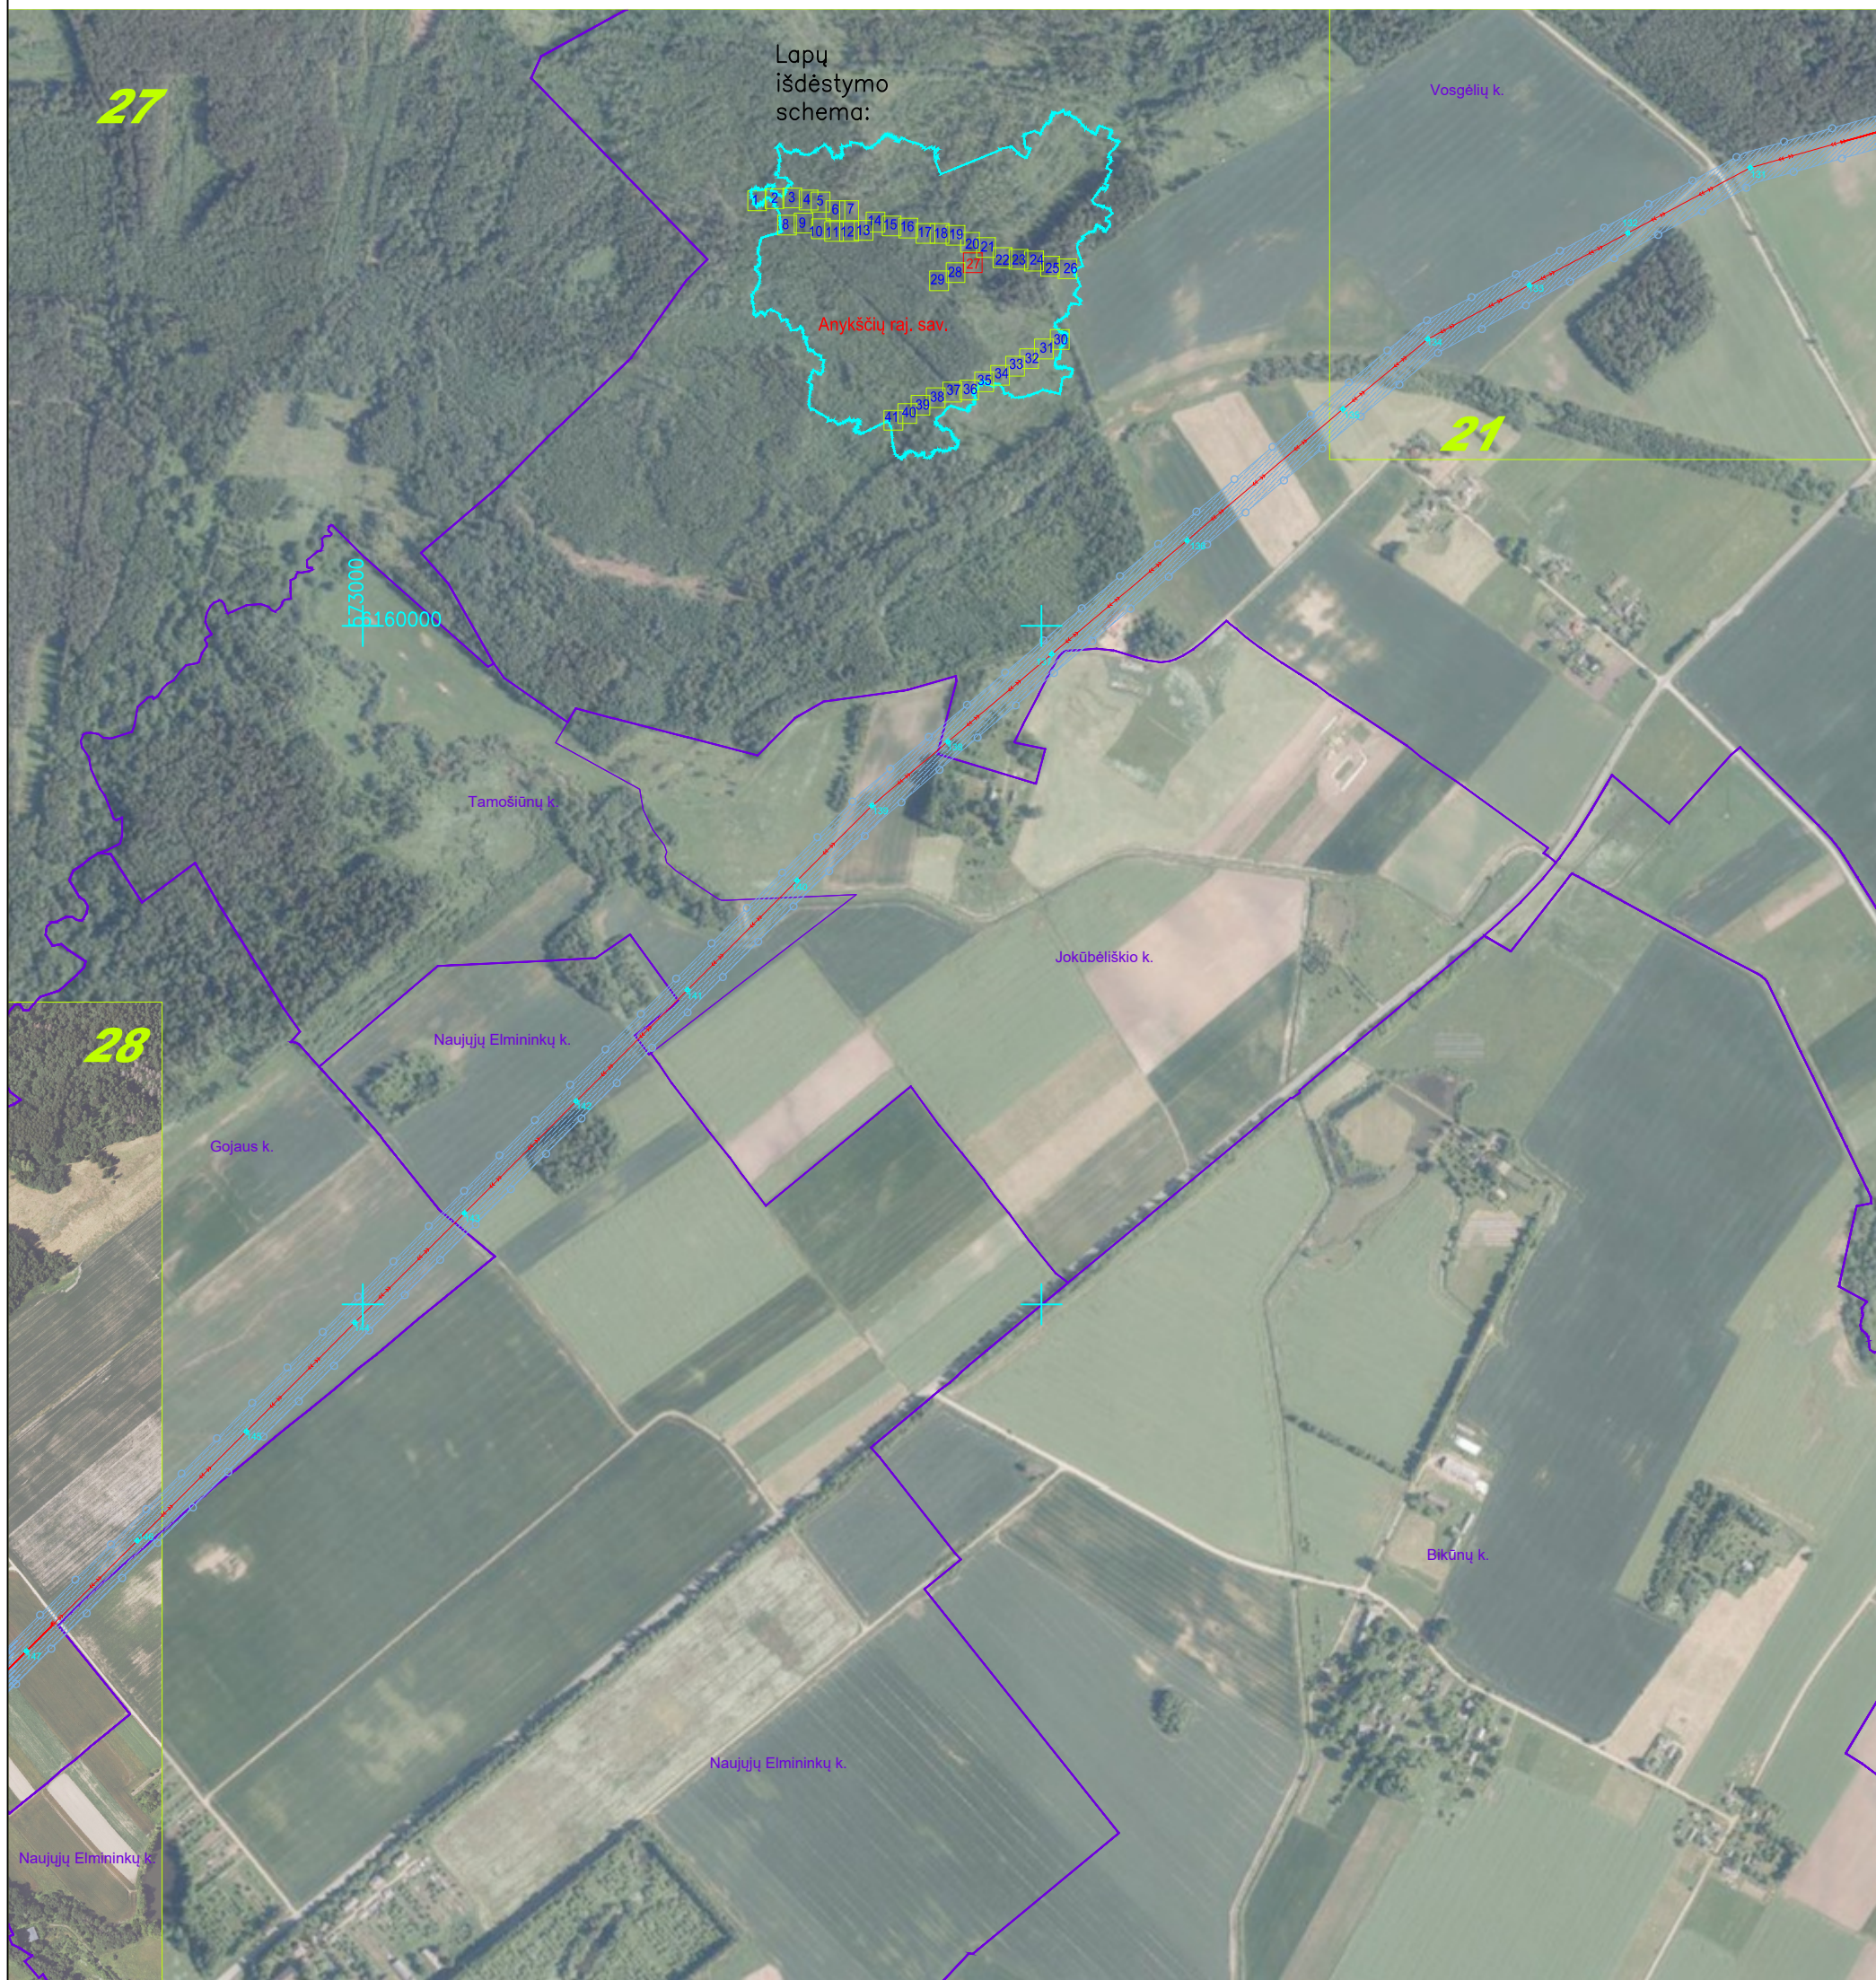

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litrid duomenų rinkinys, 2026.

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinųjų oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampoms oro linijoms – nuo 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampoms oro linijoms – nuo 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris



**REGISTRŲ
CENTRAS**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688282, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym.

Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000




Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

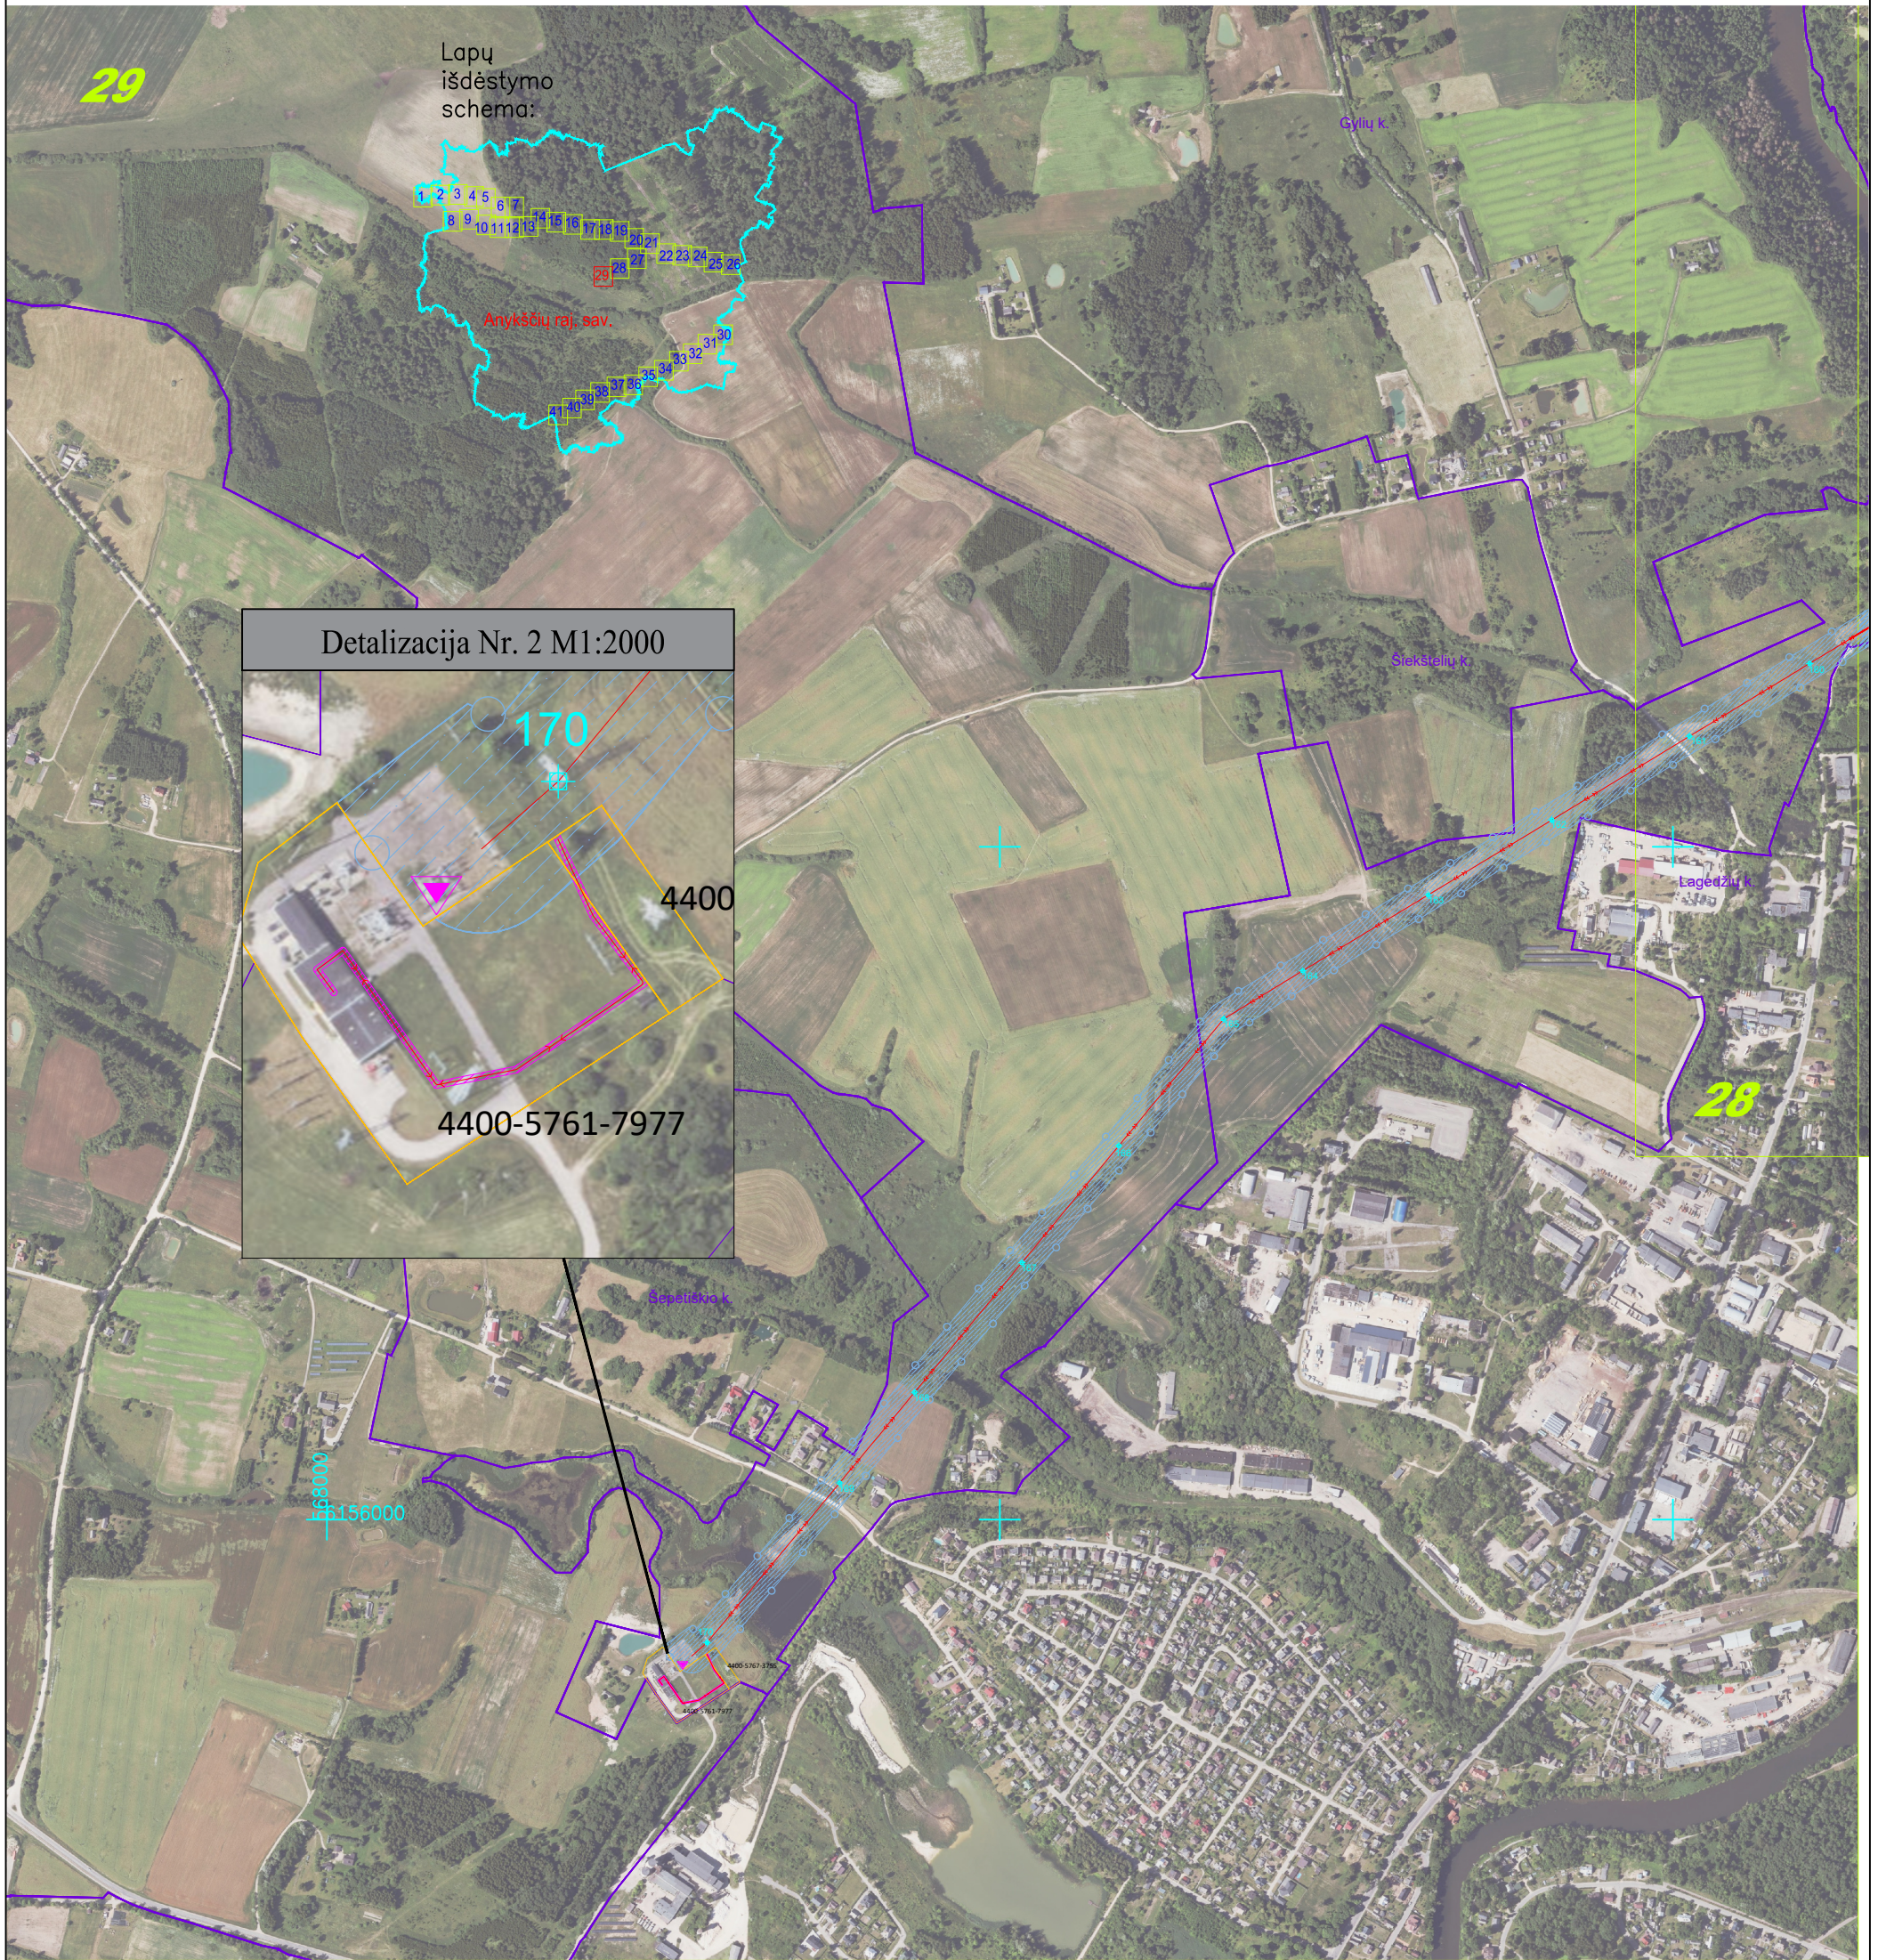

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	TP
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 KV ir 330 KV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Požeminis ryšių kabelis
	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinkelis ir jo numeris

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

* Pasākums:
** Vadovaujanties LR speciālųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Orto linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontaliai atstumą | abi puses nuo kraštinio oro linijos laido, ir oro erdvė virš šios juostos. Orto linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: a) 110 kV įtampa oro linijoms – po 20 metrų; b) 330 ir 400 kV įtampa oro linijoms – po 30 metrų.

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1. Požemiinių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požemiinių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą | abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jų ir žemė po šių juosta.

 VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246			
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym.

Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

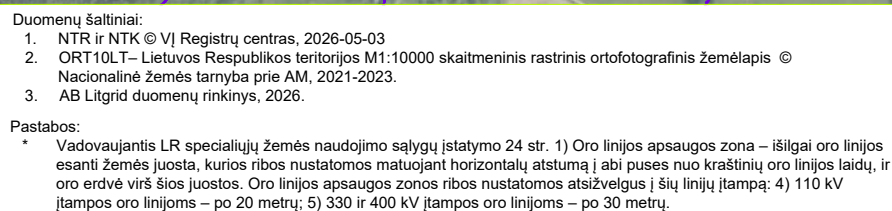

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamas aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (I III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtamos 110 KV ir 330 KV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	gyvenamosios vietovės
	Tinktelis ir jo numeris

	VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
	kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296		
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS


Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

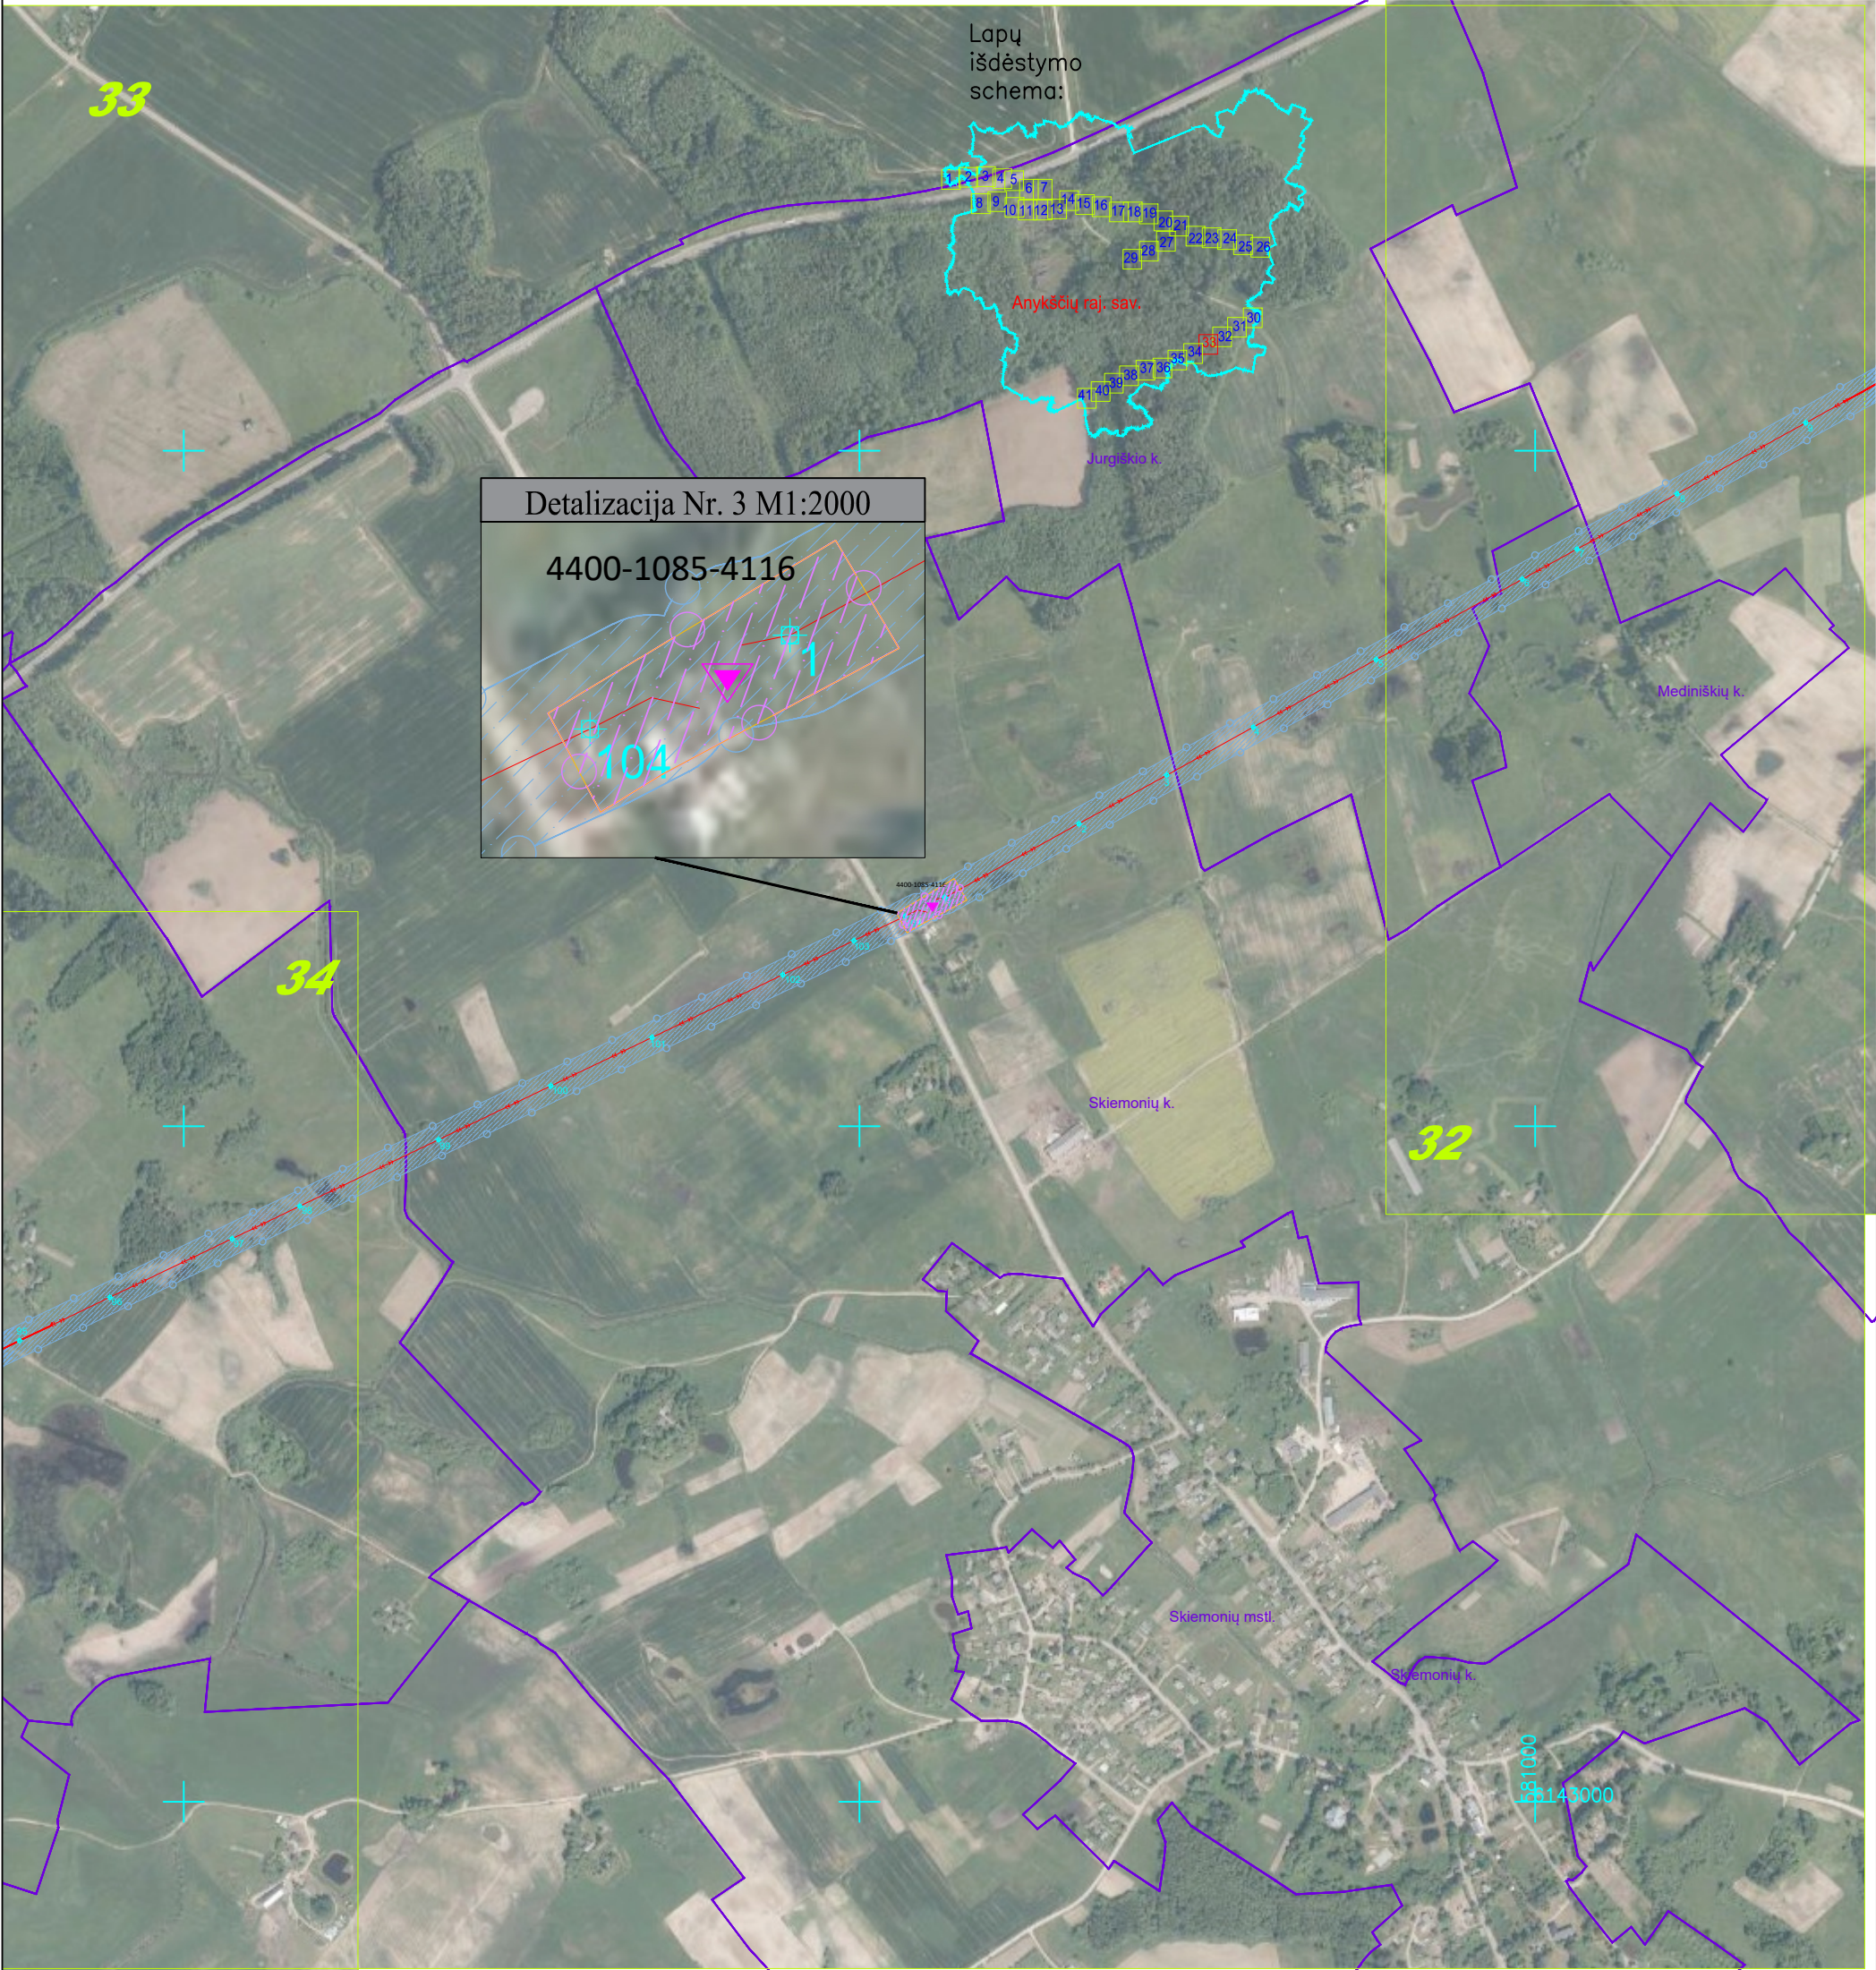

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	TP
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Žemės sklypo riba

Duomenų šaltiniai:


1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

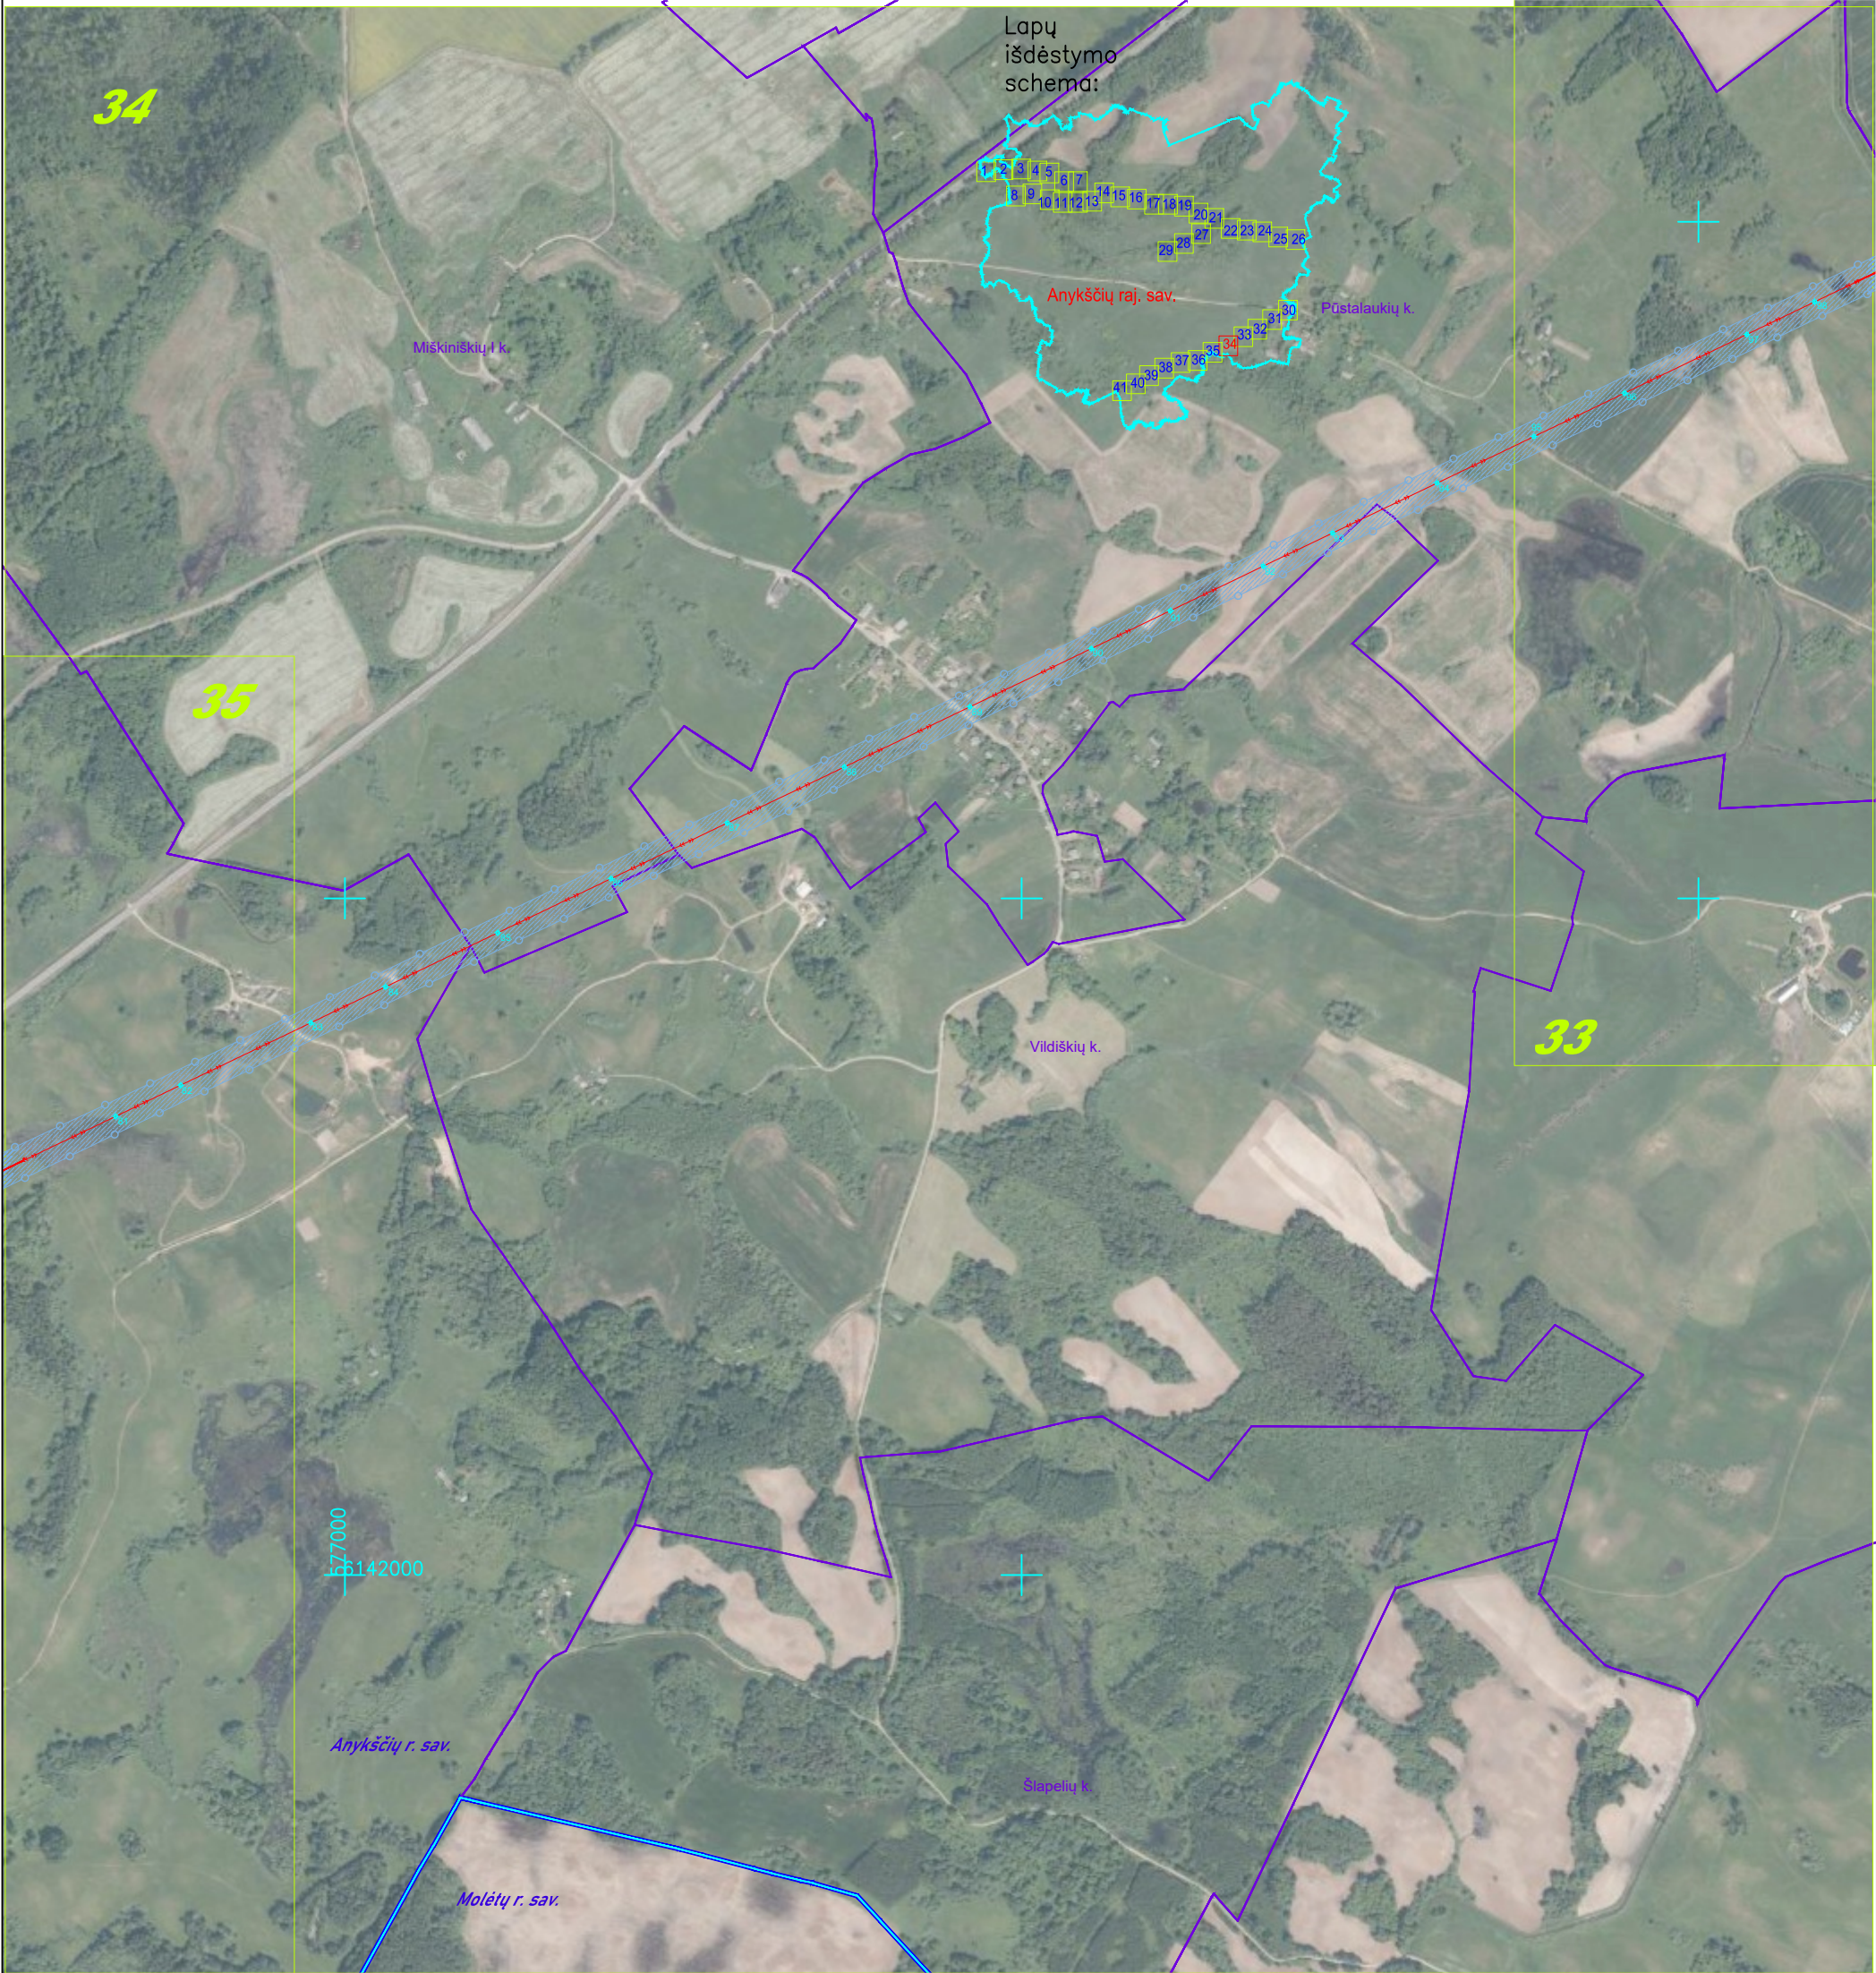

Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Savivaldybės teritorijos riba



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt


Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym.

Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

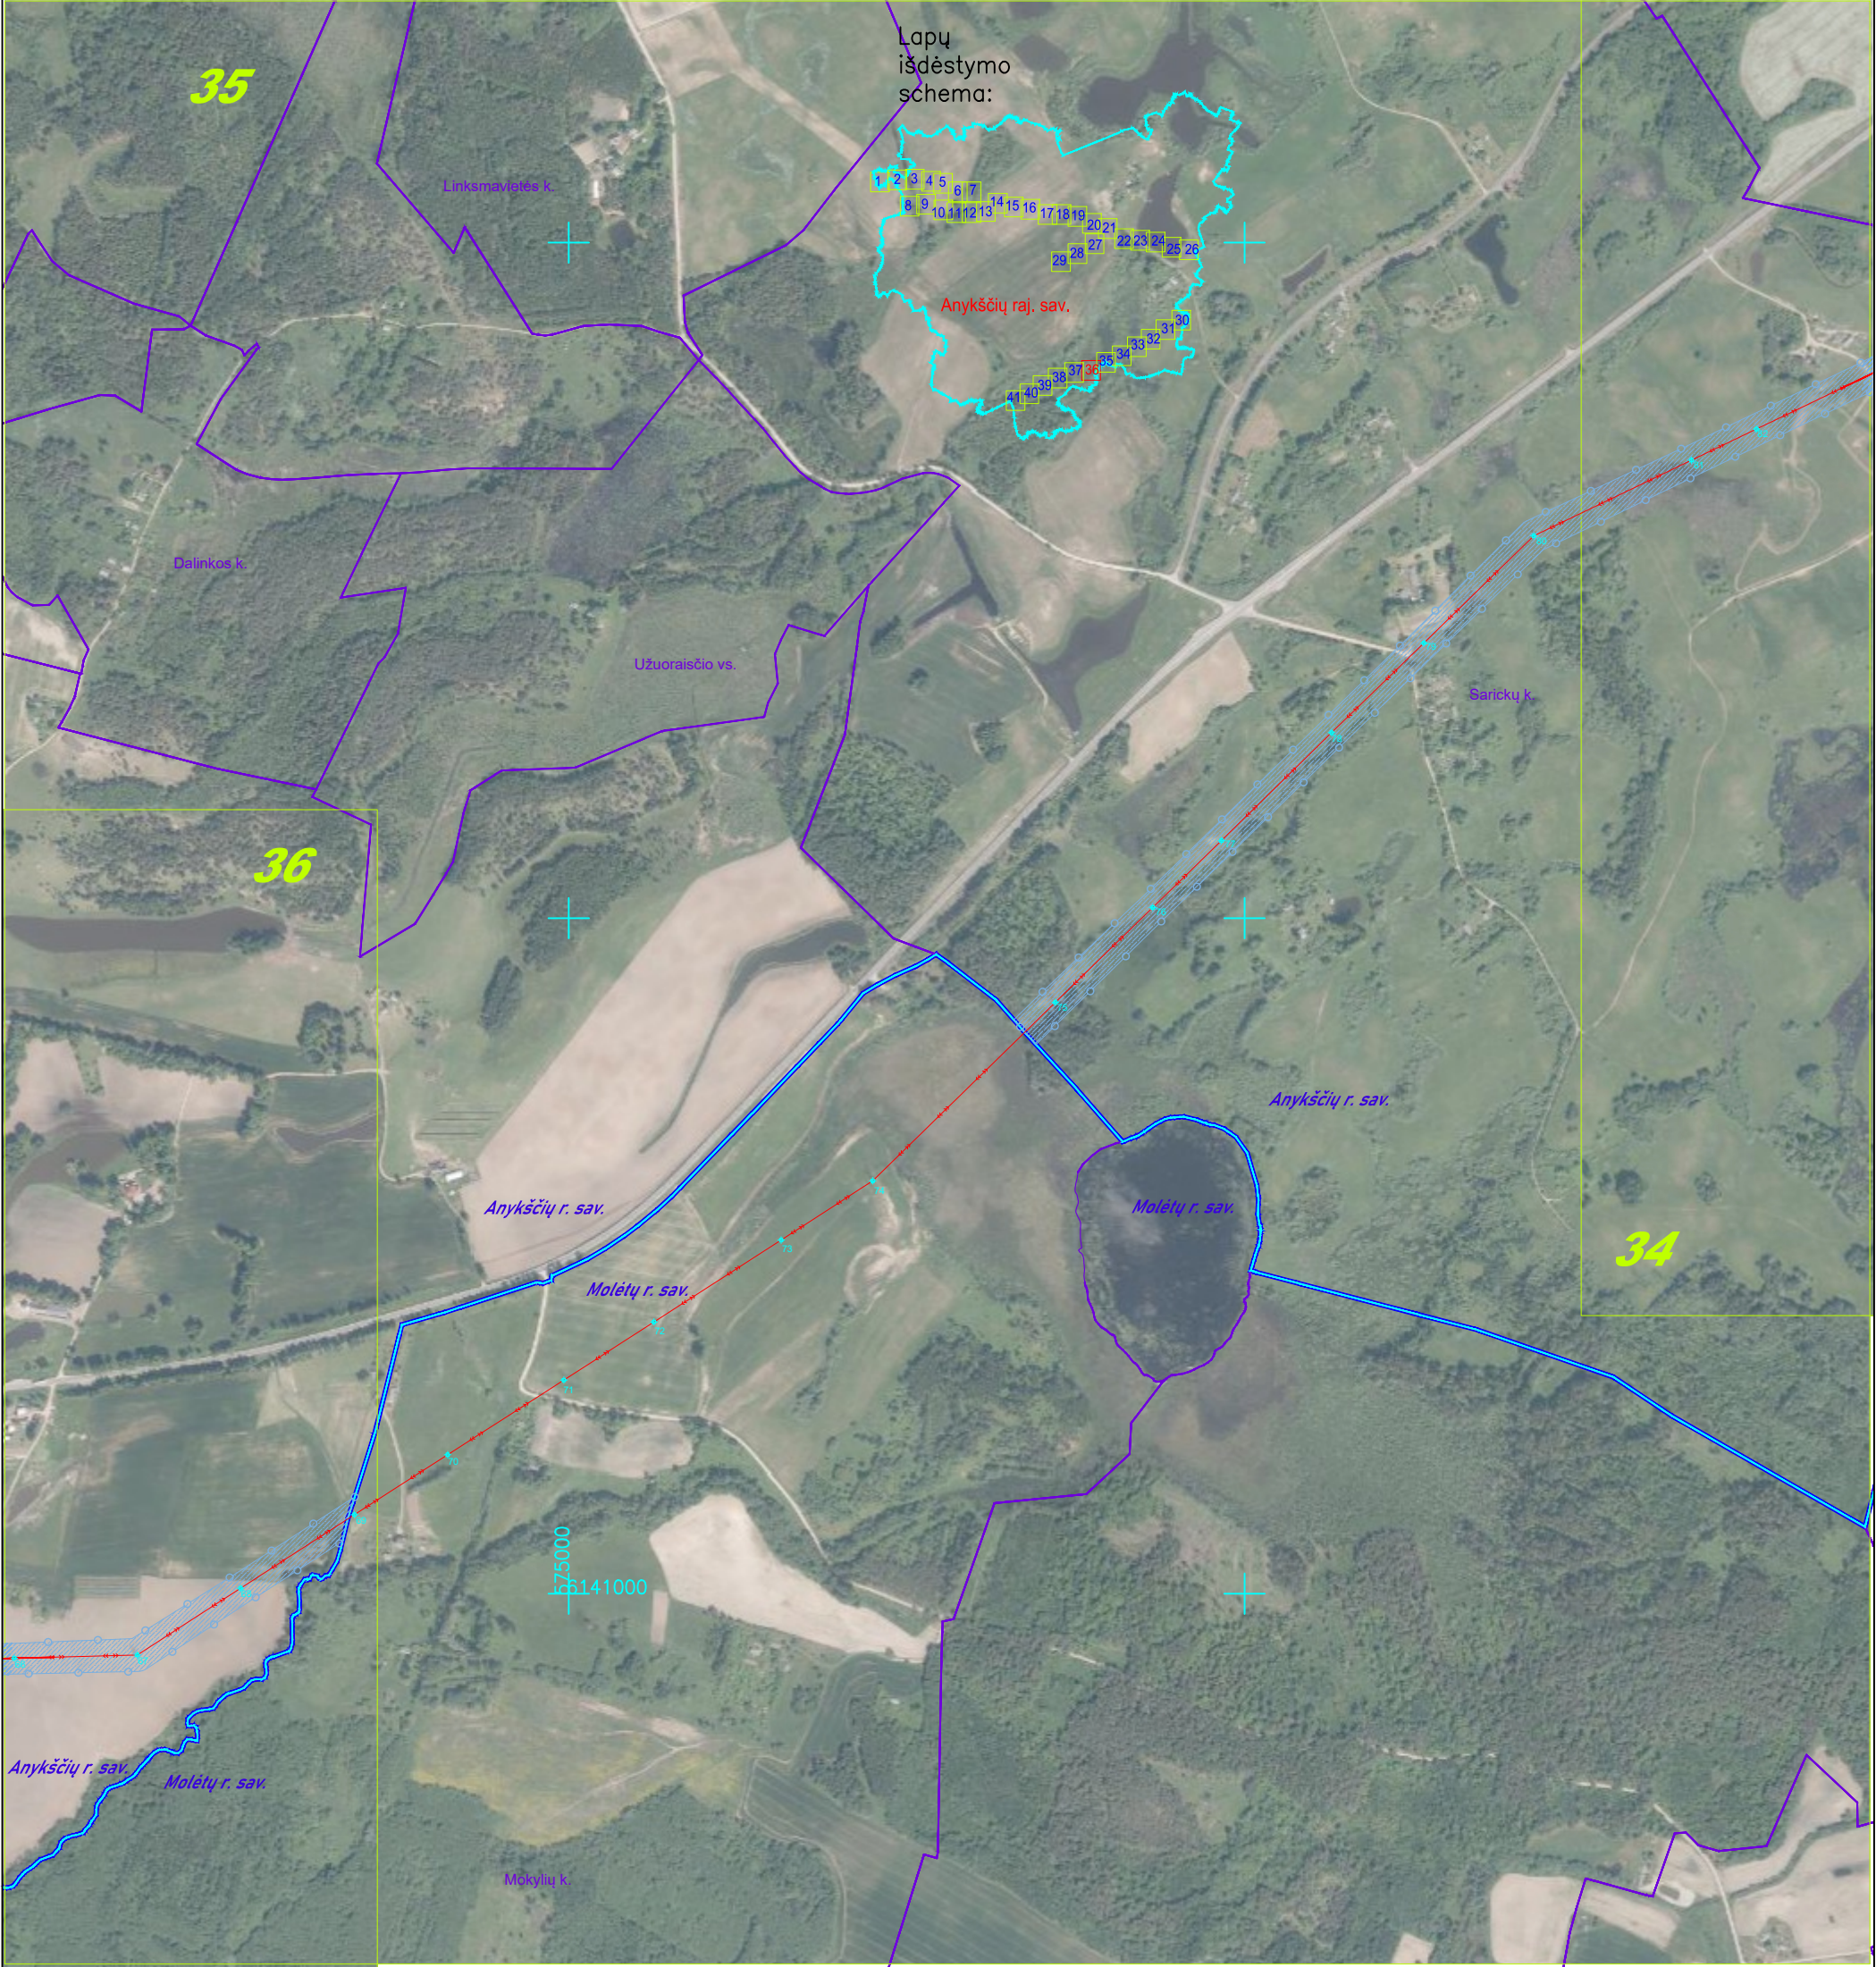


Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
		Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt	
		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

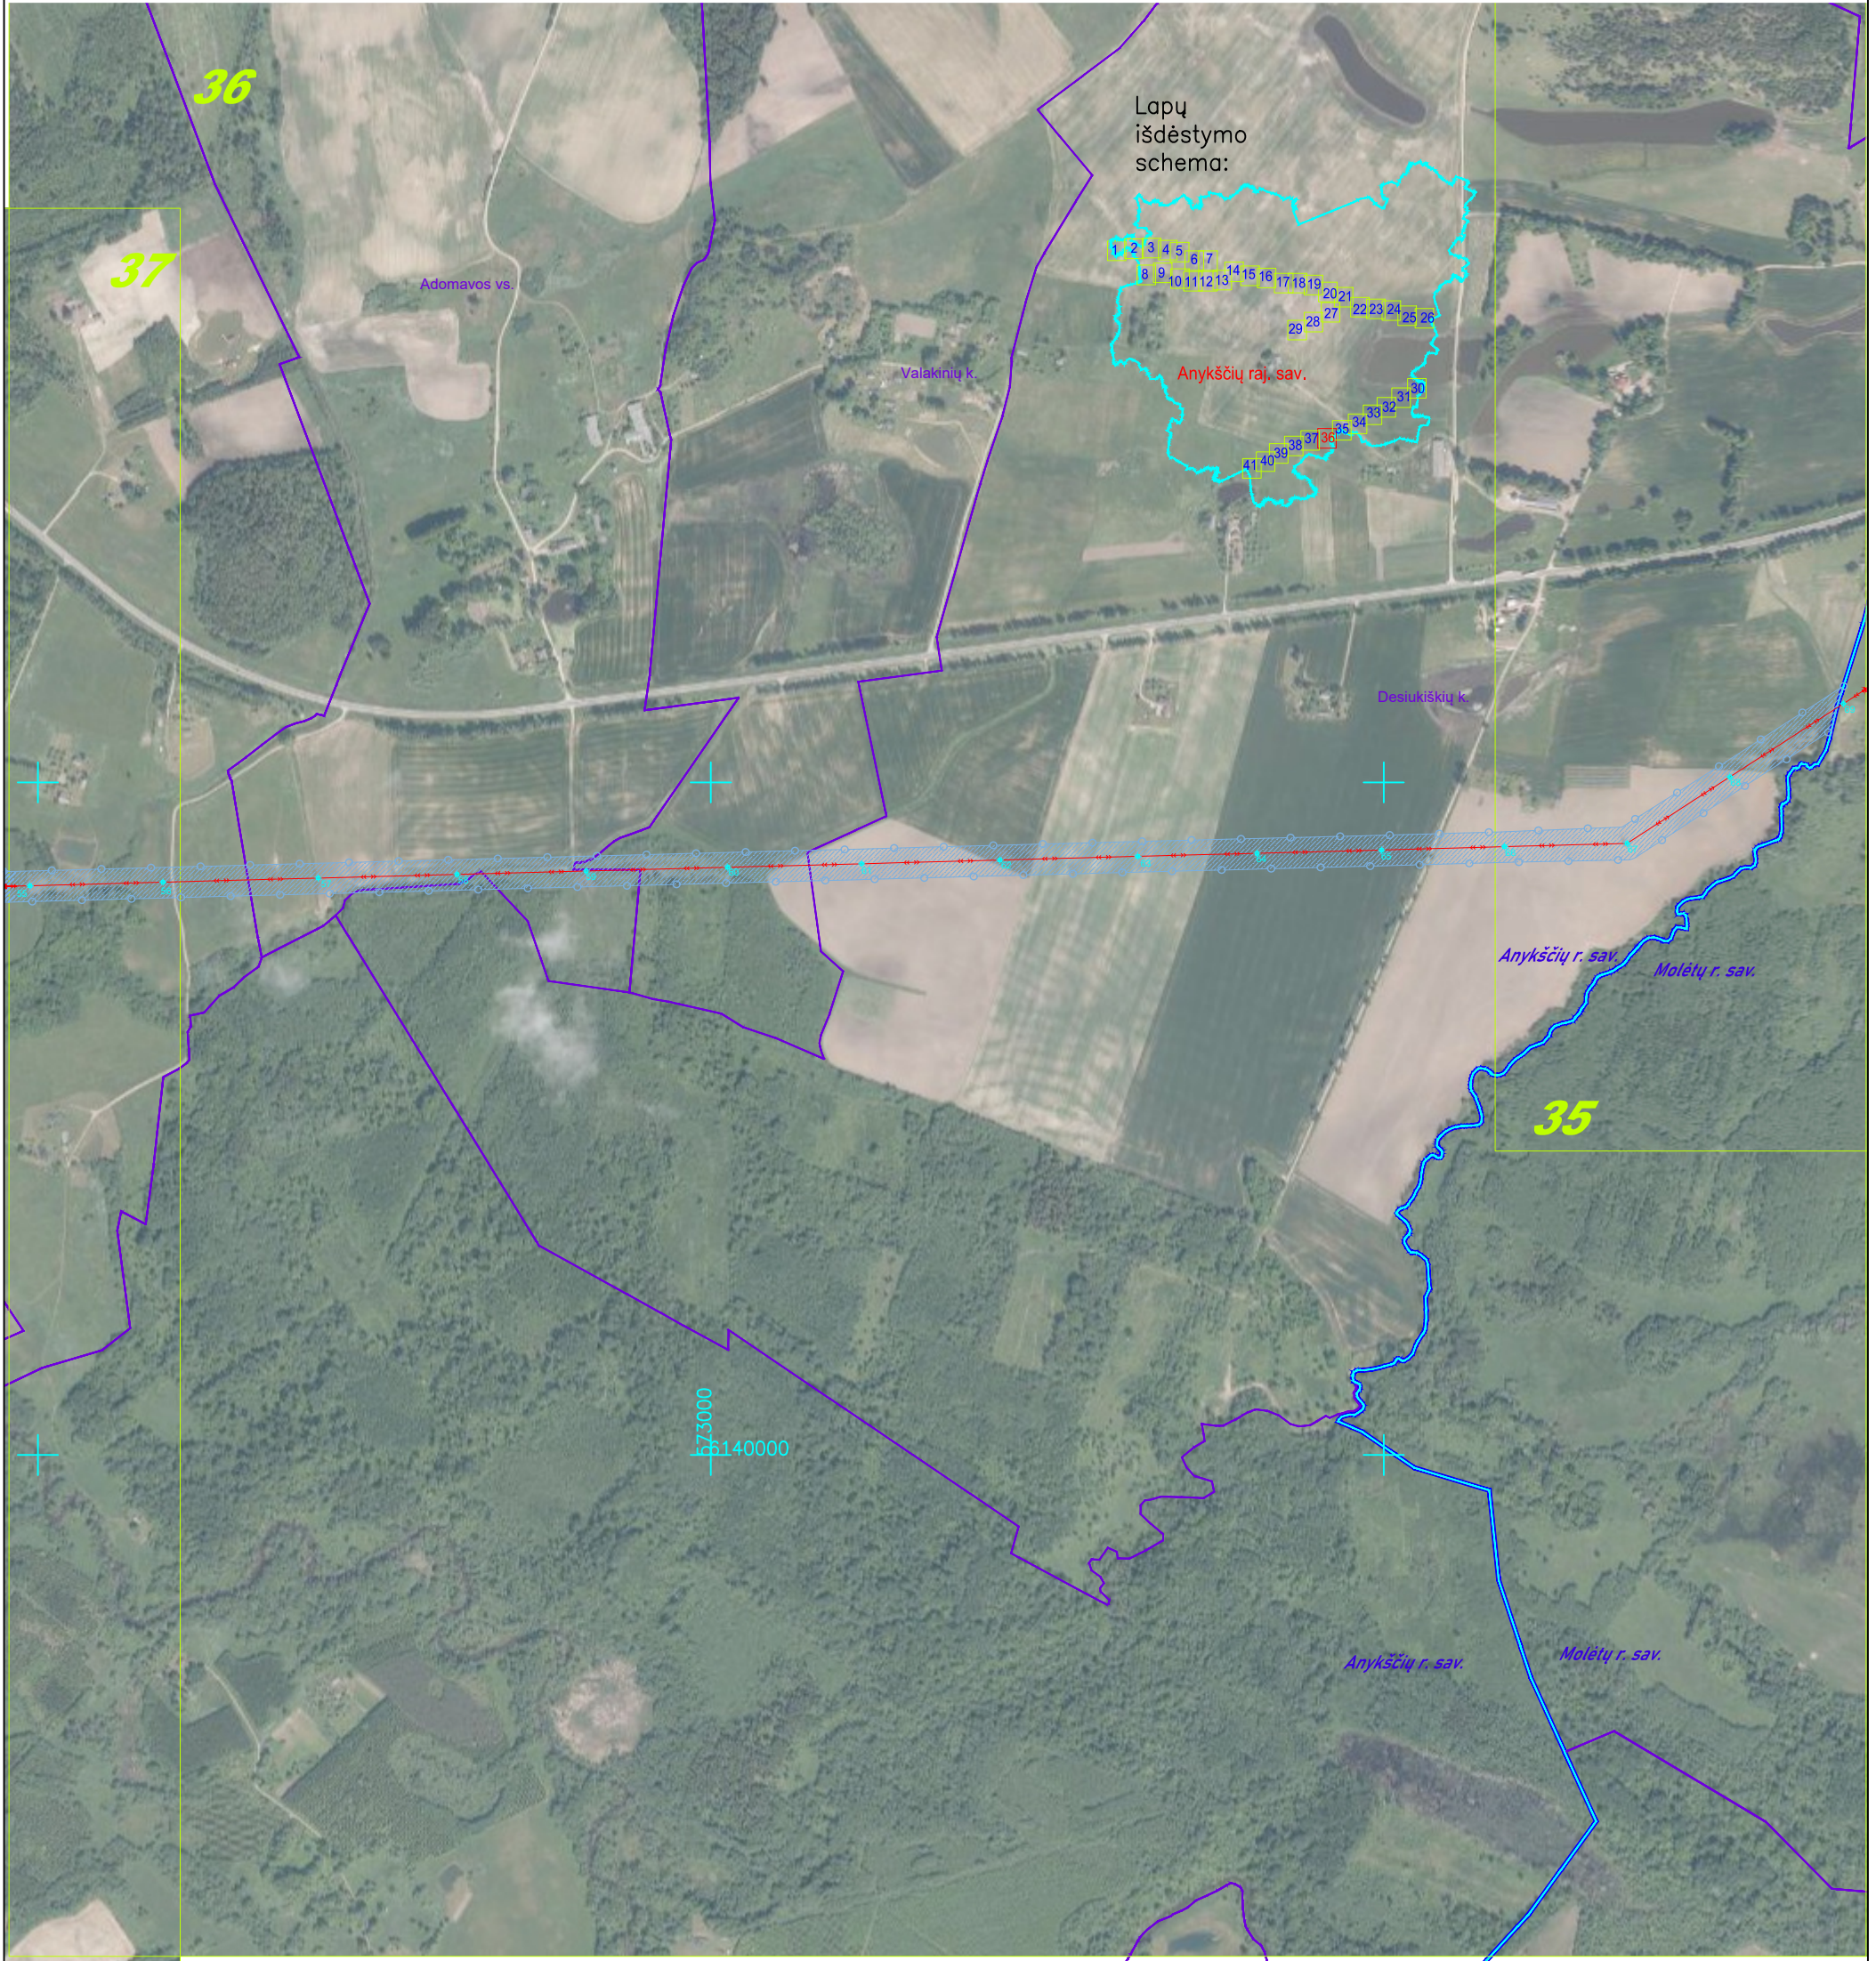

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT–Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos atmuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinės oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris

	VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		
	kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296		
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026-05-19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026-05-19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Lapų išdėstymo schema:



- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

REGISTRŲ CENTRAS VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 kvalifikacijos pažym. Nr. 2M– M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000




Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	TP
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris

		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 kV ir 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:10000

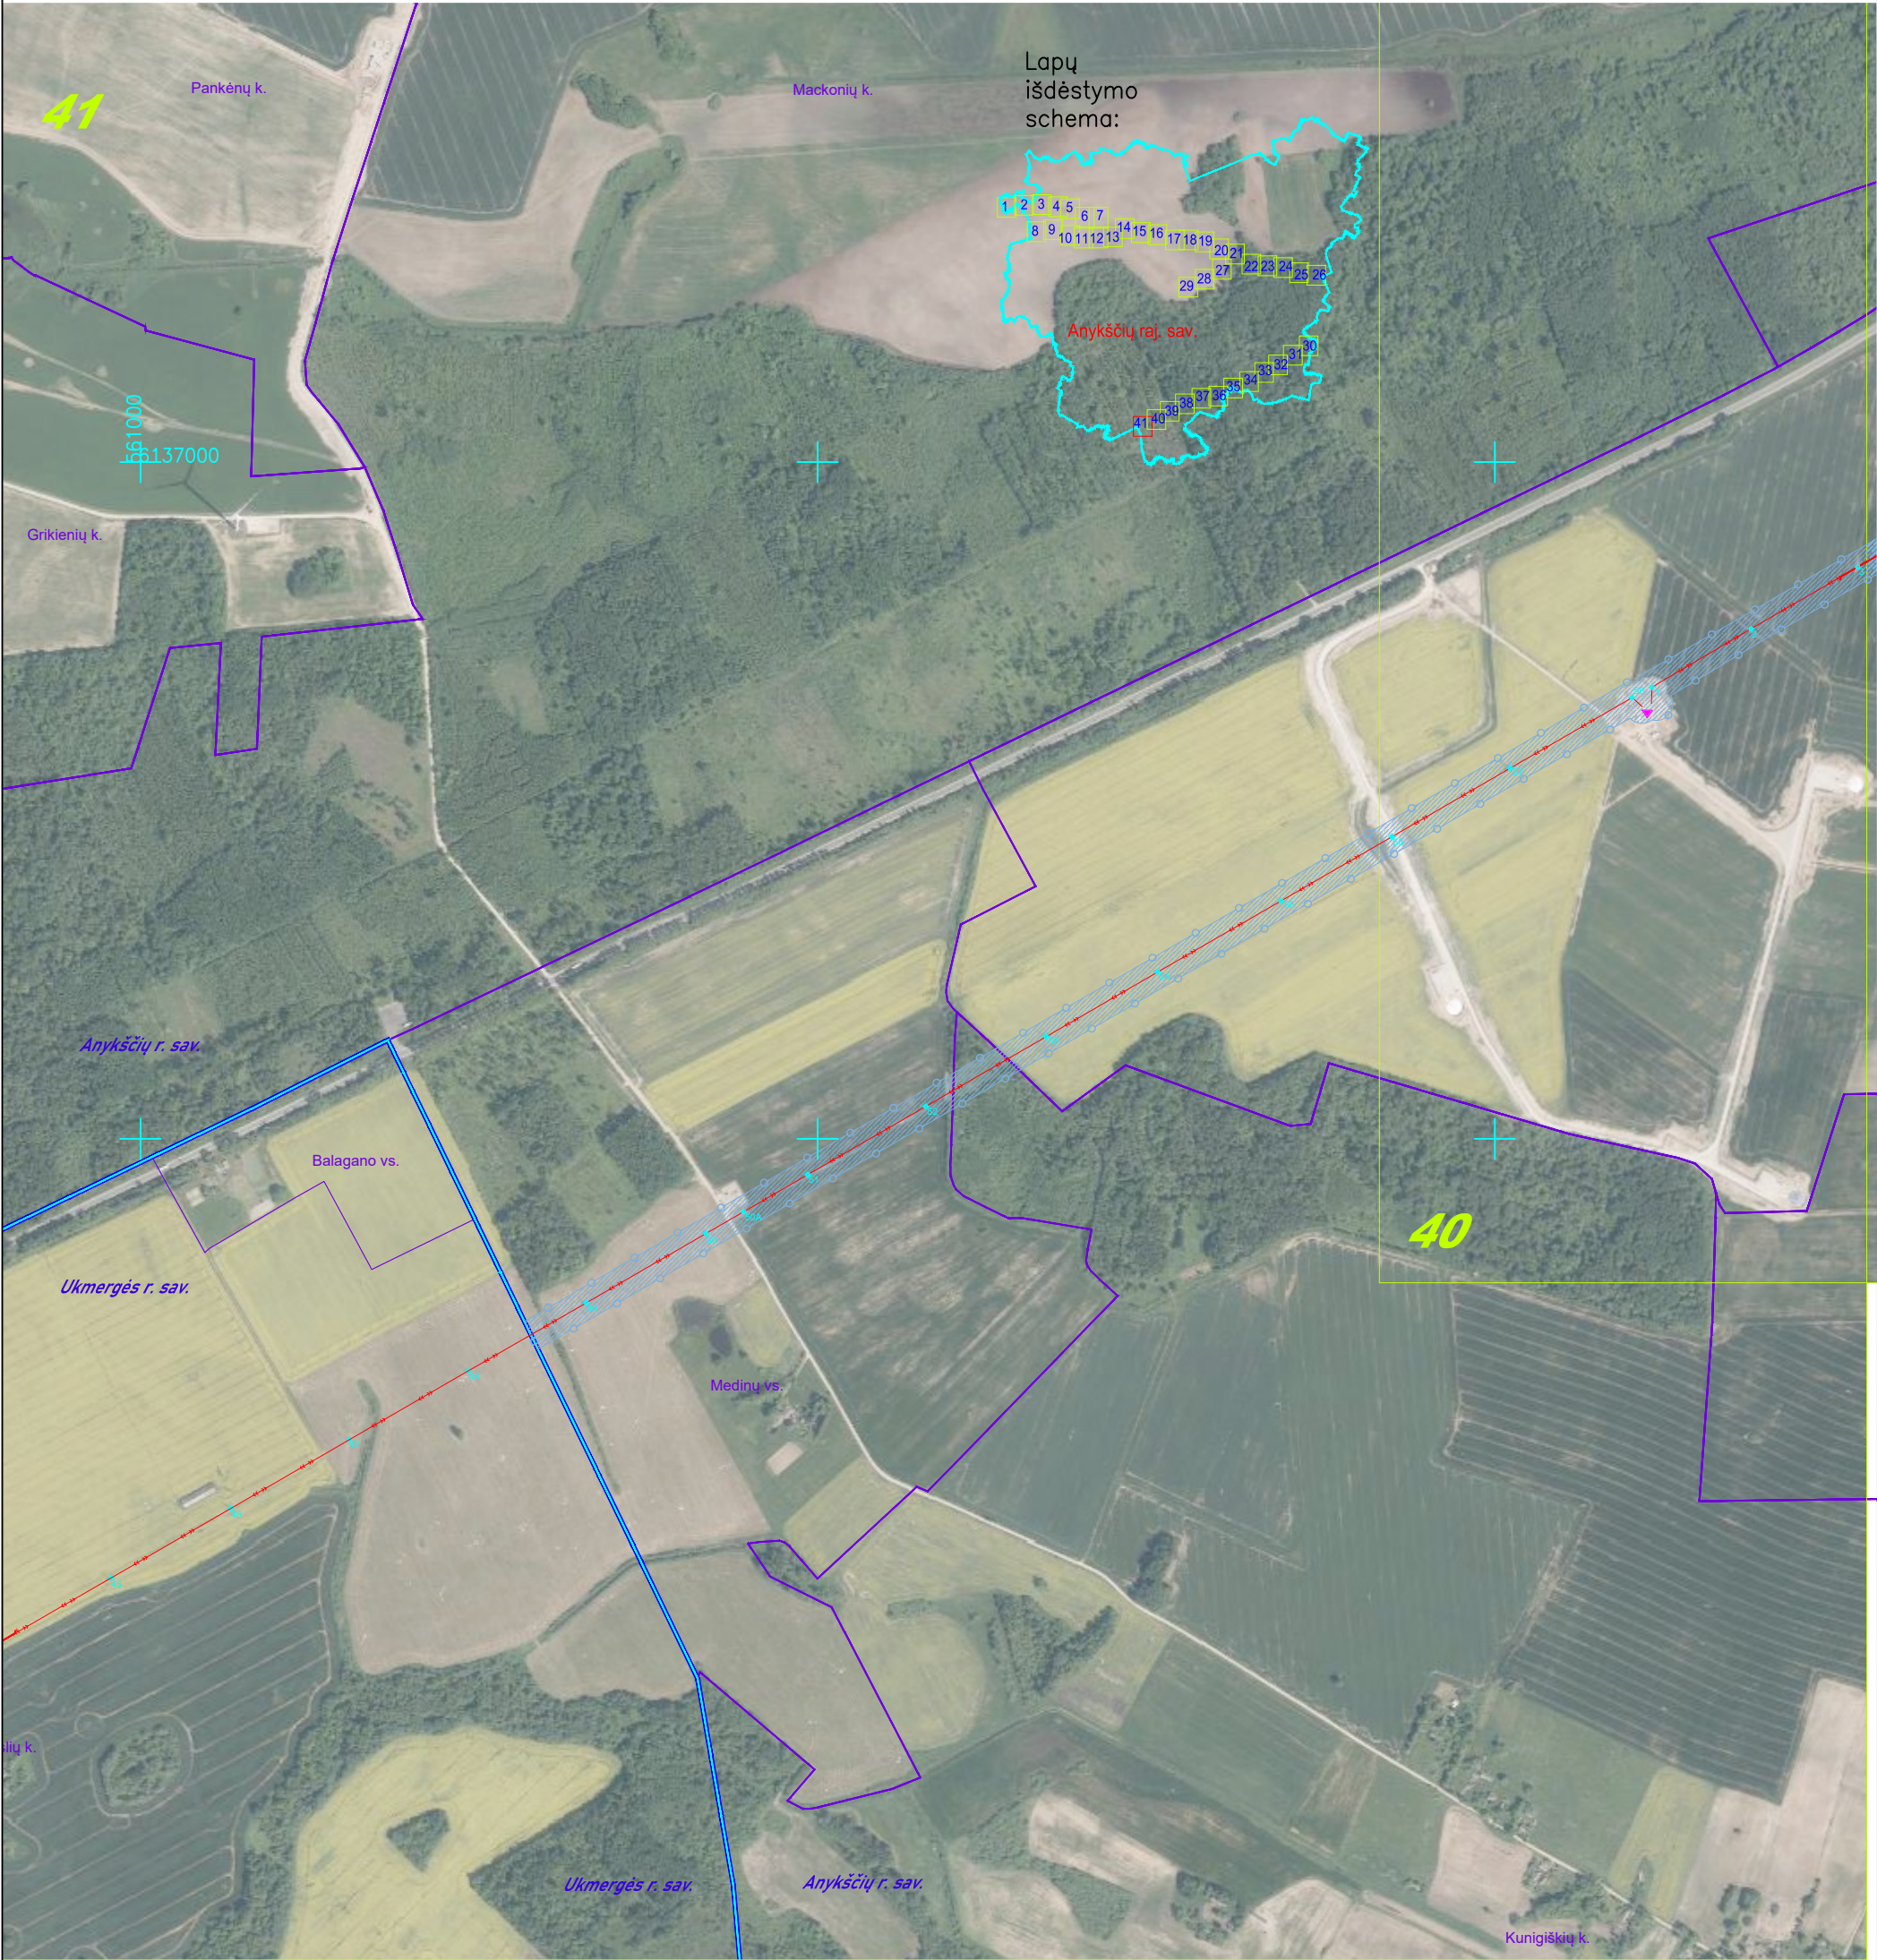

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-05-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	TP
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-22 įsakymu Nr. 1-388, plano pavadinimas "Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje apsaugos zonų teritorijų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris



REGISTRŲ
CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovė		Evaldas Lukša	2026–05–19
Matininkas		Mindaugas Ginkus	2026–05–19

5. lentelė. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano suvestiniai duomenys

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos plotas, ha
1.	4400-5767-3755	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0.0034
2.	4400-5761-7977	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0.0342
3.	3424-0006-0373	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0.0174
Bendras žemės sklypų, kuriems planu nustatomos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha			0,0550

¹ Teritorijos, kurioms taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre

² Bendrame plote neįskaičiuojamos SŽNS teritorijos (jų plotai), kurios įregistruotos kitais pagrindais

6. lentelė. Žemės sklypų, patenkančių į Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklą, esančių Anykščių rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano teritorijas sąrašas.

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv. m.
1.	4400-1085-4116	Nustatoma naujai	+3444
2.	4400-1085-3951	Naikinama	-5730

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 kV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO TERITORIJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Teritorijos unikalus nr.	Įregistravimo pagrindas	Pakeitimo plane vaizduojamų SŽNS teritorijų būseną
1.	100376012	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
2.	100375251	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
3.	100375209	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
4.	100375625	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
5.	100375695	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
6.	100376194	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
7.	100376216	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
8.	100375222	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
9.	100374910	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota

Eil.Nr.	Teritorijos unikalus nr.	Įregistravimo pagrindas	Pakeitimo plane vaizduojamų SŽNS teritorijų būseną
10.	100375585	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Koreguojama
11.	100376153	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-388	Nekoreguota
12.	-	-	Nustatoma naujai
13.	-	-	Nustatoma naujai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1-388 „DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-28 Nr. 1-224
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Šeškevičienė, Patarėjas, Energetinio saugumo grupė
Sertifikatas išduotas	GIEDRĖ ŠEŠKEVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 14:38:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 08:01:46 – 2028-06-25 08:01:46
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Bražiūnas, Grupės vadovas, Energetinio saugumo grupė
Sertifikatas išduotas	DAINIUS BRAŽIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 16:53:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-09-19 13:13:06 – 2031-09-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Radišauskienė, Kancleris
Sertifikatas išduotas	EGLĖ RADIŠAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 17:21:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA, Migracijos departamentas prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-16 10:50:55 – 2030-07-15 10:50:55
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Stoškuvienė, Patarėjas, Teisės ir personalo grupė
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ STOŠKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-23 06:49:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-25 18:26:47 – 2031-03-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gabriel Gorbačevski, Energetikos viceministras
Sertifikatas išduotas	GABRIEL GORBAČEVSKI LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-23 11:02:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES

DETALŪS METADUOMENYS

Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-07 18:43:24 – 2028-04-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lukas Savickas, Energetikos ministras
Sertifikatas išduotas	LUKAS SAVICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-28 15:52:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-28 15:52:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-25 17:05:46 – 2028-05-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-29 11:11:42)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-29 11:11:46 DBSIS