



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKIMO NR. 1-369 „DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO

2026 m.

d. Nr.

Vilnius

1. P a k e i ĉ i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. 1-369 „Dėl Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 9 straipsnio 3 dalimi, 141 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.3 papunktį, vykdydamas Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 ir 23 punktus, bei atsižvelgdamas į valstybės įmonės Registrų centro, atstovaujančios LITGRID AB pagal 2021 m. rugsėjo 14 d. įgaliojimą Nr. 22IG-88, 2022 m. spalio 7 d. prašymą Nr. S-43822 (1.4 E) „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“ ir valstybės įmonės Registrų centro, atstovaujančios LITGRID AB pagal 2026 m. balandžio 17 d. įgaliojimą Nr. 26IG-159, 2026 m. gegužės 20 d. prašymą Nr. S-7163 (1.4 E) „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planą;

1.2. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašą;

1.3. Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas, Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašas ir Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas skelbiami LITGRID AB interneto svetainėje www.litgrid.eu.“

2. N u s t a t a u, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas taikomas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąraše nurodytoms naujoms, tikslinamoms ir naikinamoms teritorijoms.

Energetikos ministras

Lukas Savickas

**AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO
DALIES PAKEITIMO PLANAS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo plano inicijavimą:

1.1. LITGRID AB (toliau – Bendrovė) elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose nurodytą ūkinę veiklą, t. y. turi teisę verstis elektros energetikos perdavimo veikla pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 išduotą licenciją Nr. L1-4 (EP).

1.2. Bendrovė įgyvendina Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ - (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

1.3. 2025 m. kovo 1 d. įsigaliojus priimtiems Tvarkos aprašo pakeitimams (patvirtintiems Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-51) vadovaujantis Tvarkos aprašo 23 punktu rengiamas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-369 (toliau – Planas) dalies pakeitimo planas (toliau – Pakeitimo planas). Siekiant užtikrinti dviejų aukštos įtampos (330 kV) elektros perdavimo linijų apsaugos zonų teritorijų patikslinimą, pagal Tvarkos aprašo 23 punktą ir 25.1 papunktį rengiamas Pakeitimo planas.

2. Informacija apie dokumentą:

2.1. Plano pavadinimas: „Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas“.

2.2. Planavimo tikslai: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 23 punktu ir 25.1 papunkčiu pakeisti Planu nustatytą ir įregistruotą teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – apsaugos zonos), kadangi nustatyti apsaugos zonos nustatymui naudotų duomenų neatitikimai faktinei elektros tinklų apsaugos zonai.

2.3. Planavimo uždaviniai:

2.3.1. Nustatyti, pakeisti ir/ar panaikinti elektros perdavimo tinklų apsaugai reikalingą teritoriją (apsaugos zoną), kuriose taikomos Įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ar kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

2.3.2. Įregistruoti ir/ar išregistruoti nustatytas, pakeistas ir/ar panaikinti teritorijas (apsaugos zonas) Nekilnojamojo turto registre;

2.3.3. Informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie nustatytas teritorijas (apsaugos zonas) ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo

sąlygas, bei prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką, pagal Įstatymo 7 straipsnio 5 punkto nuostatas;

2.4. Pakeitimo planas parengtas asmenų, atitinkančių Tvarkos aprašo 5.1-5.3 punktų nuostatas, laikantis Tvarkos apraše plano rengimui keliamų reikalavimų;

2.5. Pakeitimo plano rengėjas – VI „Registrų centras“ kontaktinė informacija Studentų g. 39, Vilnius; tel. +370 5 2688262, el.p. info@registrucentras.lt, interneto svetainė www.registrucentras.lt, kontaktinis asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt. Už Pakeitimo plano sprendinių rengimą atsakingas, atsakingas asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt.

Pakeitimo plano rengėjas yra atsakingas už tinkamą teritorijų nurodymą ir šių teritorijų pažymėjimą plane.

3. Duomenys apie teritorijas:

3.1. Pakeitimo planas apima Zarasų rajono savivaldybėje esančių Bendrovei nuosavybės teise priklausančių elektros perdavimo tinklų ir jų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonų teritorijų ribas.

3.2. Pakeitimo planu nustatomų, keičiamų ir/ar naikinamų teritorijų kiekis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie Pakeitimo planu nustatytas, patikslintas ir panaikintas teritorijas

	Anksčiau nustatytų teritorijų (1)	Naujai nustatomų teritorijų (2)	Pakeistų teritorijų (3)	Naikinamų teritorijų (4)	Iš viso teritorijų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	10	0	2	0	10

3.3. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose žemės sklypuose pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose sklypuose.

	Anksčiau Plane patekę sklypai (1)	Naujai Pakeitimo plane patekę sklypai (2)	Keičiami plotai sklypuose (3)	Naikinami plotai sklypuose (4)	Iš viso sklypų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	627	2	85	0	629

3.4. Pakeitimo plane esančioms teritorijoms nustatyti, pakeisti ir panaikinti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas nivalomas;

3.5. Pakeitimo plano 4 lentelėje pateikiamas laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių Pakeitimo plane į naujai nustatomas, pakeičiamas ir (ar) panaikinamas apsaugos zoną, sąrašas;

3.6. Pakeitimo plano 5 lentelėje pateikiama žemės sklypų patenkančių į keičiamą elektros tinklų apsaugos zoną sąrašas;

3.7. Kartu su planu pateikiamas ir Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano teritorijų sąrašas;

3.8. Pagrindiniai techniniai duomenys apie Bendrovei nuosavybės teise priklausančią esamą inžinerinį tinklą, kuris pavaizduotas Pakeitimo plane, pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė. Pakeitimo plane esančio elektros perdavimo tinklo ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros duomenys


	Ilgis, km
330 kV Elektros perdavimo tinklai	15,821

3.10. Aukštos įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų apsaugos zonos Pakeitimo plane žymimos vadovaujantis Tvarcos aprašo 6.2.1-6.2.4 punktais;

3.11. Pakeitimo plane nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos, pažymimos nurodant jų dydį pagal Įstatymo 24 straipsnyje nustatytus dydžius;

3.12. Elektros tinklų apsaugos zonose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 25 straipsnyje;

Dėl bet kokių priežasčių po Pakeitimo plano patvirtinimo pasikeitus Nekilnojamojo turto kadastrės ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems žemės sklypų ar į atskirus žemės sklypus nesuformuotos laisvos valstybinės žemės plotų duomenims visais atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant: pertvarkius sklypus, žemės sklypų ribas, suformavus naujus žemės sklypus ir kt.) Pakeitimo plano sprendiniais nustatytos teritorijos taikomos visiems į jas patenkantiems žemės sklypams ir į atskirus žemės sklypus nesuformuotiems laisvos valstybinės žemės plotams.

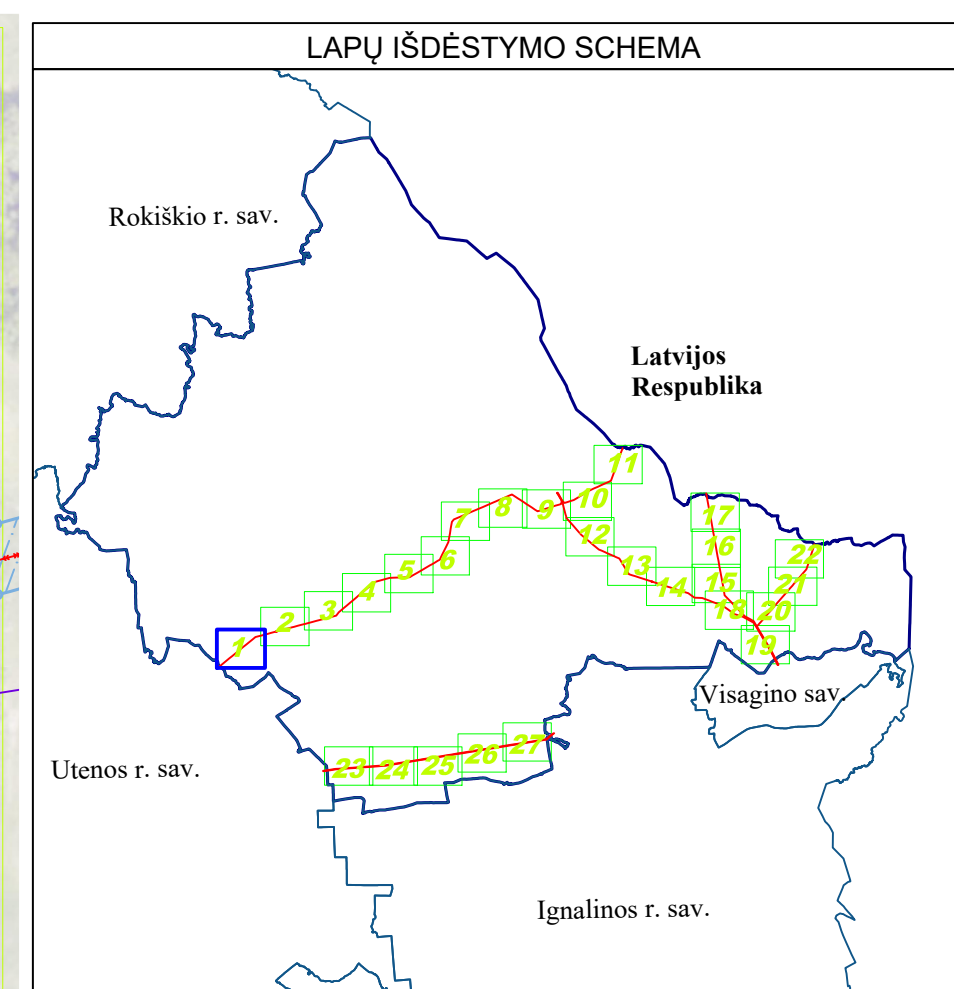



SUTARTINAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamoms vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamas aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų nuo linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

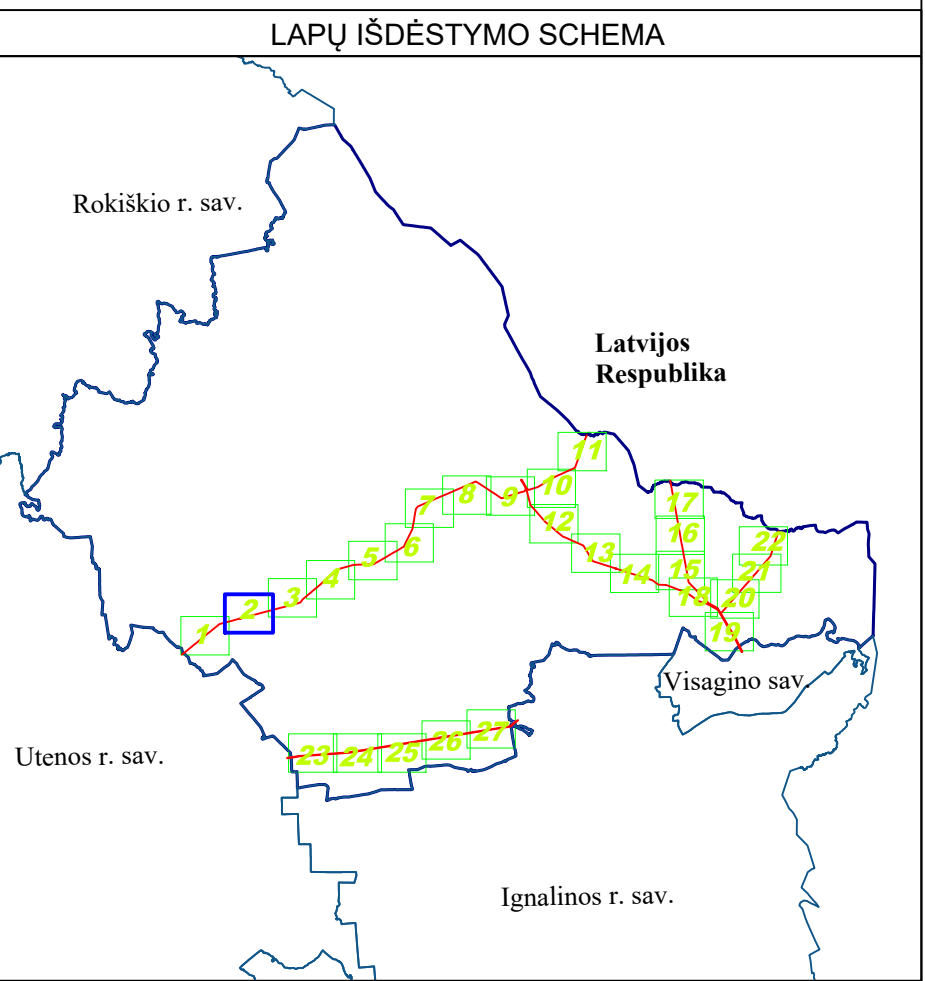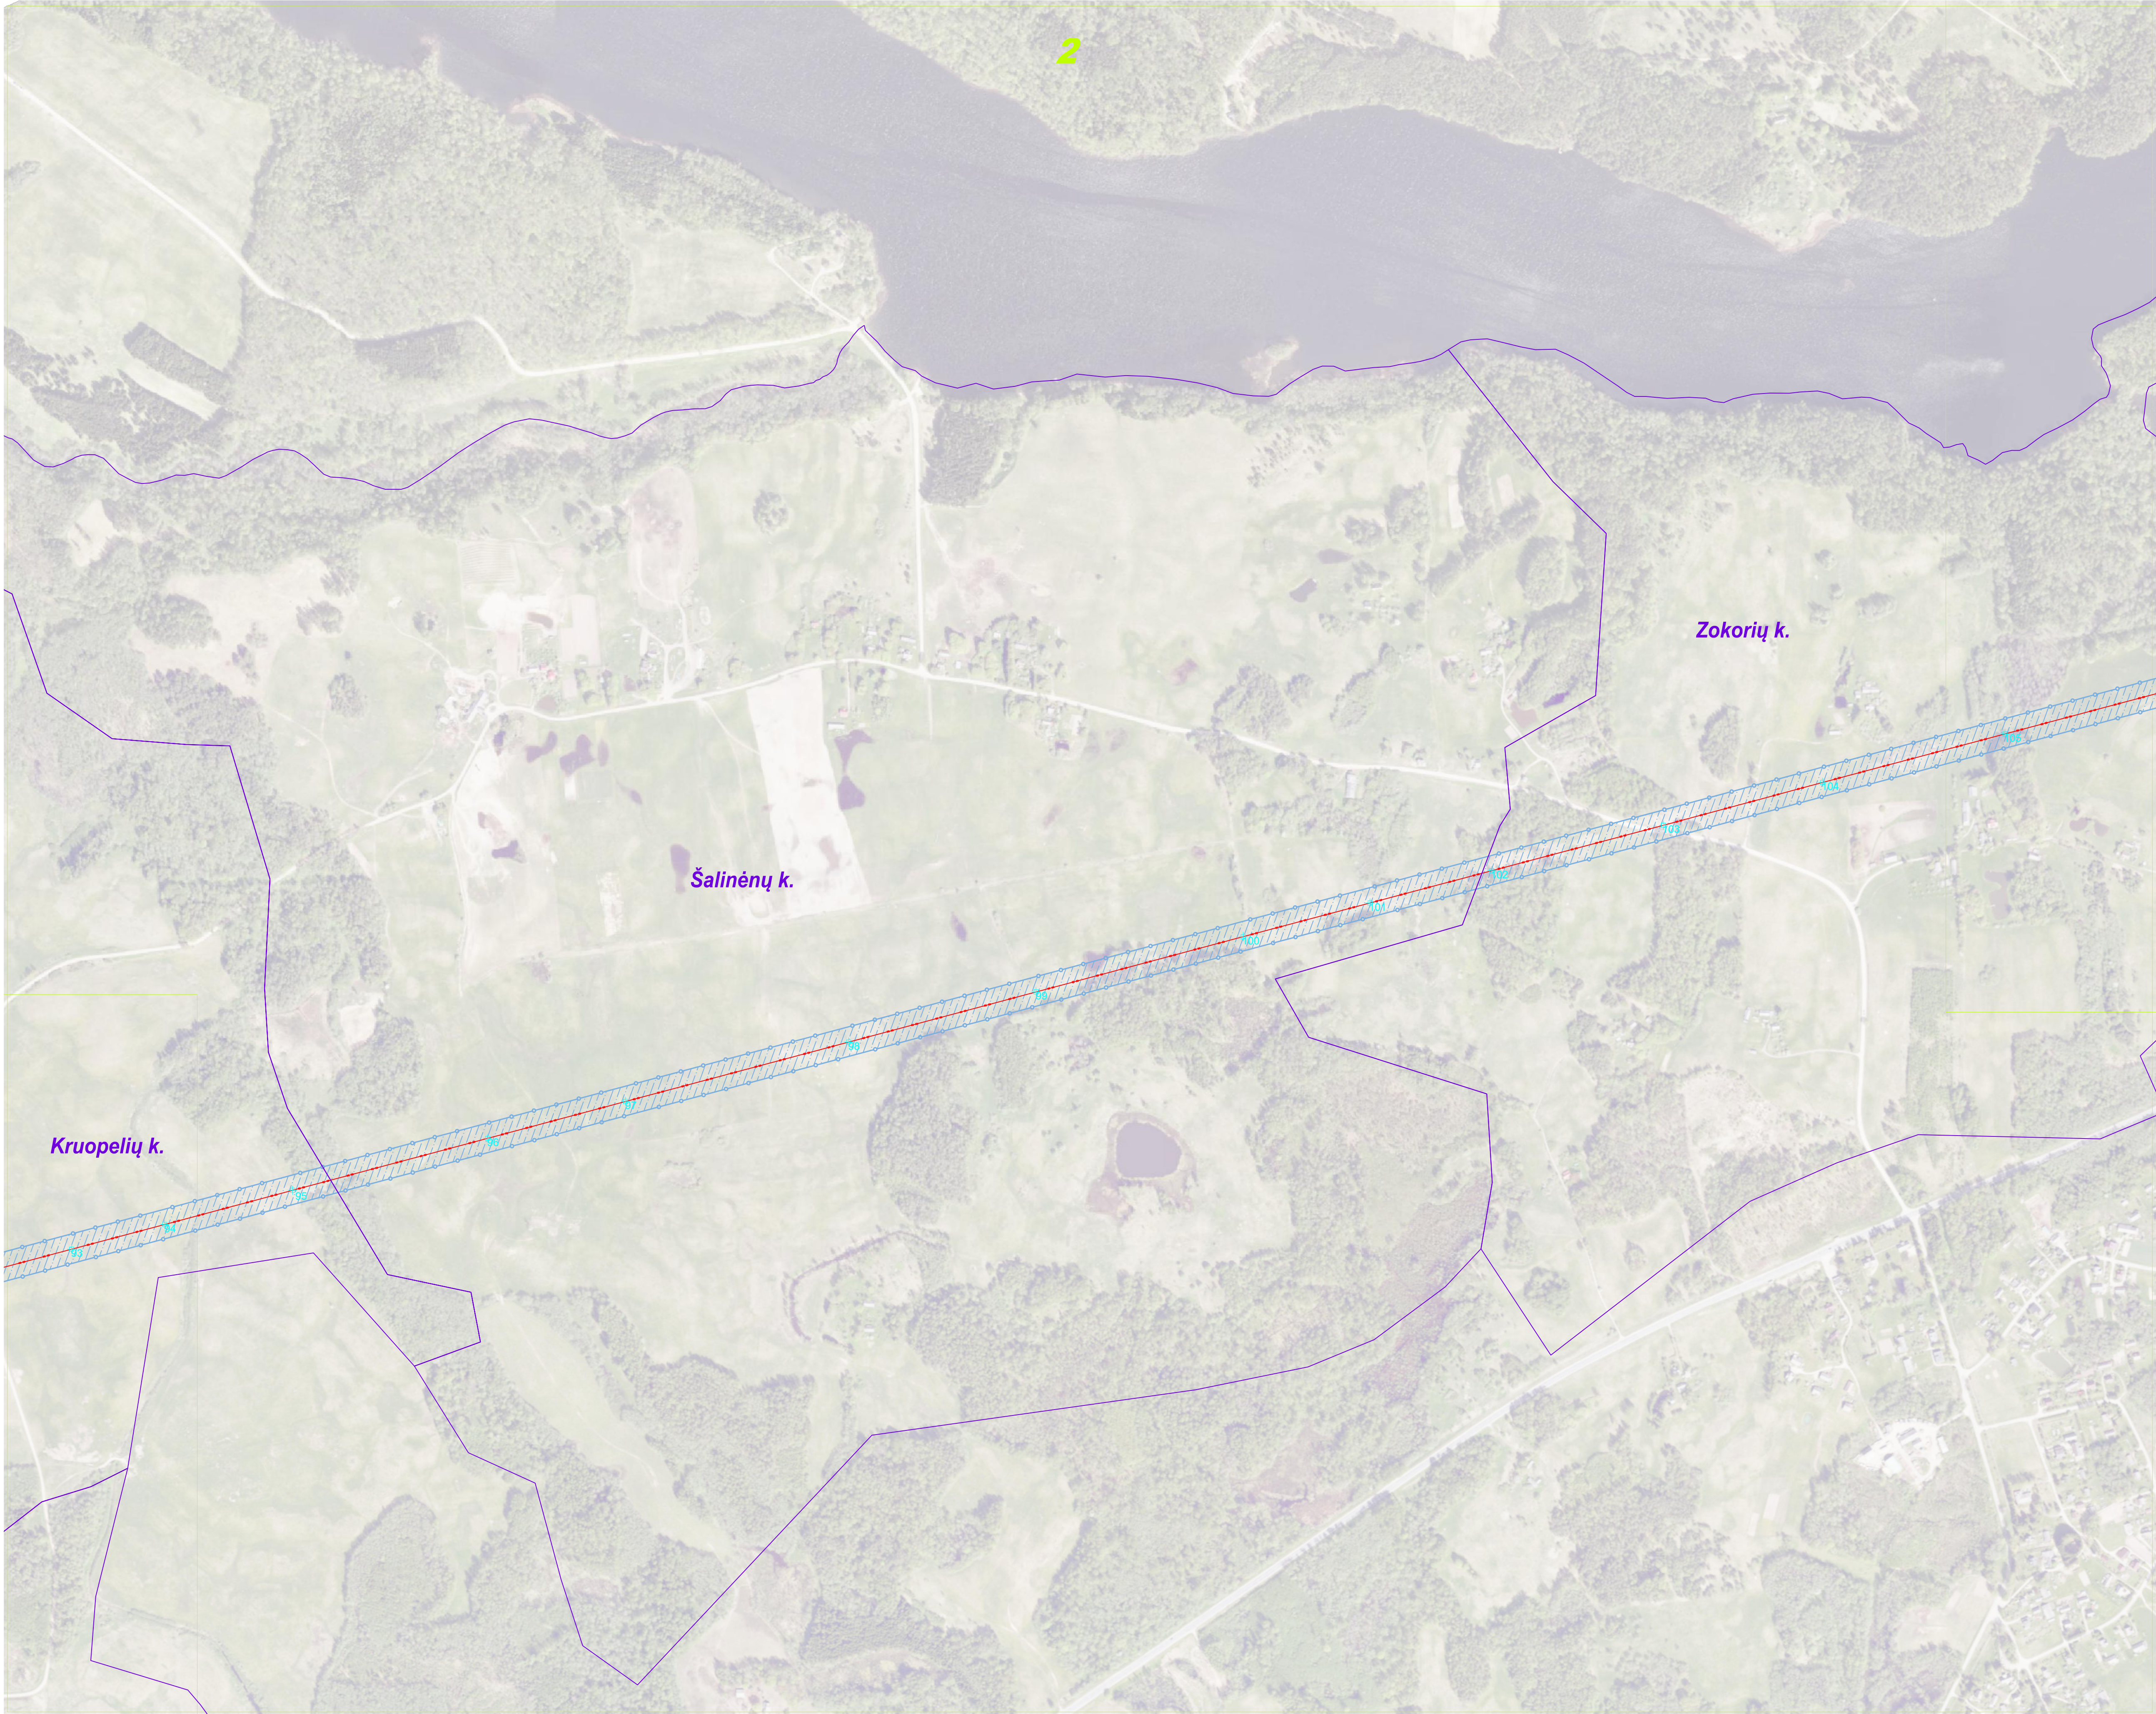

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininkė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

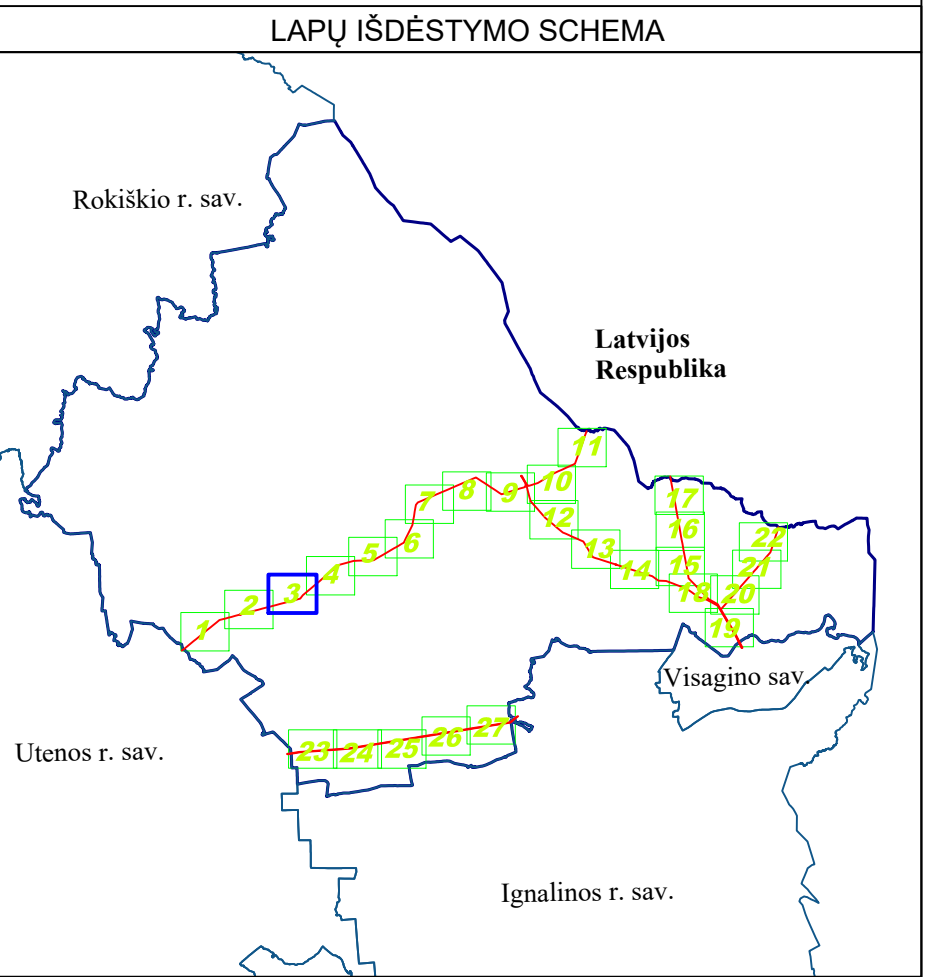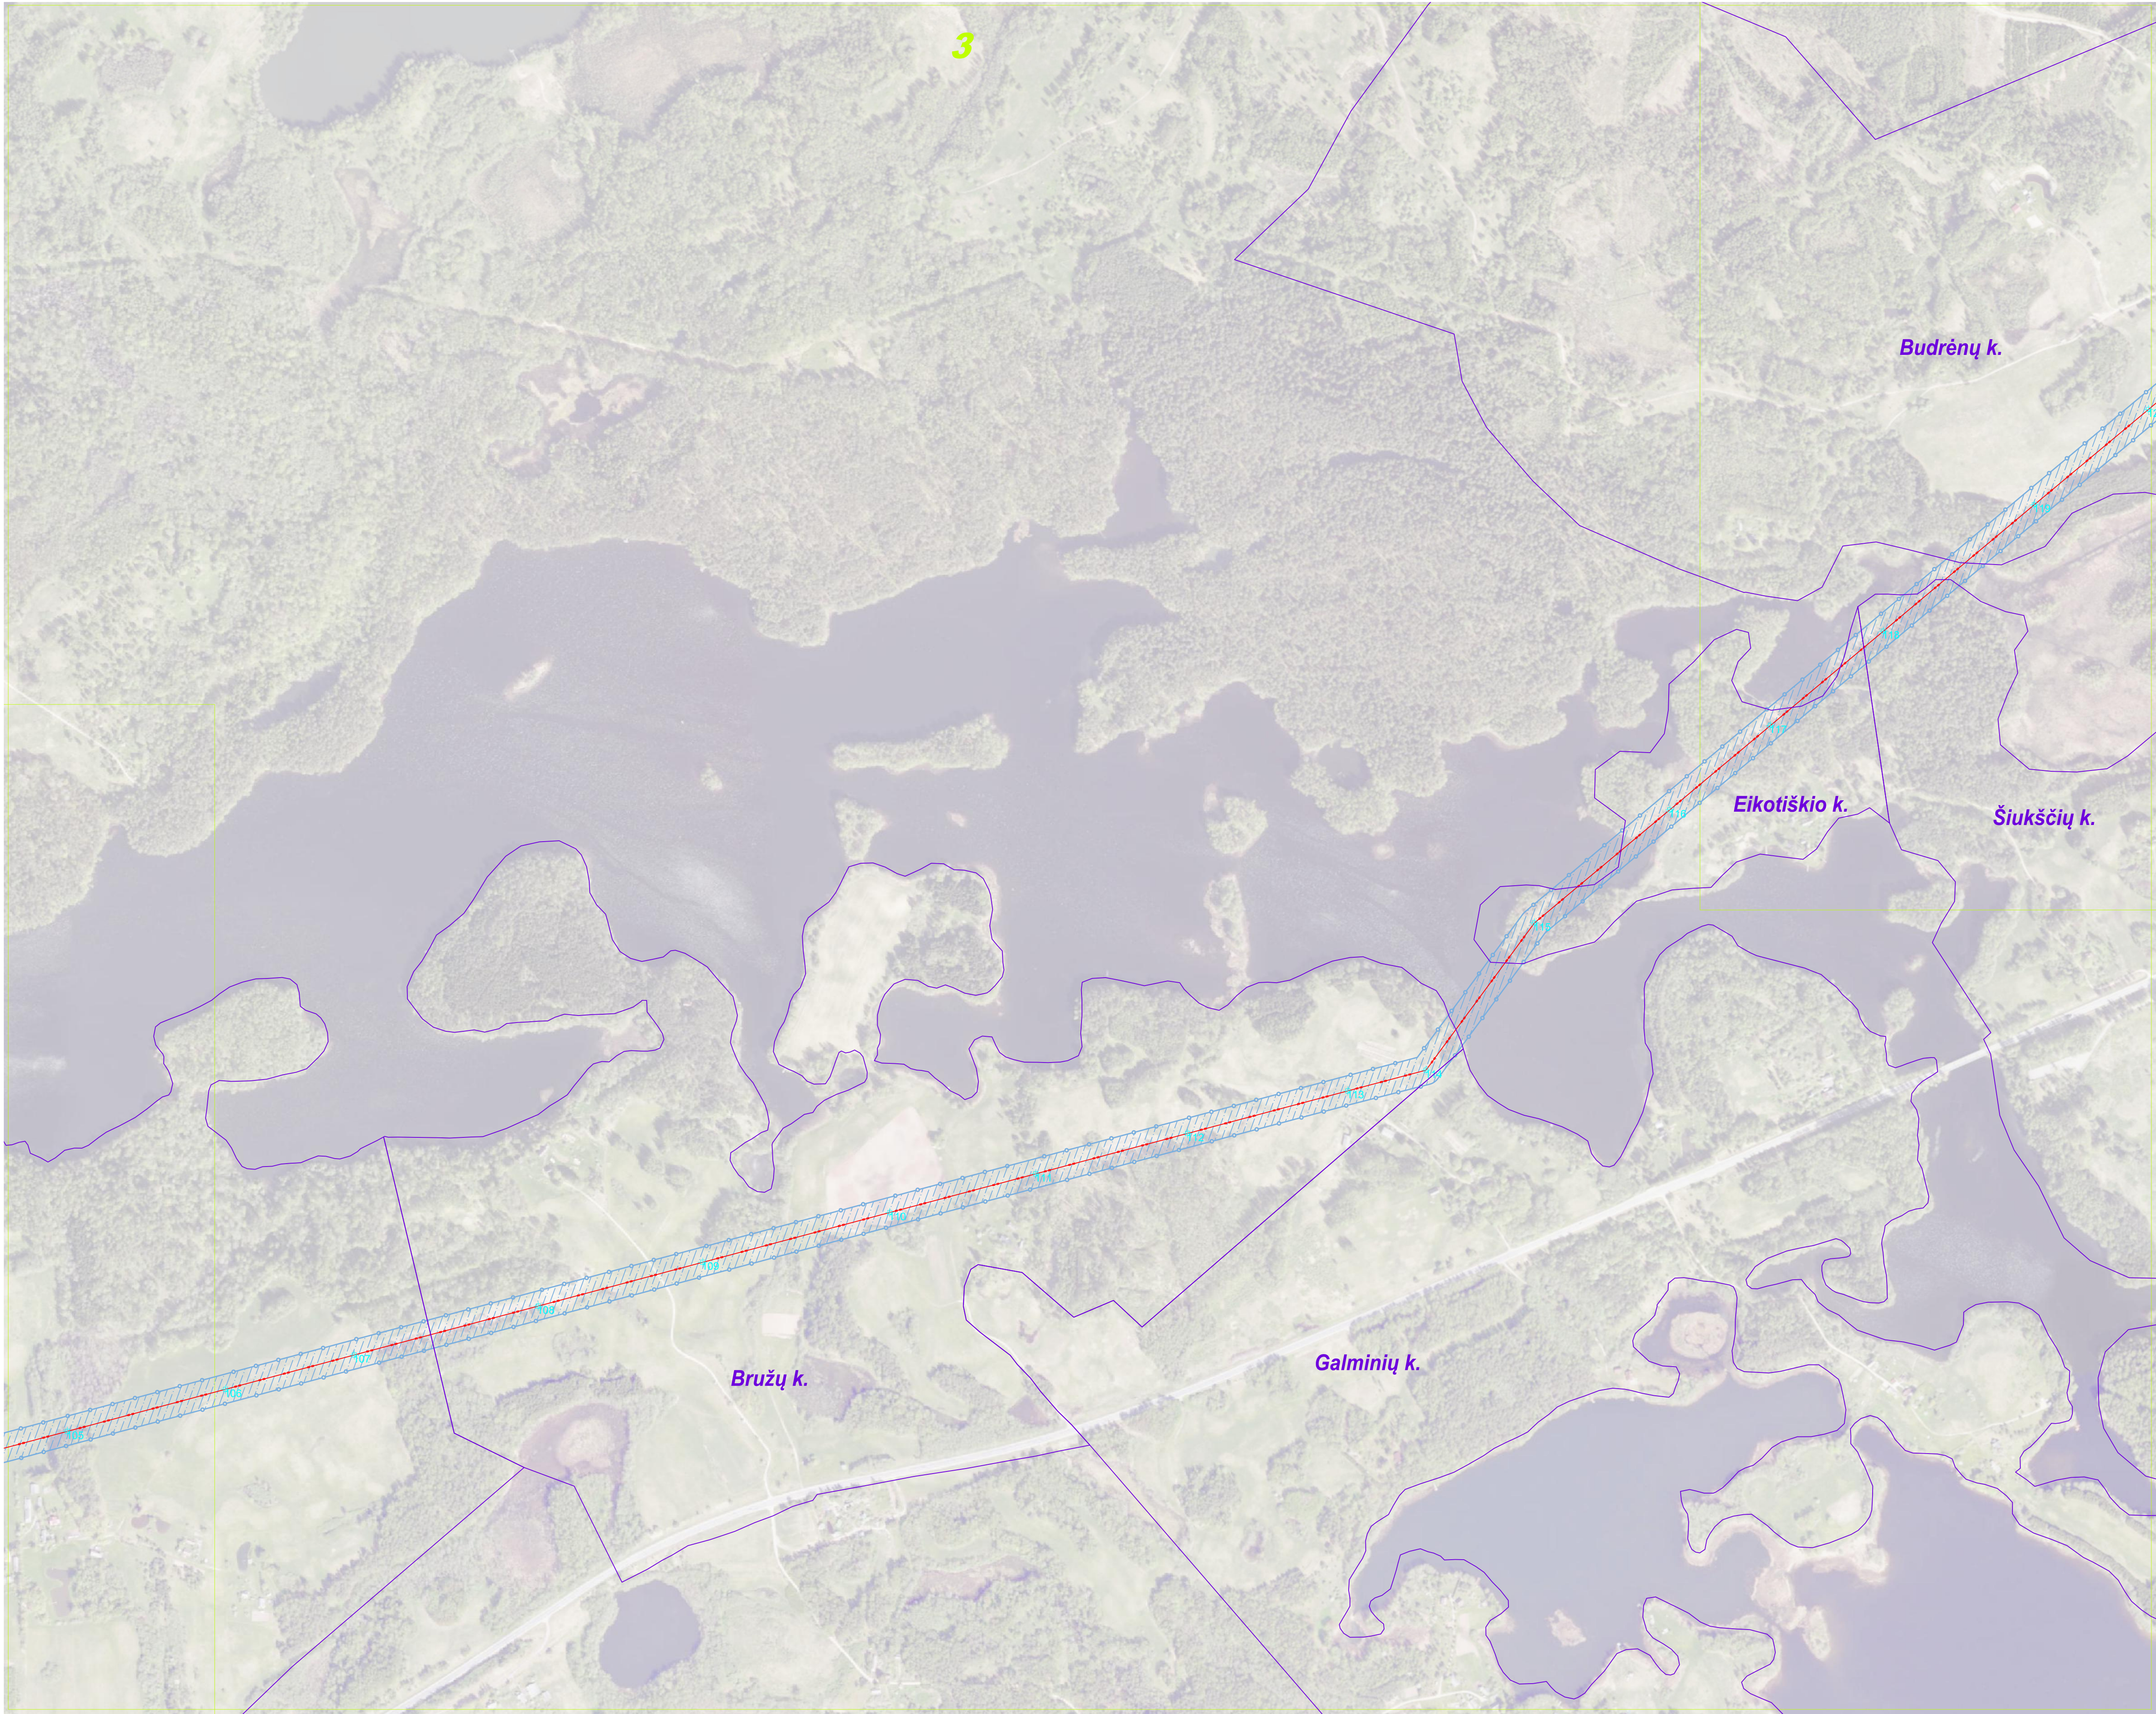


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.




VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

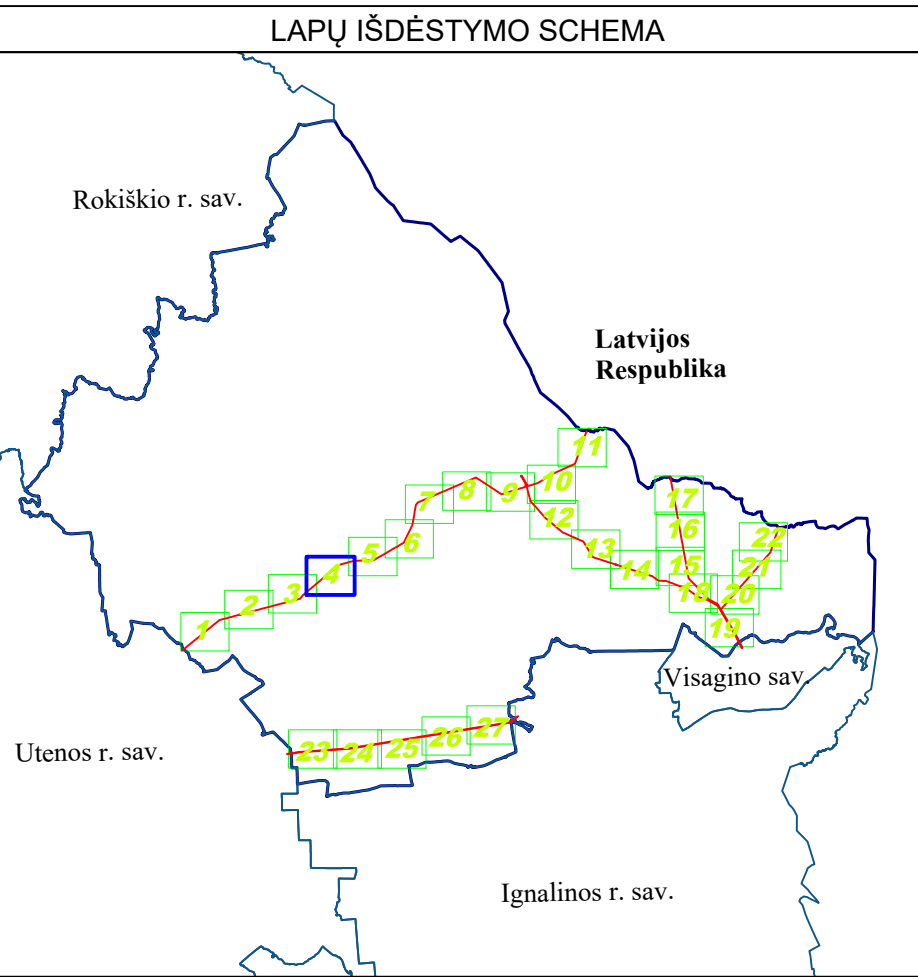

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS



Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

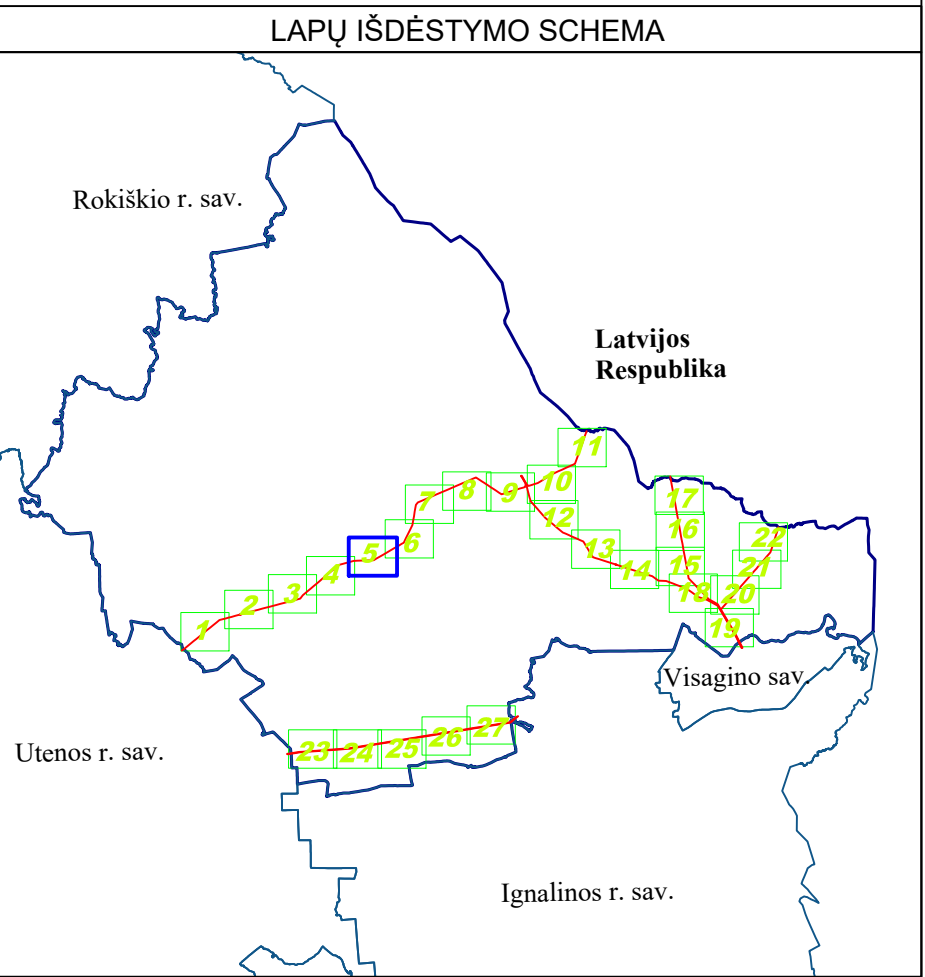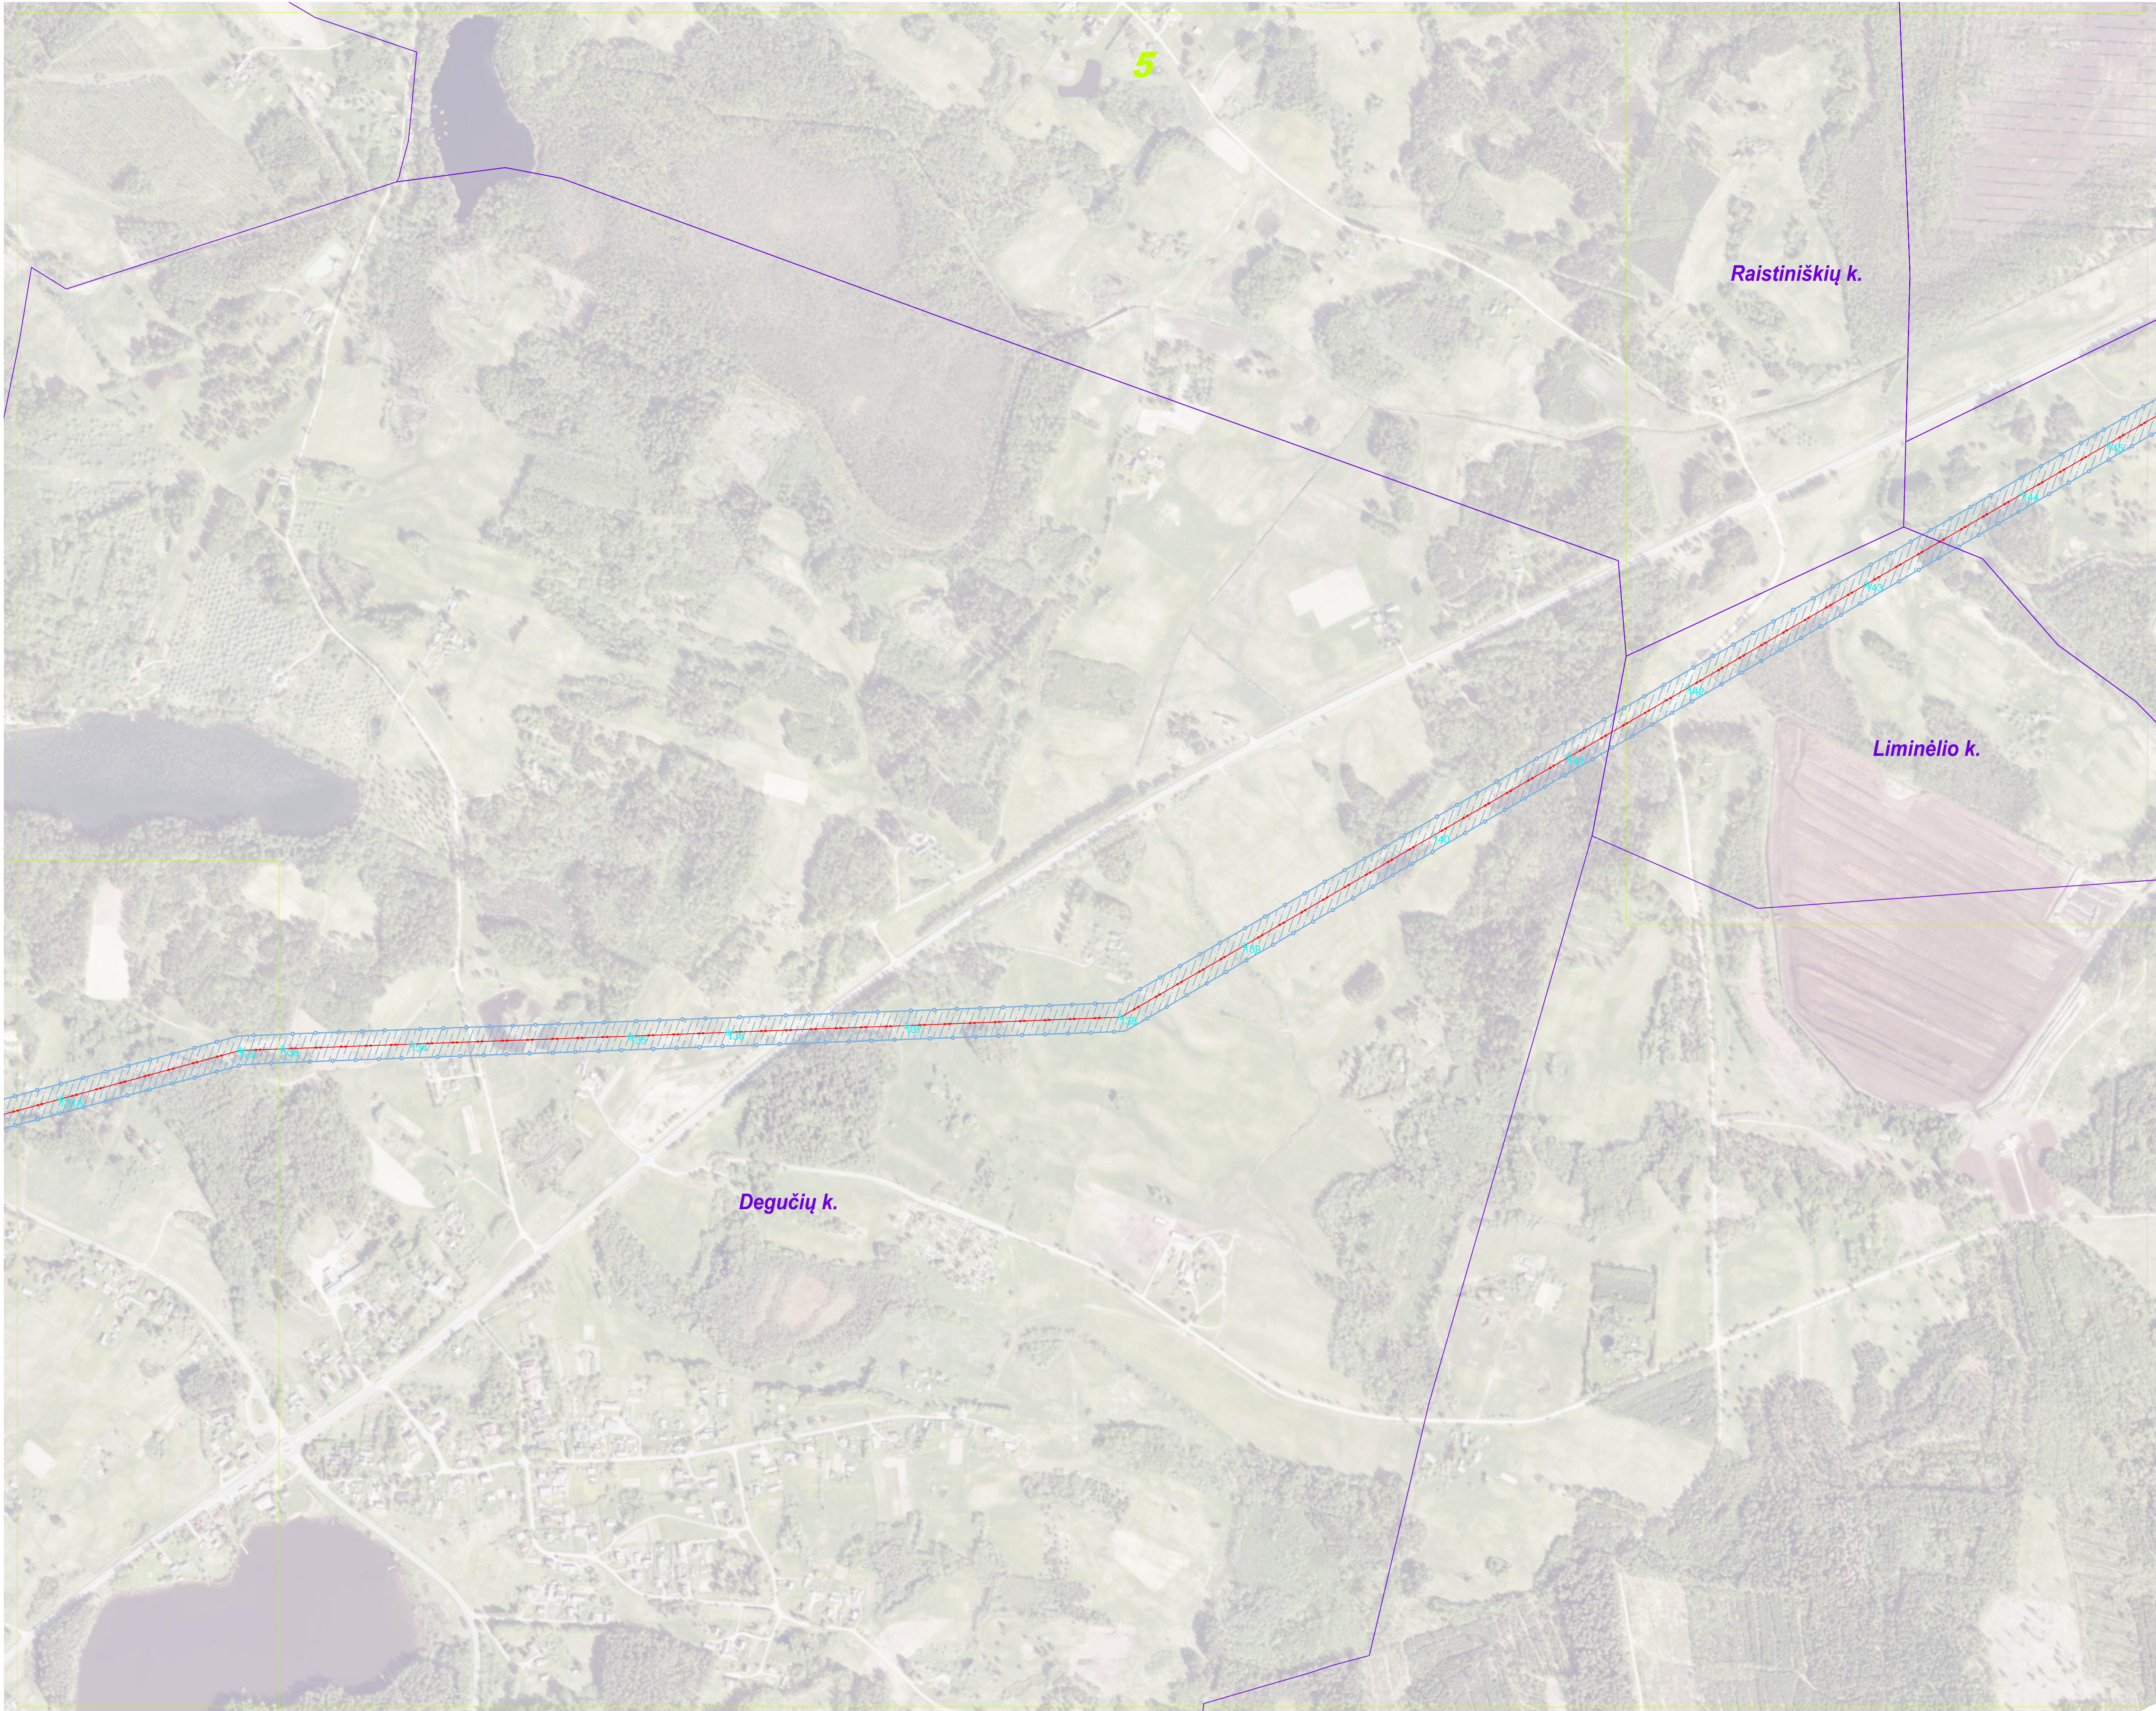

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB LitGrid duomenų rinkinys, 2026.




VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

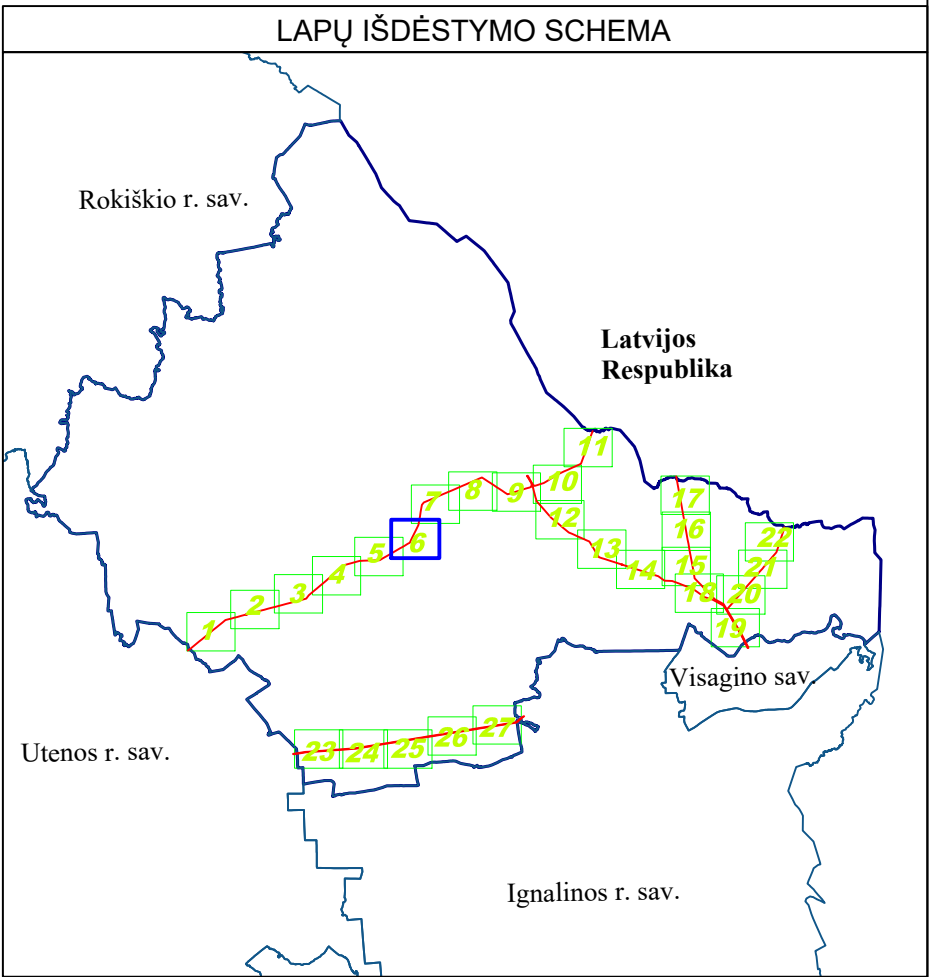



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamas aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

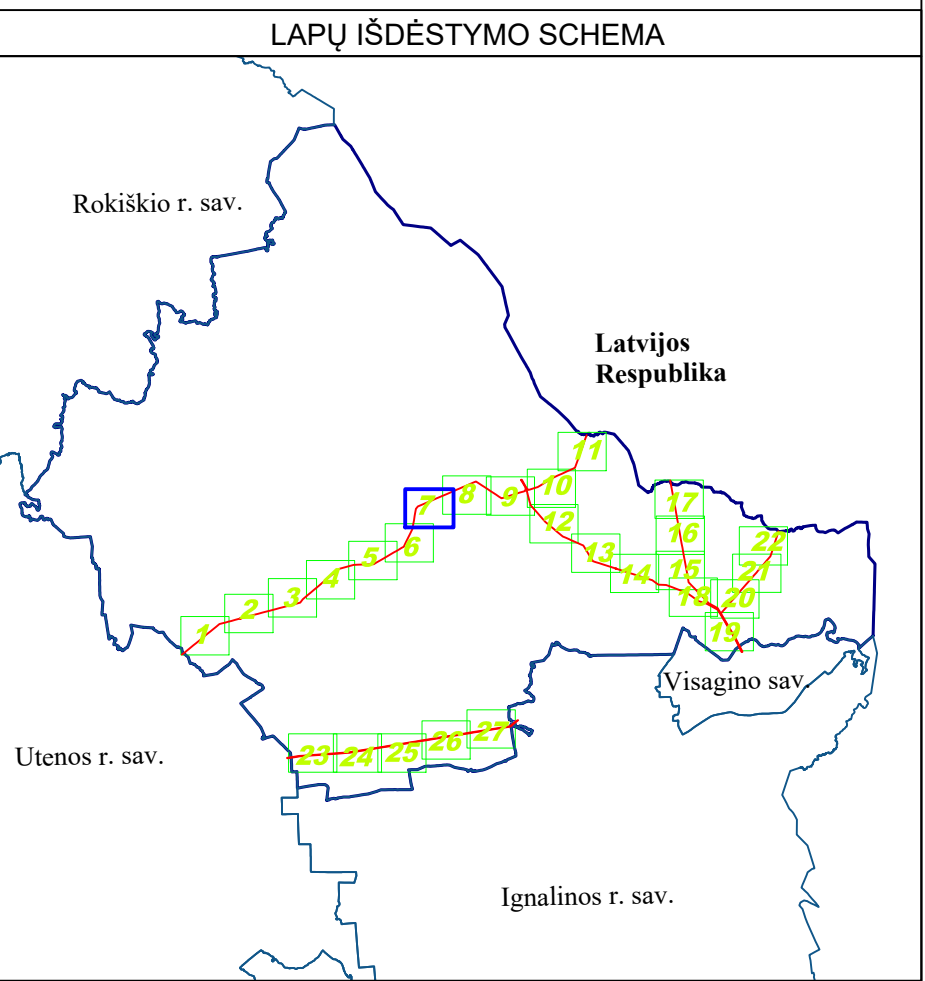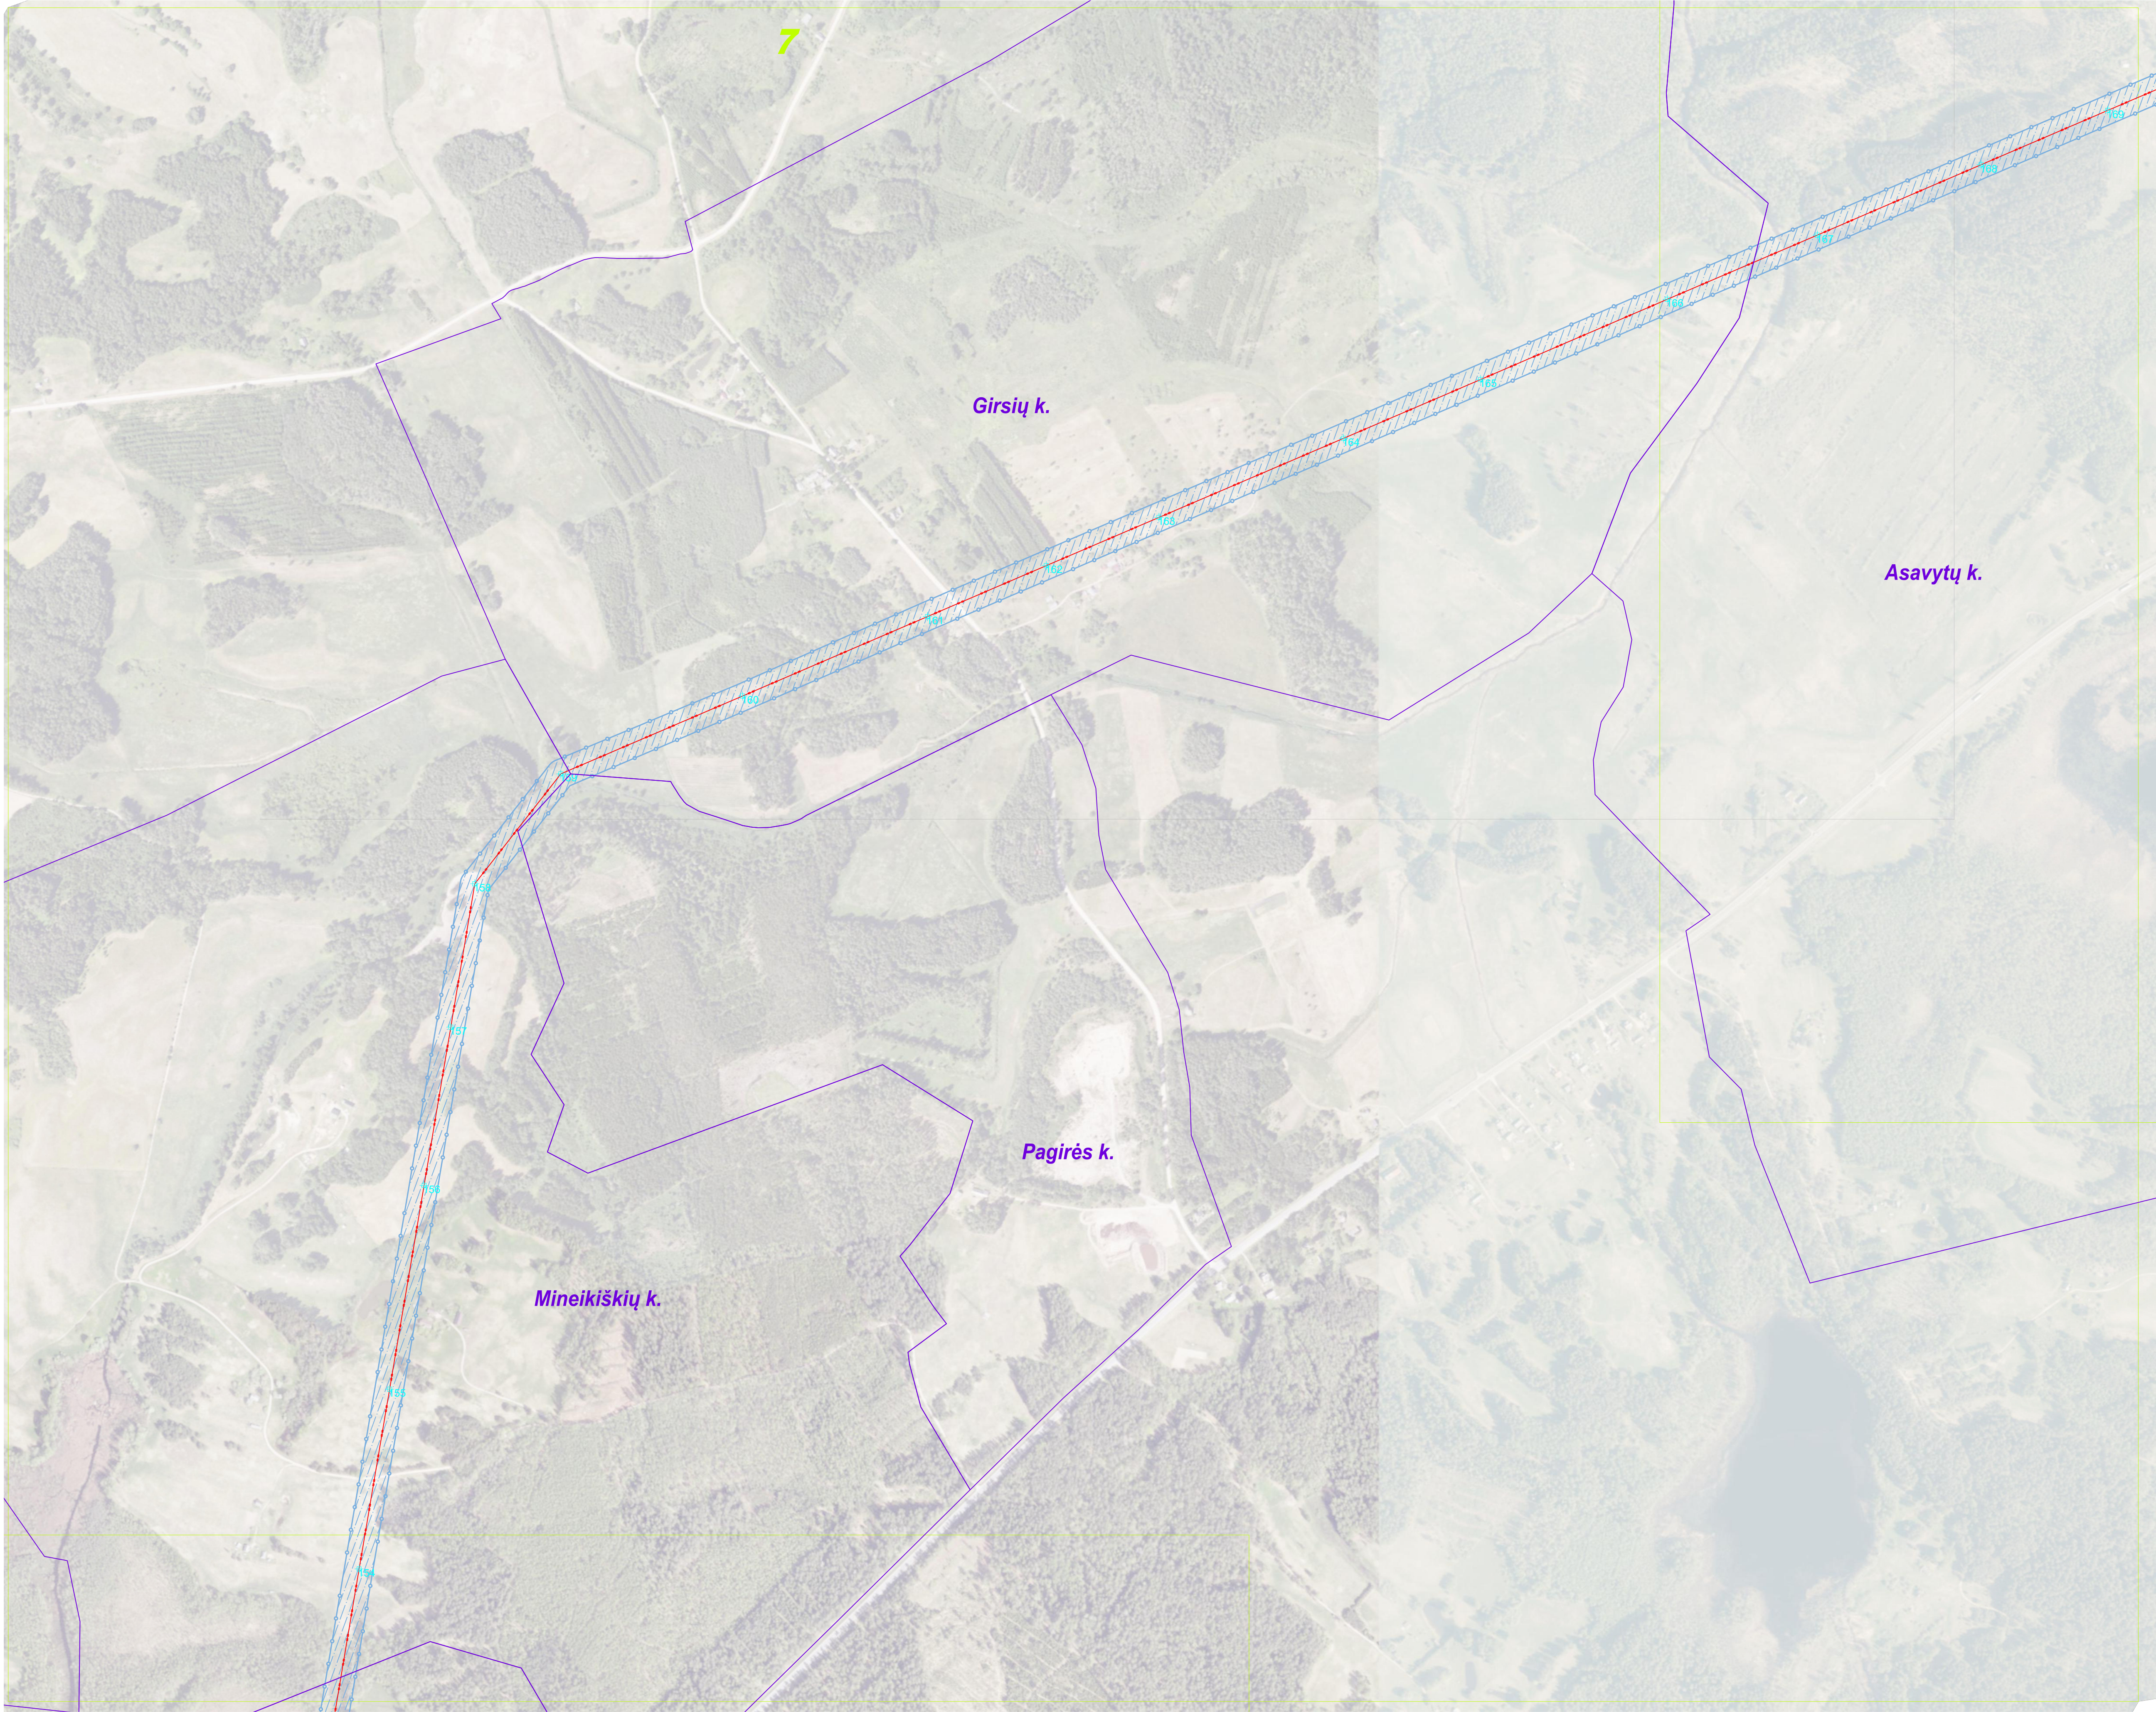


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

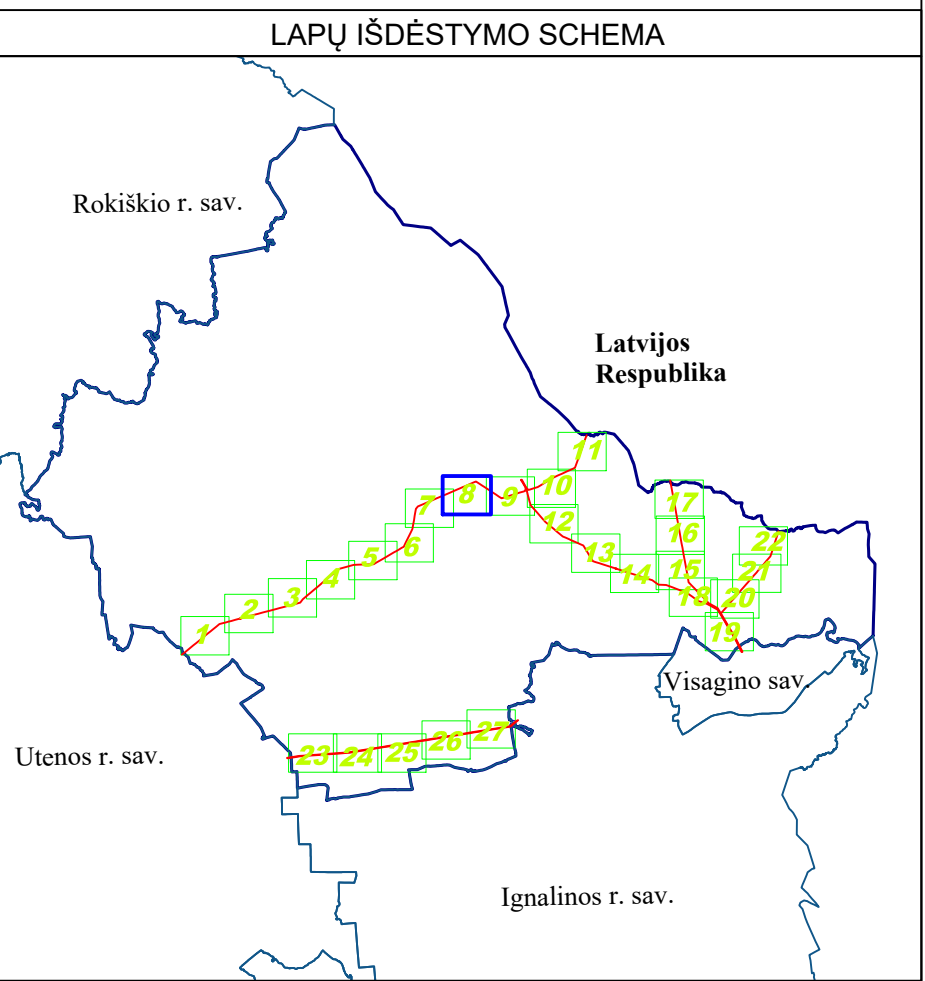


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

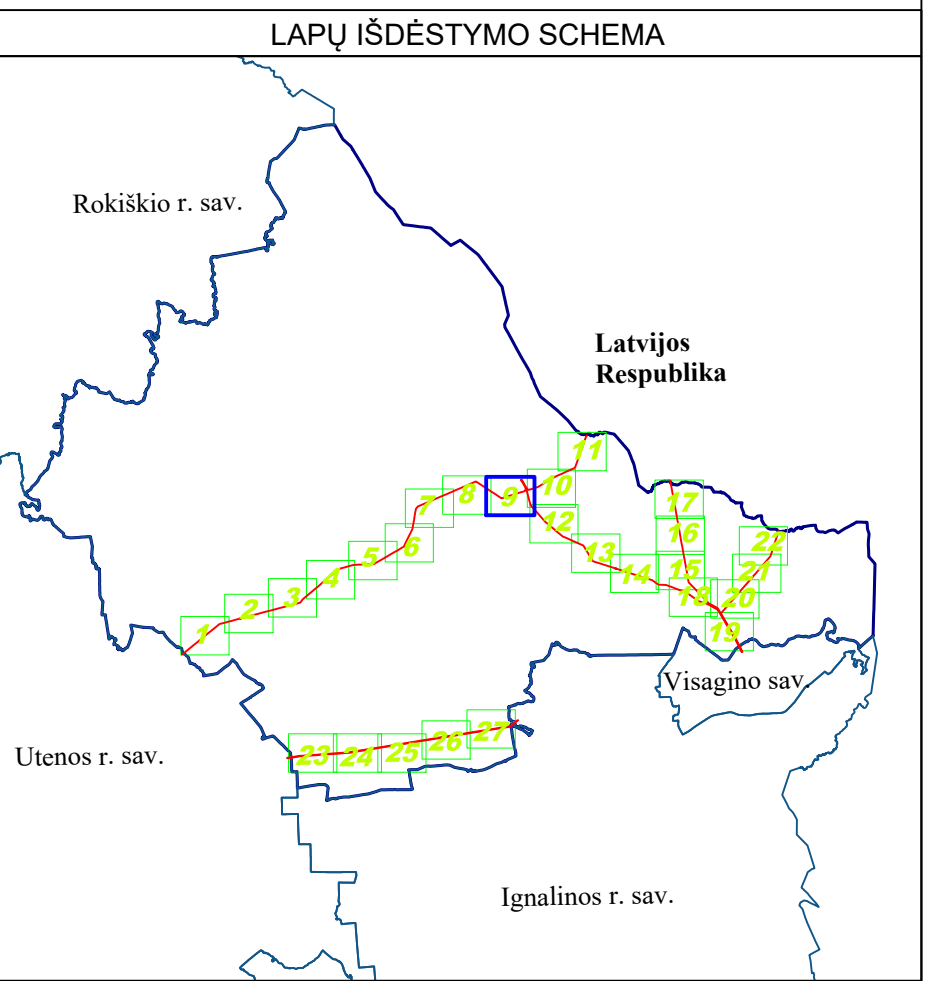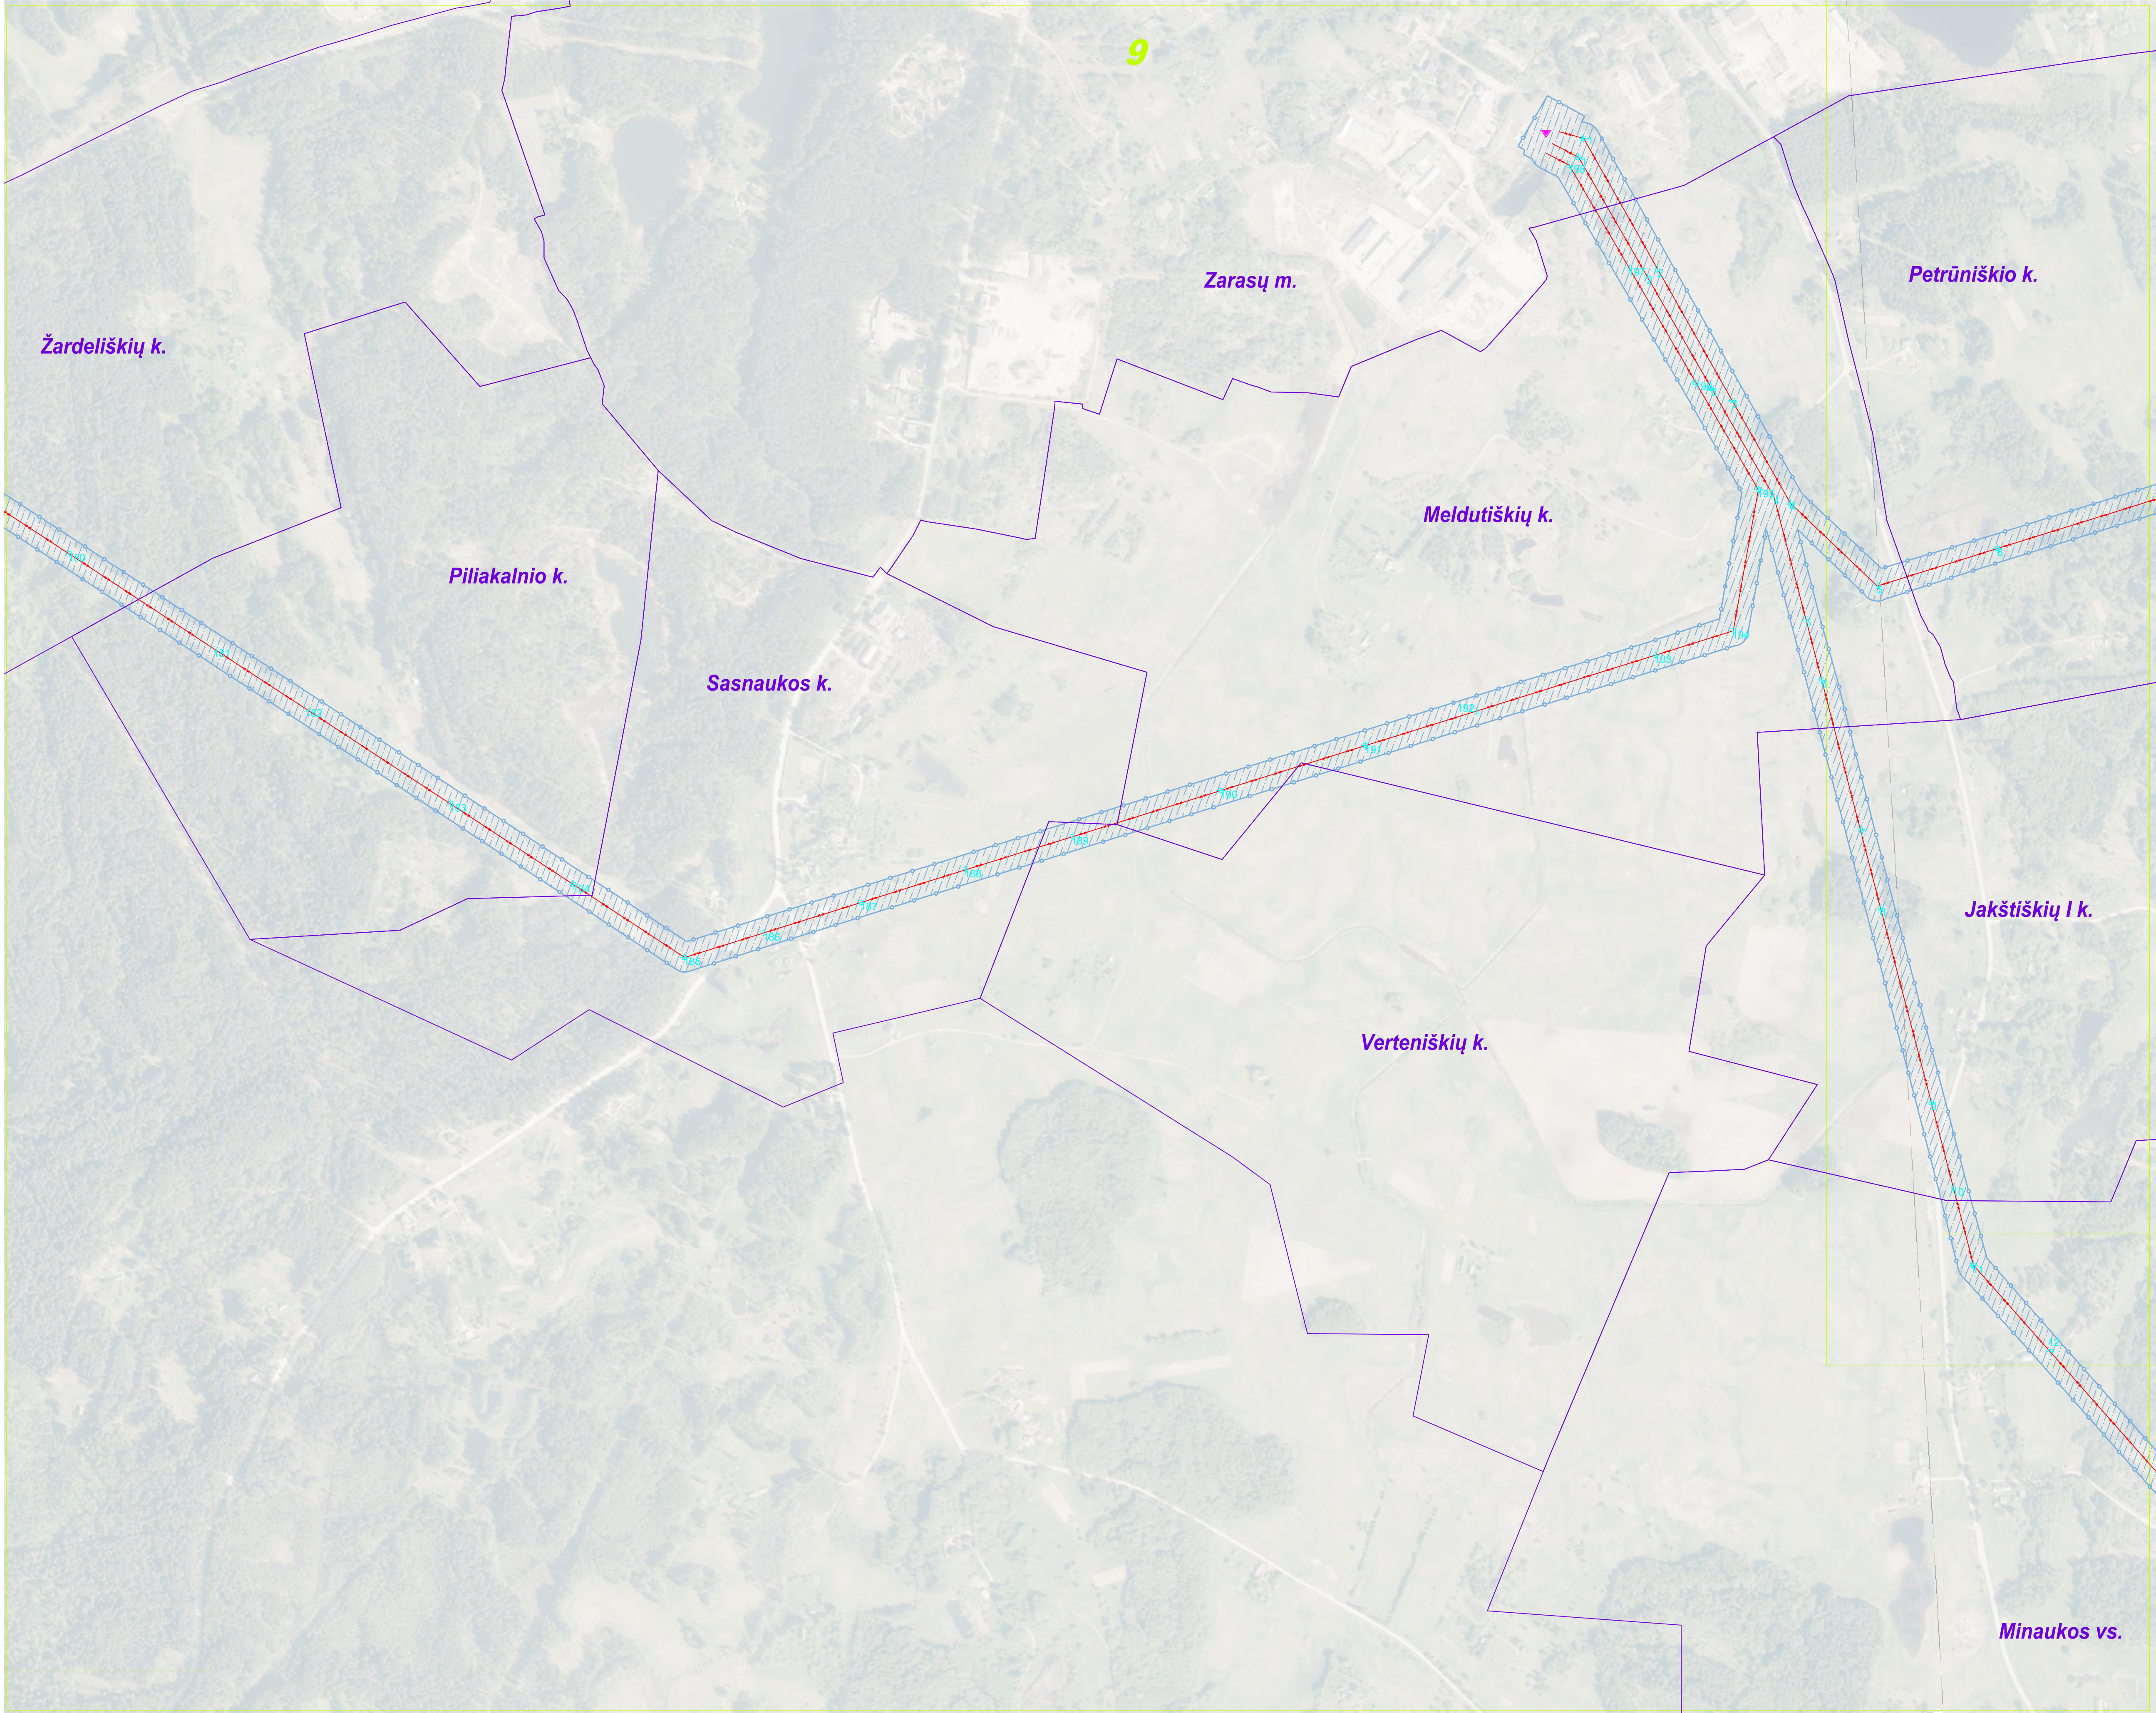

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"


Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08108 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296			
Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas	Evaldas Lukša		2026-03-03
Matrininkė	Zita Skrockienė		2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

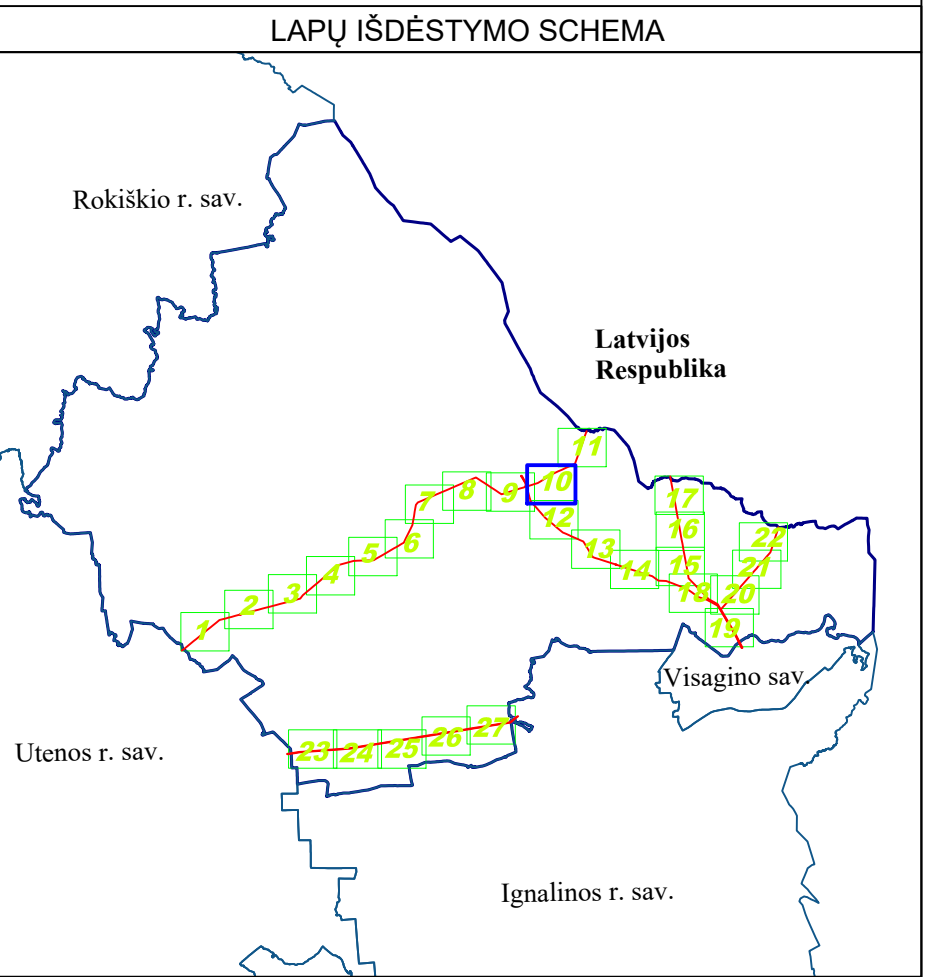


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

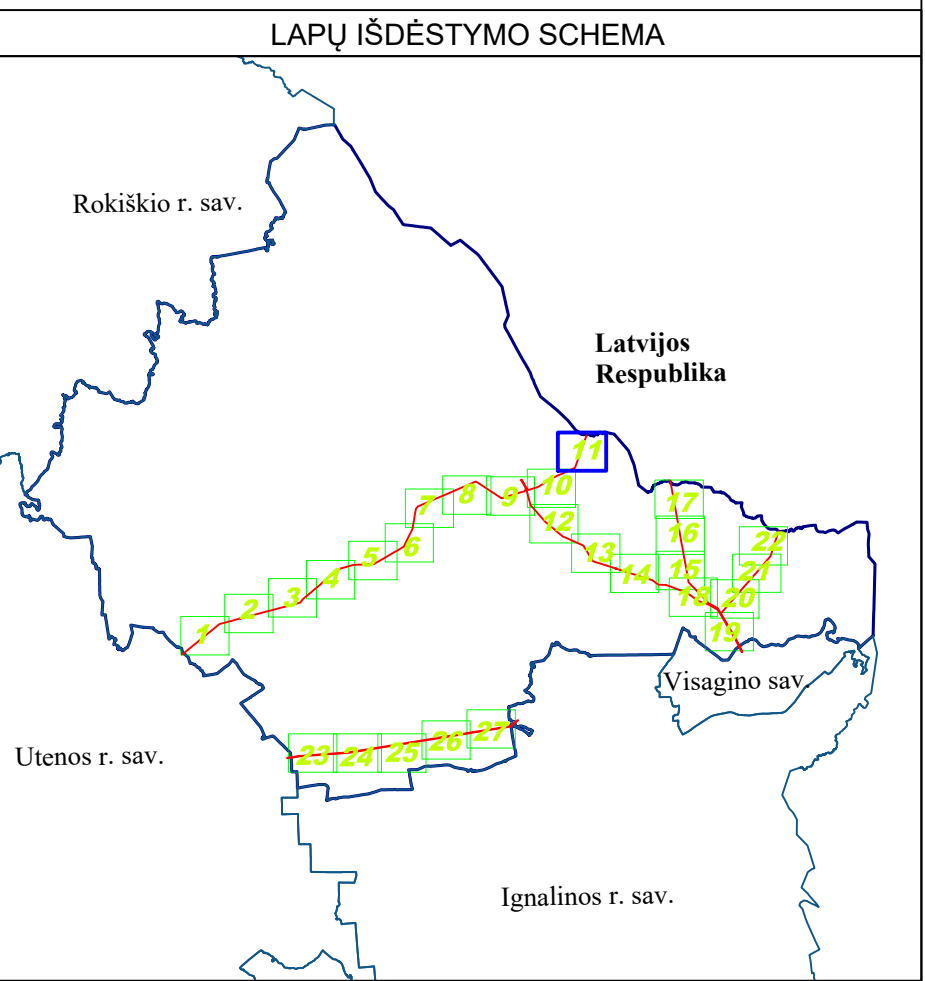

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinkelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB LitGrid duomenų rinkinys, 2026.





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03


AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

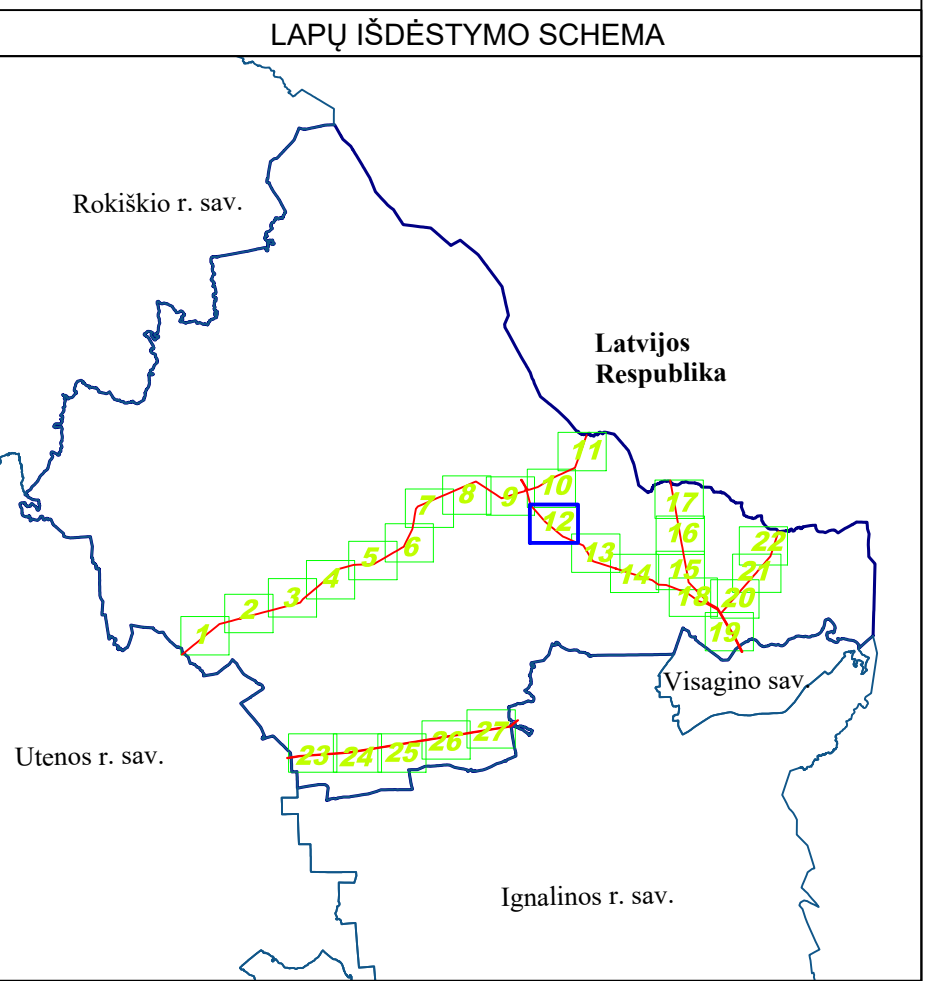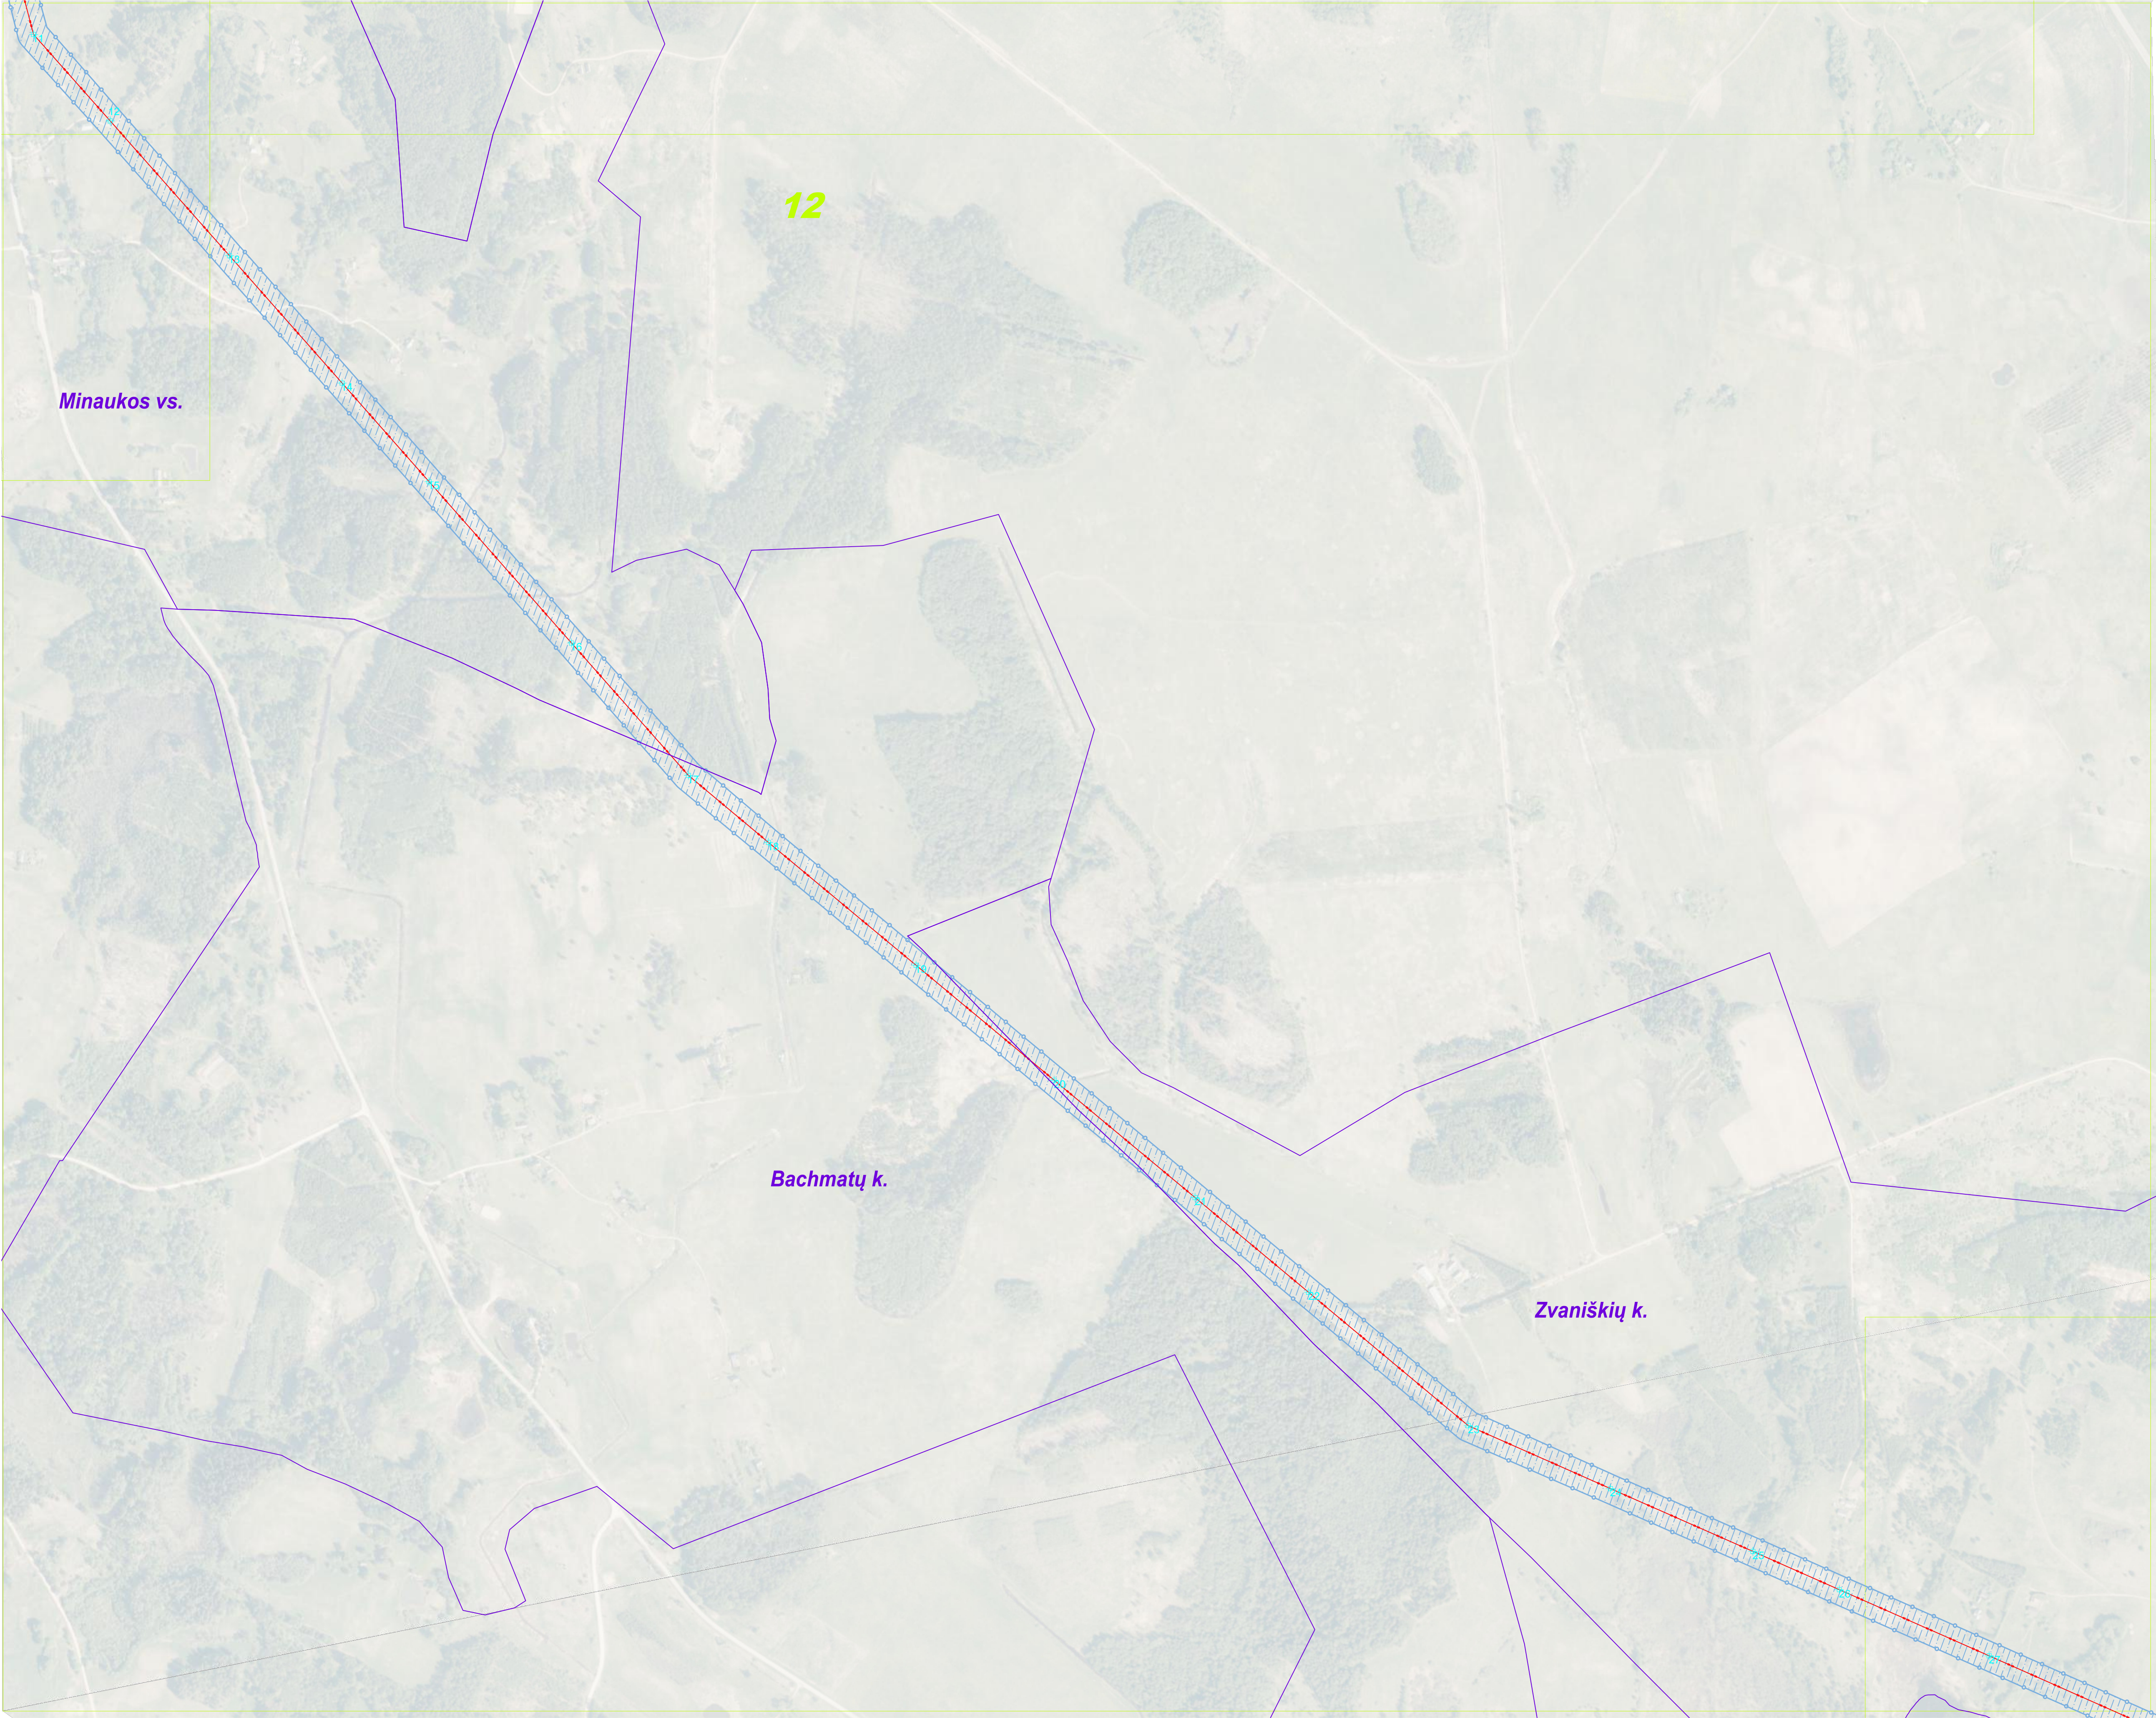

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matinininkė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

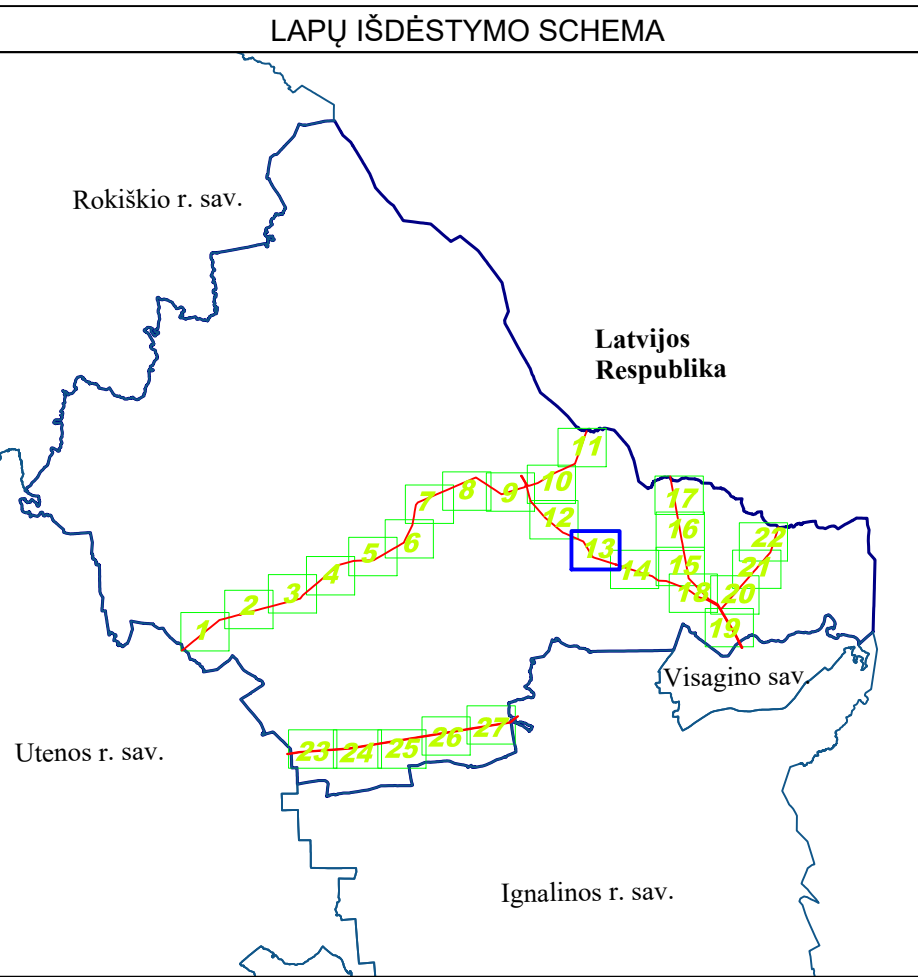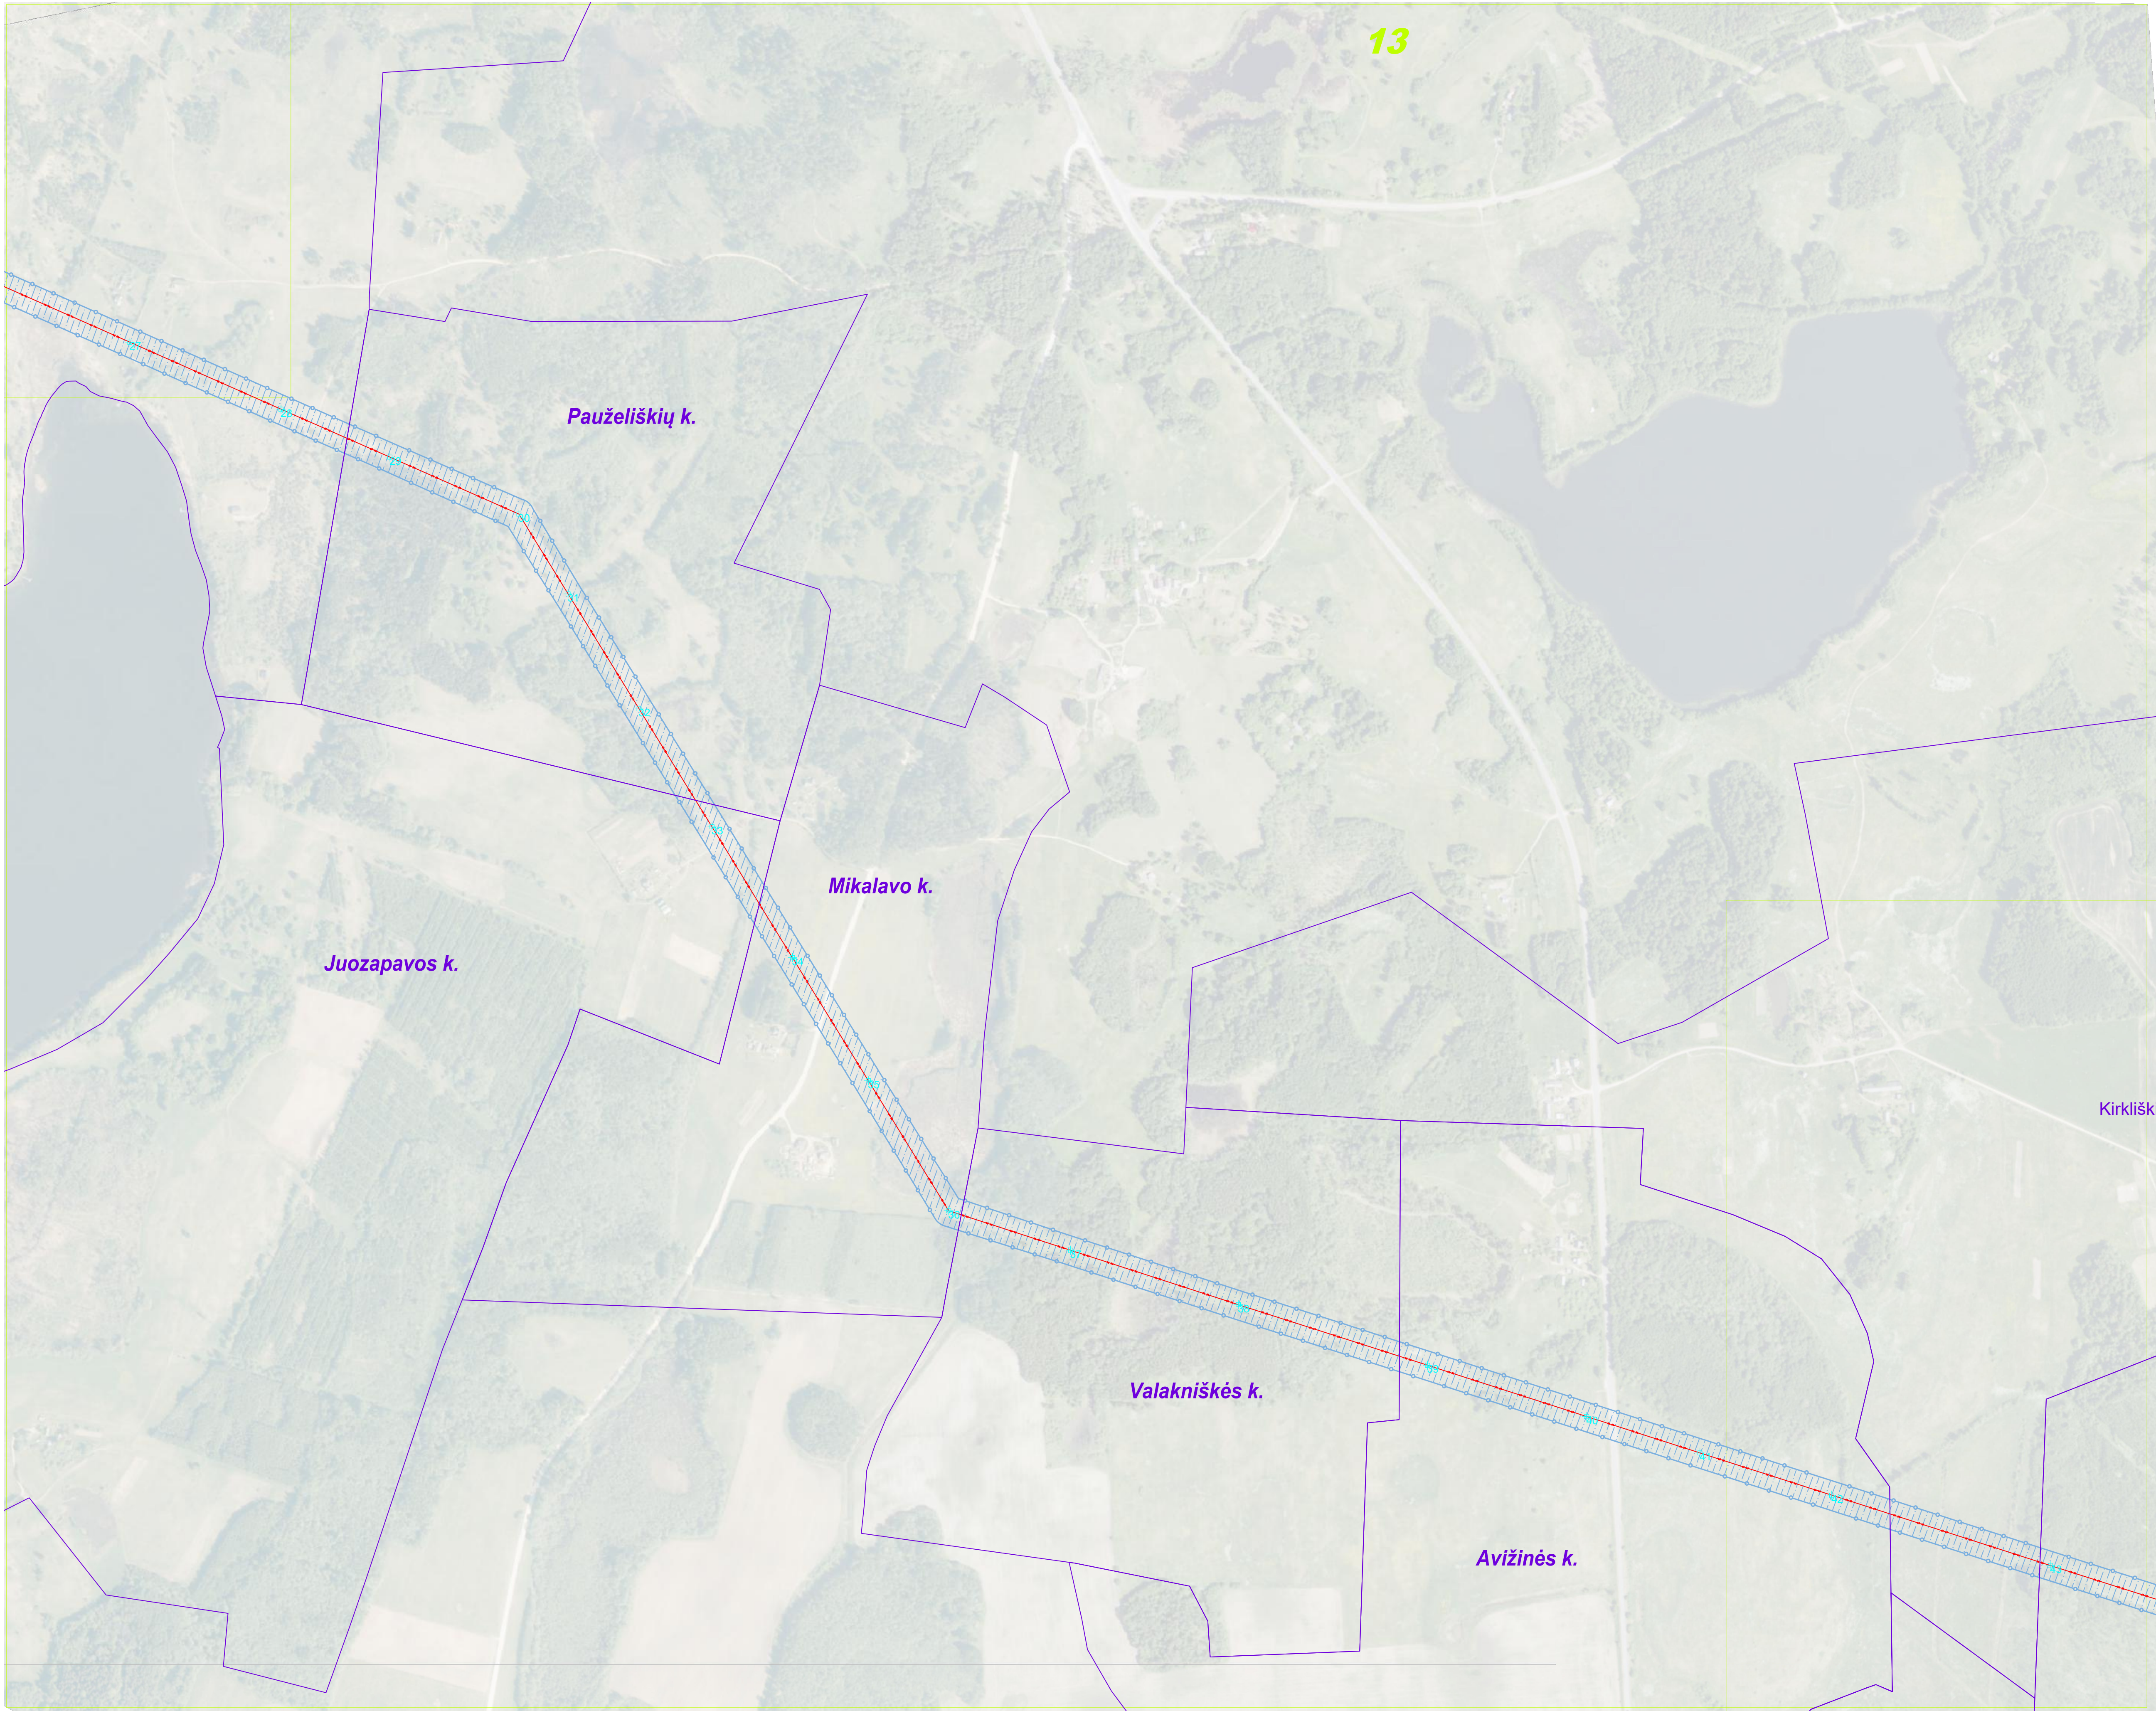

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"	

Pastabos:



- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

REGISTRŲ CENTRAS Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246		VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296			
Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas	Evaldas Lukša		2026-03-03
Matrininkė	Zita Skrockienė		2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

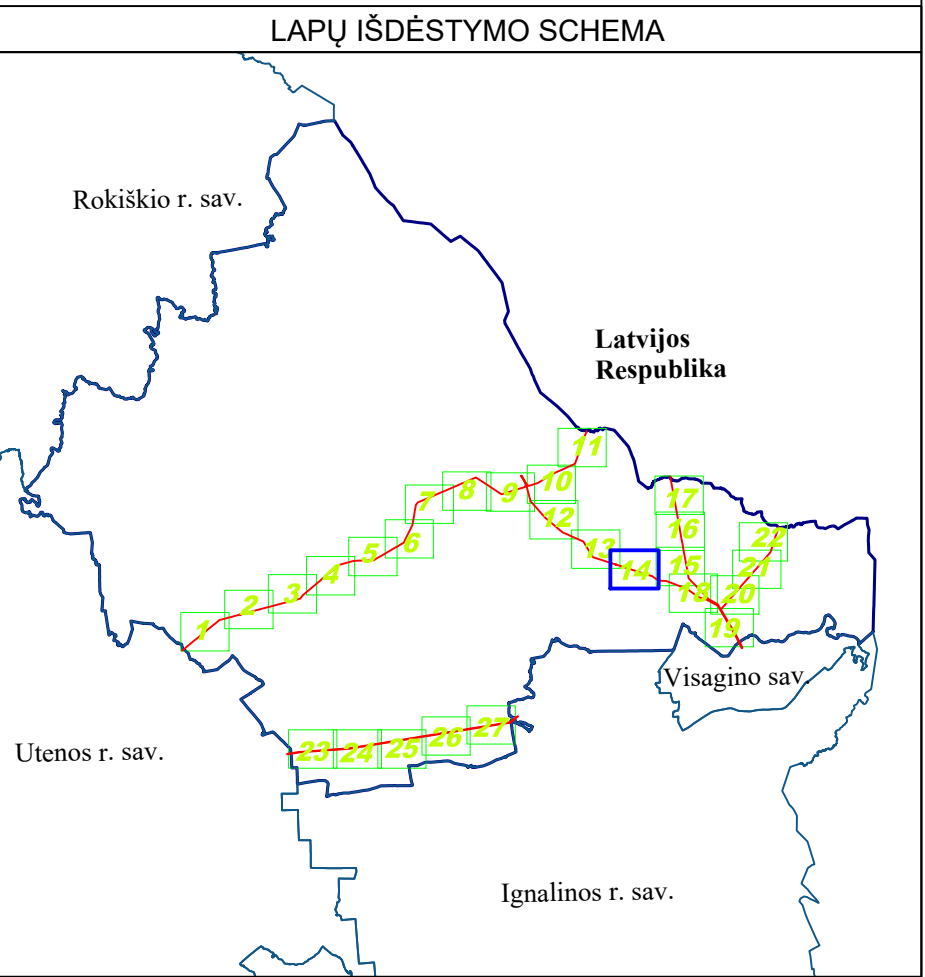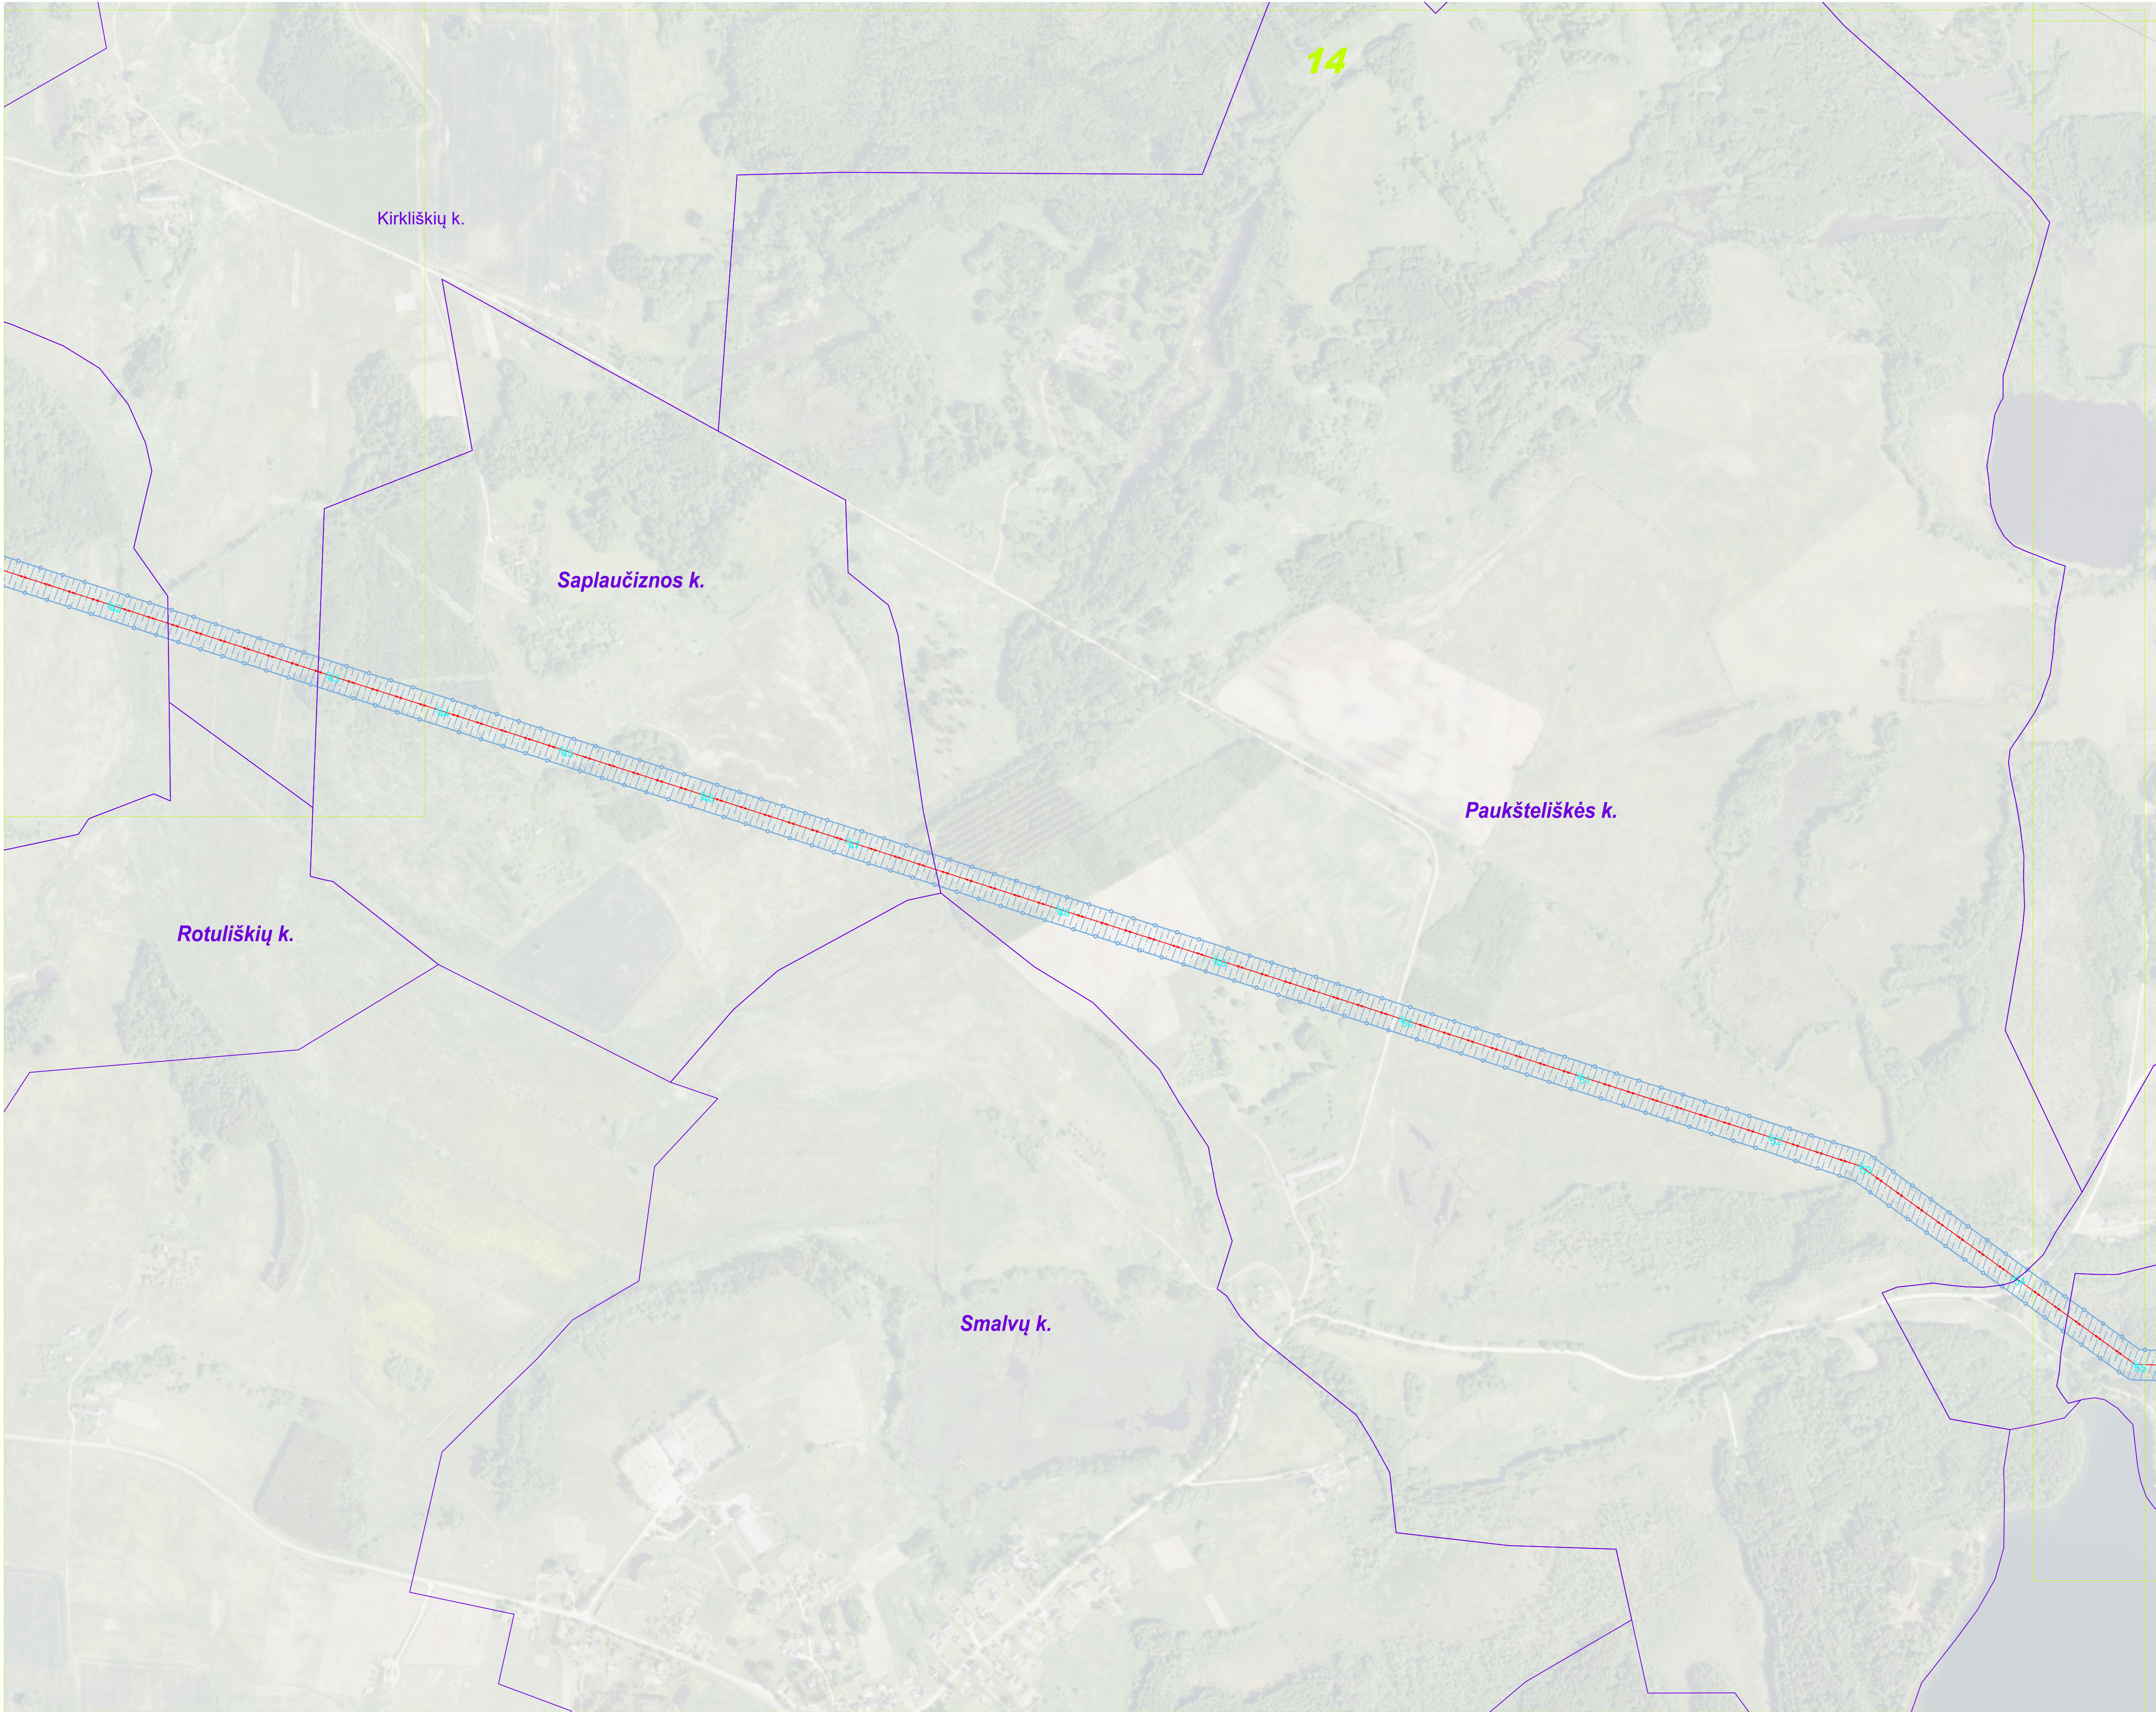

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"


Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

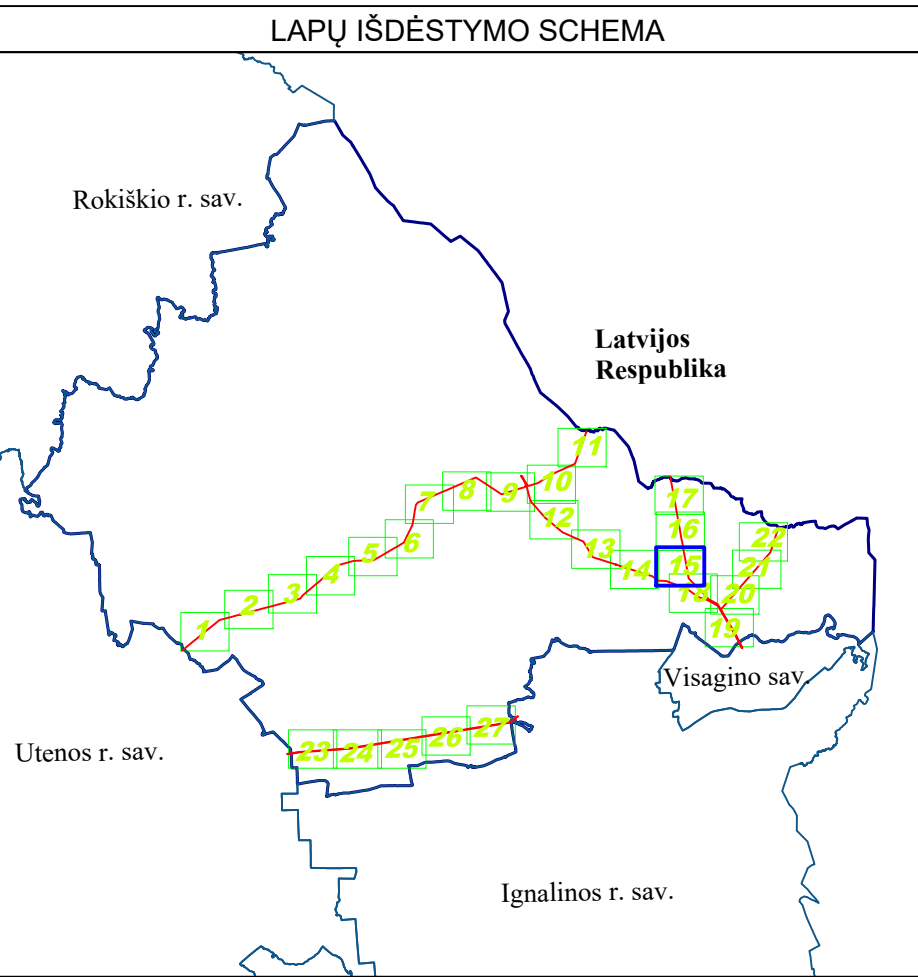


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

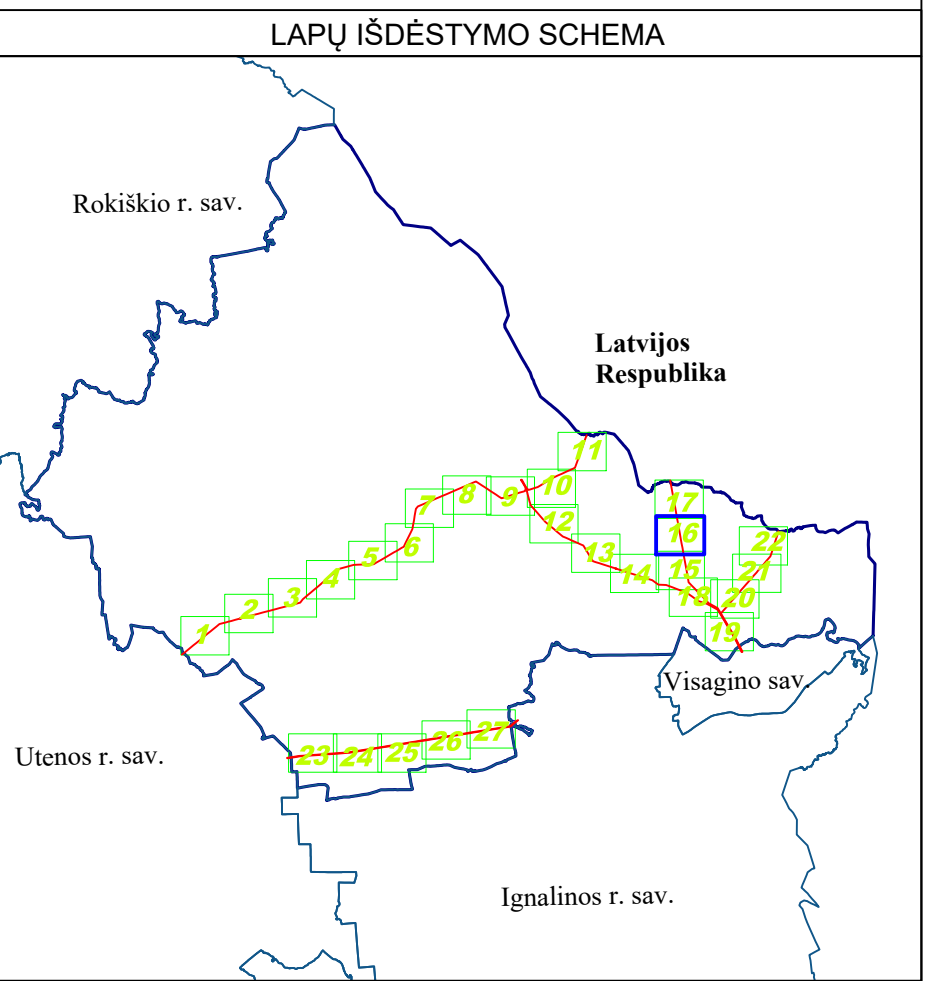



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamųjų vietovės
	Tinklėlis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tiksiais vaizduojamas aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Žarasų rajono saivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų; abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

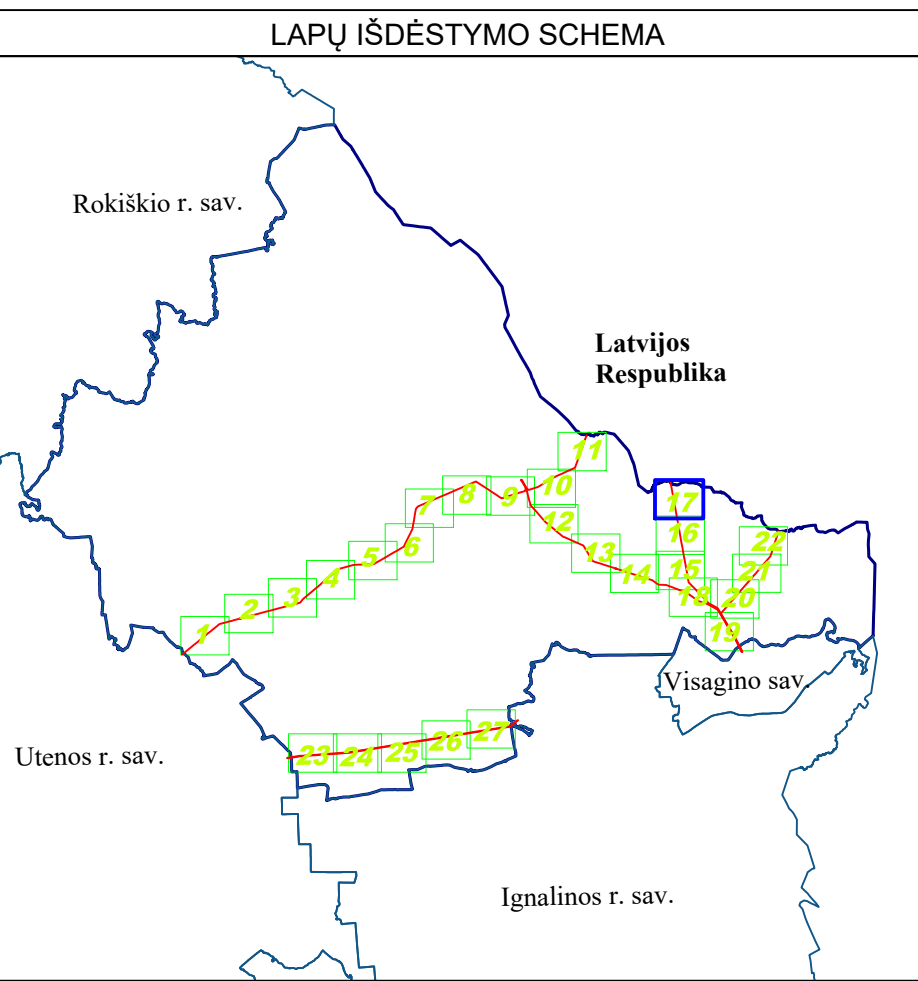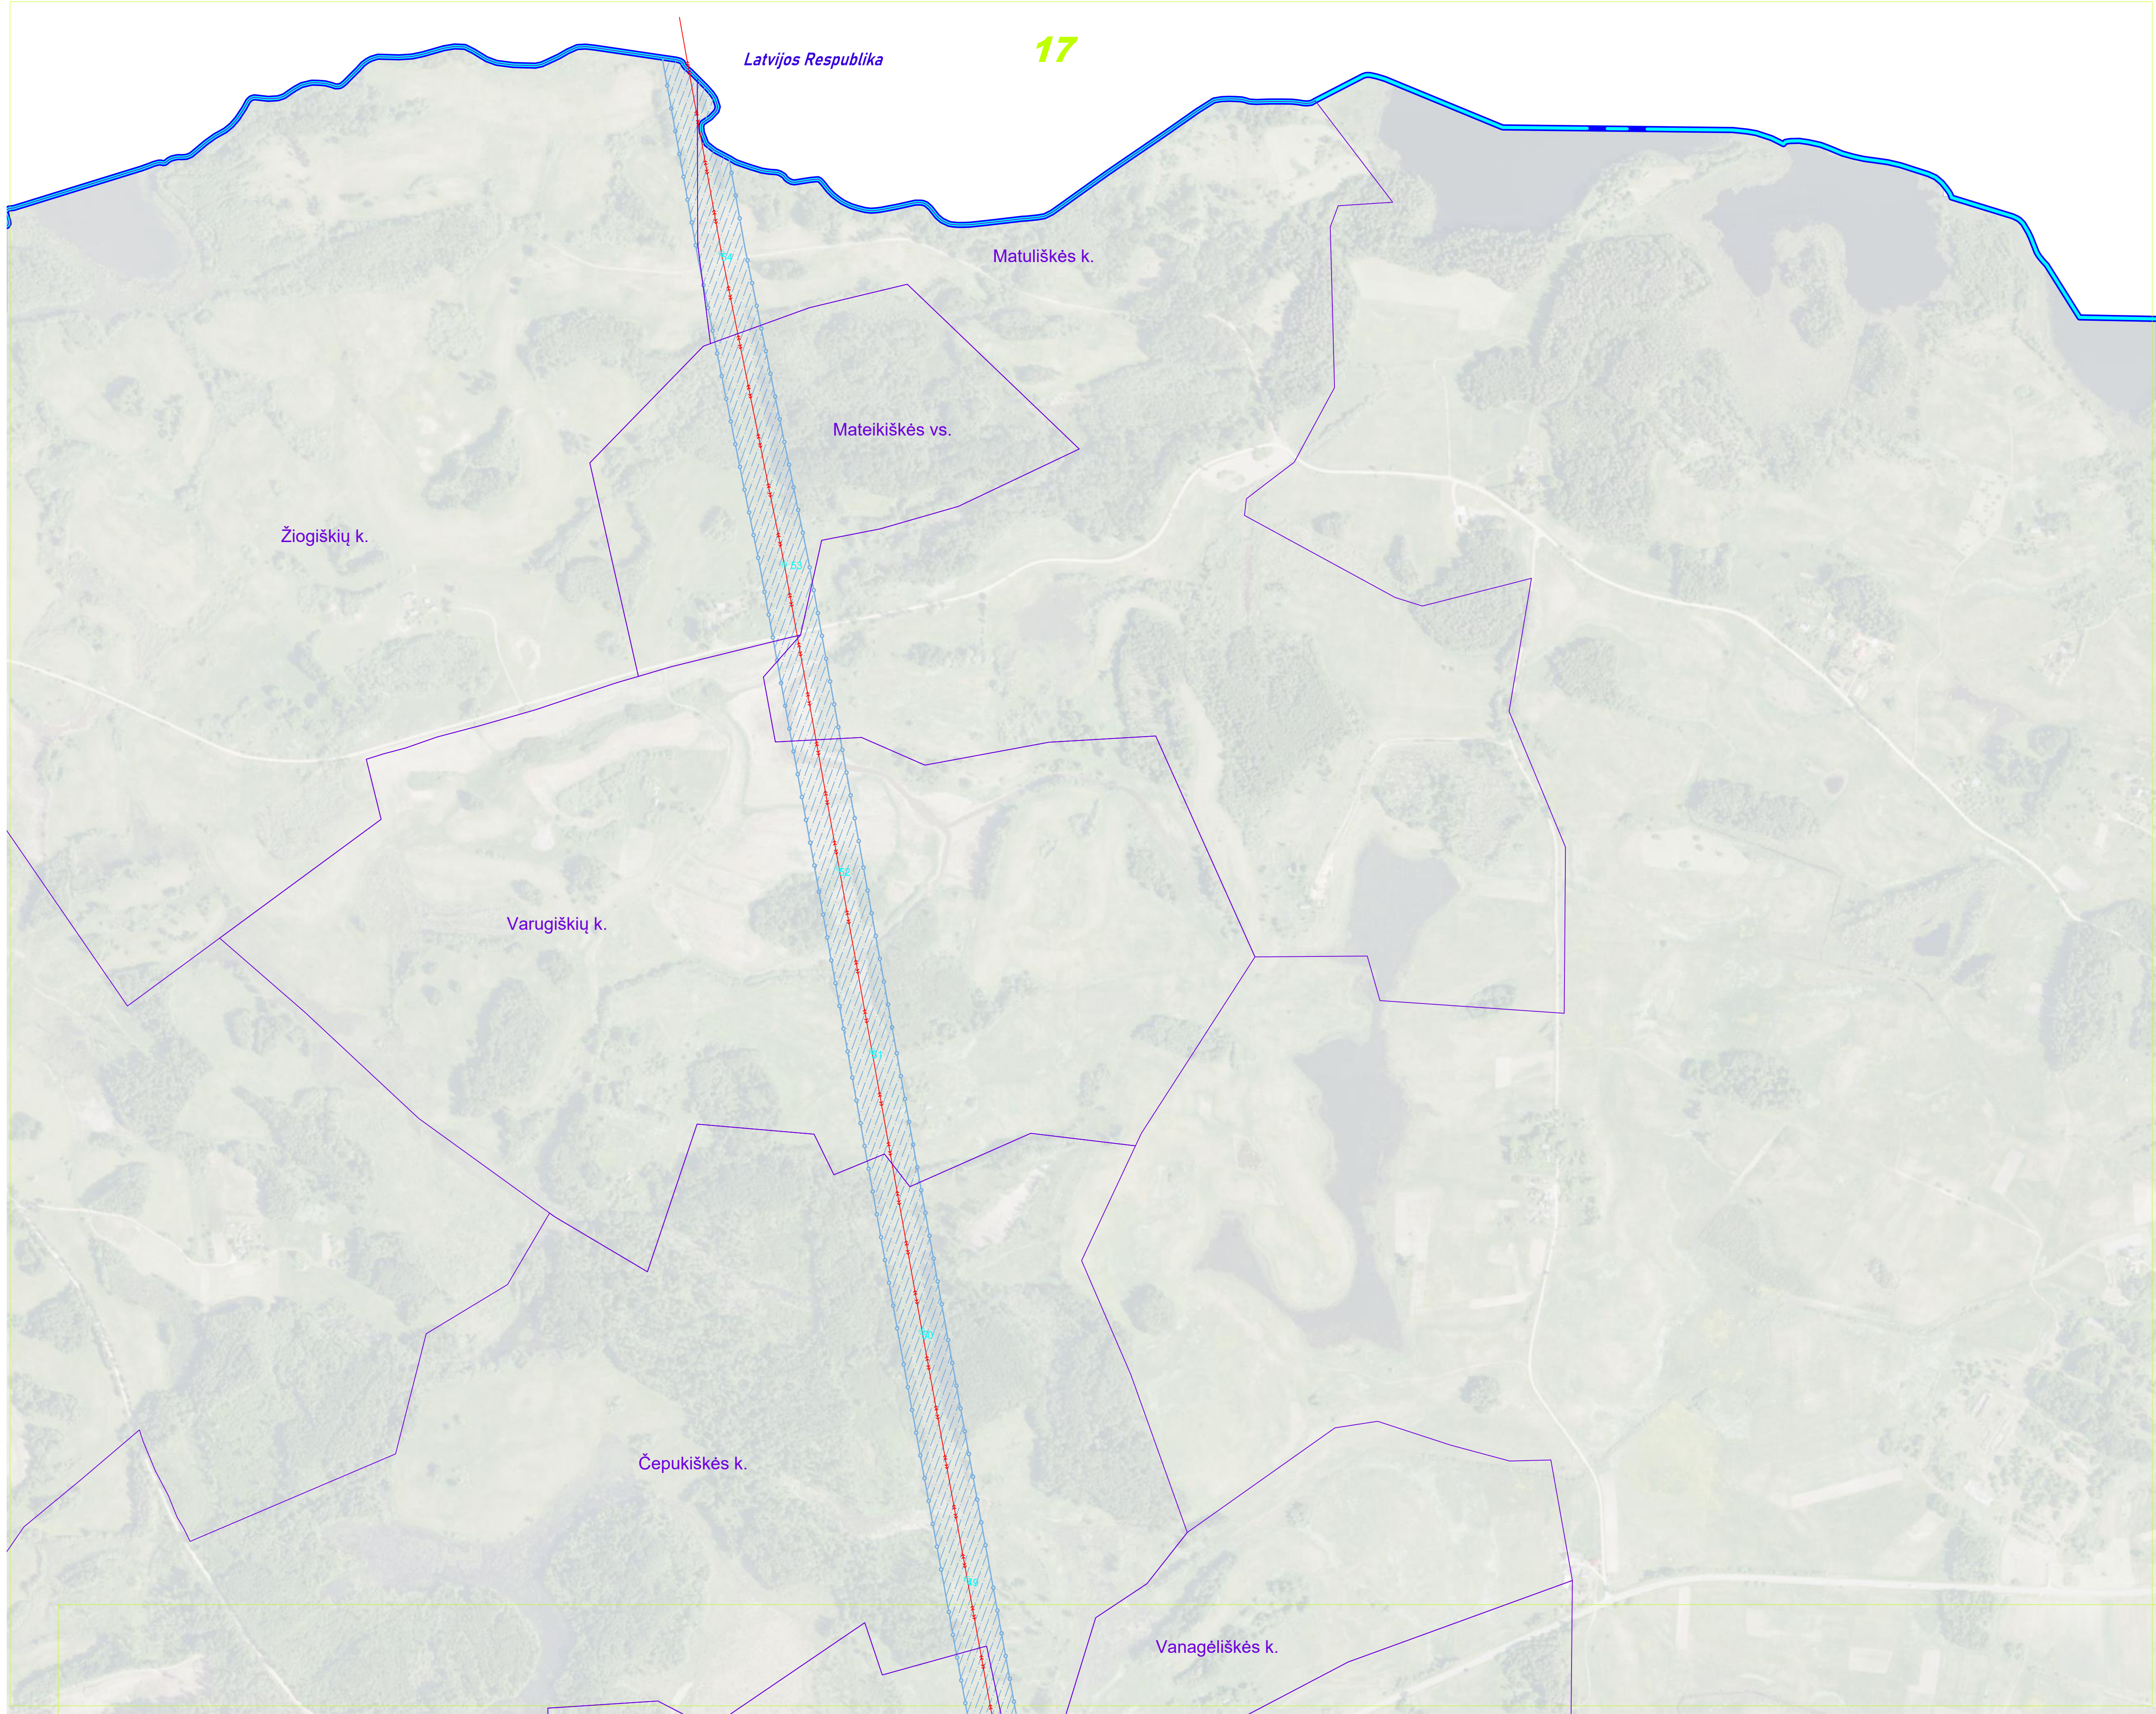

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS



Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

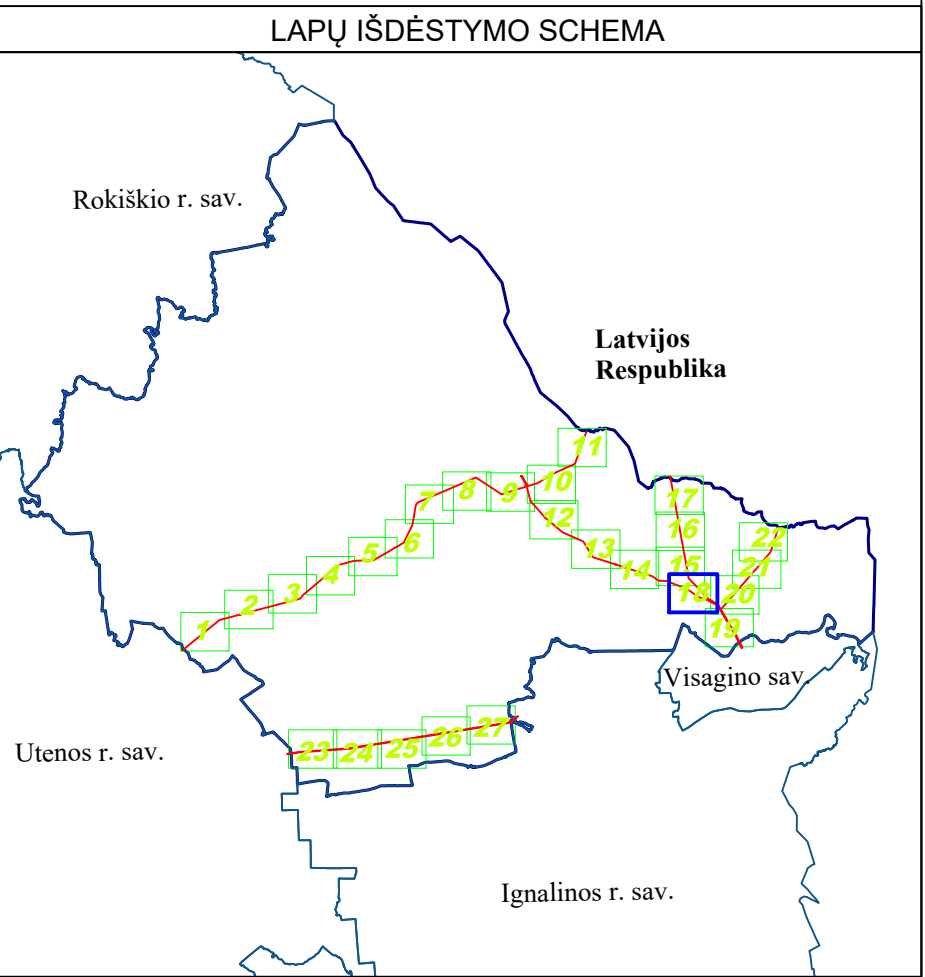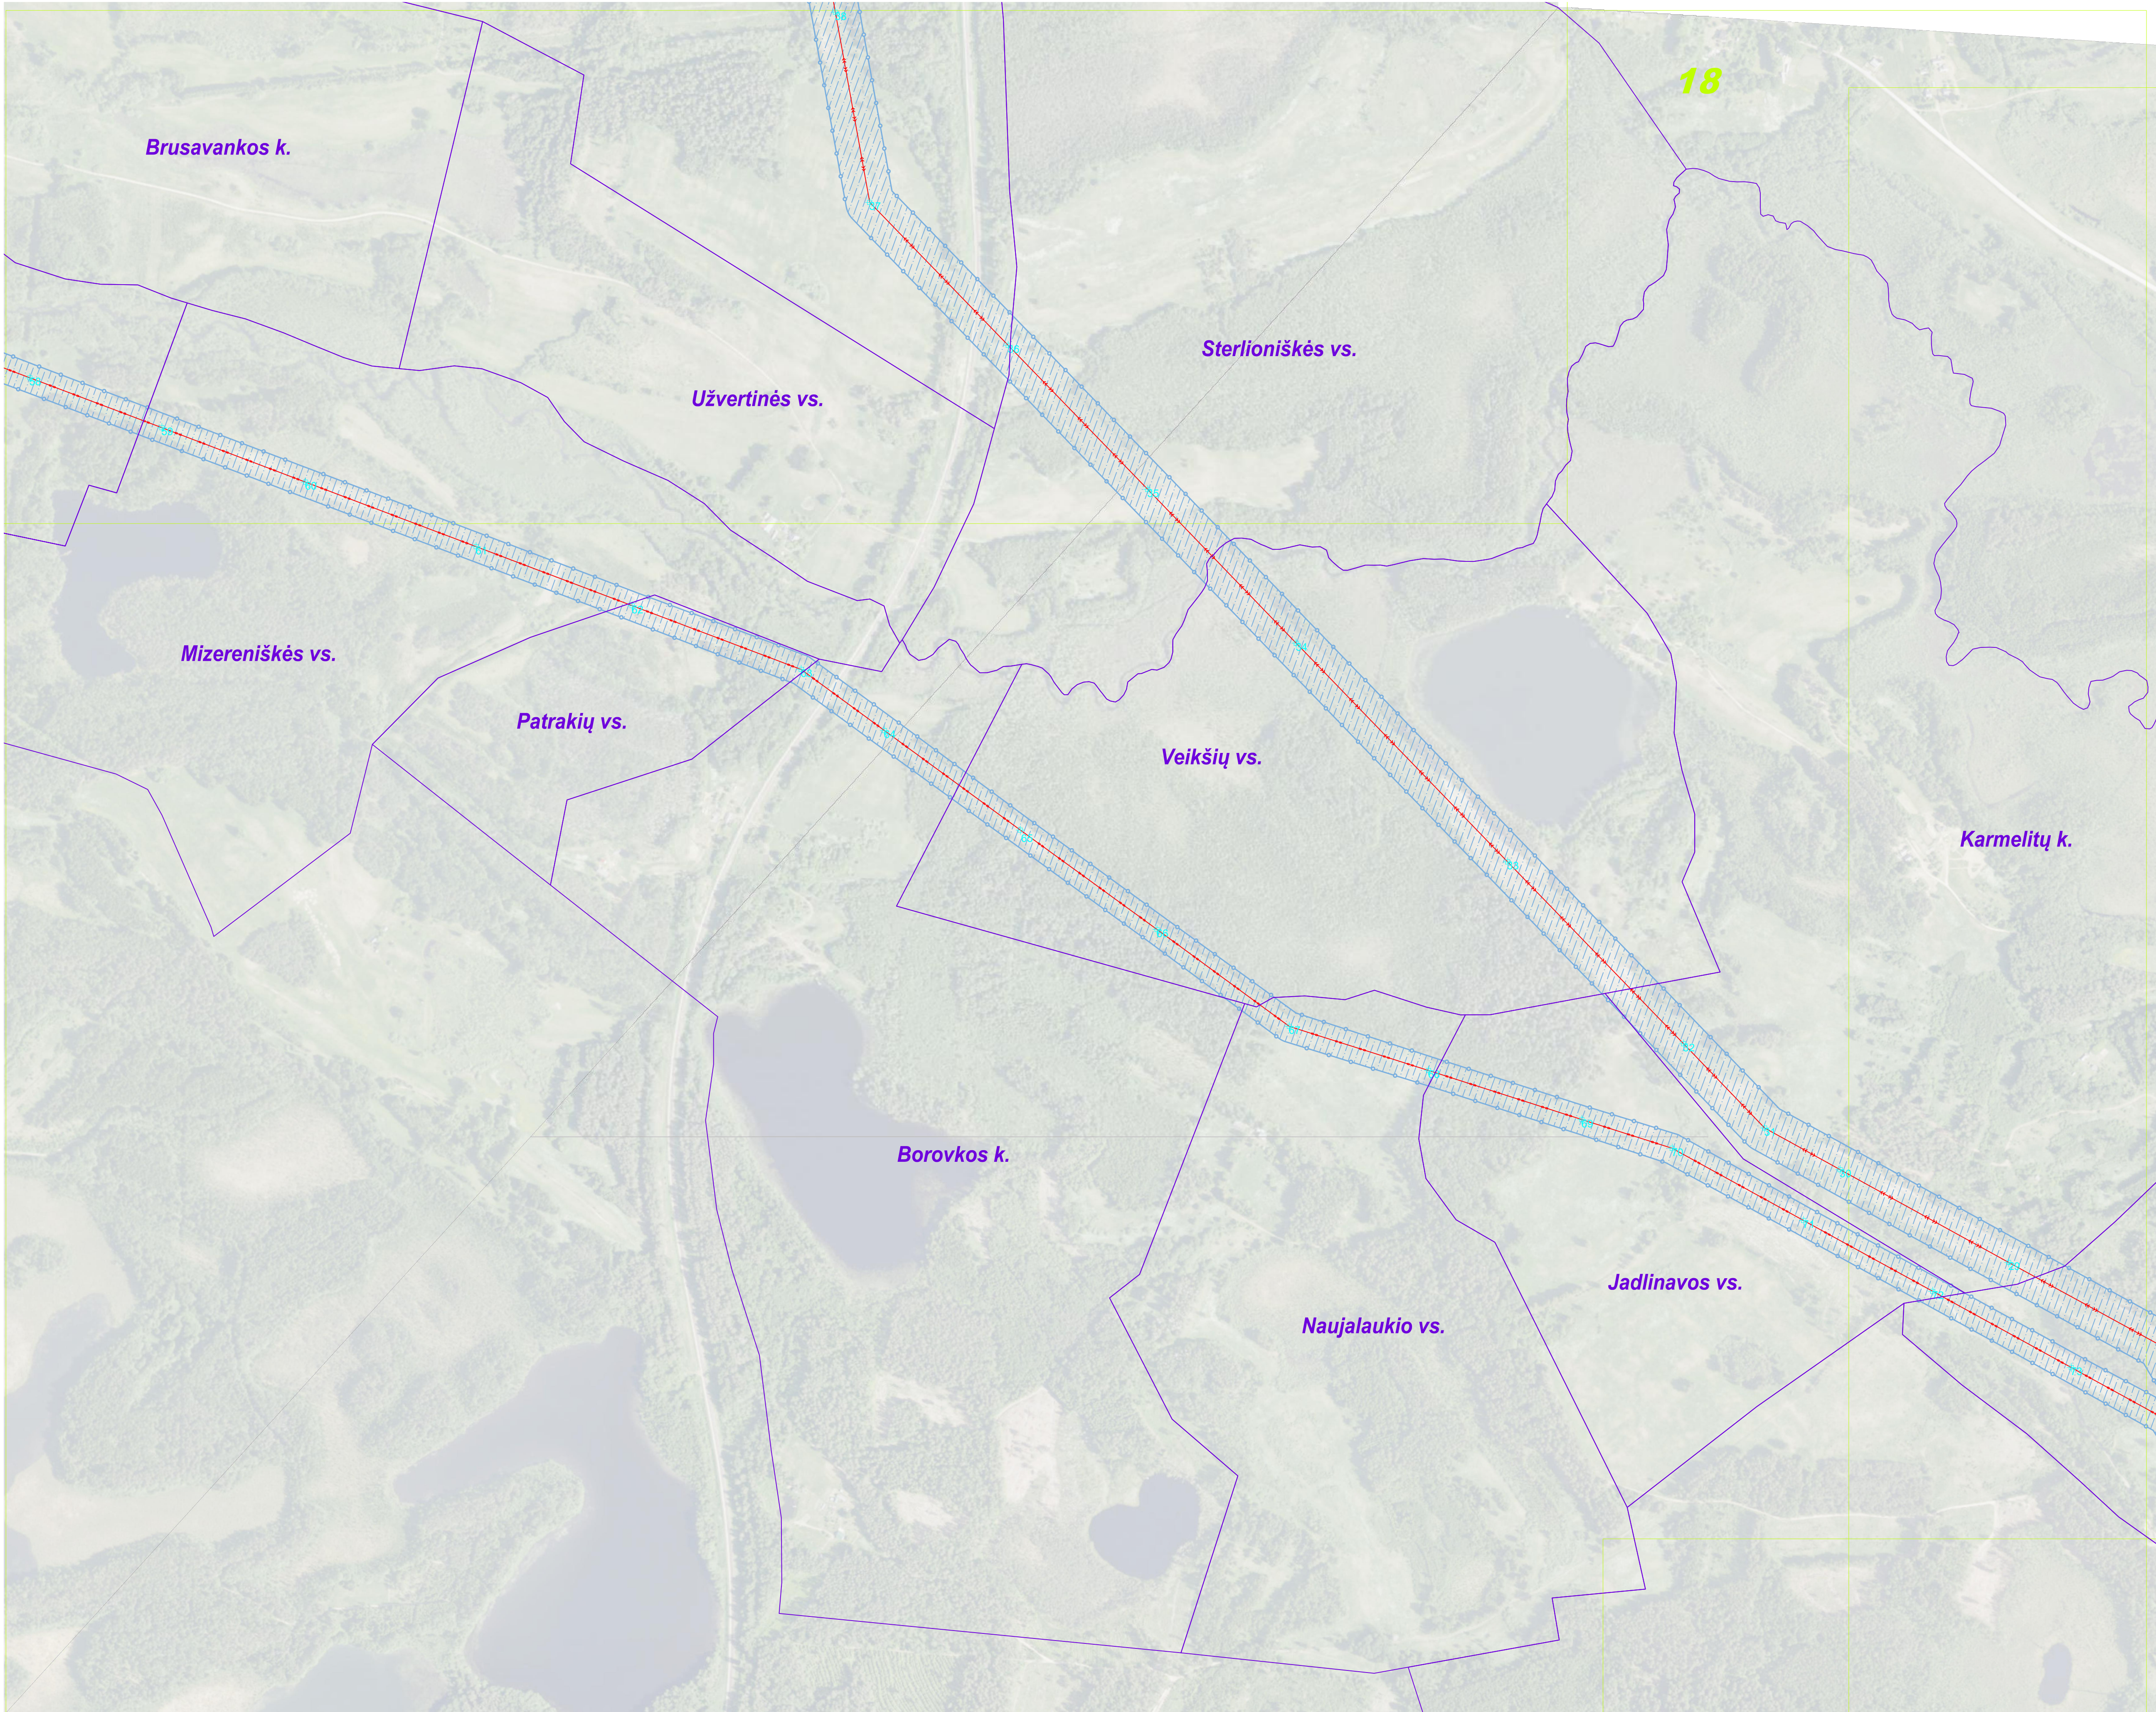

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS



Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el. p. info@registracentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

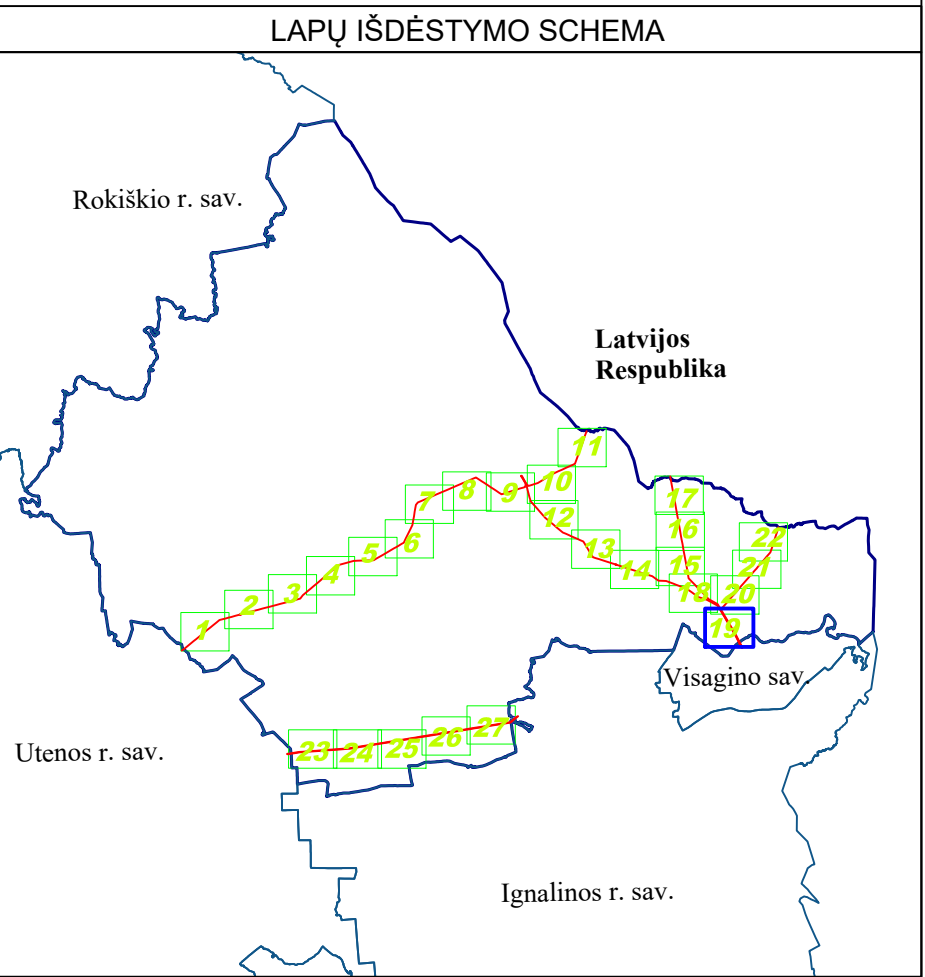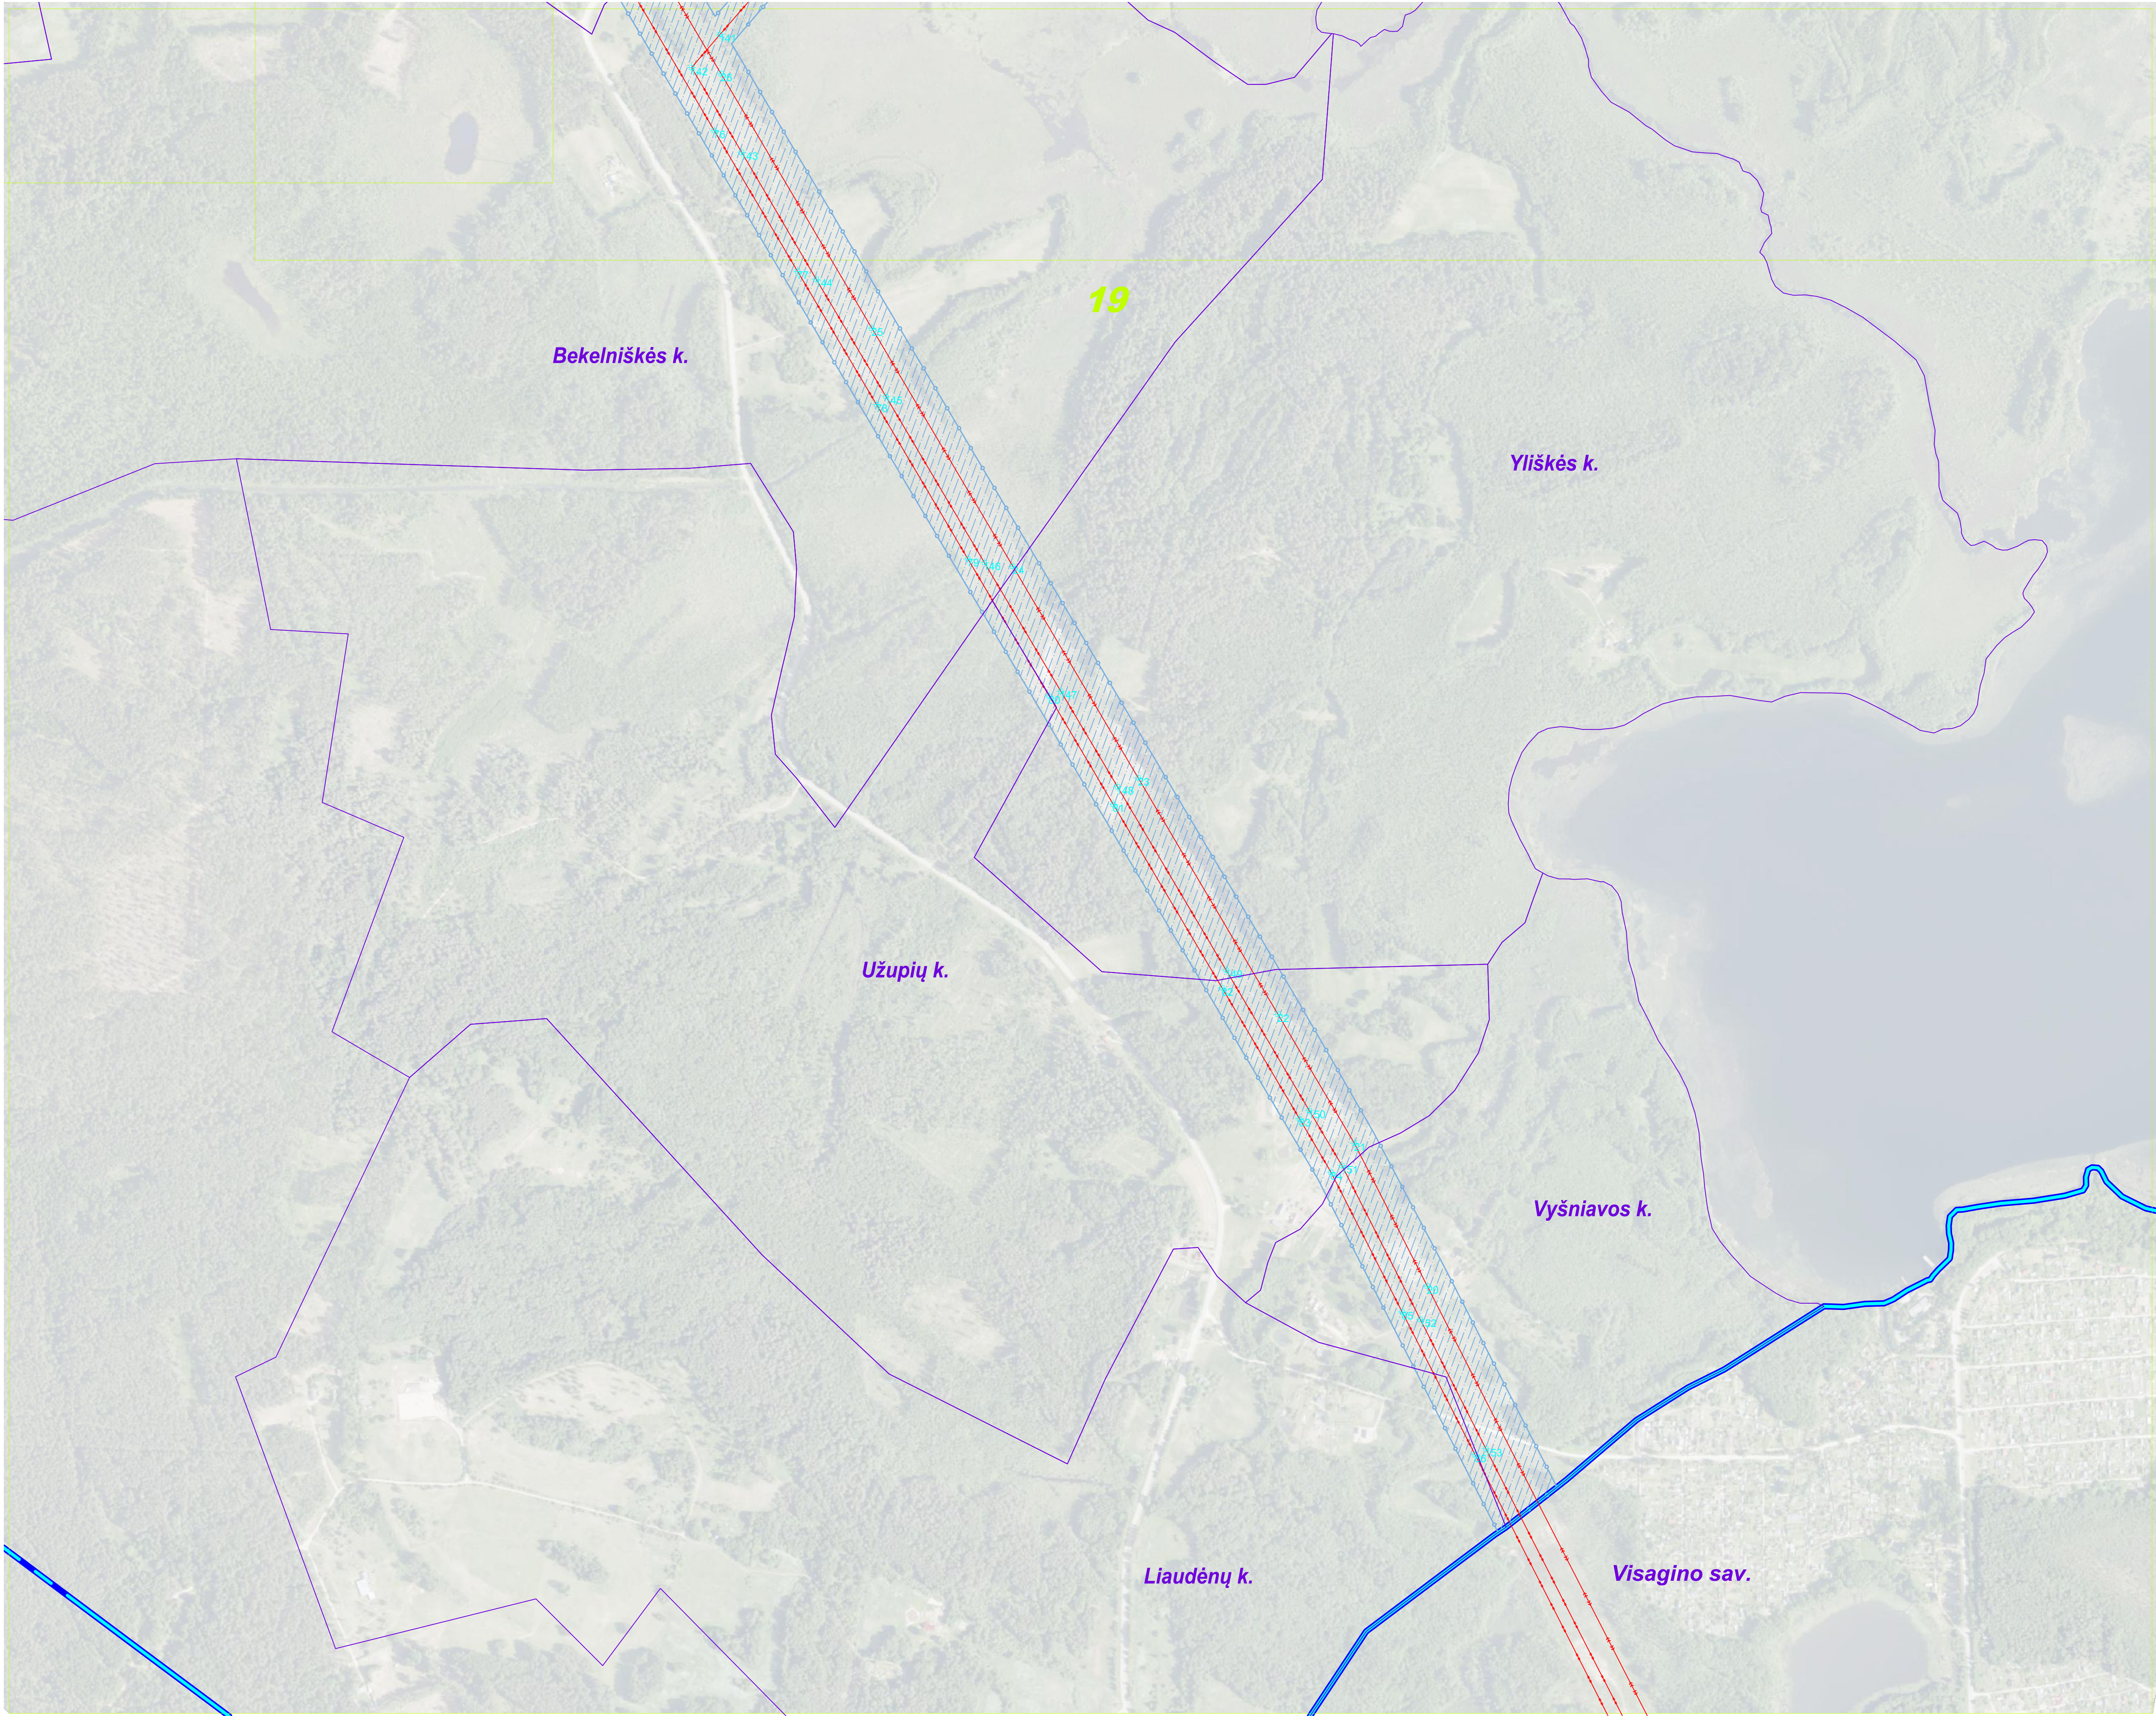


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matininė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

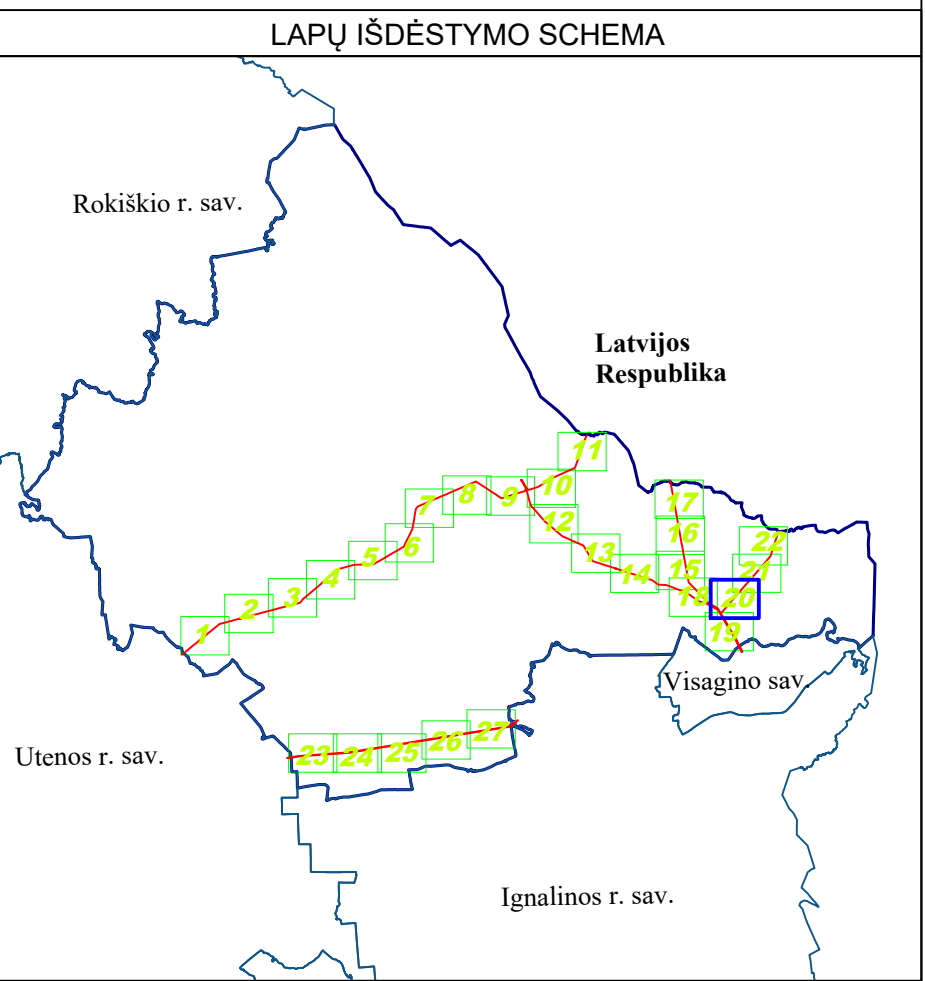
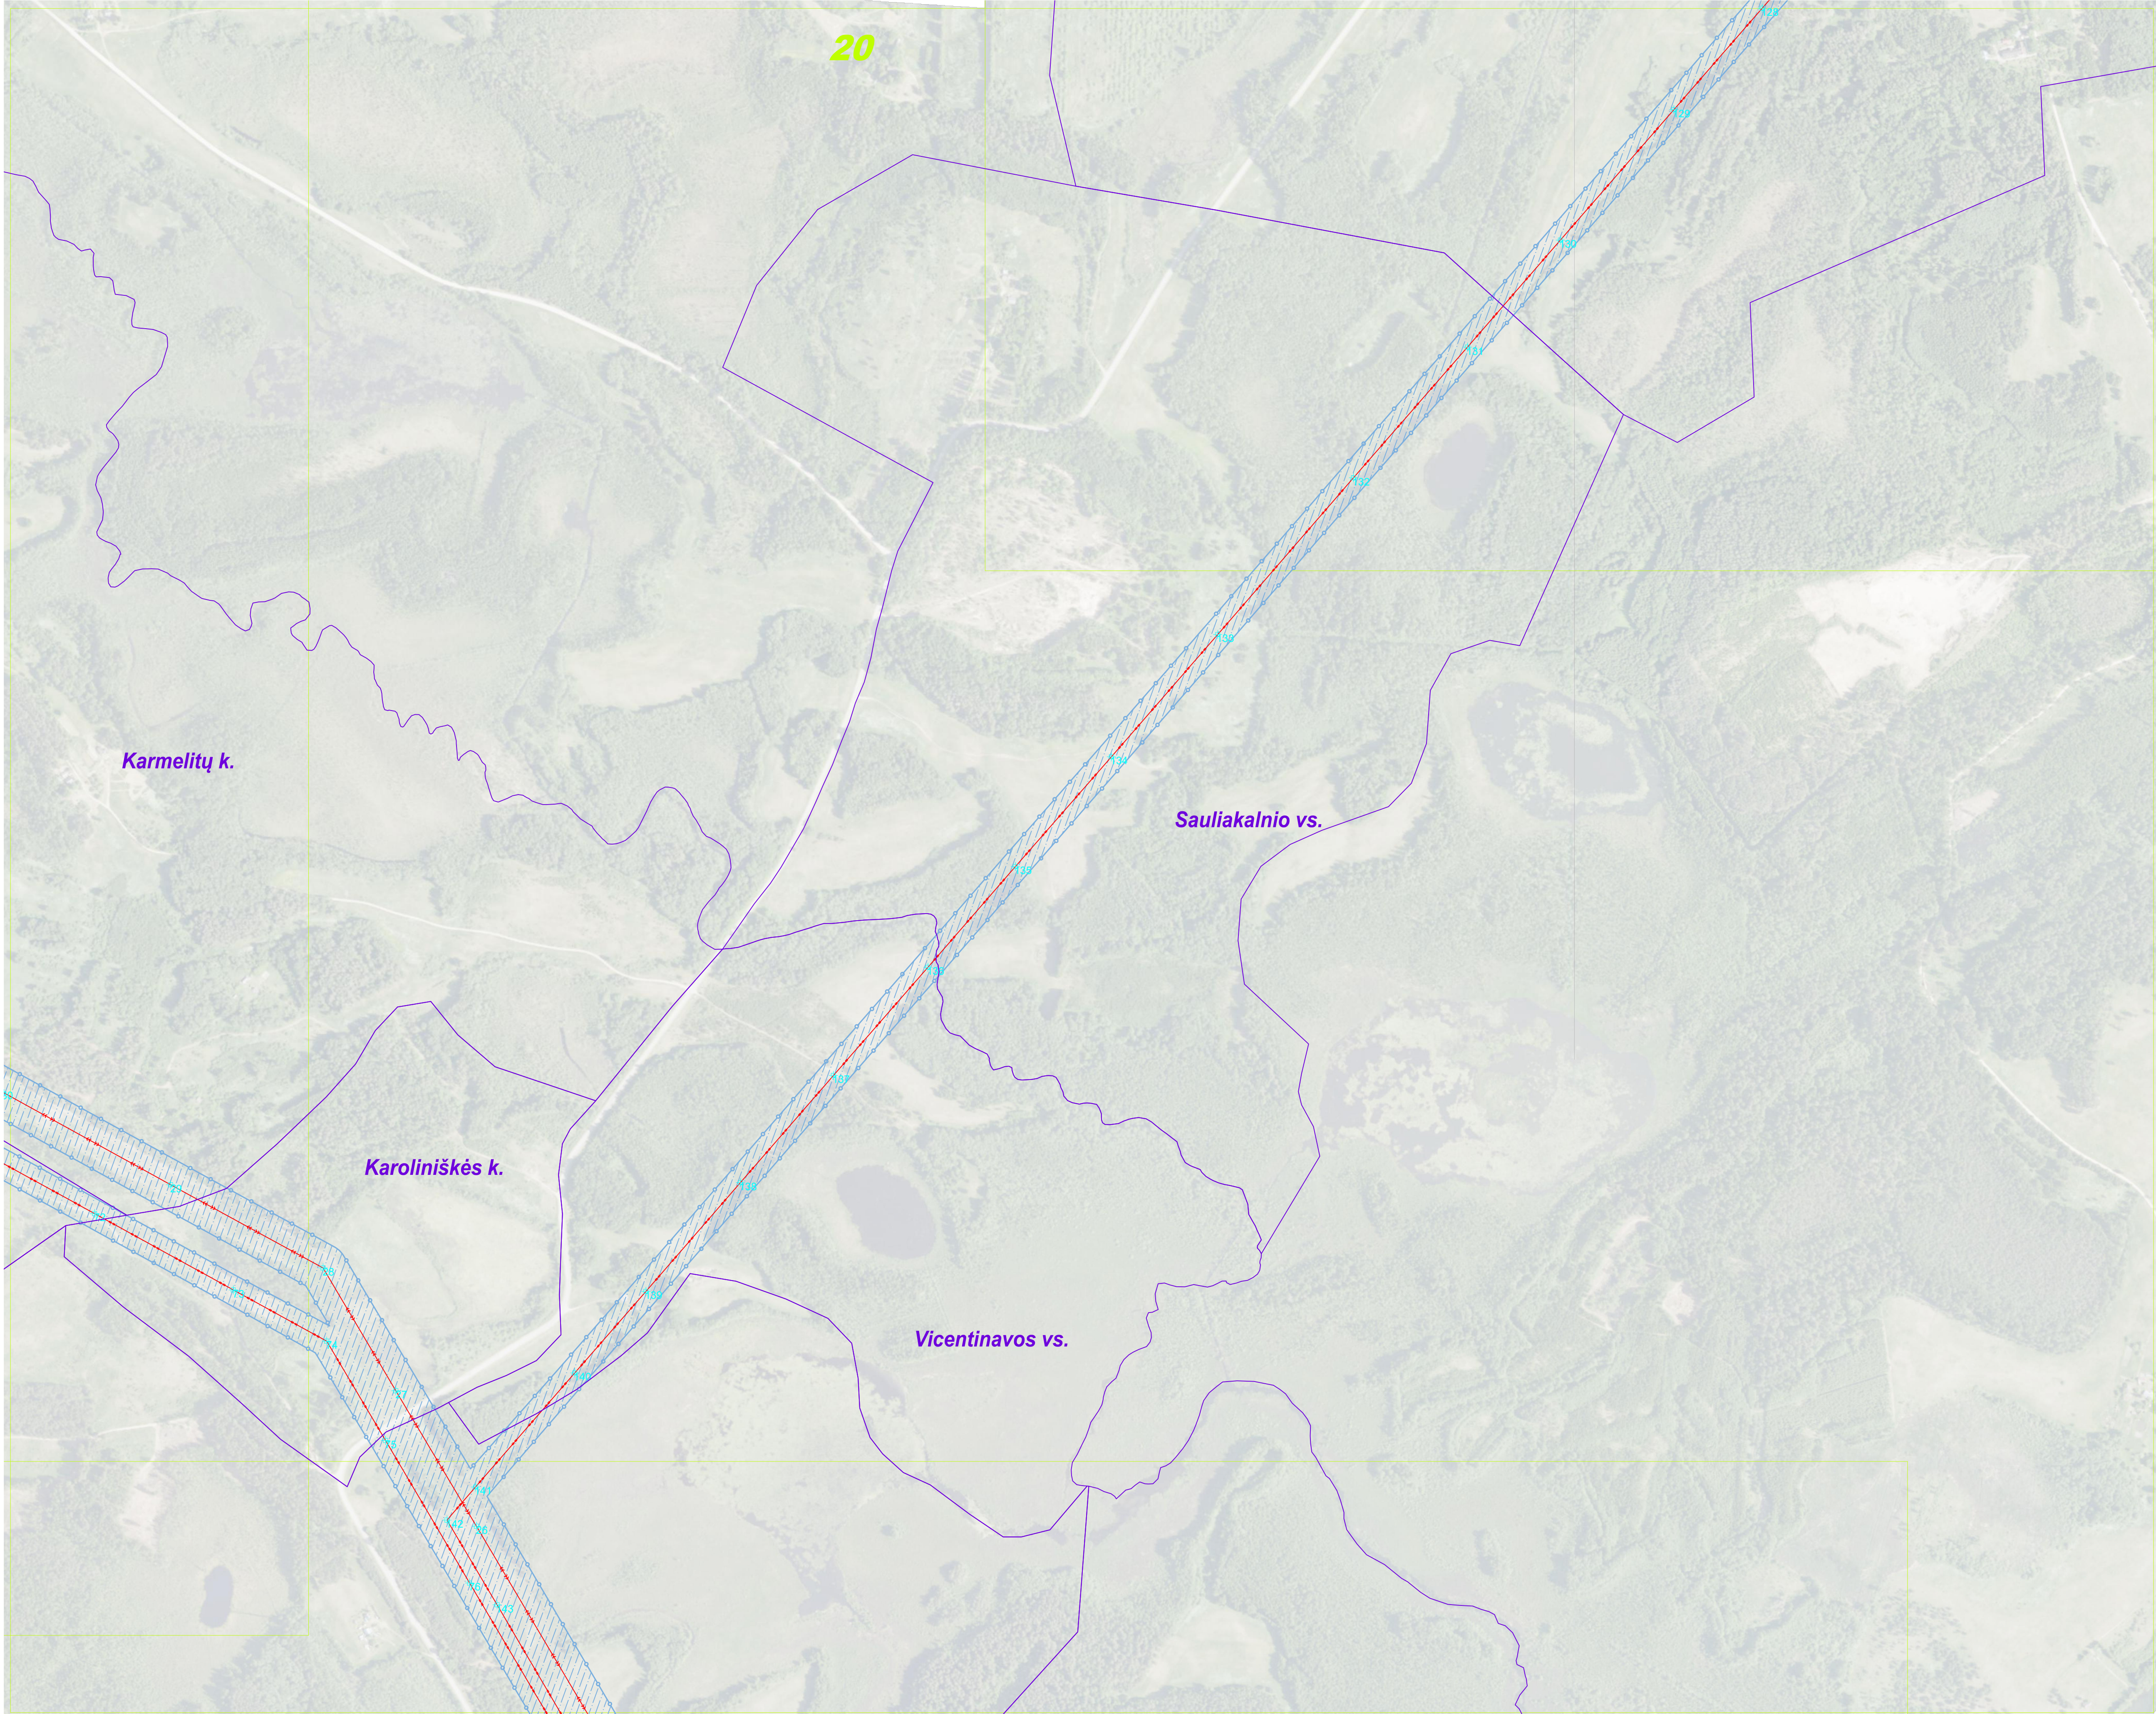


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:
* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

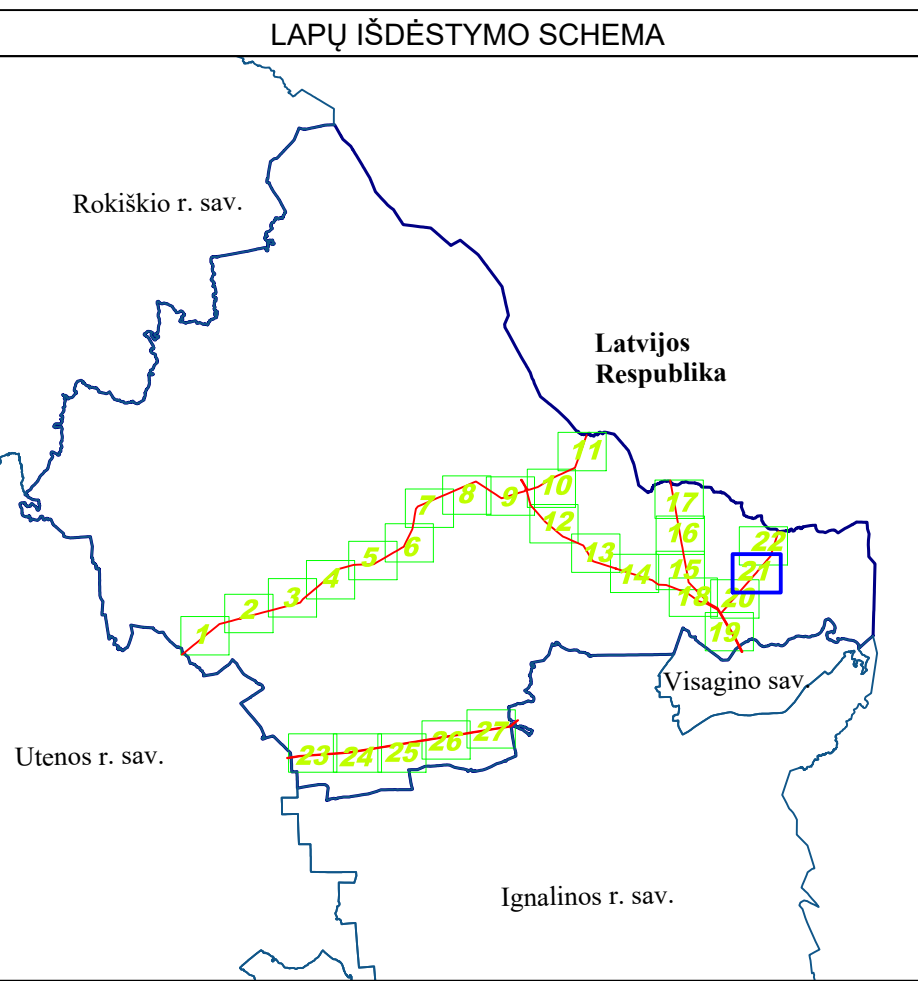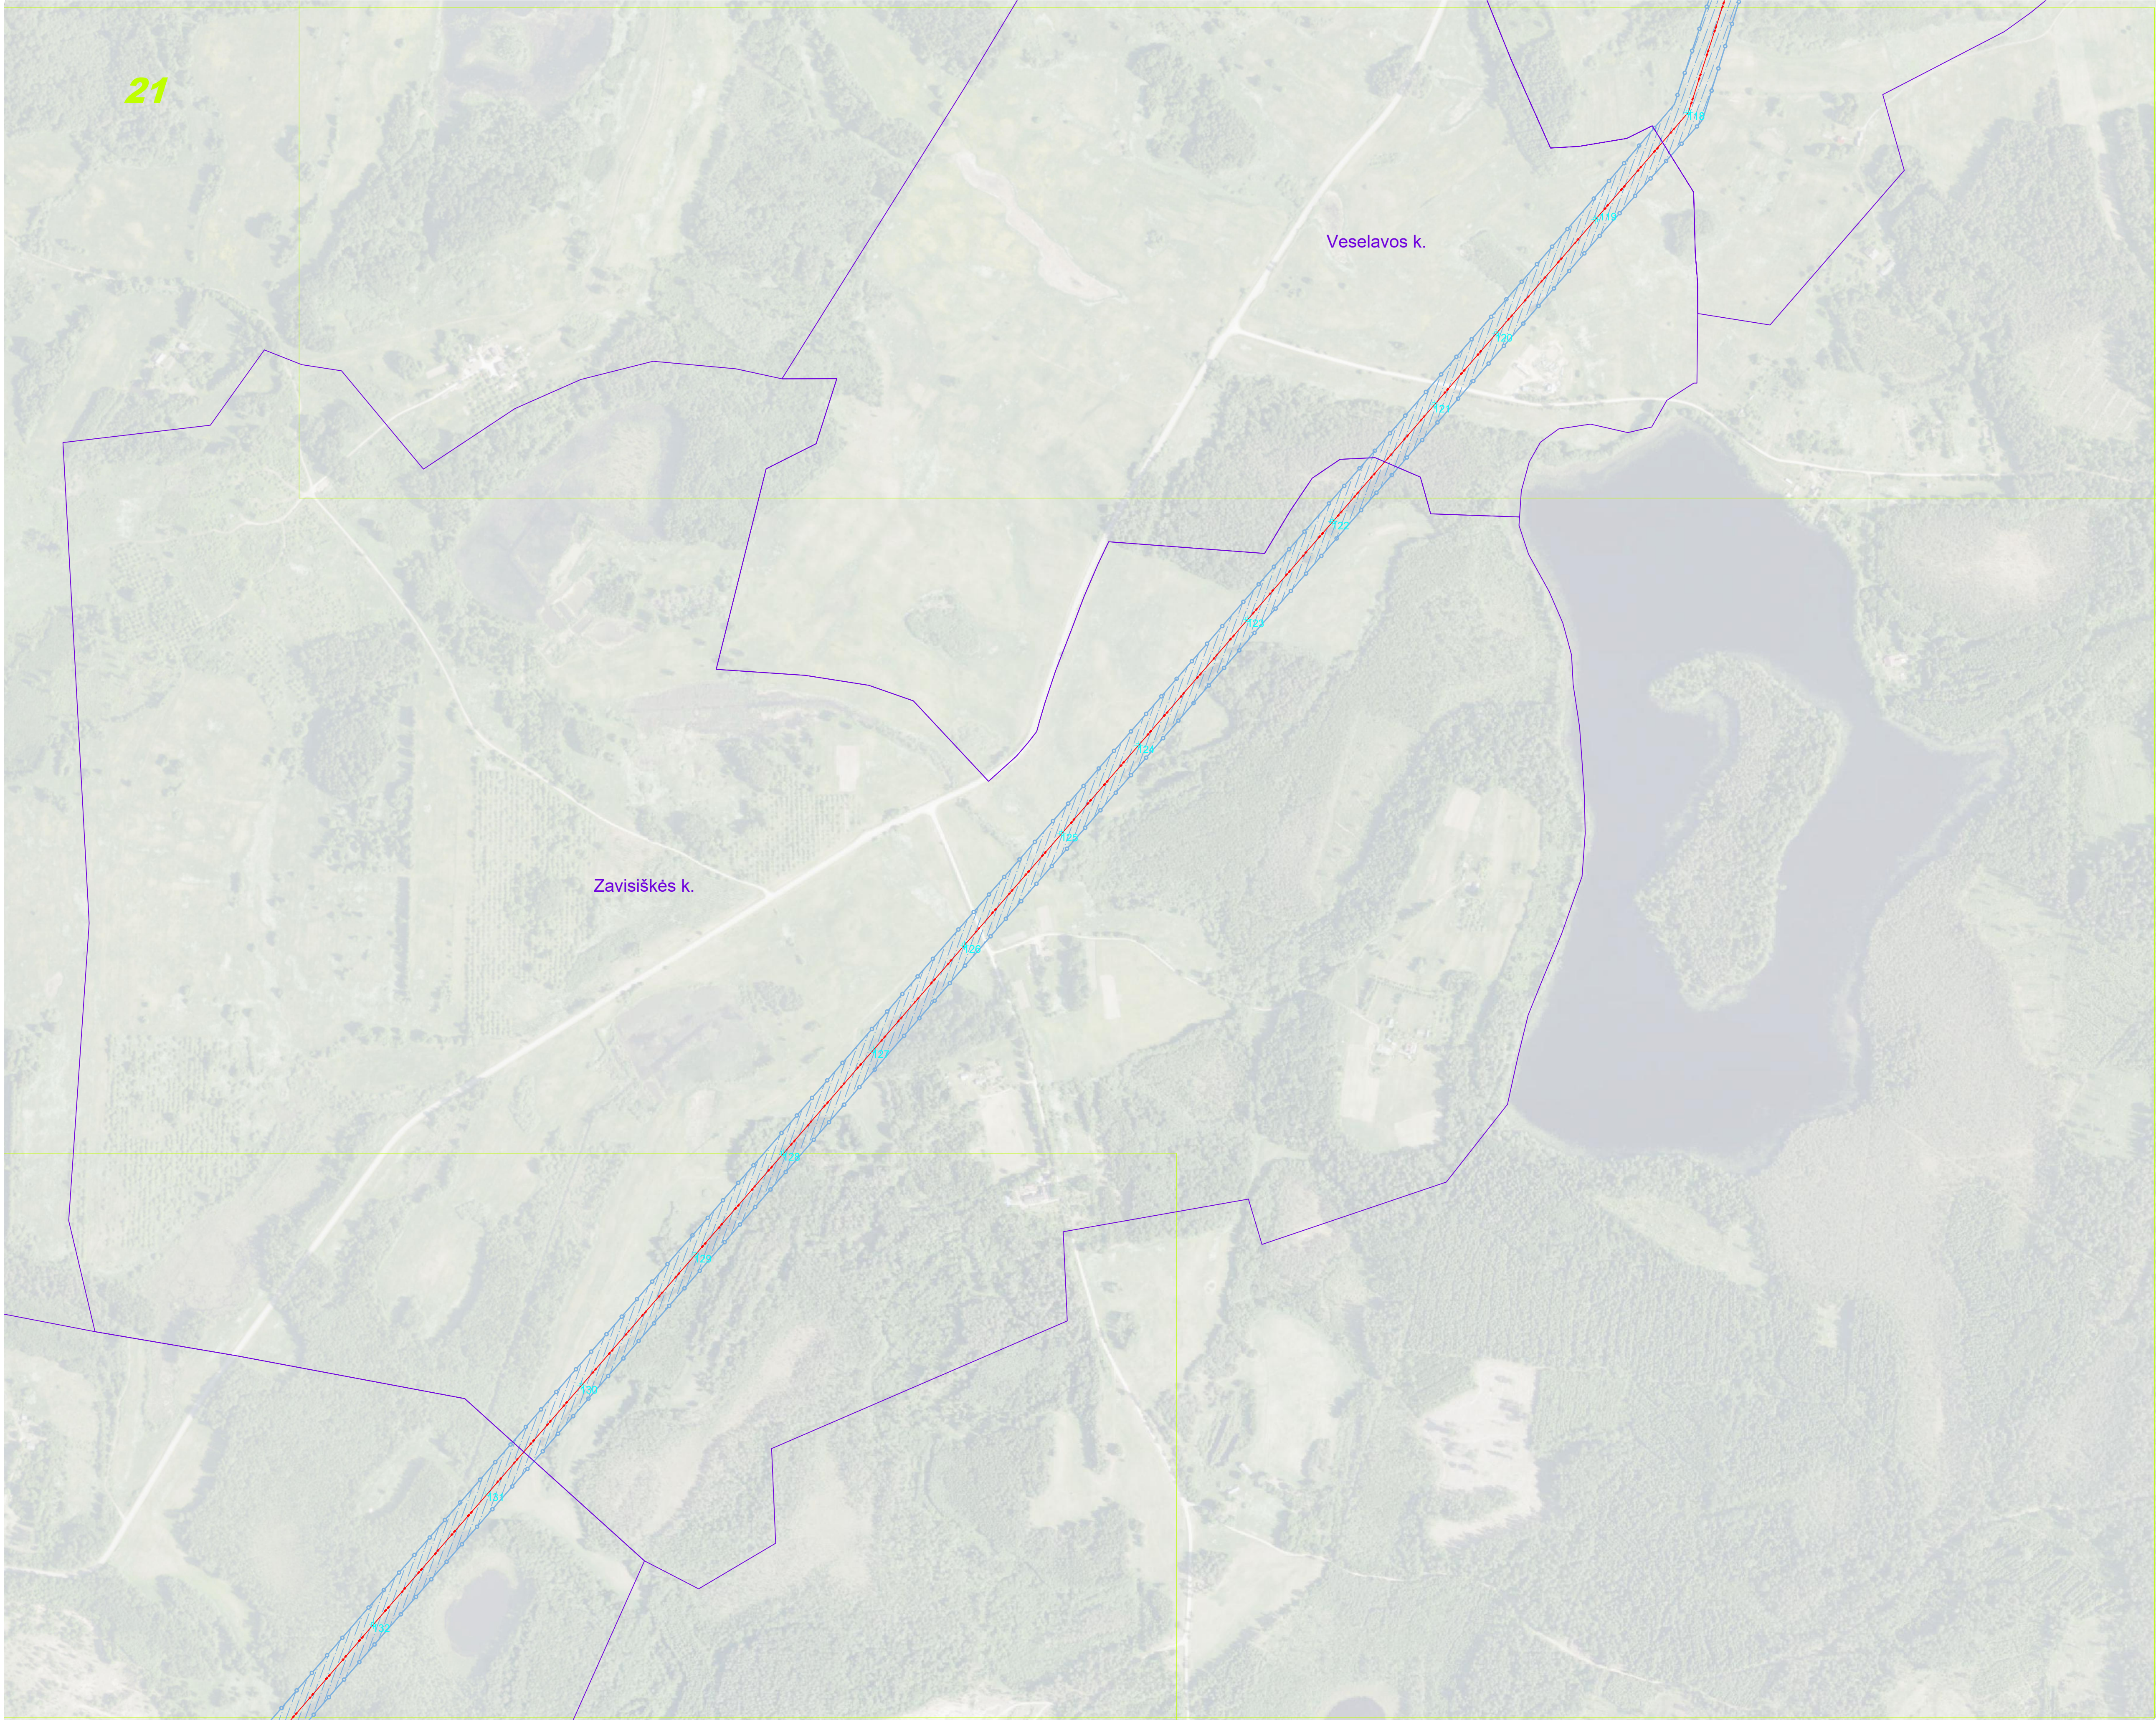



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

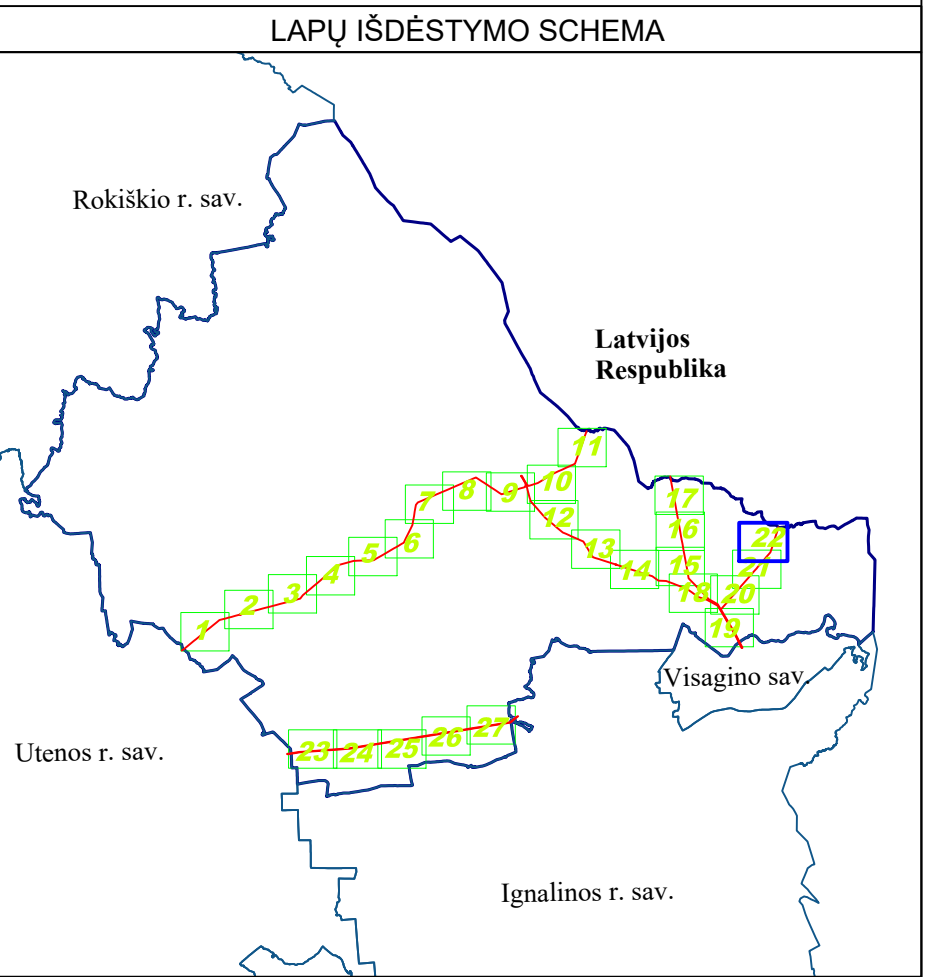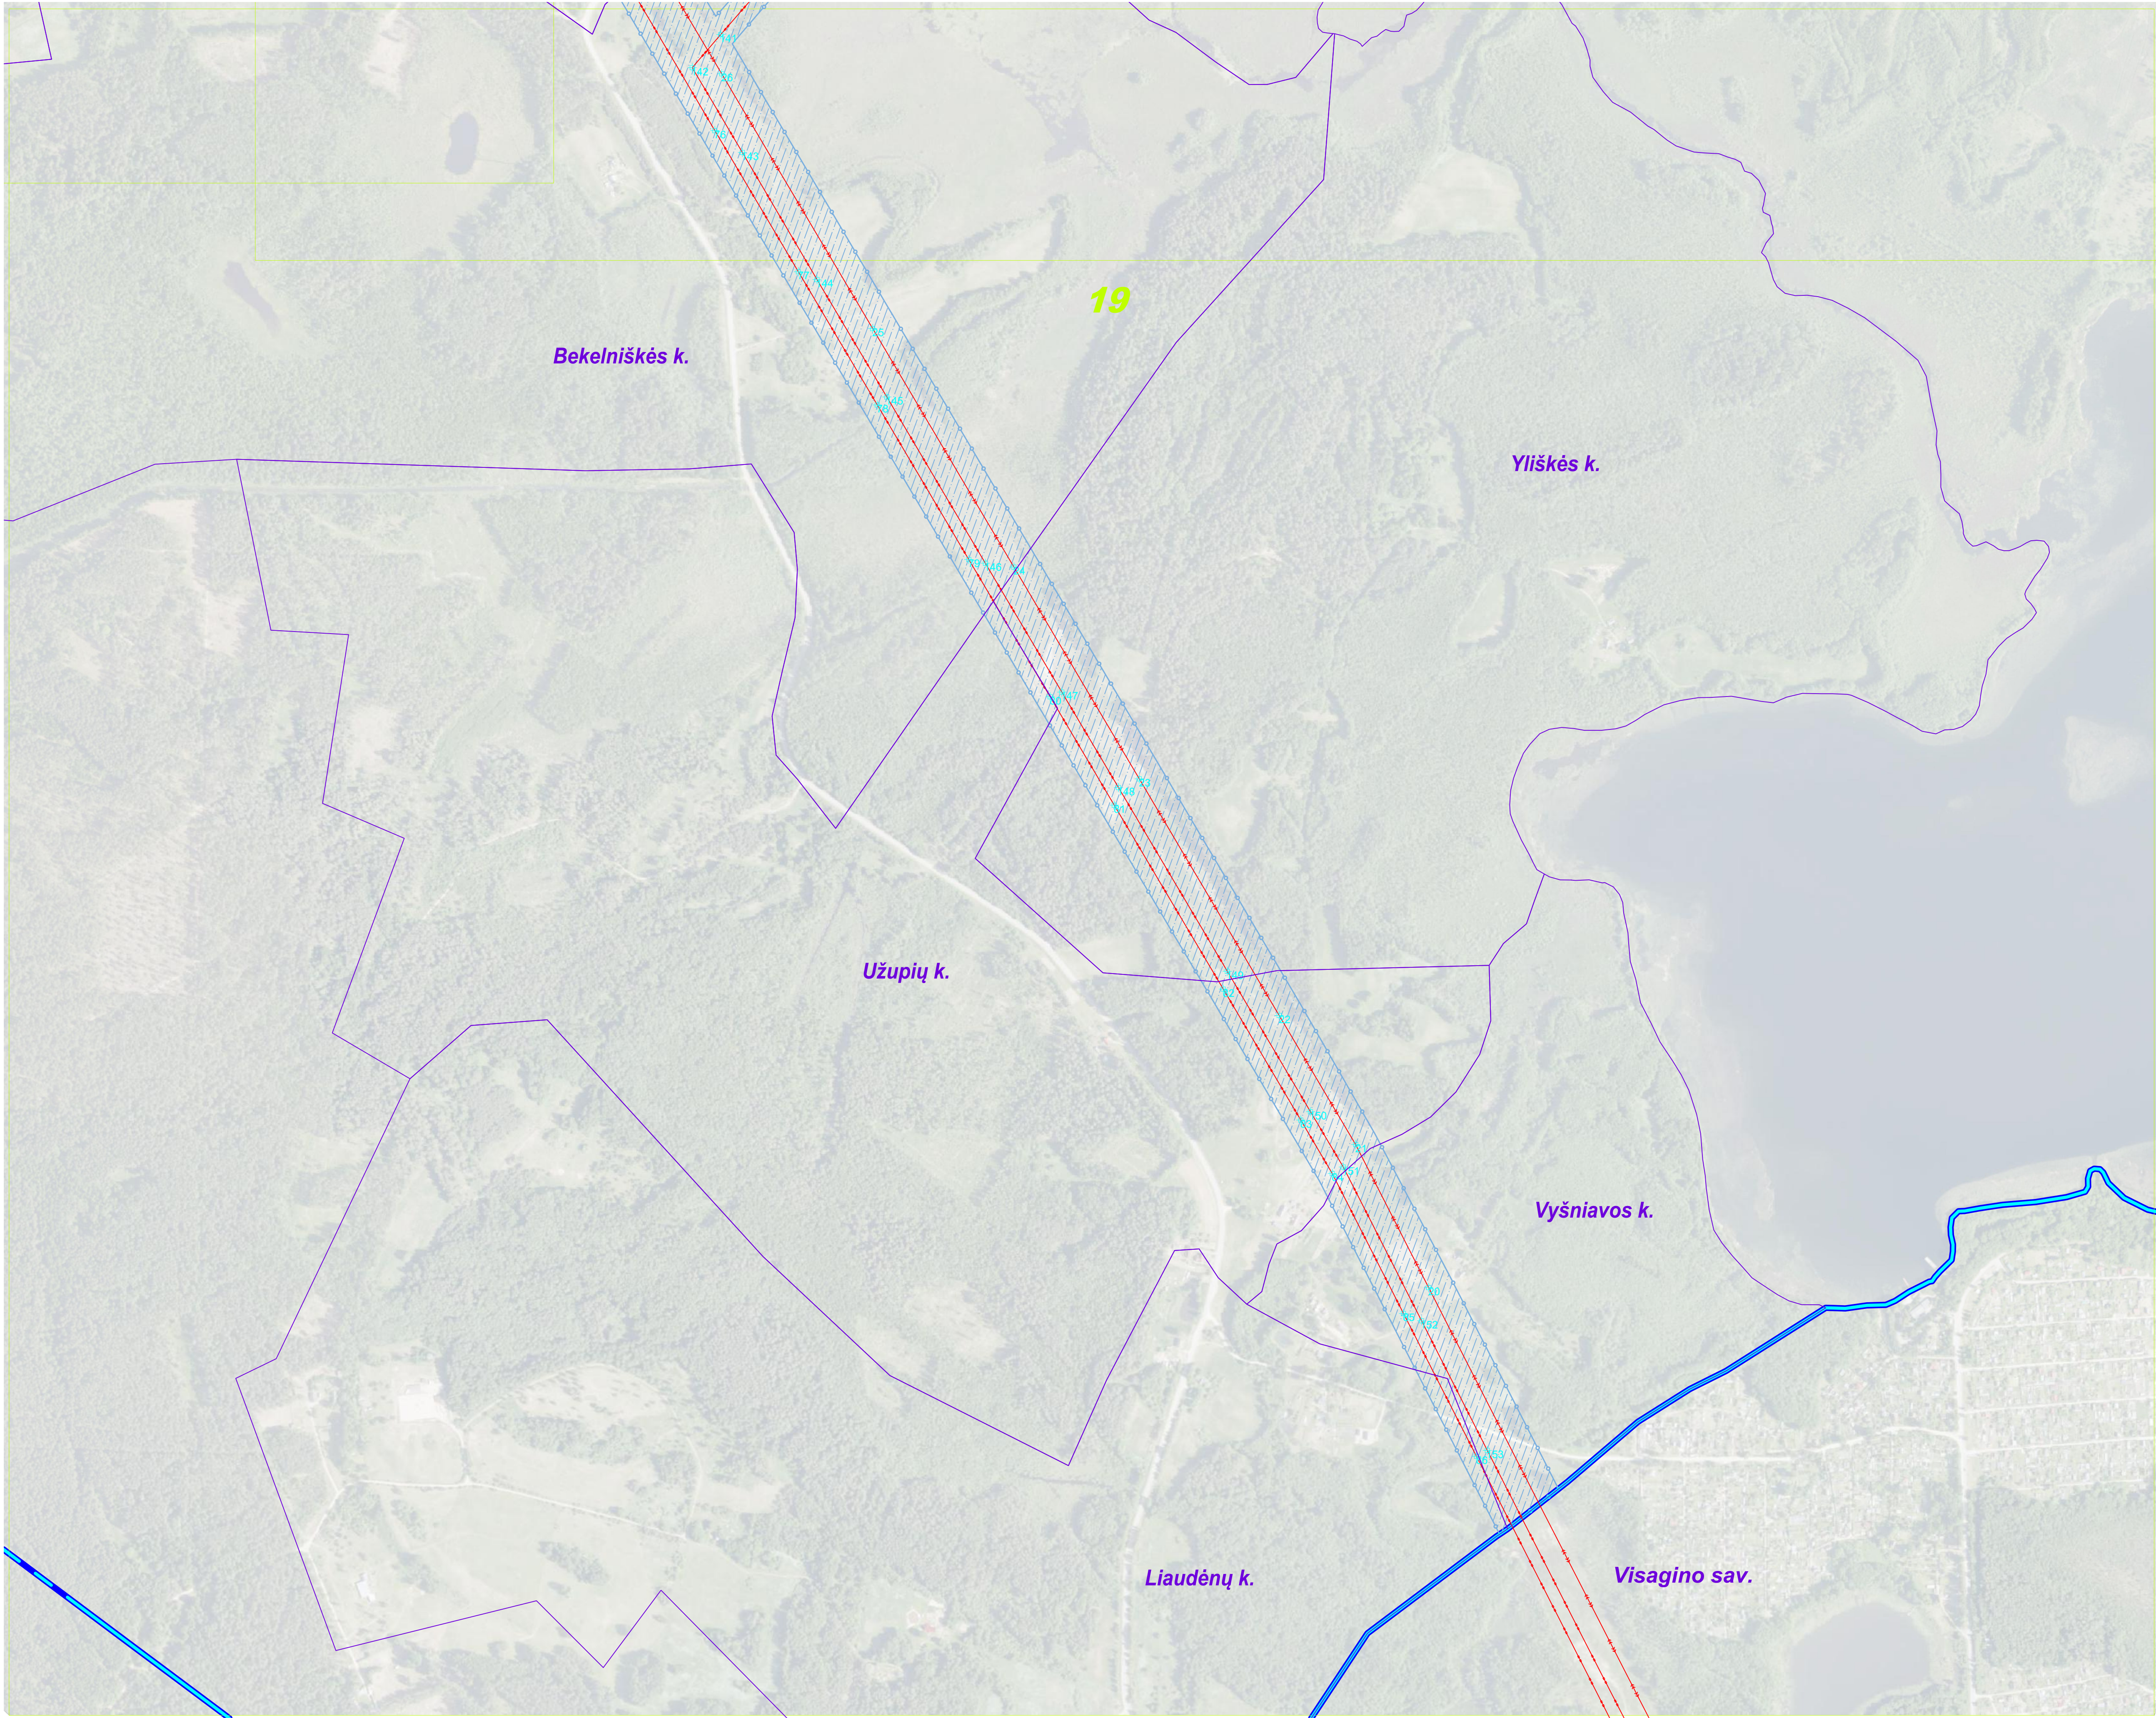


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Tinklelis ir jo numeris
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-03-03
Matinininkė		Zita Skrockienė	2026-03-03

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

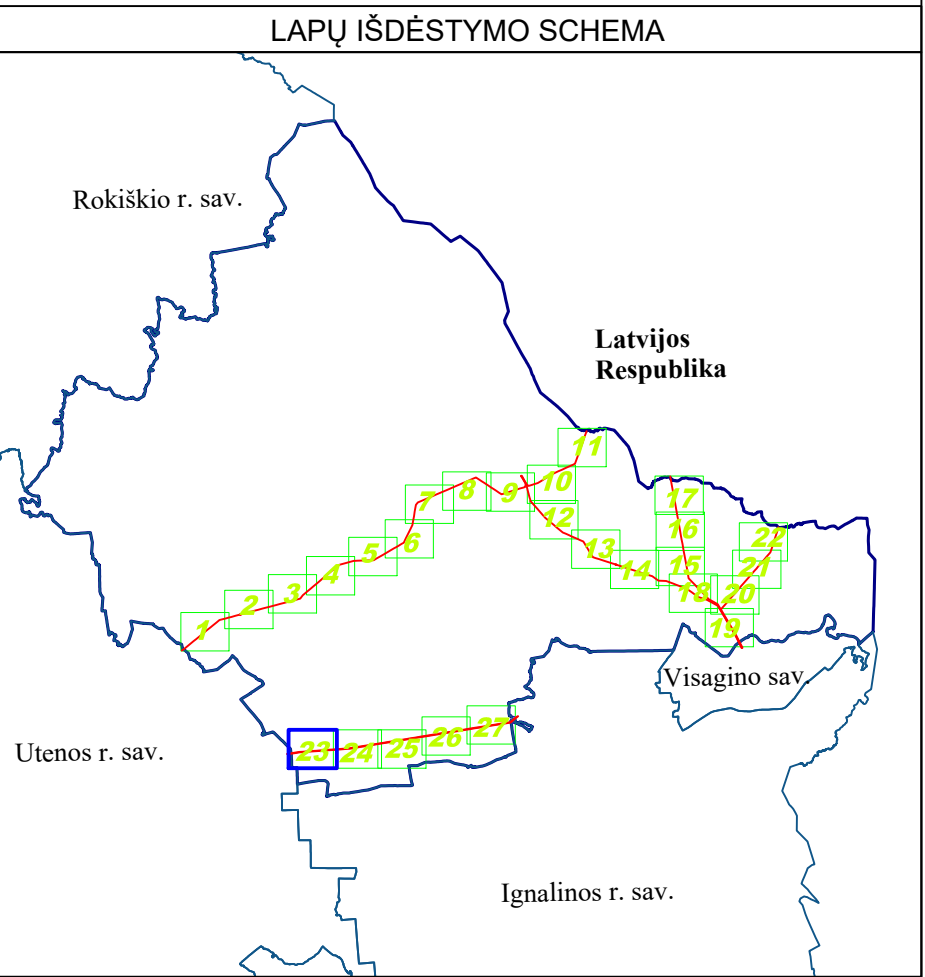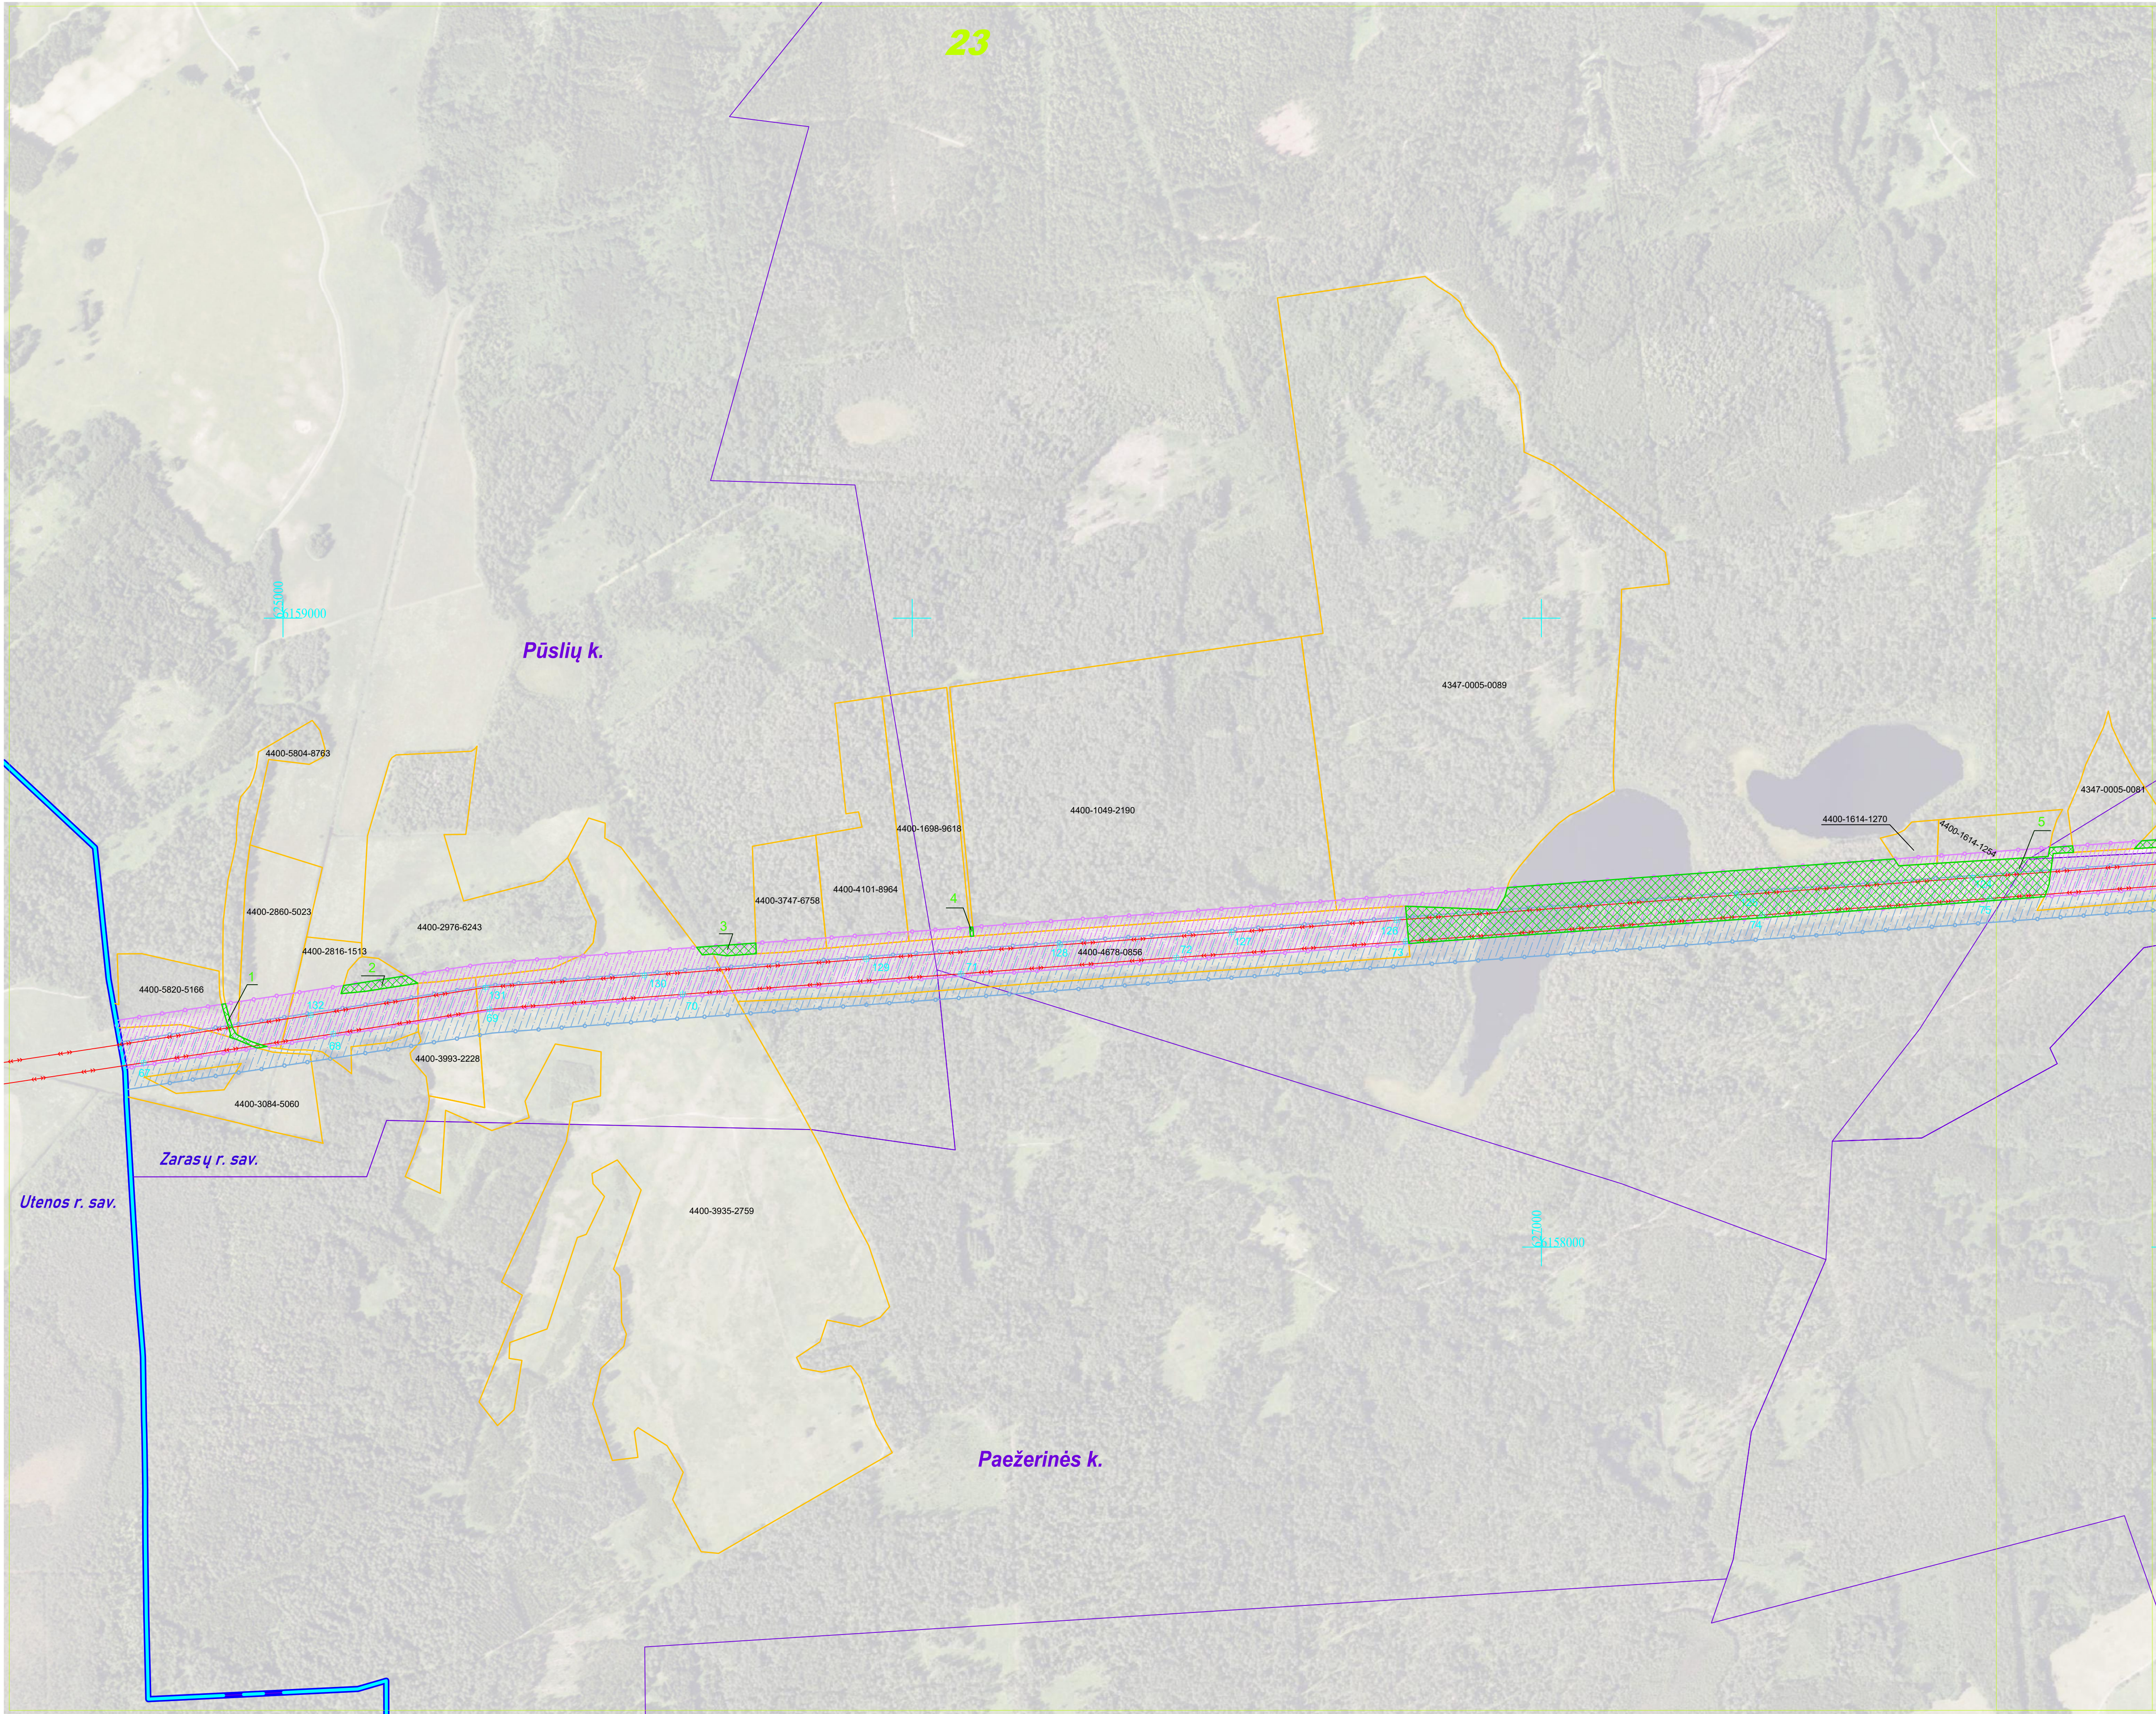



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinklėlis ir jo numeris
	Laisva valstybinė žemė
	Oro linijos atrama - stulpas
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB LitGrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

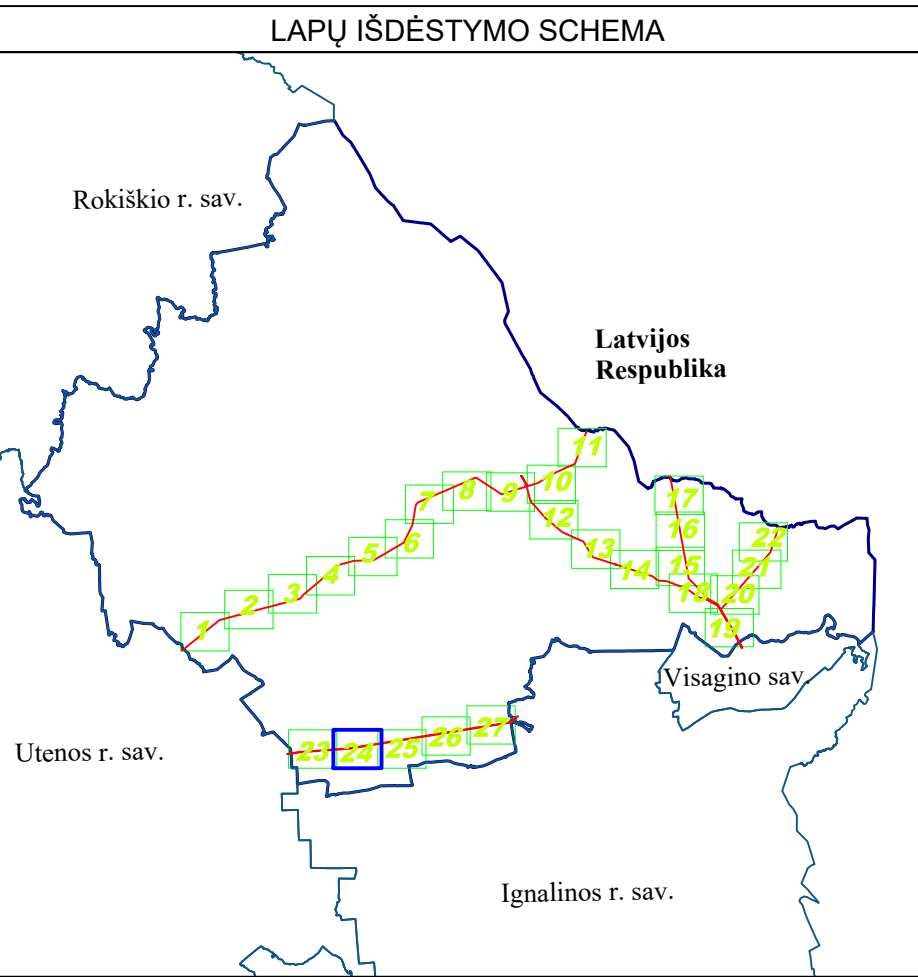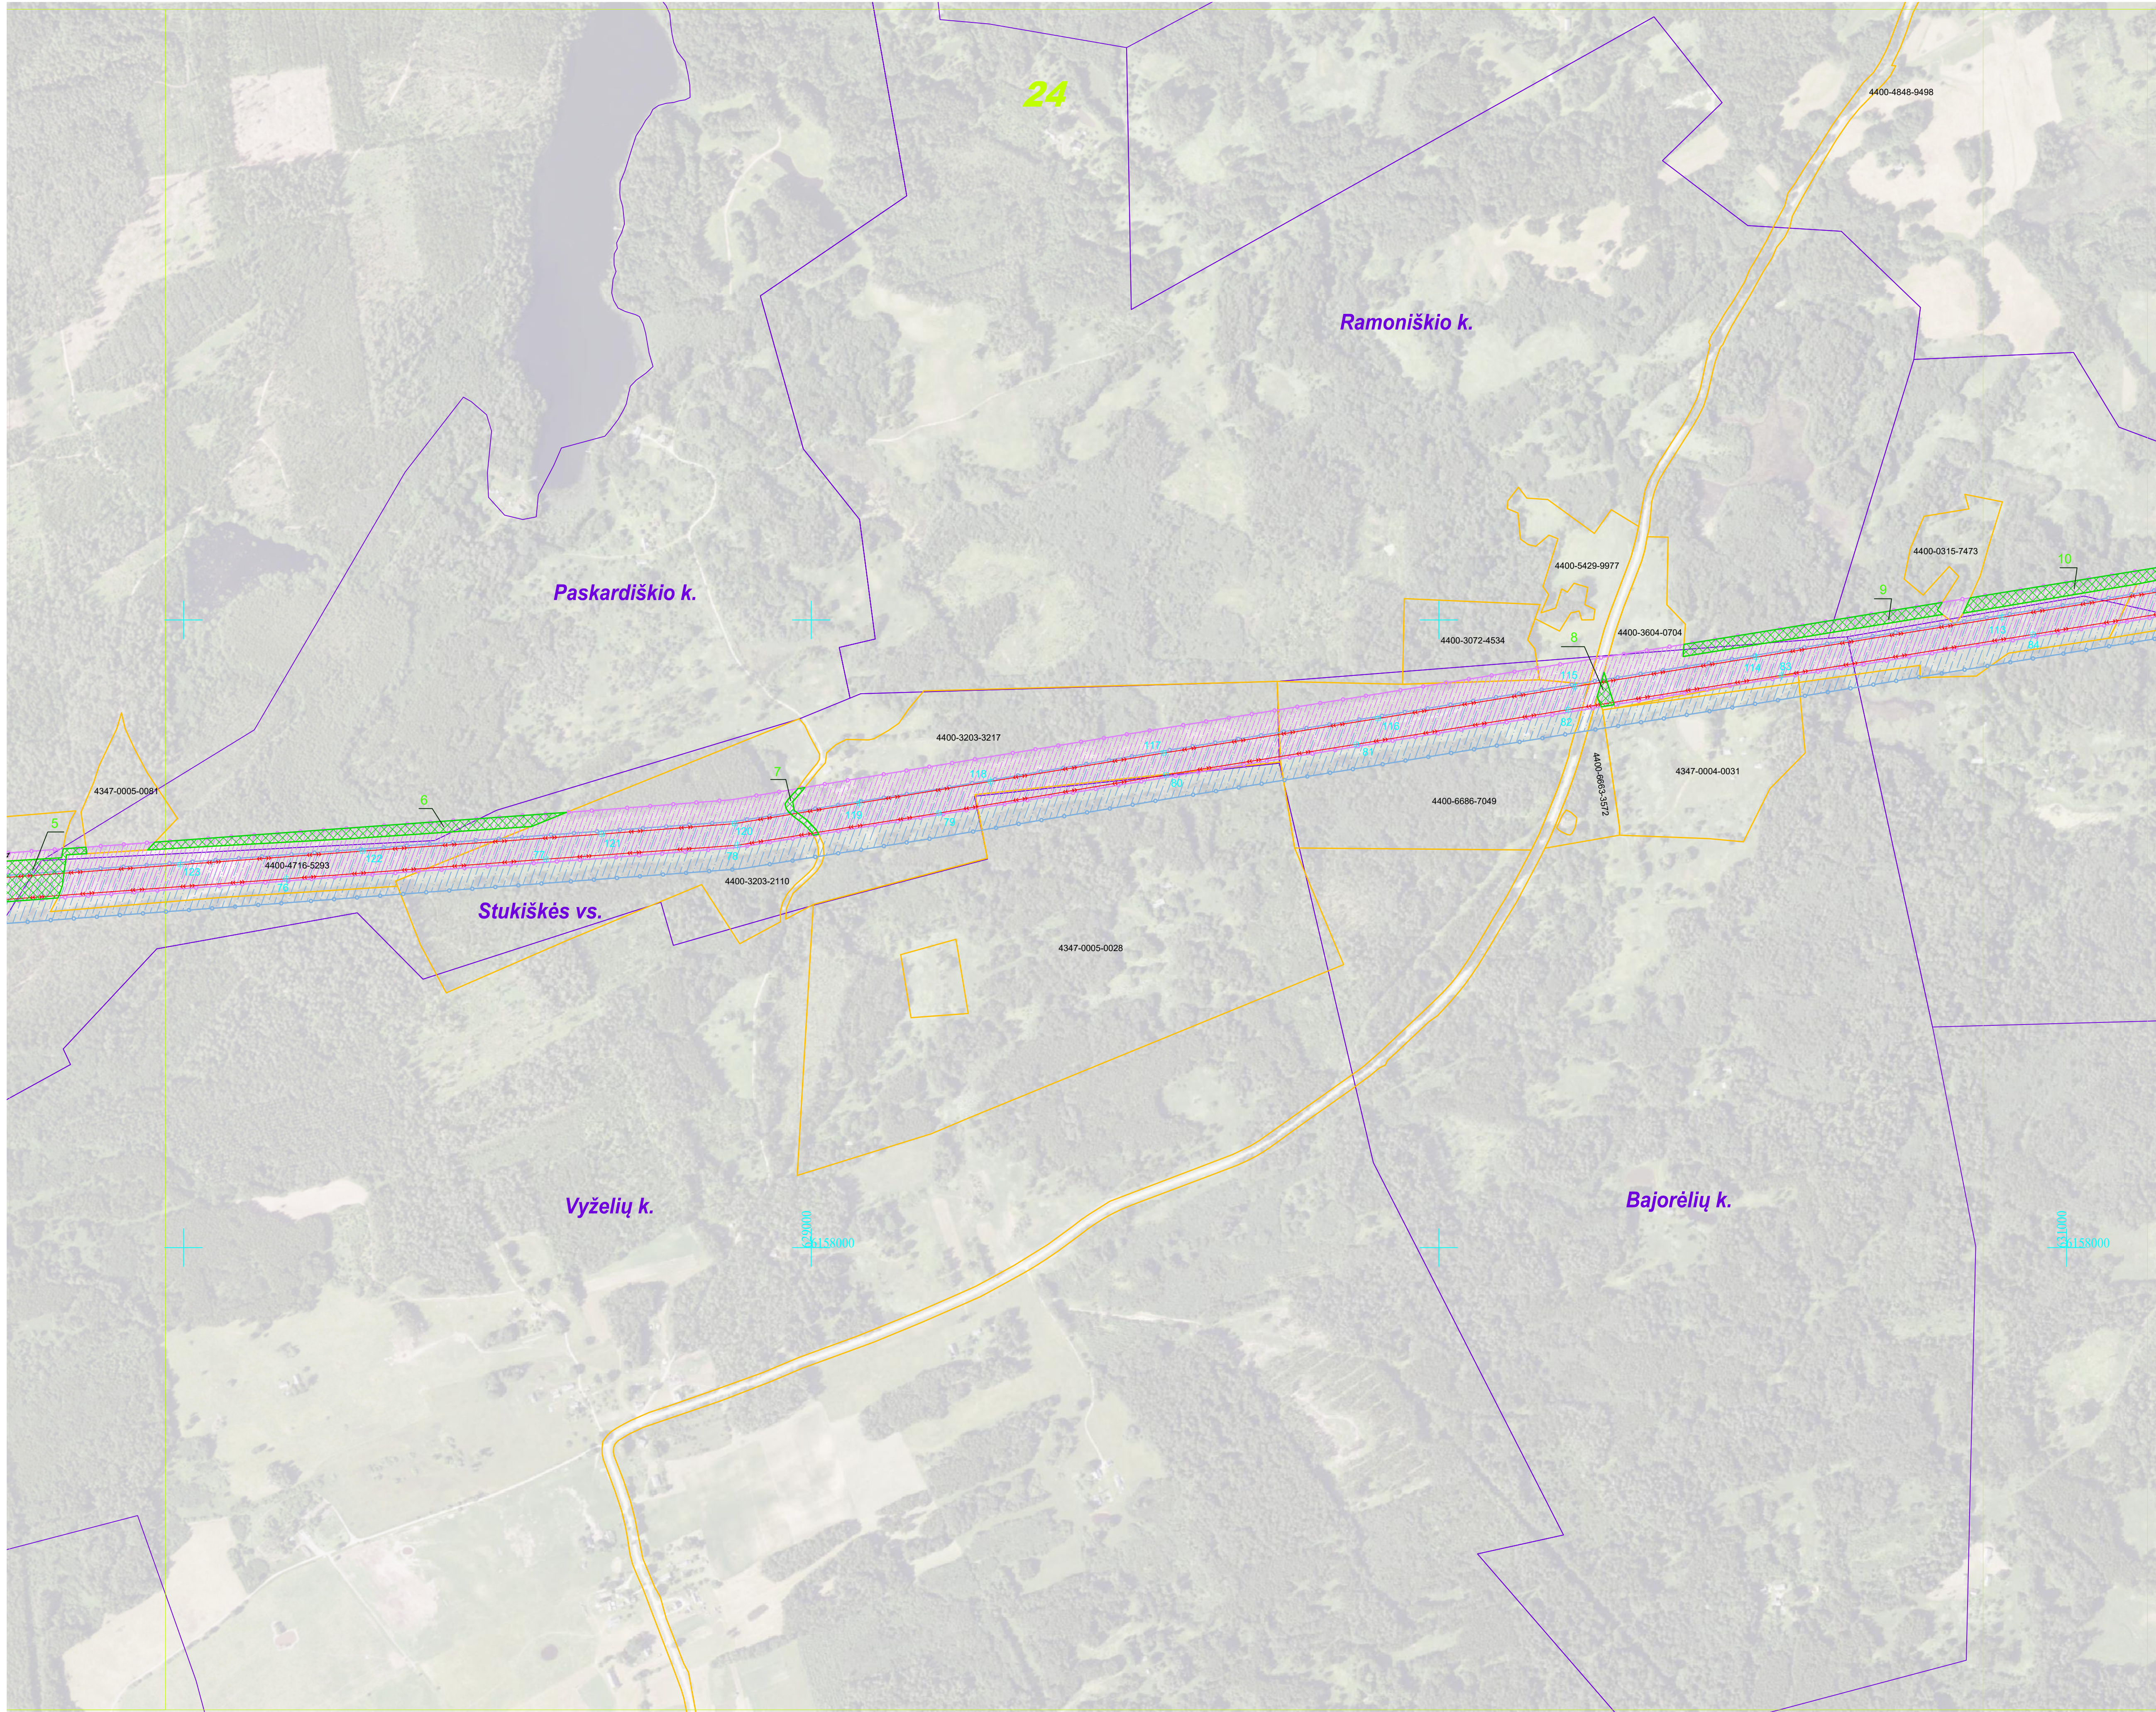



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinklelis ir jo numeris
	Laisva valstybinė žemė
	Oro linijos atrama - stulpas
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniai tikslai

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS M1:5000

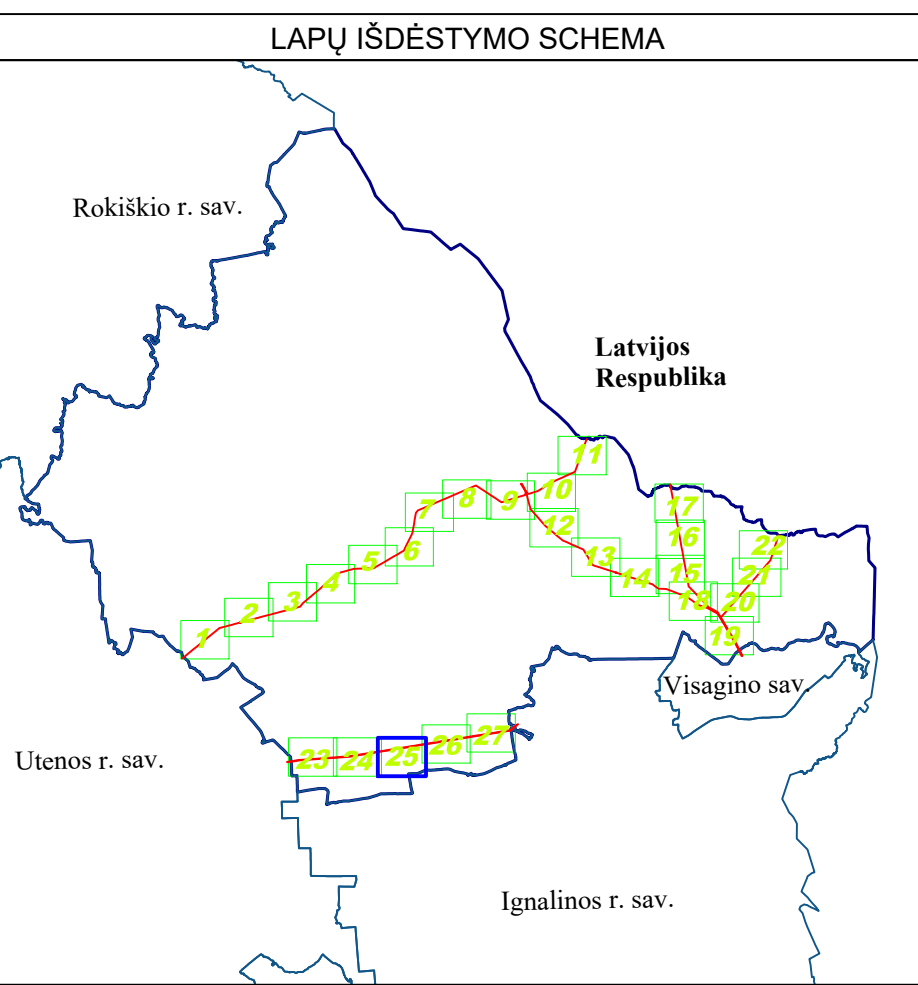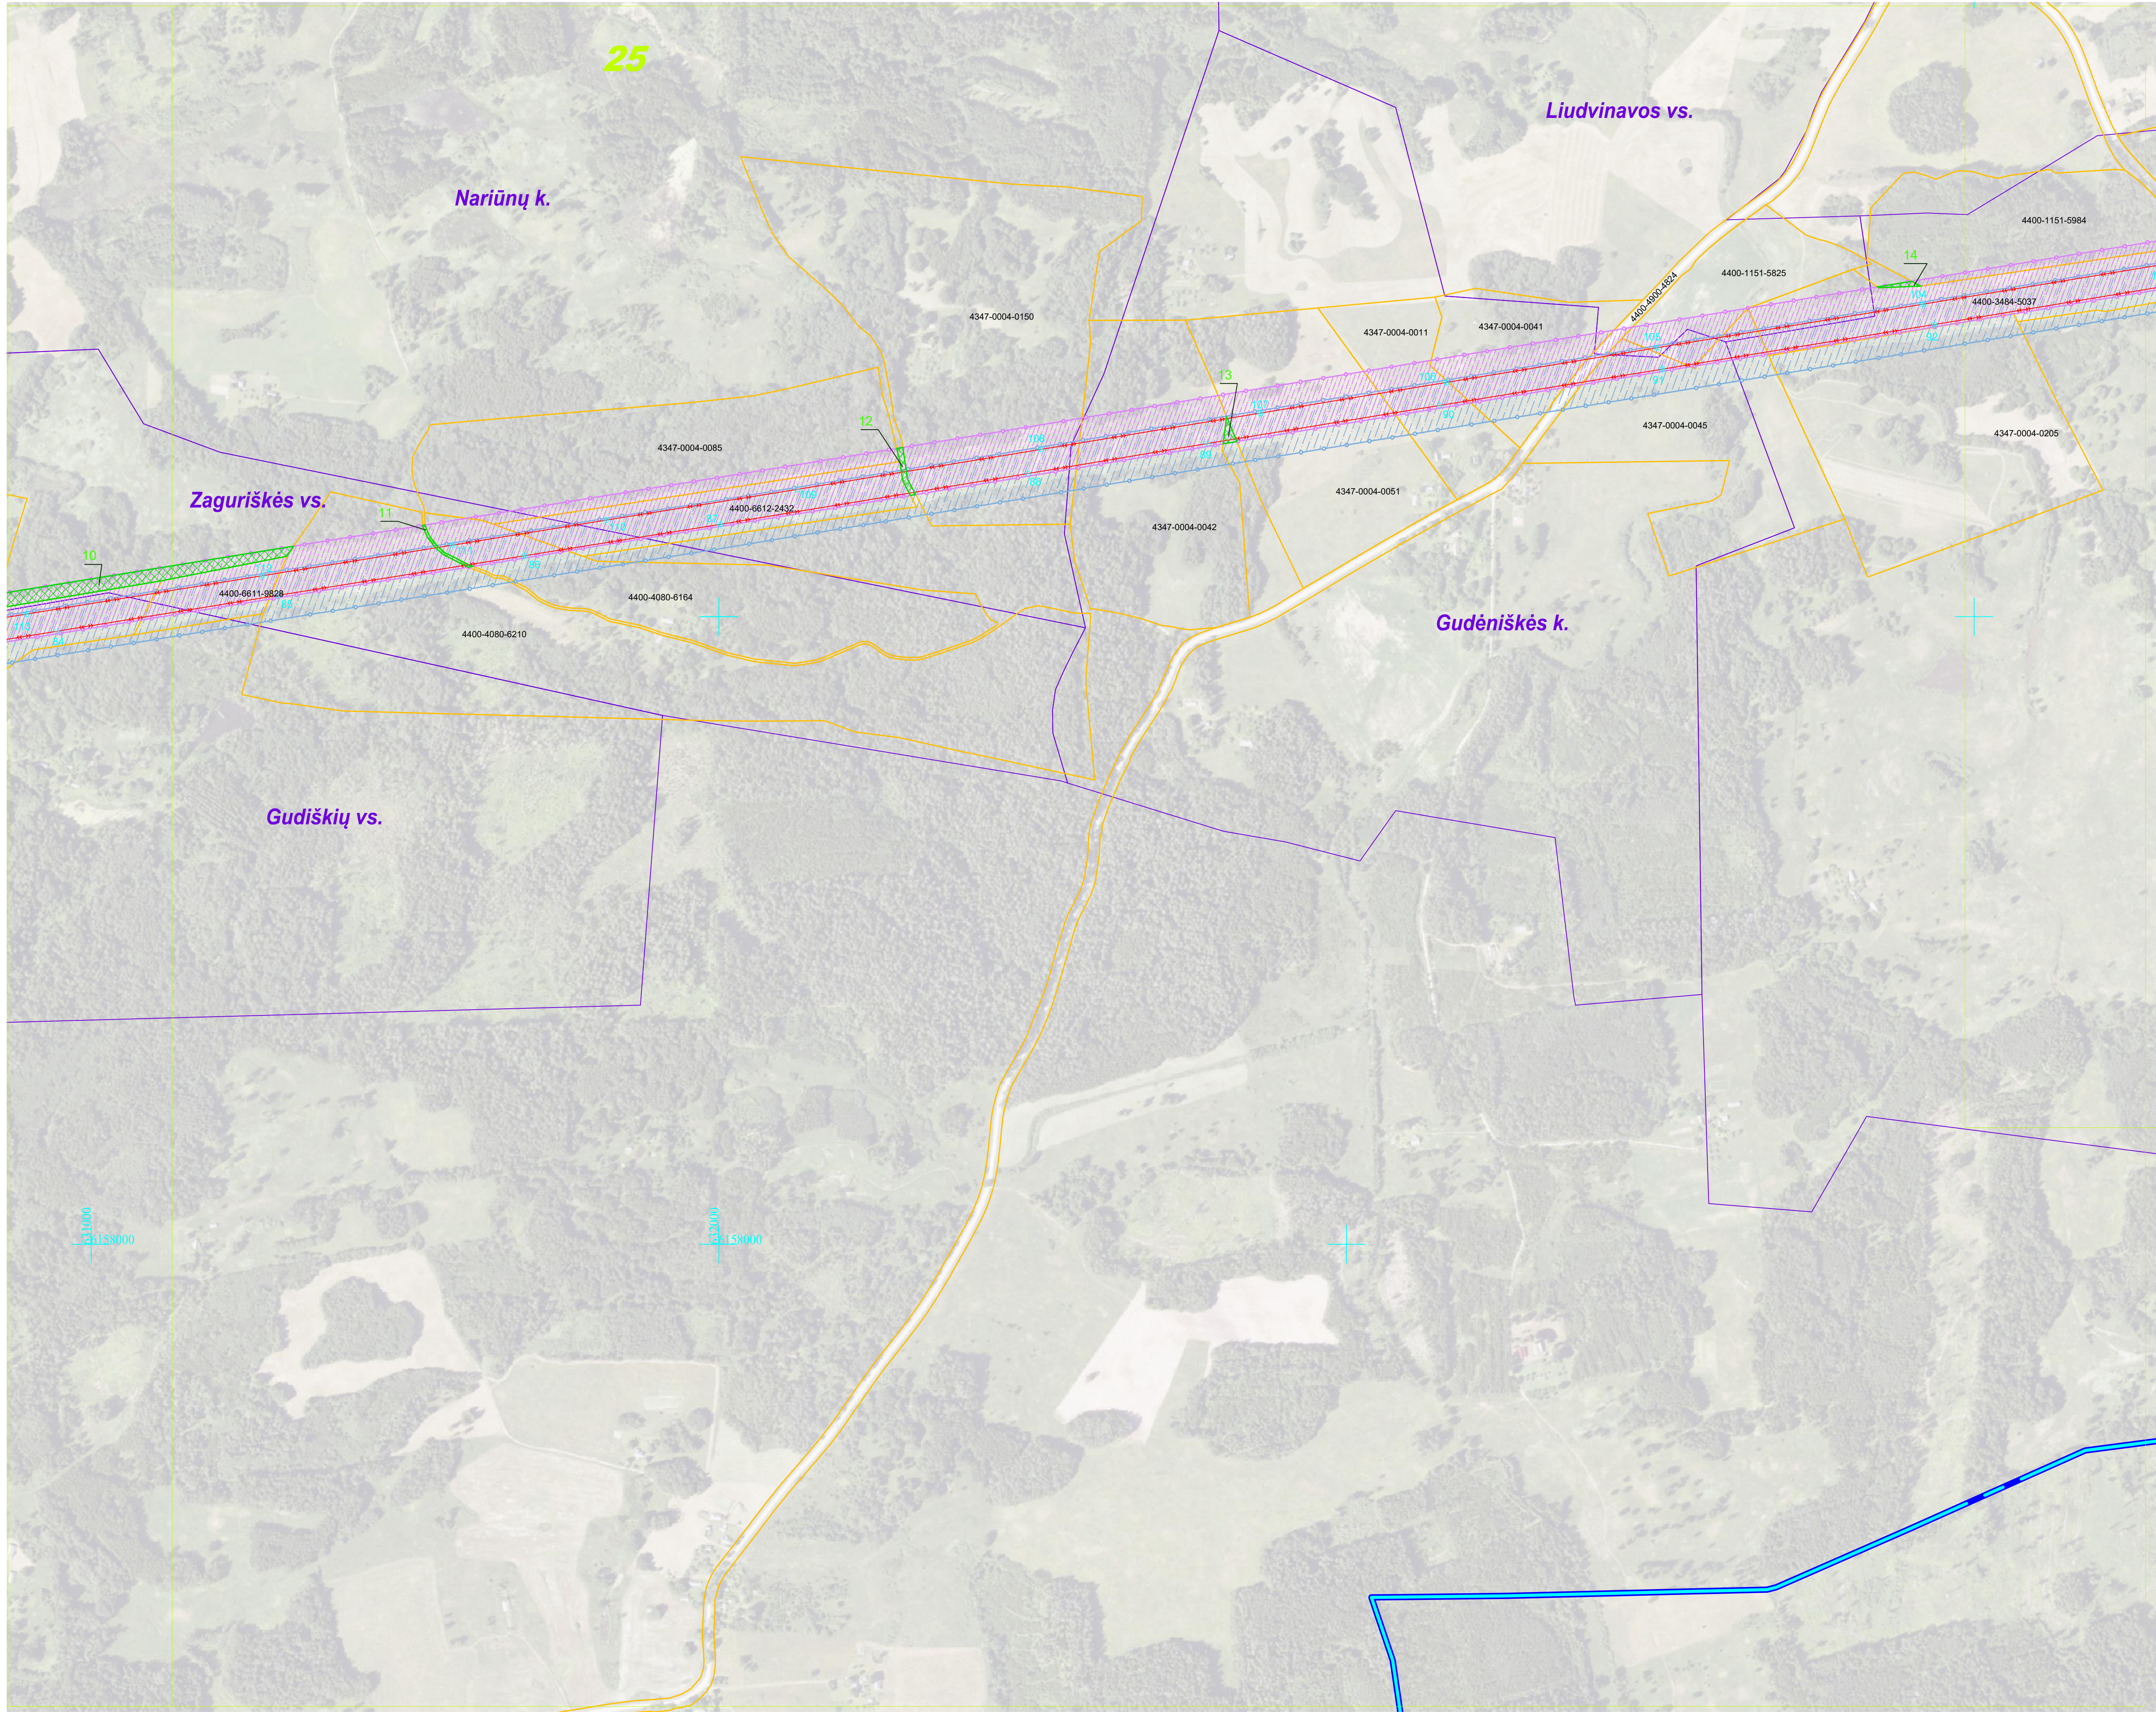




SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinklelis ir jo numeris
	Laisva valstybinė žemė
	Oro linijos atrama - stulpas
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"	

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zonos - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

- Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
 2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

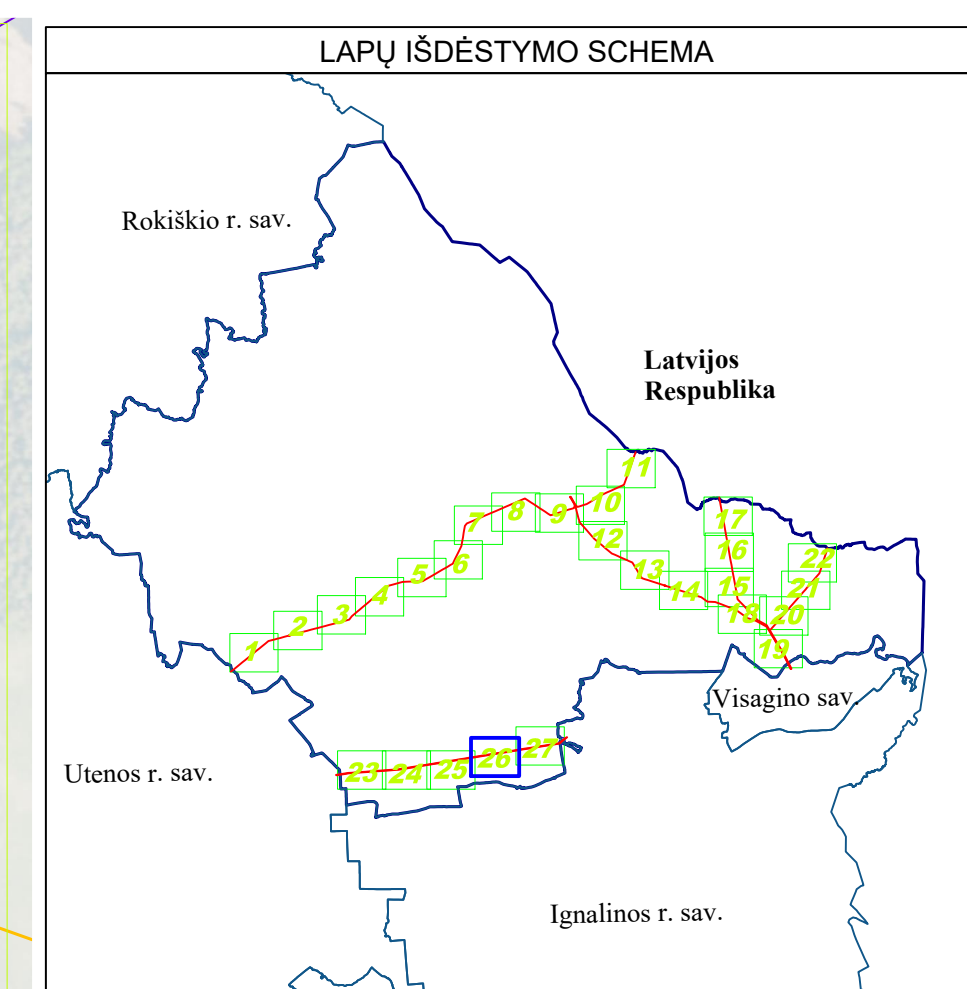


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinkelis ir jo numeris
	Laisva valstybinė žemė
	Oro linijos atrama - stulpas
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniais tikslais vaizduojamas aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Žarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

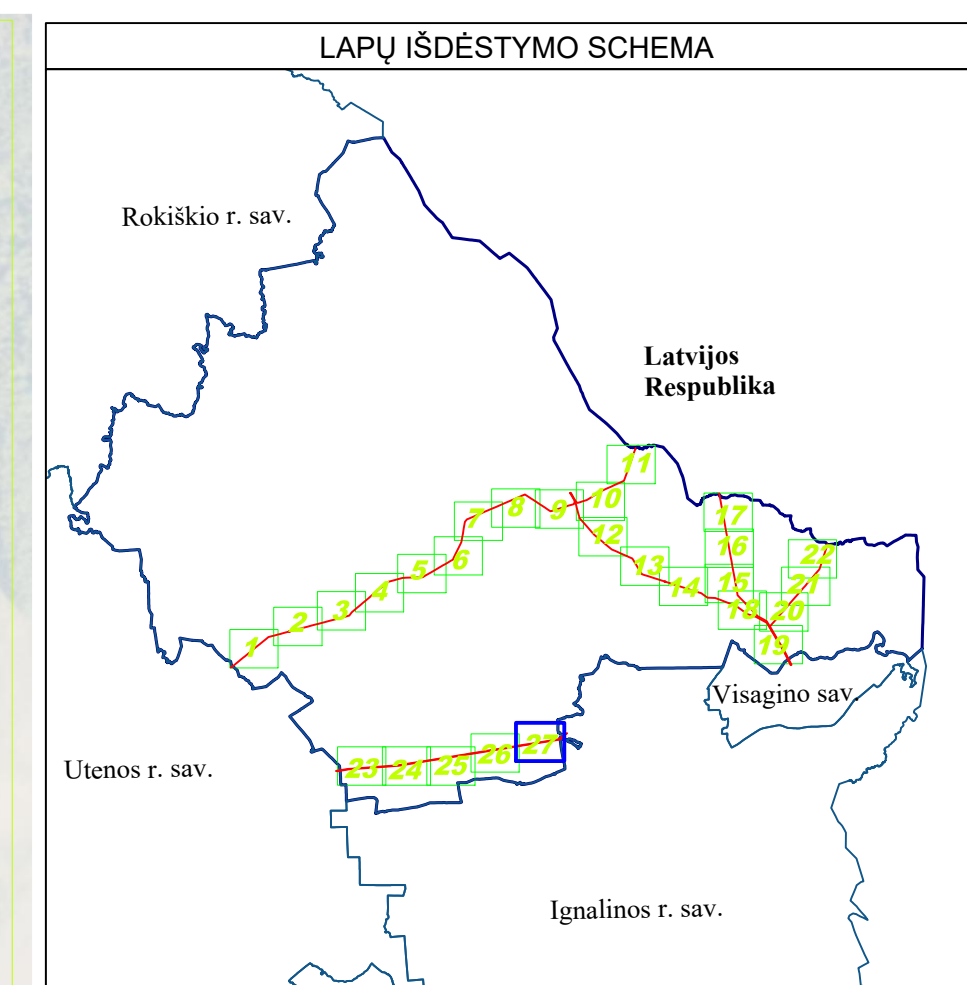

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Savivaldybės teritorijos riba
	Gyvenamosios vietovės
	Žemės sklypo riba
	Tinklinės ir jo numeris
	Laisva valstybinė žemė
	Oro linijos atrama - stulpas
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-369, plano pavadinimas "Žarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-02-03
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2026.

4. lentelė. Laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių į Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano teritorijas, sąrašas

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos plotas, ha	Laisvos valstybinės žemės sklypo centro koordinatė	
				X	Y
1	Baibių k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0667	6158342.51	624919.76
2	Baibių k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,1586	6158416.28	625141.83
3	Baibių k.v., Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,1380	6158473.26	625706.41
4	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0073	6158499.54	626094.38
5	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	7,2779	6158571.34	627410.82
6	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	1,0193	6158658.26	628235.13
7	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0858	6158699.65	628966.62
8	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0770	6158881.43	630265.07
9	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,7854	6158997.21	630675.42
10	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,9568	6159058.68	631058.31
11	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0415	6159119.52	631542.89
12	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0651	6159235.39	632294.79
13	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0489	6159286.28	632813.37
14	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0329	6159527.40	633890.55
15	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,1101	6159659.74	634723.15
16	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,1571	6159838.27	635788.95

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos plotas, ha	Laisvos valstybinės žemės sklypo centro koordinatė	
				X	Y
17	Salako k.v..	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0542	6159856.38	636039.94
18	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,7508	6159926.45	636361.61
19	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,7565	6159963.17	636727.41
20	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0782	6159991.58	636938.75
21	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0646	6160099.03	637558.00
22	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,1630	6160174.78	637911.40
23	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,3078	6160224.14	638500.48
24	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0603	6160318.58	638940.51
25	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0014	6160321.88	639213.09
26	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,1241	6160418.68	639617.29
27	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0834	6160509.37	639922.40
28	Salako k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,8442	6160713.17	640433.14
Bendras valstybinės žemės plotų, kuriems žemės sklypai nesuformuoti ir kurie patenka į planu nustatomas Elektros tinklų apsaugos zonos (kodas 106) plotas, ha					14,317

Kodas	Reikšmė
106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

5. lentelė. Žemės sklypų, patenkančių į Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano teritorijas sąrašas.

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
1.	4347-0002-0048	Tikslinamas	15
2.	4347-0002-0096	Tikslinamas	95
3.	4347-0002-0347	Tikslinamas	117
4.	4347-0003-0001	Tikslinamas	188
5.	4347-0003-0003	Tikslinamas	204
6.	4347-0003-0033	Tikslinamas	43
7.	4347-0003-0035	Tikslinamas	81
8.	4347-0003-0051	Tikslinamas	1
9.	4347-0003-0053	Tikslinamas	30
10.	4347-0003-0054	Tikslinamas	176
11.	4347-0003-0055	Nustatoma naujai	0
12.	4347-0003-0122	Tikslinamas	242
13.	4347-0003-0170	Tikslinamas	128
14.	4347-0003-0172	Tikslinamas	19
15.	4347-0003-0177	Tikslinamas	235
16.	4347-0004-0011	Tikslinamas	119
17.	4347-0004-0031	Tikslinamas	24
18.	4347-0004-0041	Tikslinamas	224

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
19.	4347-0004-0042	Tikslinamas	221
20.	4347-0004-0045	Tikslinamas	97
21.	4347-0004-0051	Tikslinamas	238
22.	4347-0004-0085	Tikslinamas	348
23.	4347-0004-0127	Tikslinamas	141
24.	4347-0004-0150	Tikslinamas	280
25.	4347-0004-0205	Nustatoma naujai	19
26.	4347-0005-0028	Tikslinamas	320
27.	4347-0005-0081	Tikslinamas	57
28.	4347-0005-0089	Tikslinamas	-14
29.	4400-0012-1619	Tikslinamas	115
30.	4400-0315-7473	Tikslinamas	25
31.	4400-0557-8389	Tikslinamas	72
32.	4400-0689-1105	Tikslinamas	16
33.	4400-1049-2190	Tikslinamas	216
34.	4400-1151-5825	Tikslinamas	107
35.	4400-1151-5984	Tikslinamas	259
36.	4400-1614-1254	Tikslinamas	97
37.	4400-1614-1270	Tikslinamas	34
38.	4400-1698-9618	Tikslinamas	15

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
39.	4400-2480-3174	Tikslinamas	68
40.	4400-2512-6230	Tikslinamas	87
41.	4400-2780-9626	Tikslinamas	237
42.	4400-2816-1513	Tikslinamas	84
43.	4400-2860-5023	Tikslinamas	49
44.	4400-2976-6243	Tikslinamas	-21
45.	4400-3072-4534	Tikslinamas	83
46.	4400-3084-5060	Tikslinamas	80
47.	4400-3090-8354	Tikslinamas	85
48.	4400-3203-2110	Tikslinamas	342
49.	4400-3203-3217	Tikslinamas	765
50.	4400-3480-9208	Tikslinamas	36
51.	4400-3484-5037	Tikslinamas	545
52.	4400-3604-0704	Tikslinamas	415
53.	4400-3604-0704	Tikslinamas	24
54.	4400-3747-6758	Tikslinamas	11
55.	4400-3935-2759	Tikslinamas	75
56.	4400-3993-2228	Tikslinamas	-15
57.	4400-4031-2972	Tikslinamas	27
58.	4400-4080-6164	Tikslinamas	109

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
59.	4400-4080-6210	Tikslinamas	259
60.	4400-4101-8964	Tikslinamas	-3
61.	4400-4133-0721	Tikslinamas	38
62.	4400-4133-3013	Tikslinamas	69
63.	4400-4133-3124	Tikslinamas	23
64.	4400-4144-2722	Tikslinamas	38
65.	4400-4194-4190	Tikslinamas	48
66.	4400-4307-5529	Tikslinamas	177
67.	4400-4544-3305	Tikslinamas	20
68.	4400-4678-0856	Tikslinamas	248
69.	4400-4678-5642	Tikslinamas	203
70.	4400-4678-7780	Tikslinamas	160
71.	4400-4679-7911	Tikslinamas	116
72.	4400-4716-5293	Tikslinamas	184
73.	4400-4848-9498	Tikslinamas	20
74.	4400-4865-9514	Tikslinamas	18
75.	4400-4900-4824	Tikslinamas	25
76.	4400-5429-9977	Tikslinamas	54
77.	4400-5466-9391	Tikslinamas	149
78.	4400-5804-8763	Tikslinamas	10

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
79.	4400-5820-5166	Tikslinamas	86
80.	4400-5941-6967	Tikslinamas	112
81.	4400-5941-6989	Tikslinamas	101
82.	4400-6611-9828	Tikslinamas	105
83.	4400-6612-2432	Tikslinamas	283
84.	4400-6612-2798	Tikslinamas	139
85.	4400-6635-4772	Tikslinamas	243
86.	4400-6663-3572	Tikslinamas	6
87.	4400-6686-7049	Tikslinamas	407

AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO TERITORIJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Teritorijos unikalus nr.	Įregistravimo pagrindas	Įregistruotos teritorijos pakeitimo pagrindas
1	100374304	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
2	100373730	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
3	100374877	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
4	100373140	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
5	100373943	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
6	100374173	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
7	100373354	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Koreguota
8	100373177	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Koreguota
9	100373292	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota
10	100373749	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-369	Nekoreguota

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-369 „DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-28 Nr. 1-225
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Šeškevičienė, Patarėjas, Energetinio saugumo grupė
Sertifikatas išduotas	GIEDRĖ ŠEŠKEVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 14:22:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 08:01:46 – 2028-06-25 08:01:46
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Bražiūnas, Grupės vadovas, Energetinio saugumo grupė
Sertifikatas išduotas	DAINIUS BRAŽIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 14:33:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-09-19 13:13:06 – 2031-09-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Stoškuvienė, Patarėjas, Teisės ir personalo grupė
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ STOŠKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 14:34:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-25 18:26:47 – 2031-03-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Radišauskienė, Kancleris
Sertifikatas išduotas	EGLĖ RADIŠAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-22 17:21:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA, Migracijos departamentas prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-16 10:50:55 – 2030-07-15 10:50:55
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gabriel Gorbačevski, Energetikos viceministras
Sertifikatas išduotas	GABRIEL GORBAČEVSKI LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-23 17:13:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES

DETALŪS METADUOMENYS

Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-07 18:43:24 – 2028-04-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lukas Savickas, Energetikos ministras
Sertifikatas išduotas	LUKAS SAVICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-28 15:54:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-28 15:54:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-25 17:05:46 – 2028-05-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-29 11:13:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-29 11:13:05 DBSIS